



今回工事箇所（第2庁舎エレベータ）




工事場所：市原市国分寺台中央一丁目
施設名称：市原市役所

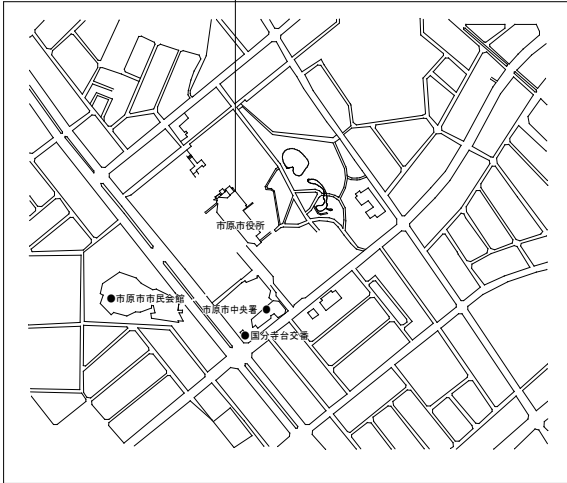

案内図 NS

設備概要

駆動方式	ロープ式
電動機の定格容量	15kw
定格速度	105m/min
積載量	1,000kg
定員	15人
停止階 No.1,2号機	地下1階、地上1～10階
No.3号機	地下2階、地上1～10階
製造者名	三菱電機㈱

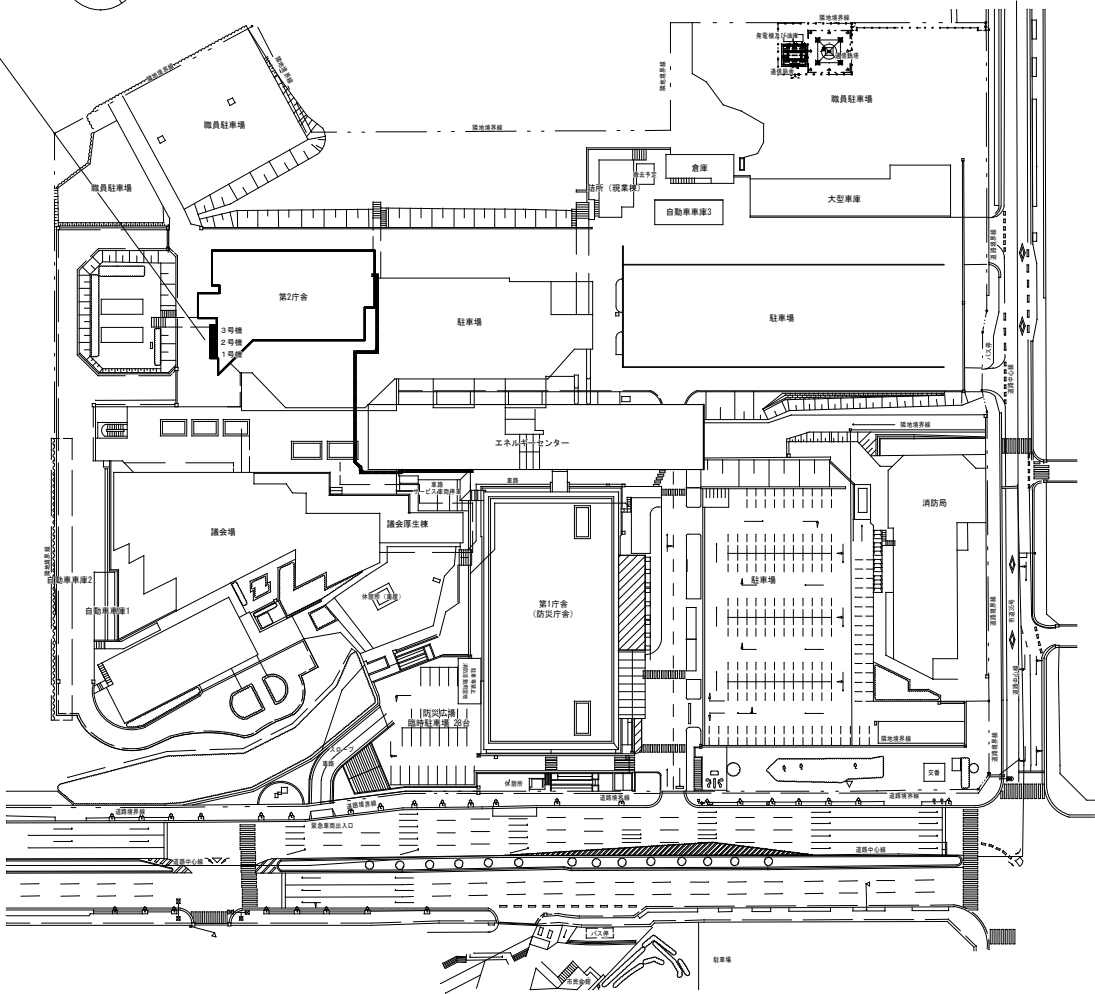

配置図 NS

備考

工 事 名

図 面 名

縮 尺

図面番号

1

製図年月日

令和 8 年 7 月

第2庁舎エレベータ維持修繕


案内図

NS

配置図

NS

市原市役所 総務部 総務課

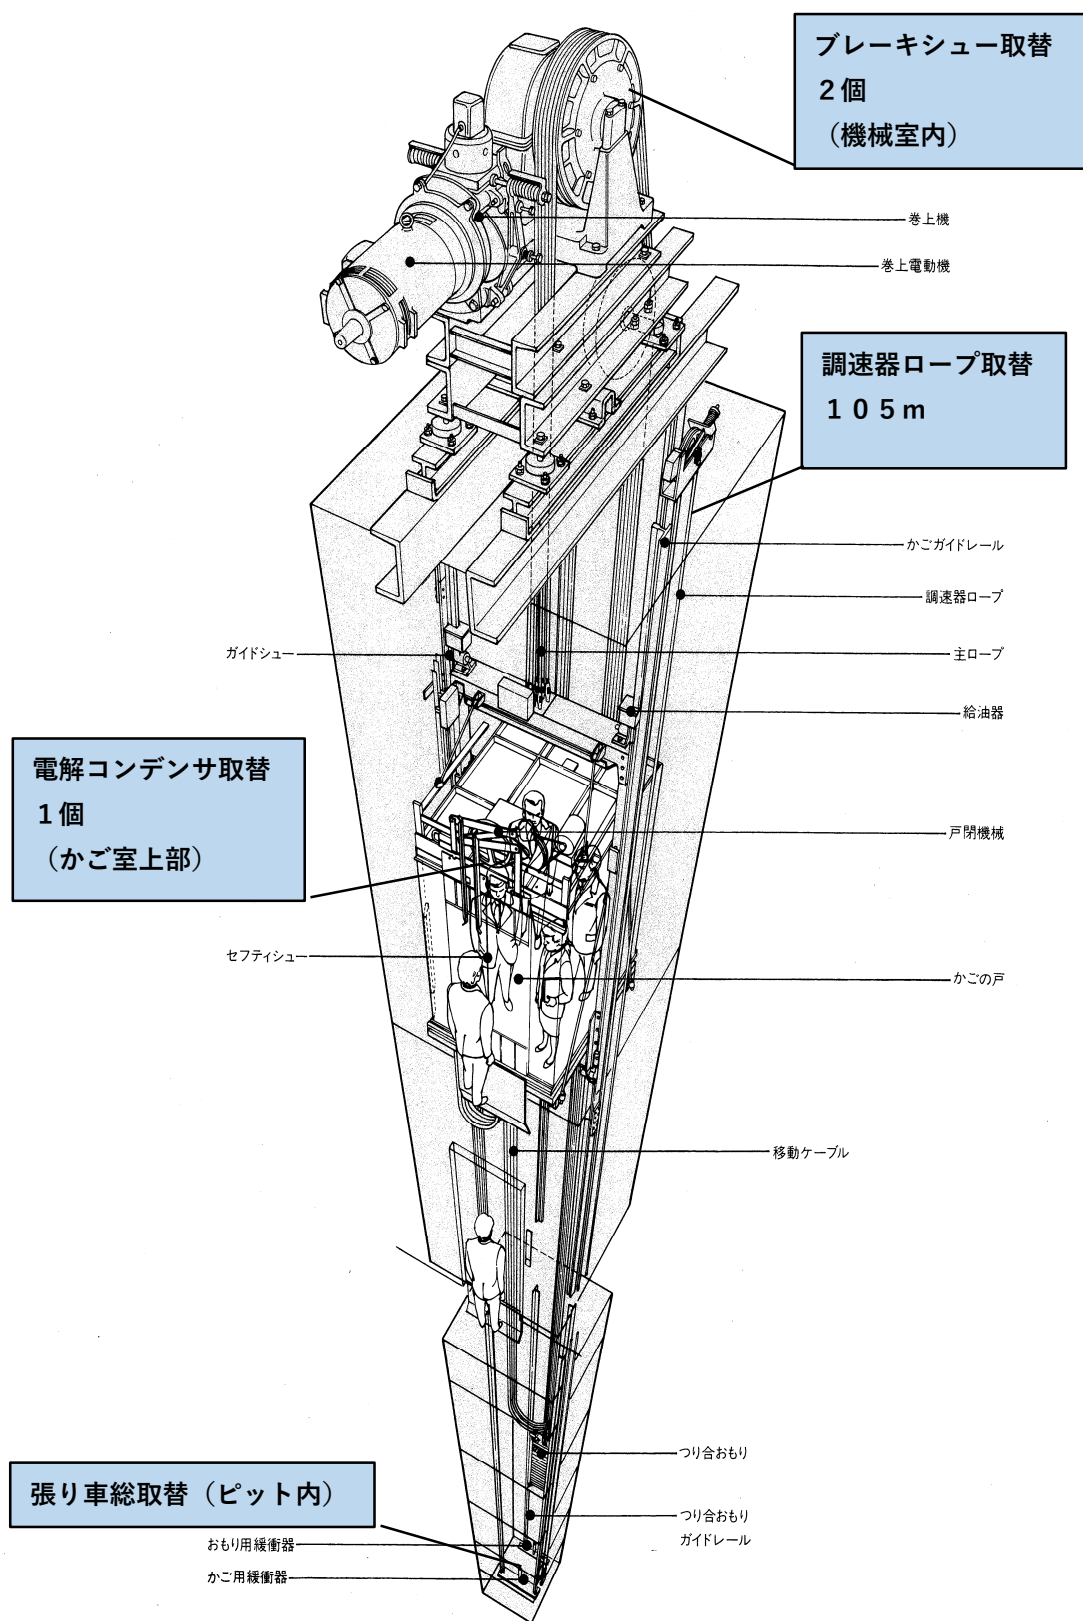

№ 1 号機 部品交換図

グラウンド部オイルシール取替
2 個
(機械室内)

ブレーキシュー取替
2 個
(機械室内)

巻上機

巻上電動機

調速器ロープ取替
105 m

かごガイドレール

調速器ロープ

主ロープ

給油器

戸閉機械

かごの戸

ガイドシュー

電解コンデンサ取替
1 個
(かご室上部)

セフティシュー

かご操作盤カバー取替
1 個
(かご室内)

移動ケーブル

張り車総取替 (ピット内)

おもり用緩衝器

かご用緩衝器

つり合おもり

つり合おもり
ガイドレール

№ 2 号機 部品交換図

グランド部オイルシール取替
2 個
(機械室内)

ブレーキシュー取替
2 個
(機械室内)

巻上機

巻上電動機

綱車取替 (機械室内)
1 個

調速器ロープ取替
1 1 2 m

かごガイドレール

調速器ロープ

主ロープ

給油器

戸閉機械

かごの戸

ガイドシュー

電解コンデンサ取替
1 個
(かご室上部)

セフティシュー

移動ケーブル

張り車総取替 (ピット内)

おもり用緩衝器

かご用緩衝器

つり合おもり

つり合おもり
ガイドレール

№ 3 号機 部品交換図