

3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	身障者 対応	設備室


住戸キープラン

3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	身障者 対応	設備室


住戸キープラン

3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	2DK	3DK
3DK	2DK	2DK	身障者 対応	設備室


住戸キープラン

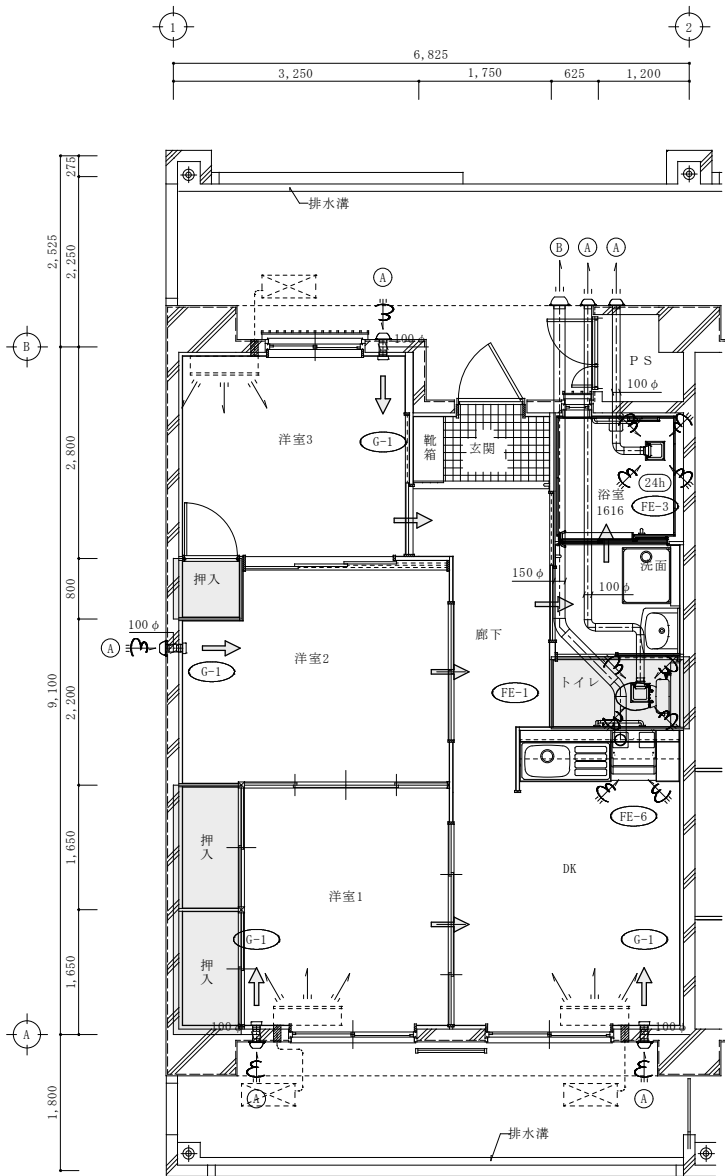

3DK

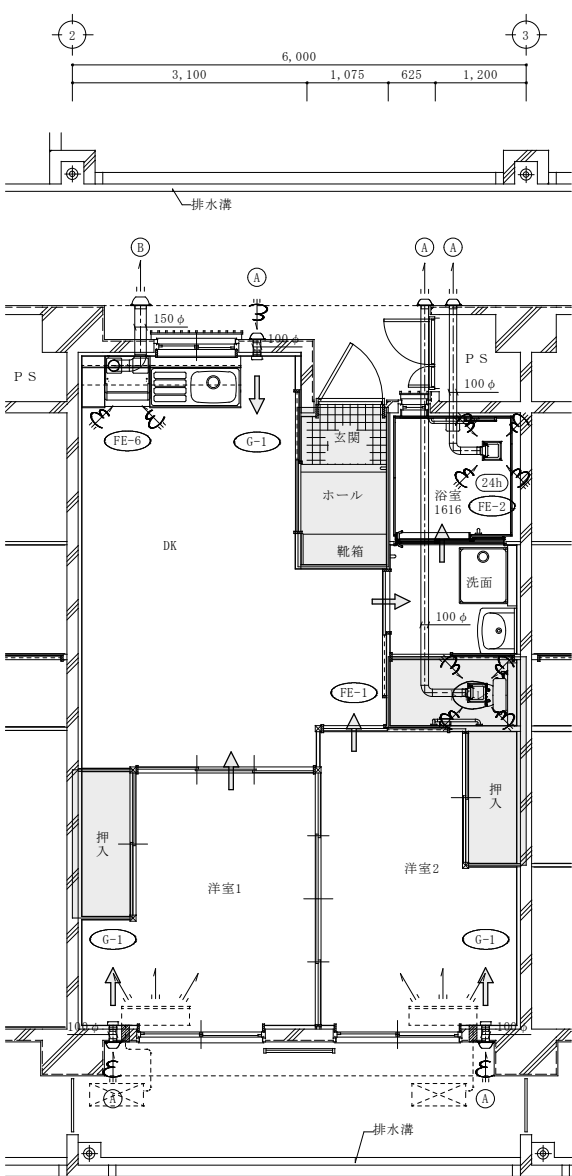

2DK

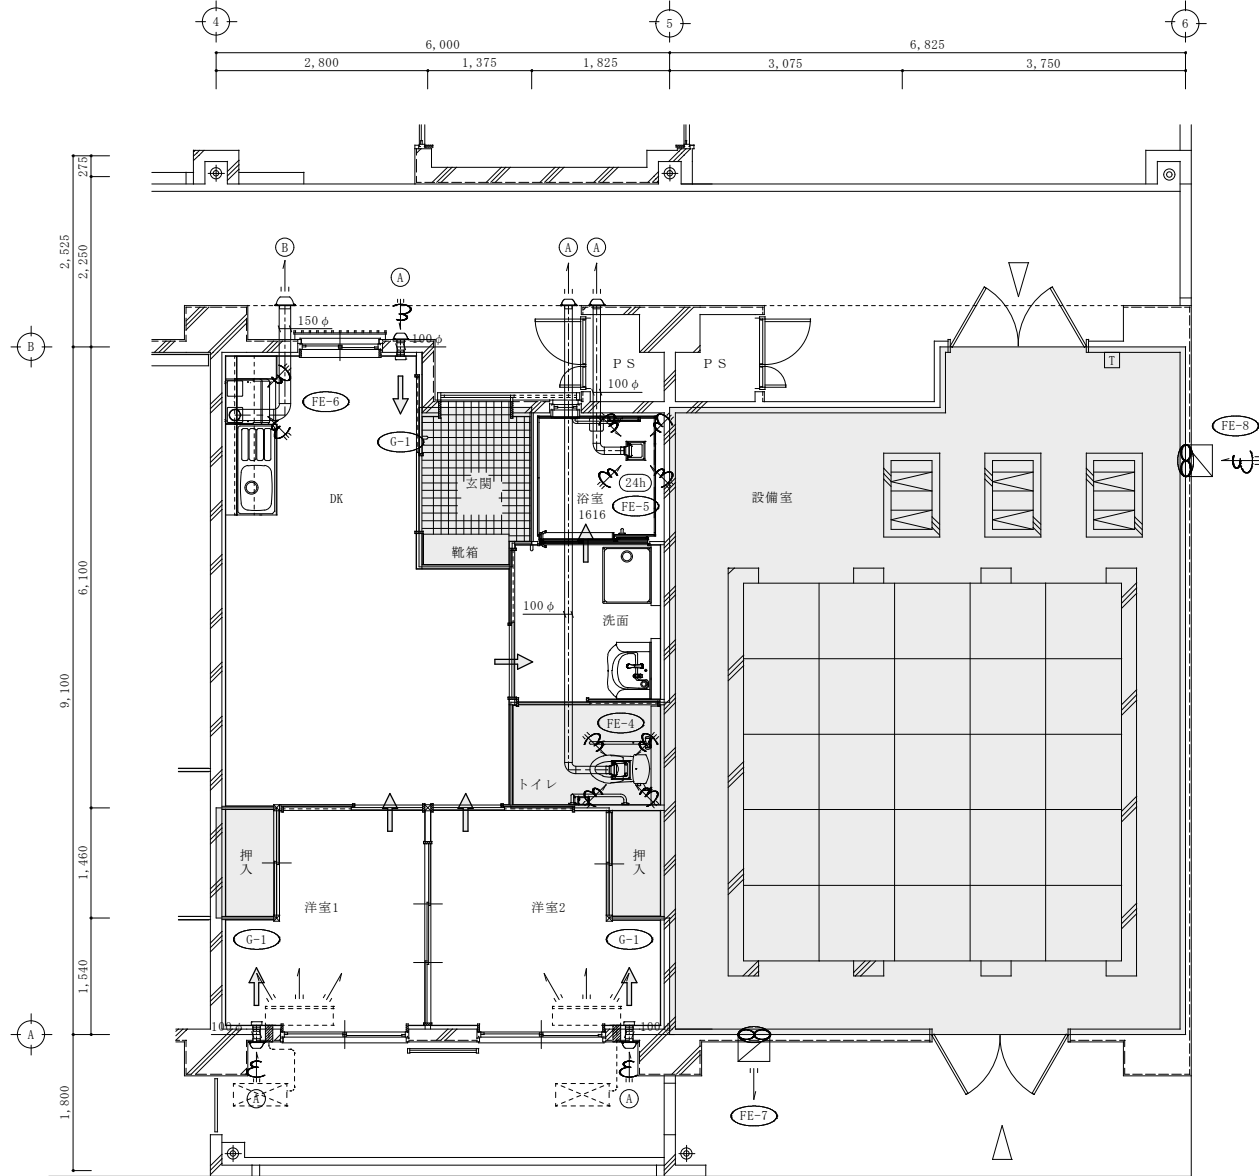

2DK (身障者対応住戸)

基準階 換気平面図 A1:S=1/50 A3:S=1/100

最下階 換気平面図 A1:S=1/50 A3:S=1/100

深型フード
① 100φ、低圧損
SUS製、防虫網付
深型フード
② 150φ、低圧損
SUS製、防虫網、FD120℃付

- 注記
- 自然給気口（壁取付高さ：FL+1,500）
 - 換気経路
 - アンダーカット又はドアガラリ
 - 全般換気対象外範囲
 - エアコン用スリーブ、キャップ共（別途建築工事）
 - 24h 24時間運転換気扇

工事名称	上原市営住宅再整備工事（A棟・電気・機械）	工事年度	令和 8 年度
工事場所	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根745-29	図面名称	最下階・基準階 換気平面図
発注機関	宮古島市役所 建設部 建築課	縮 尺	A1:S=1/50, A3:S=1/100
図面番号	M - 09		
名 称	有限会社 シモヤマサ設計	設	
資格者氏名	下地 正彦	計	
登録番号	一級建築士 第212233号	者	
所 在 地	沖縄県宮古島市平良字東仲宗根 243-2		