


凡 例		
記 号	名 称	備 考
	住宅情報盤 (GP型3級受信機)	露出型
	住宅情報盤 (GP型3級受信機)	露出型、コ-ド機能付
	ト-7& (戸外表示器)	遠隔試験機能付、中継器内蔵、露出型
	差動式ｽﾎﾞｯﾄ感知器 (2種)	遠隔試験機能付、露出型
	定温式ｽﾎﾞｯﾄ感知器 (特殊)	遠隔試験機能付、露出型
	ｺｰﾄﾞ用押しﾎﾞﾀﾝ	防沫形、ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付
	ﾌﾗｯｼｭﾚｯﾄ	AC100V
	終端抵抗器	4.7kΩ
	ｶﾞｽ漏れ警報器	別途工事

	EM-AE0.9mm-2C (PF16)
	EM-HP0.9mm-2C (PF16)
	EM-AE0.9mm-4C、EM-HP0.9mm-4C (PF16)
	(PF16)

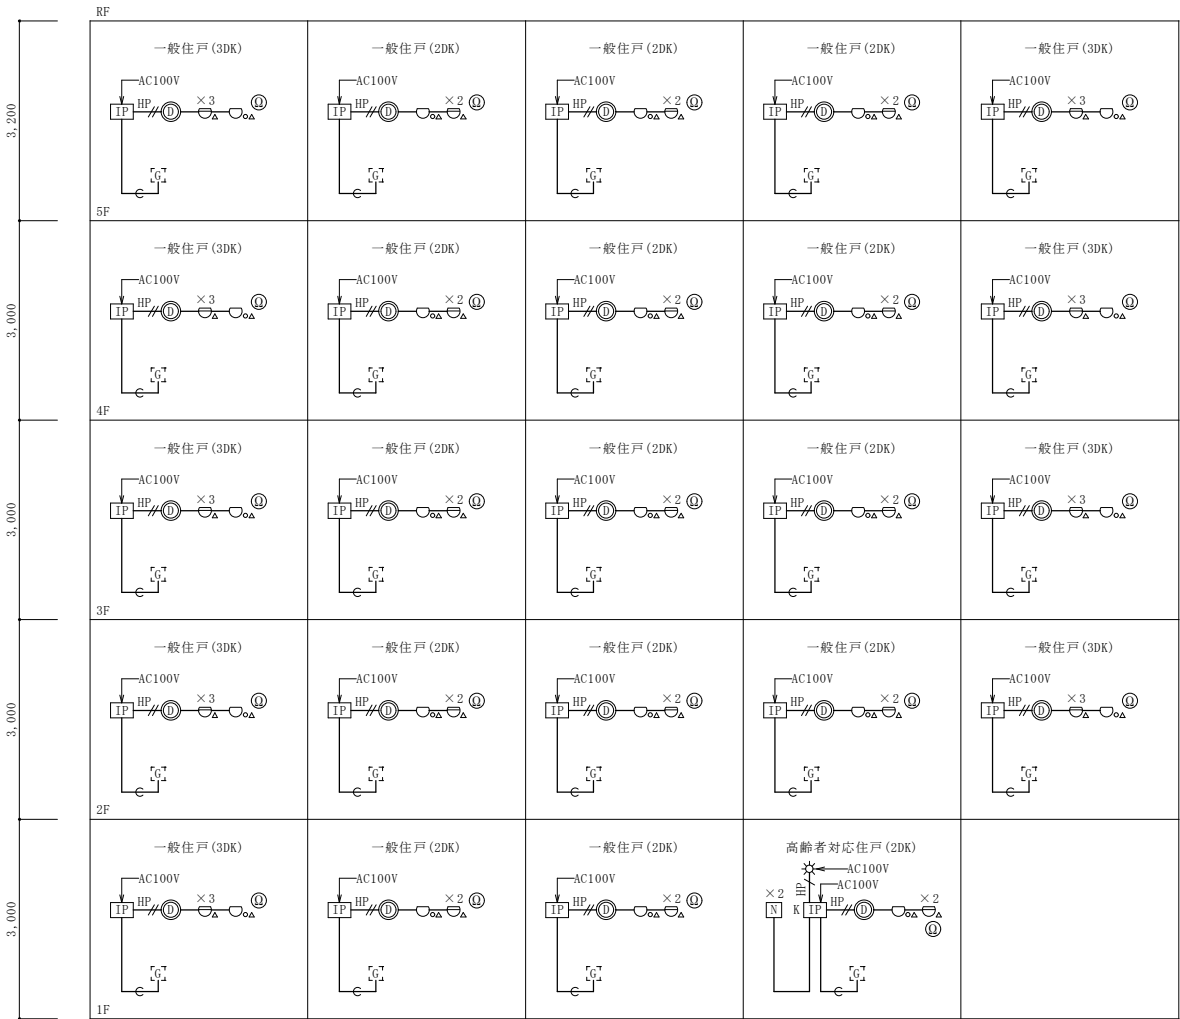


住戸用自火報 系統図

A1:NO SCALE
A3:NO SCALE

凡 例		
記 号	名 称	備 考
	受信機	P型1級10回線、受信機収納箱
	総合盤	P型1級、埋込型、防雨型
	差動式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器	2種、露出型
	差動式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器	2種、防水、露出型
	定温式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器	1種、露出型
	定温式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器	1種、防水、露出型
	定温式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器	特殊、露出型
	光電式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器	2種、露出型
	光電式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器	2種、露出型、側面点検BOX付
	警戒区域番号	
	終端抵抗器	10kΩ

警戒区域	
番 号	名 称
①	設備室
②	エレベーターホール、共用廊下、PS (1階)
③	エレベーターホール、共用廊下、PS (2階)
④	エレベーターホール、共用廊下、PS (3階)
⑤	エレベーターホール、共用廊下、PS (4階)
⑥	エレベーターホール、共用廊下、PS (5階)
⑦	エレベーター昇降路
⑧	エレベーター昇降路 (予備)
⑨	
⑩	

	EM-AE0.9mm-2C (PF16)
	EM-HP0.9mm-2C (PF16)
	EM-HP0.9mm-5P (PF22)
	EM-HP0.9mm-10P (PF22) (PF16)

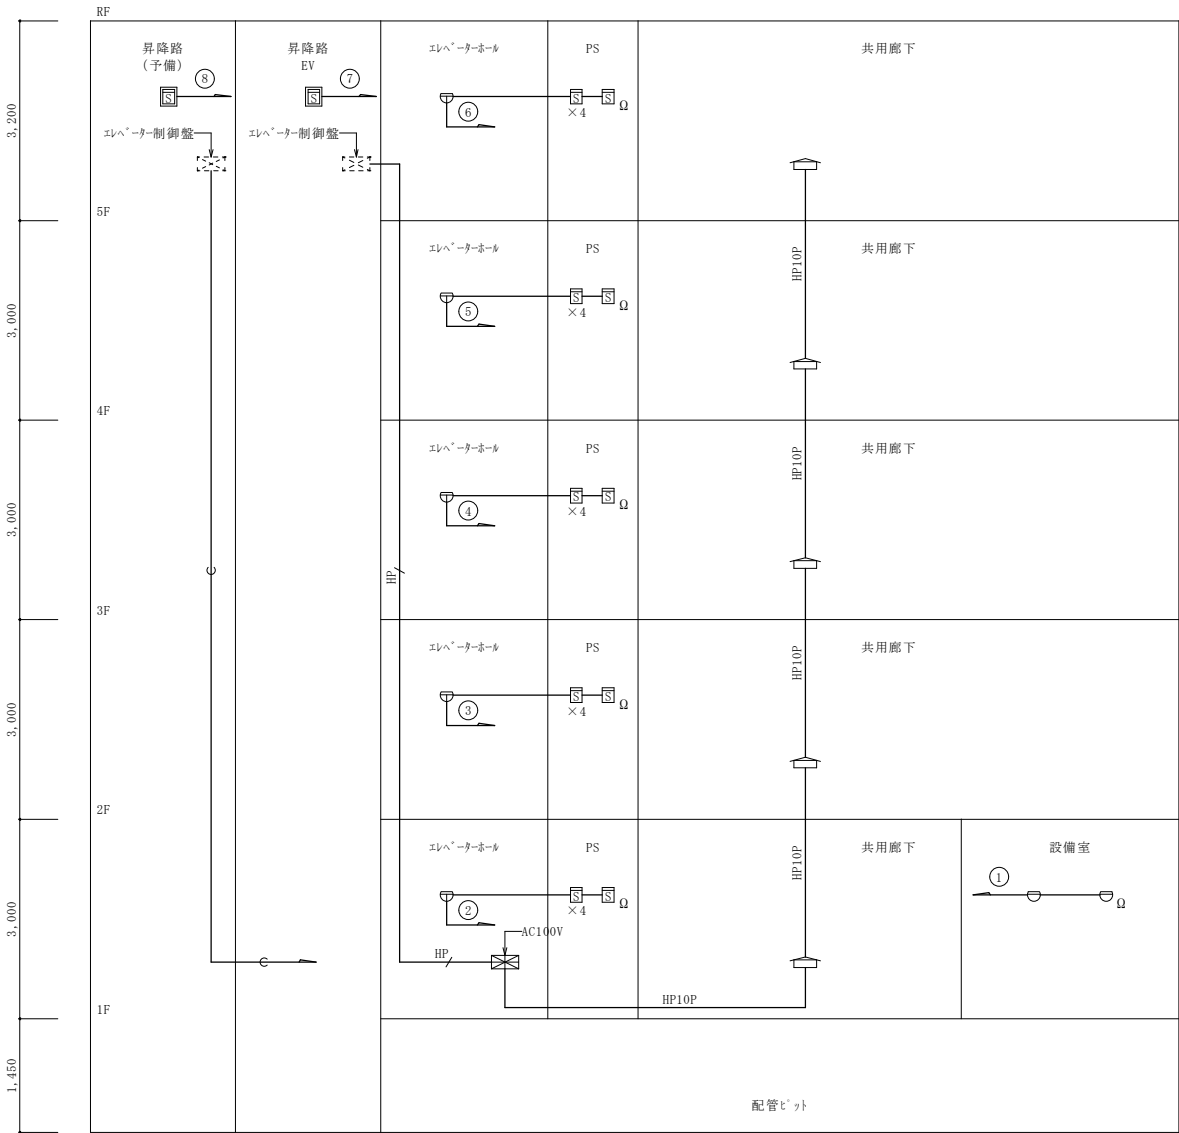

自動火災報知 系統図

A1:NO SCALE
A3:NO SCALE

工事名称	上原市営住宅再整備工事 (A棟・電気・機械)	工事年度	令和 8 年度
工事場所	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根745-29	図面名称	住戸用自火報・自動火災報知系統図
発注機関	宮古島市役所 建設部 建築課	縮 尺	A1, A3:NO SCALE
摘 要	図面番号 E - 18		
	名 称	有限会社 シモヤマ設計	
検 印	資格者氏名	下地 正彦	
	登録番号	一級建築士 第212233号	
	所 在 地	沖縄県宮古島市平良字東仲宗根 243-2	