


①プレイルーム（運動学習室）を間仕切り普通教室（1教室）に転用

自動火災警報器 消防協議

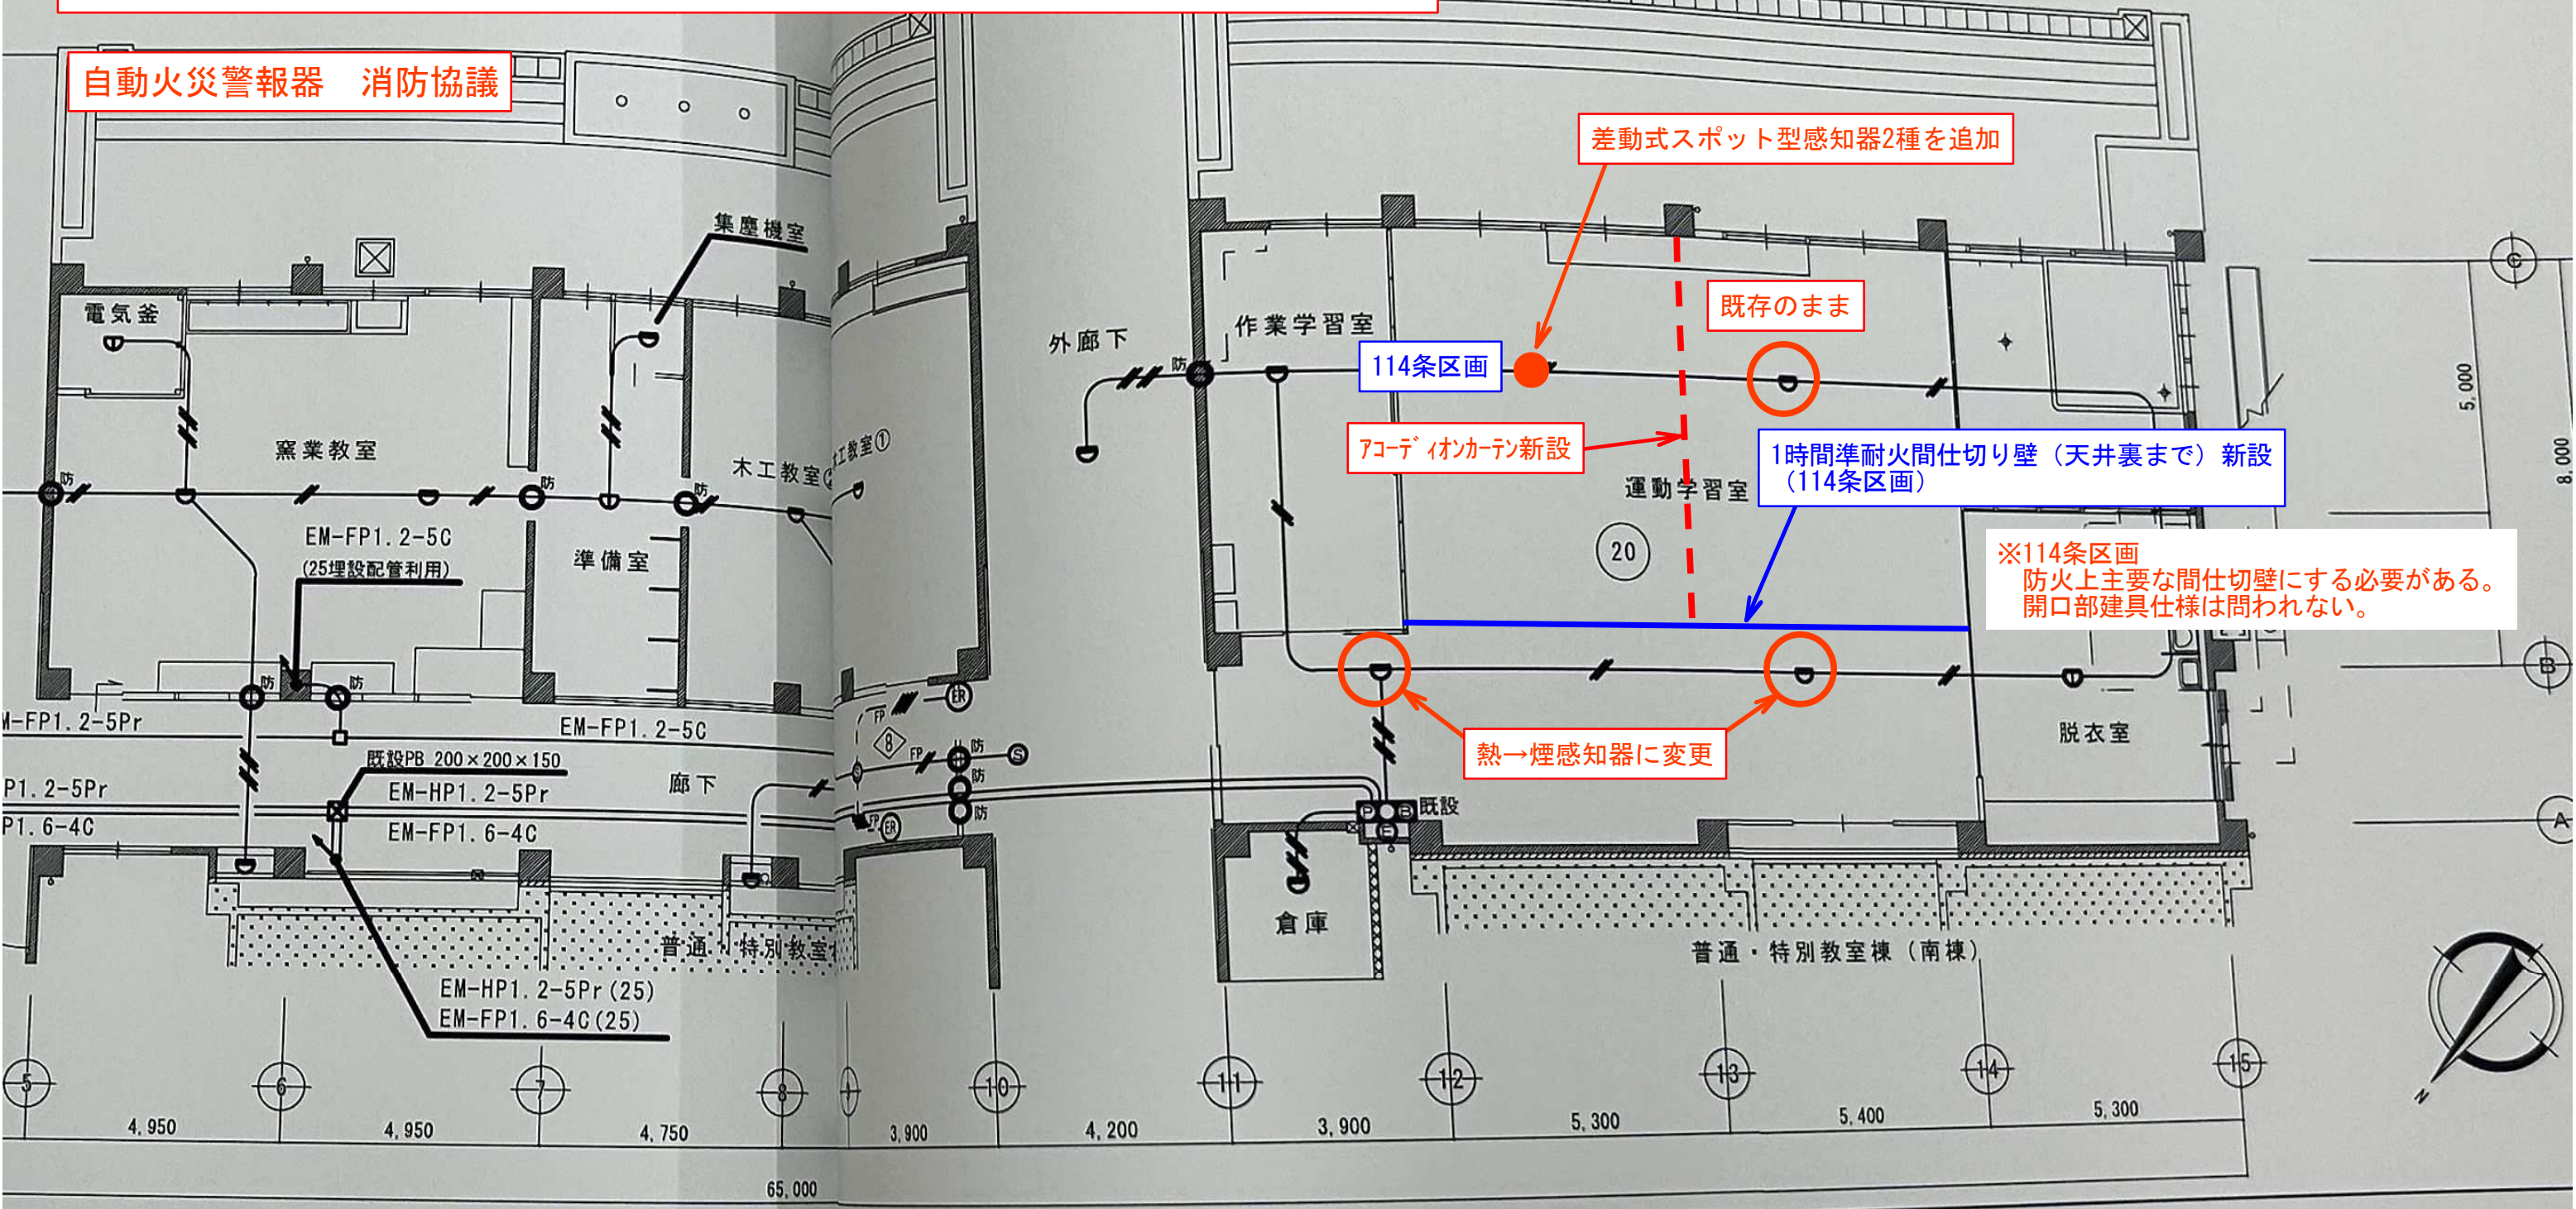

凡例（1,2階共通）		配線凡例（1,2階共通） ※特記なき配線は下表による	
記号	名称・規格	記号	名称・規格
●	差動スポット型感知器 2種	Ⓔ	消火栓起動ボタン
⓪	定温スポット型感知器 1種 防水型	Ⓚ	感温式感知器 3種
Ⓢ	光電式スポット型煙感知器 2種	Ⓔ	戸自動閉鎖装置
Ⓟ	既設総合盤 発信器・ベル・表示灯組込		

記号	名称・規格	記号	名称・規格
—	EM-AE1.2-2C	Ⓚ	防火区画貫通箇所を示す。 (大臣認定の貫通処理材を使用する事)
—	EM-AE1.2-4C		
—FP	EM-FP1.2-2C		
—FP	EM-FP1.2-4C (19 埋設配管利用)		

放送設備（スピーカー）消防協議

