

松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)

数 量 計 算 書

令和8年6月

松 伏 町 ま ち づ く り 整 備 課

工事名 松伏汚水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)

NO.1

[illegible]

[illegible]

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)										配管配線集計表(更新)										下水電気:歩掛かりは2022下水道用設計積算要領による NO.5									
		階別																											
		種類		600VEM-CEEケーブル																		600VEM-CEESケーブル							
				2° -2C			2° -4C			2° -5C			2° -10C			2° -20C			2° -30C			2° -2C							
				P,D	CP	ラック	P,D	CP	FEP	P,D	CP	ラック	P,D	CP	ラック	P,D	CP	ラック	P,D	CP	ラック	P,D	CP	ラック					
名 称	種別																												
引込柱	HC-1																												
L-1N	PAS																												
HC-1N	PAS					0.0	13.0	15.5																					
ETB	ピット																												
L-1N	BA-N																												
L-1N	1P-1																												
L-1N	L-1																												
L-1N	LCB-8-1N																												
L-1N	LCB-8-2N																												
L-1N	RY-1N																	4.8											
CC-1N	M1																												
CC-1N	M4																												
CC-1N	M5																												
CC-1N	M10																												
CC-1N	M11																												
CC-1N	LCB-1N											12.3	1.0	7.5	12.3	1.0	7.5												
RY-1N	M1								36.9	6.0	22.5																		
RY-1N	LCB-3N														11.1	6.0	16.5												
K-N	LCB-1N		5.5	1.0	7.5																								
L-1N	計装盤								6.0																				
L-1N	計装盤																												
計装盤	ZI (1)																			5.5	2.0	7.5							
H-1N	計装盤								9.0																				
TC-1N	計装盤								8.0																				
	計		5.5	1.0	7.5	0.0	13.0	15.5	59.9	6.0	22.5	12.3	1.0	7.5	23.4	7.0	24.0	4.8	0.0	0.0	5.5	2.0	7.5						
	補完率		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1						
	合計		6.05	1.10	8.25	0.00	14.30	17.05	65.89	6.60	24.75	13.53	1.10	8.25	25.74	7.70	26.40	5.28	0.00	0.00	6.05	2.20	8.25						
	設計数量		15.40			31.35			97.24			22.88			59.84			5.28			16.50								
	歩掛り出典		下水電気P207			下水電気P207			下水電気P207			下水電気P207			下水電気P207			下水電気P207			下水電気P207								
電工	単位工量(E)		0.014	0.017	0.020	0.018	0.022	0.026	0.022	0.028	0.033	0.033	0.042	0.050	0.056	0.070	0.084	0.066	0.083	0.099	0.014	0.017	0.020						
	電工		0.085	0.019	0.165	0.000	0.315	0.443	1.450	0.185	0.817	0.446	0.046	0.413	1.441	0.539	2.218	0.348	0.000	0.000	0.085	0.037	0.165						
	電工計	9.216																											
普通工	単位工量(E)																												
	普通工																												
	普通工計																												

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)						形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)	
設備名：		電気設備(更新)		盤名称		図番		縮尺		日付		NO.7	
回路 番号		摘 要				平 面		小計	立 上 引 下		小計	合 計	
		種別・サイズ		形式	品番								
引込柱	① HC-1N	6KV CET38°	5			+ 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0					0.0	0.0	
		6KV CET38°									0.0	0.0	
		6KV CET38°									0.0	0.0	
		6KV CET38°									0.0	0.0	
③ L-1N	PAS	CE3.5° -3C	5			+ 1.0 + 1.0		2.0			0.0	2.0	
		CE3.5° -3C						0.0	+ 12.0		12.0	12.0	
		CE3.5° -3C	4	ラック				0.0			0.0	0.0	
		CE3.5° -3C				+ 15.5					0.0	0.0	
① HC-1N	PAS	CEE2° -4C									0.0	0.0	
		CEE2° -4C		管内		+ 1.0		1.0	+ 12.0		12.0	13.0	
		CEE2° -4C	4	ラック				0.0			0.0	0.0	
		CEE2° -4C		FEP		+ 15.5		15.5			0.0	15.5	
								0.0			0.0	0.0	

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)						形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)				
設備名：電気設備(更新)						盤名称			図番		縮尺		日付		NO.8	
回路 番号		摘 要				平 面					小計	立 上 引 下		小計	合 計	
		種別・サイズ		形式	品番											
ETB	ピット内 EA,EB	IE38° ×2		5	D&P		+ 1.0 + 1.0 + 1.0 + 2.0 + 2.0					7.0		0.0	7.0	
	ピット内 EC,ED	IE60° 、14°		5	D&P		+ 1.0 + 1.0 + 1.0 + 2.0 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 3.0 + 1.5 + 0.5 + 1.0 + 1.5 + 2.0					16.3		0.0	16.3	
③ L-1N	BA-N	CE5.5° -3C		5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5 + 1.0 + 1.5					7.5		0.0	7.5	
		CE5.5° -3C IE5.5°			管内							0.0		0.0	0.0	
		CE5.5° -3C		4	ラック							0.0		0.0	0.0	
③ L-1N	1P-1	CE14° -3C		5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5 + 1.0					6.0		0.0	6.0	
		CE14° -3C IE5.5°			管内		+ 1.0					1.0		0.0	1.0	
		CE14° -3C		4	ラック							0.0		0.0	0.0	
③ L-1N	L-1	CE8° -3C		5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5					5.0		0.0	5.0	
		CE8° -3C IE5.5°			管内		+ 1.0					1.0		0.0	1.0	
		CE8° -3C		4	ラック							0.0		0.0	0.0	

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)						形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)
設備名：		電気設備(更新)		盤名称		図番		縮尺		日付		NO.9
回路 番号		摘 要				平 面	小計	立 上 引 下			小計	合 計
		種別・サイズ		形式	品番							
③ L-1N	⑥ RY-1N	CEE2° -30C	5	D&P		+ 1.0 + 2.0 + 0.6 + 0.6 + 0.6	4.8				0.0	4.8
		CEE2° -30C		管内			0.0				0.0	0.0
		CEE2° -30C	4	ラック			0.0				0.0	0.0
④ CC-1N	流入ゲート M1	CE3.5° -3C	5	D&P		+ 2.0 + 3.0 + 1.5 + 0.6	7.1	+ 4.0			4.0	11.1
		CE3.5° -3C IE3.5°		管内		+ 1.0 + 1.0	2.0				0.0	2.0
		CE3.5° -3C	4	ラック		+ 3.5 + 4.0	7.5				0.0	7.5
		GP22		露出		+ 1.0 + 1.0	2.0	+ 1.5			1.5	3.5
							0.0				0.0	0.0
							0.0				0.0	0.0

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)					形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)			
設備名：電気設備(更新)					盤名称		図番		縮尺		日付		NO.10	
回路 番号		摘 要			平 面				小計	立 上 引 下		小計	合 計	
		種別・サイズ		形式	品番									
④ CC-1N	搬出入吊上 M4	CE3.5° -3C		5	D&P		+ 2.0	+ 3.0	+ 1.5	+ 0.6	7.1	+ 4.0	4.0 11.1	
		CE3.5° -3C IE3.5°			管内		+ 5.0					5.0	0.0 5.0	
		CE3.5° -3C		4	ラック		+ 3.5	+ 10.0	+ 1.0	+ 1.0	+ 1.0	17.5	0.0 17.5	
		GP22			露出		+ 5.0					5.0	+ 1.5 1.5 6.5	
④ CC-1N	給水ユニット M5	CE5.5° -3C		5	D&P		+ 0.6	+ 2.0	+ 1.0	+ 1.0	+ 1.0	+ 2.0	7.6 8.0 15.6	
		CE5.5° -3C IE5.5°			管内		+ 7.5					7.5	0.0 7.5	
		CE5.5° -3C		4	ラック		+ 1.0	+ 5.0	+ 2.0					8.0 0.0 8.0
		GP22			露出		+ 7.5					7.5	+ 4.0 + 0.5 4.5 12.0	
④ CC-1N	脱臭ファン M10	CE3.5° -3C		5	D&P		+ 2.0	+ 3.0	+ 1.5	+ 0.6	7.1	+ 4.0	4.0 11.1	
		CE3.5° -3C IE3.5°			管内		+ 6.0					6.0	0.0 6.0	
		CE3.5° -3C		4	ラック		+ 3.5	+ 10.0	+ 1.0	+ 1.0	+ 1.0	16.5	0.0 16.5	
		GP22			露出		+ 6.0					6.0	+ 4.0 + 1.5 5.5 11.5	
											0.0	0.0 0.0		
											0.0	0.0 0.0		
											0.0	0.0 0.0		

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)					形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)									
設備名：電気設備(更新)					盤名称			図番		縮尺		日付		NO.11						
回路 番号		摘 要			平 面						小計	立 上 引 下		小計	合 計					
		種別・サイズ		形式	品番															
④ CC-1N	汚水ポンプ吊上 M11	CE3.5° -3C		5	D&P		+ 0.6	+ 2.0	+ 1.0	+ 1.0	+ 1.0	+ 2.0	7.6	+ 8.0		8.0	15.6			
		CE3.5° -3C IE3.5°			管内		+ 1.0	+ 3.0							4.0			0.0	4.0	
		CE3.5° -3C		4	ラック		+ 5.0	+ 1.0	+ 2.5							8.5			0.0	8.5
		GP22			露出		+ 1.0	+ 3.0							4.0	+ 2.5		2.5	6.5	
⑥ RY-1N	LCB-1N	CEE2° -20C ° CEE2° -10C		5	D&P		+ 2.0	+ 3.0	+ 1.5	+ 0.6	+ 0.6	+ 0.6	8.3	+ 4.0		4.0	12.3			
		CEE2° -20C IE3.5° CEE2° -10C			管内		+ 1.0							1.0			0.0	1.0		
		CEE2° -20C CEE2° -10C		4	ラック		+ 3.5	+ 4.0							7.5			0.0	7.5	
		GP54			露出		+ 1.0							1.0	+ 1.5		1.5	2.5		
⑥ RY-1N	M1	CEE2° -5C×3		5	D&P		+ 2.0	+ 3.0	+ 1.5	+ 0.6	+ 0.6	+ 0.6	8.3	+ 4.0		4.0	12.3			
		CEE2° -5C×3			管内		+ 1.0	+ 1.0							2.0			0.0	2.0	
		CEE2° -5C×3		4	ラック		+ 3.5	+ 4.0							7.5			0.0	7.5	
		GP28			露出		+ 1.0	+ 1.0							2.0	+ 1.5		1.5	3.5	
													0.0			0.0	0.0			
													0.0			0.0	0.0			
													0.0			0.0	0.0			

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)						形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)		
設備名：		電気設備(更新)		盤名称		図番		縮尺		日付		NO.12		
回路 番号		摘 要				平 面				小計	立 上 引 下		小計	合 計
		種別・サイズ		形式 品番										
⑥ RY-1N	LCB-3N	CEE2° -20C		5	D&P	+ 2.0 + 3.0 + 1.5 + 0.6				7.1	+ 4.0		4.0	11.1
		CEE2° -20C IE3.5°			管内	+ 6.0				6.0			0.0	6.0
		CEE2° -20C		4	ラック	+ 3.5 + 10.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0				16.5			0.0	16.5
		GP36			露出	+ 6.0				6.0	+ 4.0 + 1.5		5.5	11.5
⑦ K-N	LCB-1N	CEE2° -2C		5	D&P	+ 1.0 + 0.5				1.5	+ 4.0		4.0	5.5
		CEE2° -2C			管内	+ 1.0				1.0			0.0	1.0
		CEE2° -2C		4	ラック	+ 3.5 + 4.0				7.5			0.0	7.5
		GP22			露出	+ 1.0				1.0	+ 1.5		1.5	2.5

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)					形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)			
設備名：電気設備(更新)					盤名称		図番		縮尺		日付		NO.13	
回路 番号		摘 要			平 面				小計	立 上 引 下		小計	合 計	
		種別・サイズ		形式										品番
③ L-1N	⑦ 計装盤	CE3.5° -2C IE3.5°		5	D&P					6.0			0.0	6.0
										0.0			0.0	0.0
③ L-1N	⑦ 計装盤	CE3.5° -2C		5	D&P					6.0			0.0	6.0
										0.0			0.0	0.0
③ L-1N	⑦ 計装盤	CEE2° -5C		5	D&P					6.0			0.0	6.0
										0.0			0.0	0.0
⑦ 計装盤	ZI(1)	CEE3.5° -2C CEES2° -2C		5	D&P					1.5	+ 4.0		4.0	5.5
		CEE3.5° -2C E3.5° CEES2° -2C			管内					2.0			0.0	2.0
		CEE3.5° -2C CEES2° -2C		4	ラック					7.5			0.0	7.5
		GP22×2			露出					2.0	+ 1.5		1.5	3.5
① H-1N	⑦ 計装盤	CEE2° -5C		5	D&P					9.0			0.0	9.0
										0.0			0.0	0.0
② TC-1N	⑦ 計装盤	CEE2° -5C		5	D&P					8.0			0.0	8.0
										0.0			0.0	0.0
										0.0			0.0	0.0

[illegible]

[illegible]

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)					形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(タ'ク'ト・ピ'ット)	6:R. WAY(レースウェイ)	
設備名：電気設備(仮設)					盤名称	図番			縮尺	日付		NO.18
回路 番号		摘 要			平 面			小計	立 上 引 下		小計	合 計
		種別・サイズ	形式	品番								
引込柱	仮設引込受電盤	6KV CET38°	5								0.0	0.0
		6KV CET38°									0.0	0.0
		6KV CET38°									0.0	0.0
		6KV CET38°									0.0	0.0
		FEP80Φ									0.0	0.0
仮設 L-1	PAS	CE3.5° -3C	5					0.0			0.0	0.0
		CE3.5° -3C						0.0	+ 12.0		12.0	12.0
		CE3.5° -3C	4	ラック				0.0			0.0	0.0
		CE3.5° -3C				+ 15.0					0.0	0.0
仮設 HC-1	PAS	CEE2° -4C									0.0	0.0
		CEE2° -4C		管内		+ 1.0		1.0	+ 12.0		12.0	13.0
		CEE2° -4C	4	ラック				0.0			0.0	0.0
		CEE2° -4C		FEP		+ 15.0		15.0			0.0	15.0
								0.0			0.0	0.0

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)					形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)			
設備名：		電気設備(仮設)		盤名称		図番		縮尺		日付		NO.19		
回路 番号		摘 要			平 面				小計	立 上 引 下		小計	合 計	
		種別・サイズ	形式	品番										
ETB	仮設ユー- クル EA,EB,ED	IE60°、IE38° ×2		FEP		+ 15.0				15.0			0.0	15.0
										0.0			0.0	0.0
仮設 L-1	BA-N	CE5.5° -3C	5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5 + 1.0 + 1.5				7.5			0.0	7.5
		CE5.5° -3C IE5.5°		管内						0.0			0.0	0.0
		CE5.5° -3C		FEP		+ 15.0				15.0			0.0	15.0
仮設 L-1	1P-1	CE14° -3C	5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5 + 1.0				6.0			0.0	6.0
		CE14° -3C IE5.5°		管内		+ 1.0				1.0			0.0	1.0
		CE14° -3C		FEP		+ 15.0				15.0			0.0	15.0
仮設 L-1	L-1	CE8° -3C	5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5				5.0			0.0	5.0
		CE8° -3C IE5.5°		管内		+ 1.0				1.0			0.0	1.0
		CE8° -3C		FEP		+ 15.0				15.0			0.0	15.0
仮設 L-1	LCB-8-1	CE5.5° -3C	5	D&P		+ 3.0 + 1.5				4.5	+ 4.0		4.0	8.5
		CE5.5° -3C IE3.5°		管内		+ 1.5				1.5			0.0	1.5
		CE5.5° -3C	4	ラック		+ 3.5 + 4.0				7.5			0.0	7.5
		CE5.5° -3C		FEP		+ 15.0				15.0			0.0	15.0

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)					形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)			
設備名：電気設備(仮設)					盤名称		図番		縮尺		日付		NO.20	
回路 番号		摘 要			平 面				小計	立 上 引 下		小計	合 計	
		種別・サイズ	形式	品番										
仮設 L-1	LCB-8-1	CE5.5° -2C	5	D&P		+ 3.0 + 1.5				4.5	+ 4.0		4.0	8.5
		CE5.5° -2C		管内		+ 1.5				1.5			0.0	1.5
		CE5.5° -2C	4	ラック		+ 3.5 + 4.0				7.5			0.0	7.5
		CE5.5° -2C		FEP		+ 15.0				15.0			0.0	15.0
仮設 L-1	LCB-8-2	CE5.5° -2C CE5.5° -3C	5	D&P		+ 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 2.0				6.0	+ 8.0		8.0	14.0
		CE5.5° -2C CE5.5° -3C IE3.5°		管内						0.0			0.0	0.0
		CE5.5° -2C CE5.5° -3C	4	ラック		+ 5.0 + 1.0				6.0			0.0	6.0
		CE5.5° -3C		FEP		+ 15.0				15.0			0.0	15.0
仮設 L-1	⑥ RY-1N	CEE2° -30C	5	D&P		+ 1.0 + 2.0 + 0.6 + 0.6 + 0.6				4.8			0.0	4.8
		CEE2° -30C		管内						0.0			0.0	0.0
		CEE2° -30C	4	ラック						0.0			0.0	0.0
		CEE2° -30C		FEP		+ 15.0				15.0			0.0	15.0
仮設 キュービクル	建屋HH	FEP100Φ×2				+ 15.0				15.0			0.0	15.0

[illegible]

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)												配管配線集計表(撤去)												下水電気:歩掛かりは2022下水道用設計積算要領による NO.23											
			階別																																
			種類	600VVM-CVVケーブル																		600VVM-CVVSケーブル													
				2° -2C			2° -4C			2° -5C			2° -10C			2° -20C			2° -30C			2° -2C													
				P,D	CP	ラック	P,D	CP	FVP	P,D	CP	ラック	P,D	CP	ラック	P,D	CP	ラック	P,D	CP	ラック	P,D	CP	ラック											
名 称	種別																																		
引込柱	HC-1																																		
L-1N	PAS																																		
HC-1N	PAS				0.0	13.0	15.5																												
VTB	ピット																																		
L-1N	BA-N																																		
L-1N	1P-1																																		
L-1N	L-1																																		
L-1N	LCB-8-1N																																		
L-1N	LCB-8-2N																																		
L-1N	RY-1N																4.8																		
CC-1N	M1																																		
CC-1N	M4																																		
CC-1N	M5																																		
CC-1N	M10																																		
CC-1N	M11																																		
CC-1N	LCB-1N								12.3	1.0	7.5	12.3	1.0	7.5																					
RY-1N	M1							36.9	6.0	22.5																									
RY-1N	LCB-3N													11.1	6.0	16.5																			
K-N	LCB-1N		5.5	1.0	7.5																														
L-1N	計装盤							6.0																											
L-1N	計装盤																																		
計装盤	ZI (1)																		5.5	2.0	7.5														
H-1N	計装盤							9.0																											
TC-1N	計装盤							8.0																											
	撤去歩掛は0.4とする																																		
	計		5.5	1.0	7.5	0.0	13.0	15.5	59.9	6.0	22.5	12.3	1.0	7.5	23.4	7.0	24.0	4.8	0.0	0.0	5.5	2.0	7.5												
	補完率		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1													
	合計		6.05	1.10	8.25	0.00	14.30	17.05	65.89	6.60	24.75	13.53	1.10	8.25	25.74	7.70	26.40	5.28	0.00	0.00	6.05	2.20	8.25												
	設計数量		15.40			31.35			97.24			22.88			59.84			5.28			16.50														
	歩掛り出典		下水電気P207			下水電気P207			下水電気P207			下水電気P207			下水電気P207			下水電気P207			下水電気P207														
電工	単位工量(V)		0.005	0.006	0.008	0.007	0.008	0.010	0.008	0.011	0.013	0.013	0.016	0.020	0.022	0.028	0.033	0.026	0.033	0.039	0.005	0.006	0.008												
	電工		0.030	0.007	0.066	0.000	0.114	0.171	0.527	0.073	0.322	0.176	0.018	0.165	0.566	0.216	0.871	0.137	0.000	0.000	0.030	0.013	0.066												
	電工計	3.568																																	
普通工	単位工量(V)																																		
	普通工																																		
	普通工計																																		

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)														形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)
設備名：		電気設備(撤去)				盤名称				図番		縮尺		日付		NO.25				
回路 番号		摘 要				平 面				小計	立 上 引 下		小計	合 計						
		種別・サイズ		形式	品番															
引込柱	① HC-1N	6KV CVT38°		5		+ 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0							0.0	0.0						
		6KV CVT38°											0.0	0.0						
		6KV CVT38°											0.0	0.0						
		6KV CVT38°											0.0	0.0						
③ L-1N	PAS	CV3.5° -3C		5		+ 1.0 + 1.0				2.0			0.0	2.0						
		CV3.5° -3C								0.0	+ 12.0		12.0	12.0						
		CV3.5° -3C		4	ラック					0.0			0.0	0.0						
		CV3.5° -3C				+ 15.5							0.0	0.0						
① HC-1N	PAS	CVV2° -4C											0.0	0.0						
		CVV2° -4C			管内	+ 1.0				1.0	+ 12.0		12.0	13.0						
		CVV2° -4C		4	ラック					0.0			0.0	0.0						
		CVV2° -4C			FEP	+ 15.5				15.5			0.0	15.5						
										0.0			0.0	0.0						

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)										形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(タ'外・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)		
設備名：		電気設備(撤去)			盤名称			図番			縮尺			日付			NO.26	
回路 番号		摘 要				平 面					小計	立 上 引 下			小計	合 計		
		種別・サイズ		形式	品番													
ETB	ピット内 EA,EB	IV38° ×2		5	D&P		+ 1.0 + 1.0 + 1.0 + 2.0 + 2.0					7.0				0.0	7.0	
	ピット内 EC,ED	IV60° 、14°		5	D&P		+ 1.0 + 1.0 + 1.0 + 2.0 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 3.0 + 1.5 + 0.5 + 1.0 + 1.5 + 2.0					16.3				0.0	16.3	
③ L-1N	BA-N	CV5.5° -3C		5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5 + 1.0 + 1.5					7.5				0.0	7.5	
		CV5.5° -3C IV5.5°			管内							0.0				0.0	0.0	
		CV5.5° -3C		4	ラック							0.0				0.0	0.0	
③ L-1N	1P-1	CV14° -3C		5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5 + 1.0					6.0				0.0	6.0	
		CV14° -3C IV5.5°			管内		+ 1.0					1.0				0.0	1.0	
		CV14° -3C		4	ラック							0.0				0.0	0.0	
③ L-1N	L-1	CV8° -3C		5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5					5.0				0.0	5.0	
		CV8° -3C IV5.5°			管内		+ 1.0					1.0				0.0	1.0	
		CV8° -3C		4	ラック							0.0				0.0	0.0	

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)						形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダ'外・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)		
設備名：		電気設備(撤去)		盤名称		図番		縮尺		日付		NO.27		
回路 番号		摘 要				平 面			小計	立 上 引 下		小計	合 計	
		種別・サイズ		形式	品番									
③ L-1N	⑥ RY-1N	CVV2° -30C	5	D&P		+ 1.0	+ 2.0	+ 0.6	+ 0.6	+ 0.6	4.8		0.0	4.8
		CVV2° -30C		管内					0.0			0.0	0.0	
		CVV2° -30C	4	ラック					0.0			0.0	0.0	
④ CC-1N	M1	CV3.5° -3C	5	D&P		+ 2.0	+ 3.0	+ 1.5	+ 0.6		7.1	+ 4.0	4.0	11.1
		CV3.5° -3C IV3.5°		管内		+ 1.0	+ 1.0				2.0		0.0	2.0
		CV3.5° -3C	4	ラック		+ 3.5	+ 4.0				7.5		0.0	7.5
		GP22		露出		+ 1.0	+ 1.0				2.0	+ 1.5	1.5	3.5
									0.0			0.0	0.0	
									0.0			0.0	0.0	

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)						形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)		
設備名：		電気設備(撤去)		盤名称		図番		縮尺		日付		NO.28		
回路 番号		摘 要			平 面				小計	立 上 引 下		小計	合 計	
		種別・サイズ		形式										品番
④ CC-1N	M4	CV3.5° -3C		5	D&P					7.1	+ 4.0		4.0	11.1
		CV3.5° -3C IV3.5°			管内	+ 5.0				5.0			0.0	5.0
		CV3.5° -3C		4	ラック	+ 3.5 + 10.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0				17.5			0.0	17.5
		GP22			露出	+ 5.0				5.0	+ 1.5		1.5	6.5
④ CC-1N	M5	CV5.5° -3C		5	D&P	+ 0.6 + 2.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 2.0				7.6	+ 8.0		8.0	15.6
		CV5.5° -3C IV5.5°			管内	+ 7.5				7.5			0.0	7.5
		CV5.5° -3C		4	ラック	+ 1.0 + 5.0 + 2.0				8.0			0.0	8.0
		GP22			露出	+ 7.5				7.5	+ 4.0 + 0.5		4.5	12.0
④ CC-1N	M10	CV3.5° -3C		5	D&P	+ 2.0 + 3.0 + 1.5 + 0.6				7.1	+ 4.0		4.0	11.1
		CV3.5° -3C IV3.5°			管内	+ 6.0				6.0			0.0	6.0
		CV3.5° -3C		4	ラック	+ 3.5 + 10.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0				16.5			0.0	16.5
		GP22			露出	+ 6.0				6.0	+ 4.0 + 1.5		5.5	11.5
										0.0			0.0	0.0
										0.0			0.0	0.0
										0.0			0.0	0.0

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)				形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ビット)	6:R. WAY(レースウェイ)						
設備名：		電気設備(撤去)		盤名称		図番		縮尺		日付		NO.29				
回路 番号		摘 要			平 面						小計	立 上 引 下		小計	合 計	
		種別・サイズ		形式												品番
④ CC-1N	M11	CV3.5° -3C		5	D&P							7.6	+ 8.0		8.0	15.6
		CV3.5° -3C IV3.5°			管内							4.0			0.0	4.0
		CV3.5° -3C		4	ラック							8.5			0.0	8.5
		GP22			露出							4.0	+ 2.5		2.5	6.5
⑥ RY-1N	LCB-1N	CVV2° -20C ° CVV2° -10C		5	D&P							8.3	+ 4.0		4.0	12.3
		CVV2° -20C IV3.5° CVV2° -10C			管内							1.0			0.0	1.0
		CVV2° -20C CVV2° -10C		4	ラック							7.5			0.0	7.5
		GP54			露出							1.0	+ 1.5		1.5	2.5
⑥ RY-1N	M1	CVV2° -5C×3		5	D&P							8.3	+ 4.0		4.0	12.3
		CVV2° -5C×3			管内							2.0			0.0	2.0
		CVV2° -5C×3		4	ラック							7.5			0.0	7.5
		GP28			露出							2.0	+ 1.5		1.5	3.5
												0.0			0.0	0.0
												0.0			0.0	0.0
												0.0			0.0	0.0

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)						形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)
設備名：		電気設備(撤去)		盤名称		図番		縮尺		日付		NO.30
回路 番号		摘 要				平 面	小計	立 上 引 下			小計	合 計
		種別・サイズ		形式	品番							
⑥ RY-1N	LCB-3N	CVV2° -20C	5	D&P		+ 2.0 + 3.0 + 1.5 + 0.6	7.1	+ 4.0			4.0	11.1
		CVV2° -20C IV3.5°		管内		+ 6.0	6.0				0.0	6.0
		CVV2° -20C	4	ラック		+ 3.5 + 10.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0	16.5				0.0	16.5
		GP36		露出		+ 6.0	6.0	+ 4.0 + 1.5			5.5	11.5
⑦ K-N	LCB-1N	CVV2° -2C	5	D&P		+ 1.0 + 0.5	1.5	+ 4.0			4.0	5.5
		CVV2° -2C		管内		+ 1.0	1.0				0.0	1.0
		CVV2° -2C	4	ラック		+ 3.5 + 4.0	7.5				0.0	7.5
		GP22		露出		+ 1.0	1.0	+ 1.5			1.5	2.5
							0.0				0.0	0.0
							0.0				0.0	0.0
							0.0				0.0	0.0
							0.0				0.0	0.0
							0.0				0.0	0.0
							0.0				0.0	0.0
							0.0				0.0	0.0

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)				形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ビット)	6:R. WAY(レースウェイ)				
設備名：		電気設備(撤去)		盤名称		図番		縮尺		日付		NO.31		
回路 番号		摘 要			平 面				小計	立 上 引 下		小計	合 計	
		種別・サイズ		形式										品番
③ L-1N	⑦ 計装盤	CV3.5° -2C IV3.5°		5	D&P					6.0			0.0	6.0
										0.0			0.0	0.0
③ L-1N	⑦ 計装盤	CV3.5° -2C		5	D&P					6.0			0.0	6.0
										0.0			0.0	0.0
③ L-1N	⑦ 計装盤	CVV2° -5C		5	D&P					6.0			0.0	6.0
										0.0			0.0	0.0
⑦ 計装盤	ZI(1)	CVV3.5° -2C CVVS2° -2C		5	D&P					1.5	+ 4.0	4.0	5.5	
		CVV3.5° -2C V3.5° CVVS2° -2C			管内					2.0			0.0	2.0
		CVV3.5° -2C CVVS2° -2C		4	ラック					7.5			0.0	7.5
		GP22×2			露出					2.0	+ 1.5	1.5	3.5	
① H-1N	⑦ 計装盤	CVV2° -5C		5	D&P					9.0			0.0	9.0
										0.0			0.0	0.0
② TC-1N	⑦ 計装盤	CVV2° -5C		5	D&P					8.0			0.0	8.0
										0.0			0.0	0.0
										0.0			0.0	0.0

[illegible]

[illegible]


[illegible]

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)					形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(タ'外・ビット)	6:R. WAY(レースウェイ)	
設備名：電気設備(仮設撤去)					盤名称	図番		縮尺		日付		NO.36
回路 番号		摘 要			平 面		小計	立 上 引 下			小計	合 計
		種別・サイズ	形式	品番								
引込柱	仮設 引込柱	6KV CET38°	5								0.0	0.0
		6KV CET38°									0.0	0.0
		6KV CET38°									0.0	0.0
		6KV CET38°									0.0	0.0
		FEP80Φ									0.0	0.0
仮設 L-1	PAS	CE3.5° -3C	5				0.0				0.0	0.0
		CE3.5° -3C					0.0	+ 12.0			12.0	12.0
		CE3.5° -3C	4	ラック			0.0				0.0	0.0
		CE3.5° -3C				+ 15.0					0.0	0.0
仮設 HC-1	PAS	CEE2° -4C									0.0	0.0
		CEE2° -4C		管内		+ 1.0	1.0	+ 12.0			12.0	13.0
		CEE2° -4C	4	ラック			0.0				0.0	0.0
		CEE2° -4C		FEP		+ 15.0	15.0				0.0	15.0
							0.0				0.0	0.0


工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)										形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)	
設備名：		電気設備(仮設撤去)			盤名称			図番		縮尺		日付		NO.37			
回路 番号		摘 要			平 面					小計	立 上 引 下			小計	合 計		
		種別・サイズ	形式	品番													
ETB	仮設ユーリ クナル EA,EB,ED	IE60°、IE38° ×2			FEP		+ 15.0					15.0				0.0	15.0
												0.0				0.0	0.0
仮設 L-1	BA-N	CE5.5° -3C		5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5 + 1.0 + 1.5					7.5				0.0	7.5
		CE5.5° -3C IE5.5°			管内							0.0				0.0	0.0
		CE5.5° -3C			FEP		+ 15.0					15.0				0.0	15.0
仮設 L-1	1P-1	CE14° -3C		5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5 + 1.0					6.0				0.0	6.0
		CE14° -3C IE5.5°			管内		+ 1.0					1.0				0.0	1.0
		CE14° -3C			FEP		+ 15.0					15.0				0.0	15.0
仮設 L-1	L-1	CE8° -3C		5	D&P		+ 3.0 + 1.5 + 0.5					5.0				0.0	5.0
		CE8° -3C IE5.5°			管内		+ 1.0					1.0				0.0	1.0
		CE8° -3C			FEP		+ 15.0					15.0				0.0	15.0
仮設 L-1	LCB-8-1	CE5.5° -3C		5	D&P		+ 3.0 + 1.5					4.5	+ 4.0			4.0	8.5
		CE5.5° -3C IE3.5°			管内		+ 1.5					1.5				0.0	1.5
		CE5.5° -3C		4	ラック		+ 3.5 + 4.0					7.5				0.0	7.5
		CE5.5° -3C			FEP		+ 15.0					15.0				0.0	15.0

工事名 松伏污水中継ポンプ場電気設備改築工事(R8)					形式	1:隠蔽	2:露出	3:地中	4:ラック	5:D&P(ダクト・ピット)	6:R. WAY(レースウェイ)		
設備名：電気設備(仮設撤去)					盤名称		図番		縮尺		日付		NO.38
回路 番号		摘 要				平 面			小計	立 上 引 下		小計	合 計
		種別・サイズ		形式	品番								
仮設 L-1	LCB-8-1	CE5.5° -2C		5	D&P				4.5	+ 4.0		4.0	8.5
		CE5.5° -2C			管内				1.5			0.0	1.5
		CE5.5° -2C		4	ラック				7.5			0.0	7.5
		CE5.5° -2C			FEP				15.0			0.0	15.0
仮設 L-1	LCB-8-2	CE5.5° -2C CE5.5° -3C		5	D&P	+ 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 2.0			6.0	+ 8.0		8.0	14.0
		CE5.5° -2C CE5.5° -3C IE3.5°			管内				0.0			0.0	0.0
		CE5.5° -2C CE5.5° -3C		4	ラック	+ 5.0 + 1.0			6.0			0.0	6.0
		CE5.5° -3C			FEP	+ 15.0			15.0			0.0	15.0
仮設 L-1	⑥ RY-1N	CEE2° -30C		5	D&P	+ 1.0 + 2.0 + 0.6 + 0.6 + 0.6			4.8			0.0	4.8
		CEE2° -30C			管内				0.0			0.0	0.0
		CEE2° -30C		4	ラック				0.0			0.0	0.0
		CEE2° -30C			FEP	+ 15.0			15.0			0.0	15.0
仮設 キュービクル	建屋HH	FEP100Φ×2				+ 15.0			15.0			0.0	15.0

IV期工事 配管配線拾い図（更新）

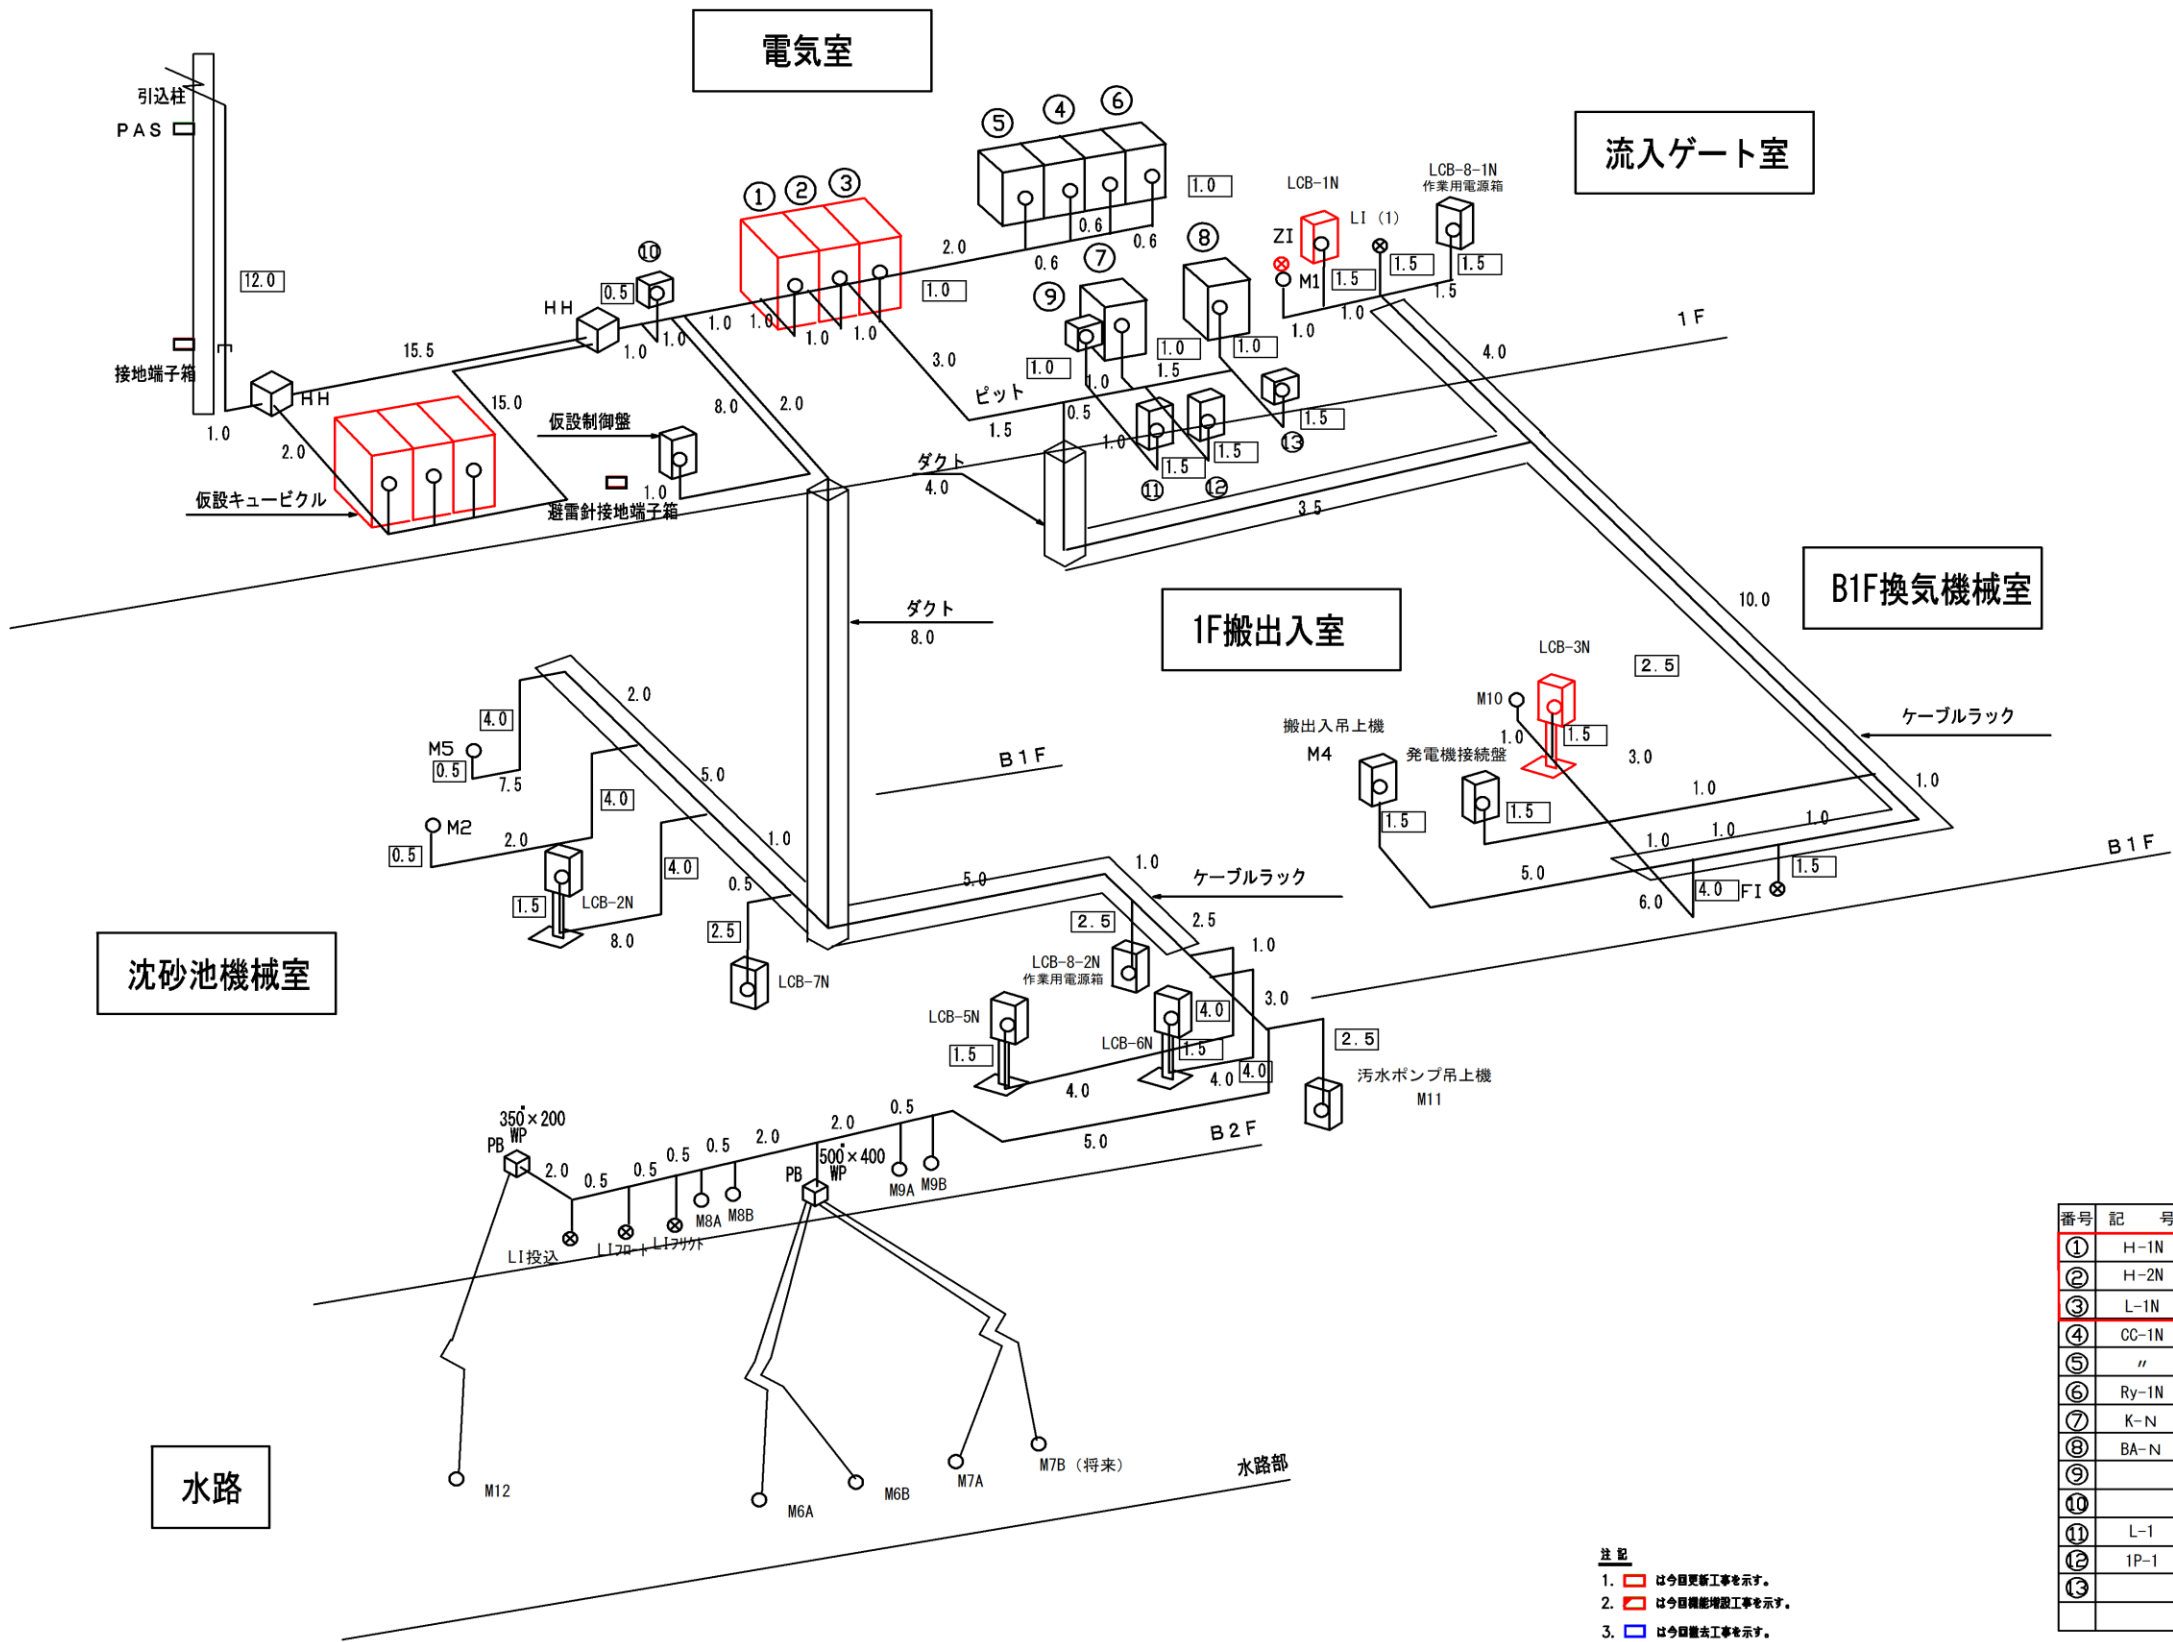

Ⅳ期工事 配管配線拾い図（撤去）

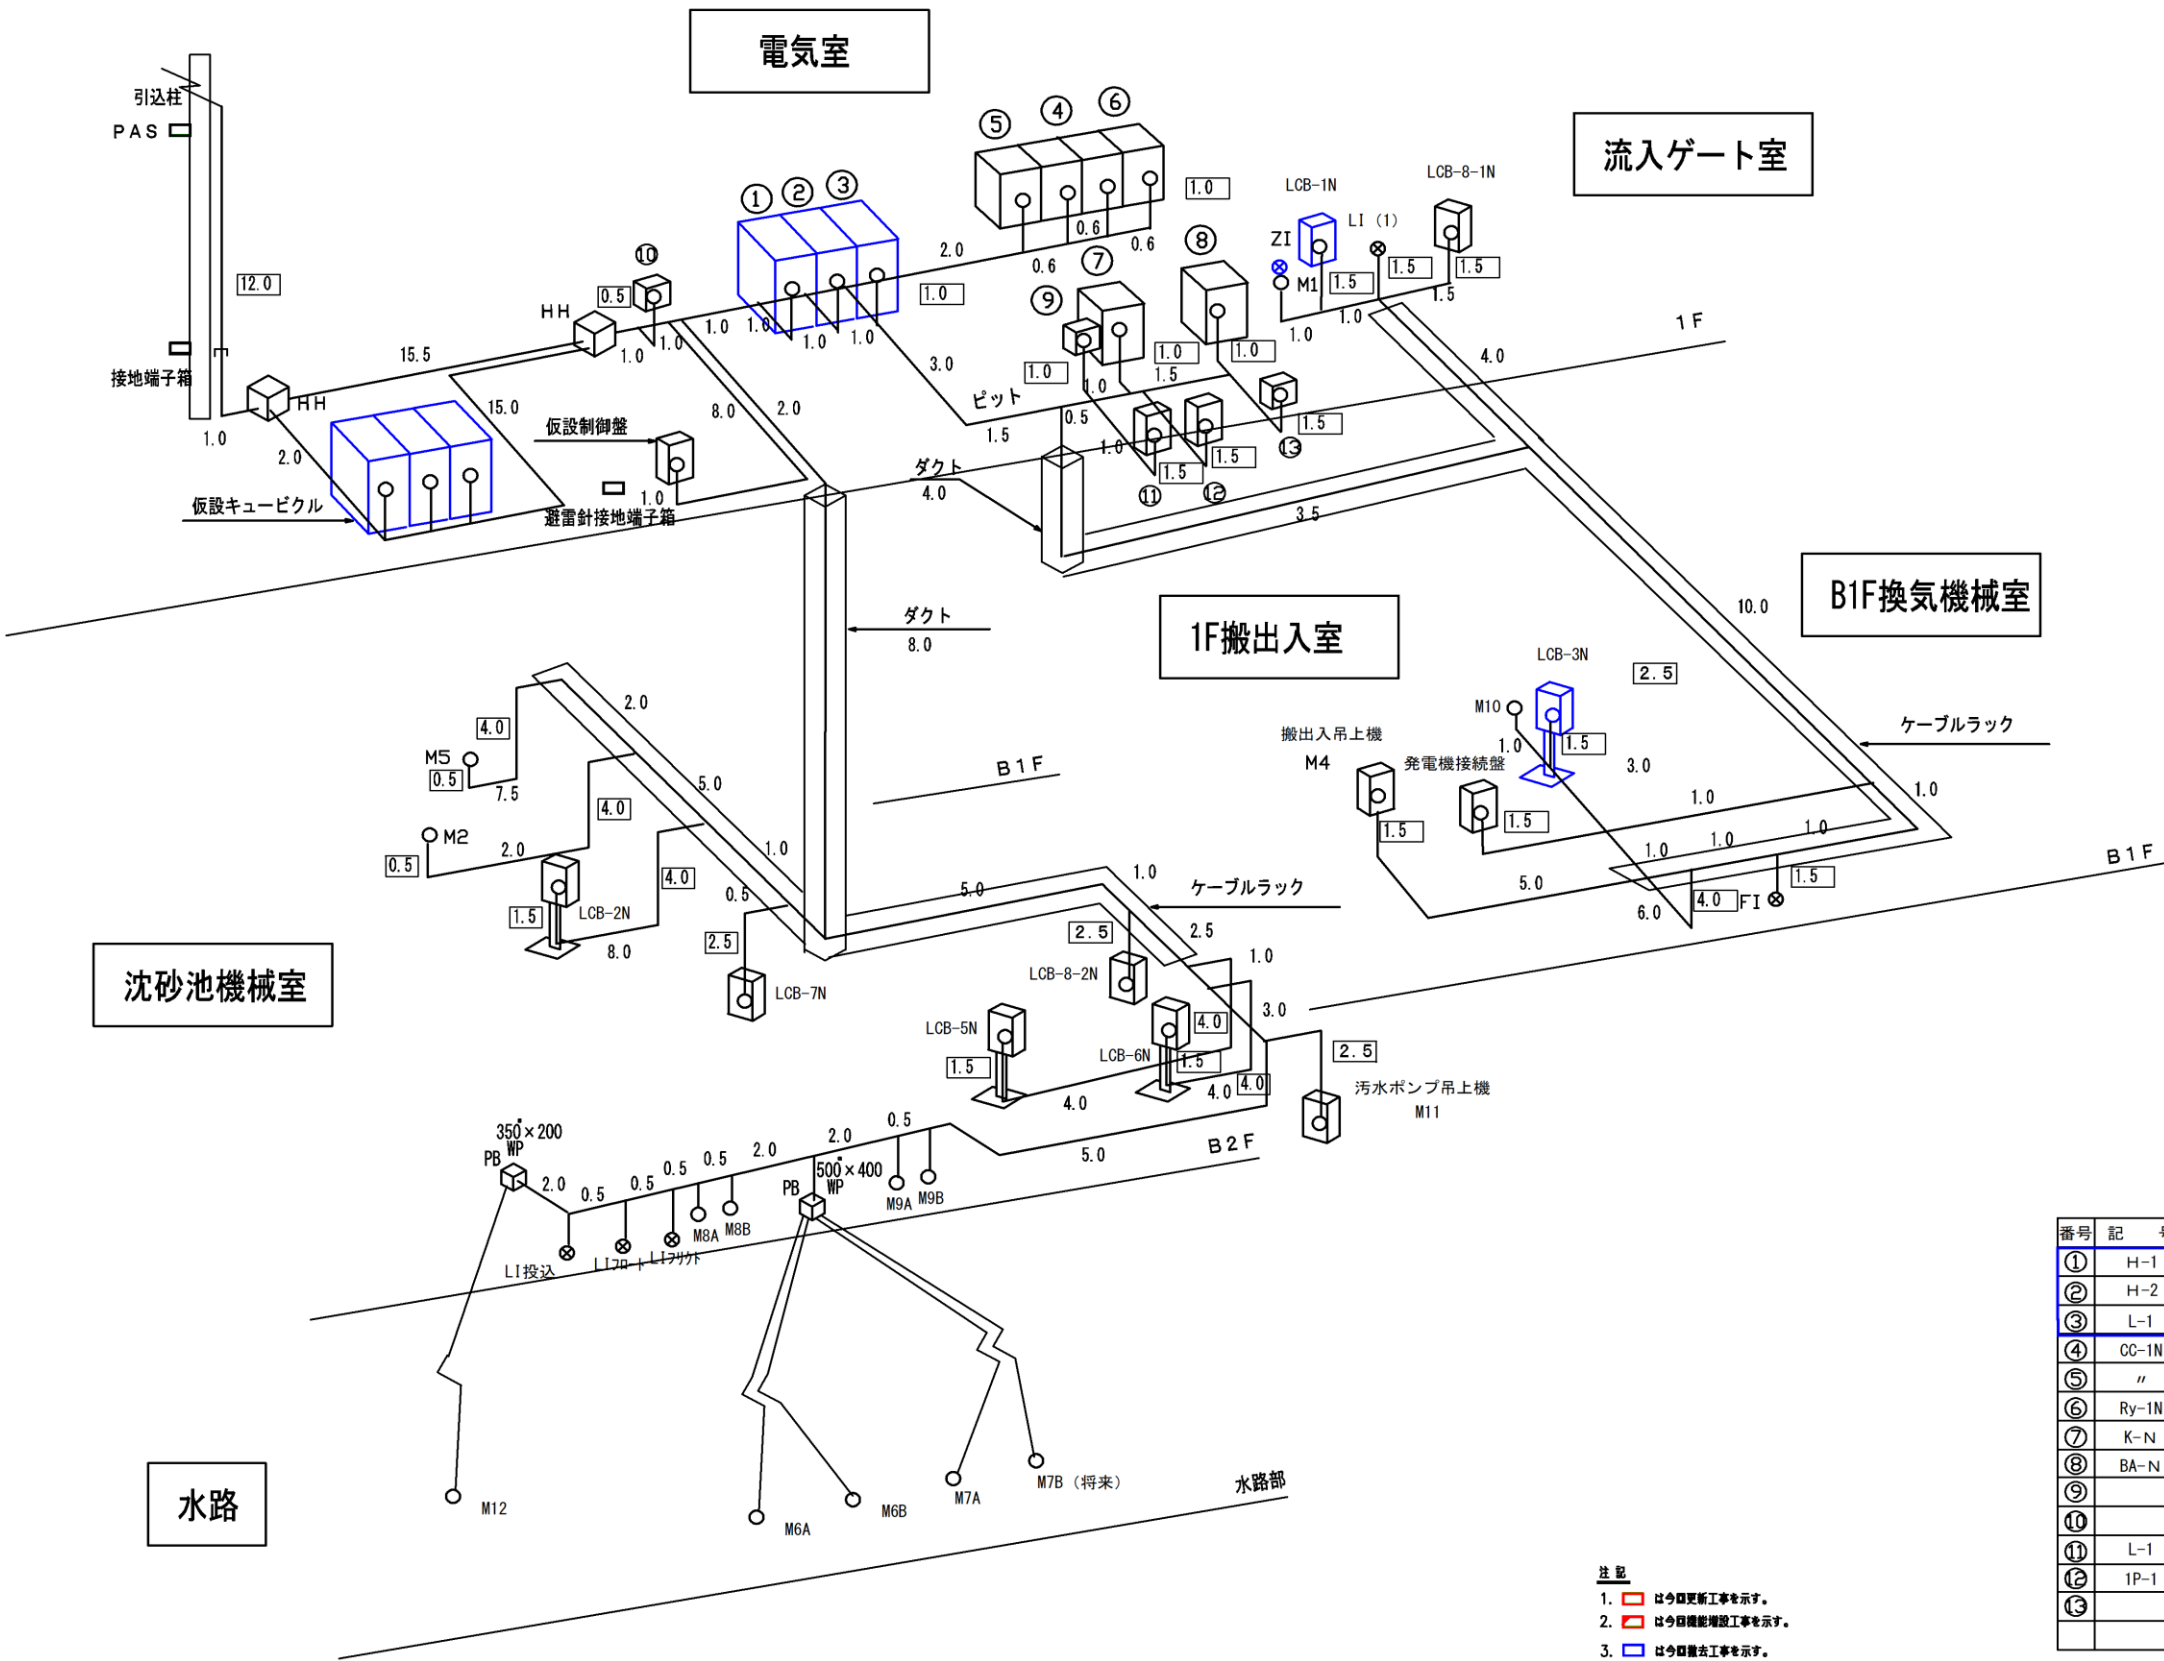

番号	記号	盤名称	備考
①	H-1	引込受電盤	更新
②	H-2	変圧器盤	更新
③	L-1	低圧分岐盤	更新
④	CC-1N	コントロールセンタ	既設
⑤	"	"	既設
⑥	Ry-1N	補助継電器盤	既設
⑦	K-N	計装盤	既設
⑧	BA-N	直流電源盤	既設
⑨		パネルロガー	既設
⑩		接地端子盤	既設
⑪	L-1	分電盤	既設
⑫	1P-1	制御盤	既設
⑬		火報受信機	既設