



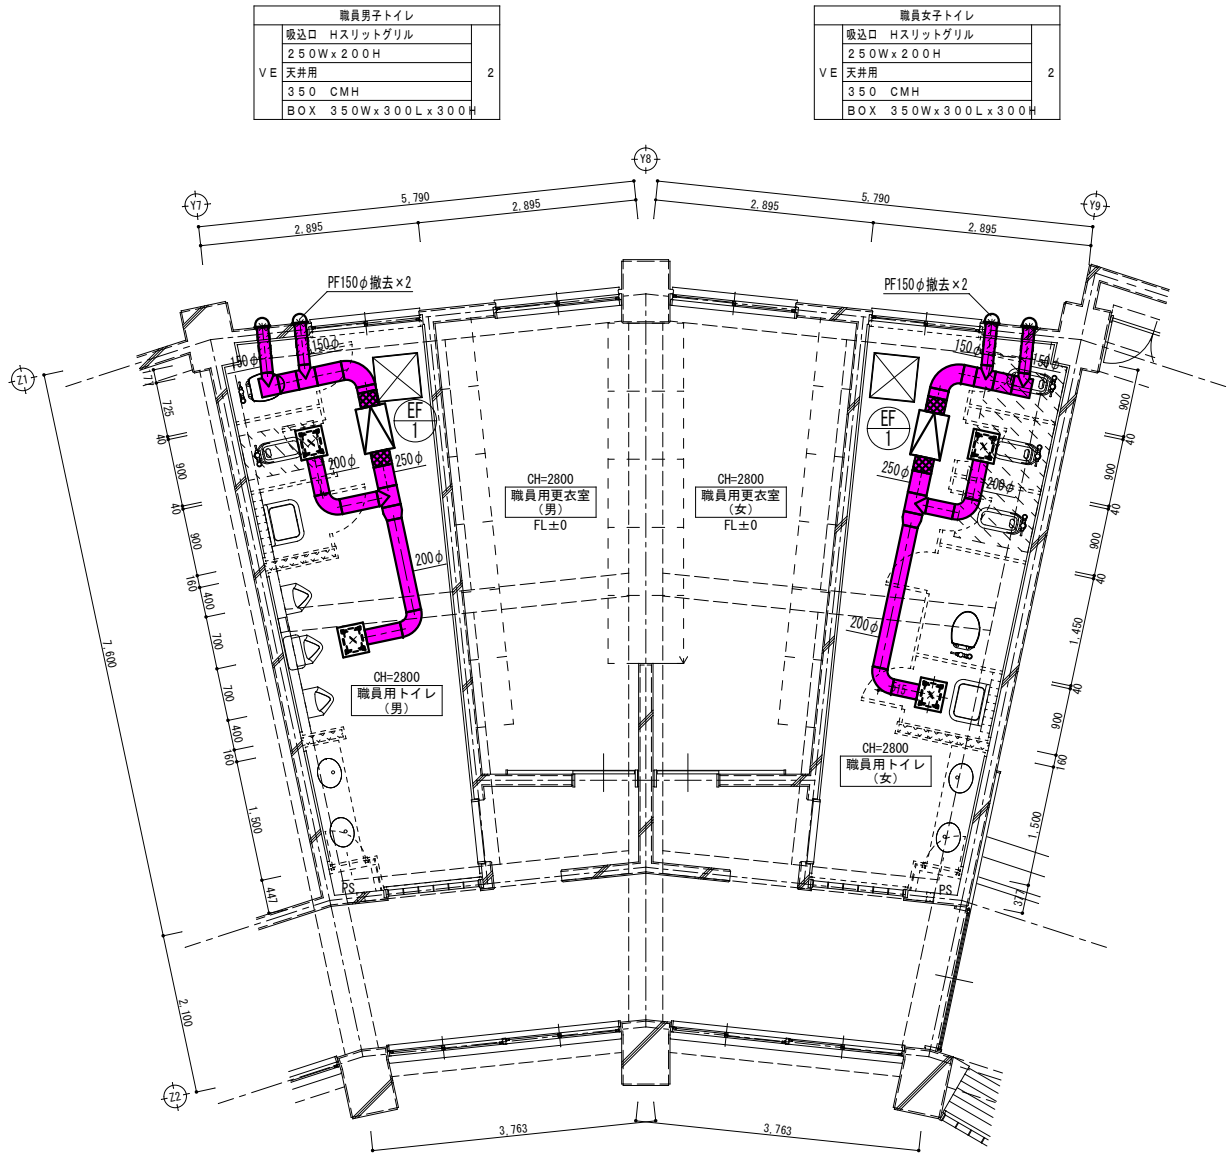

- ※撤去工事要領
1. 中間ダクトファンを撤去する。
 2. ダクト及び制気口、パイプフードを撤去する。
 3. 中間ダクトファンの電源切り離しは電気工事とする。

撤去管凡例		
記 号	名 称	仕 様
	換気ダクト	スパイラルダクト
	キャンパス継手	

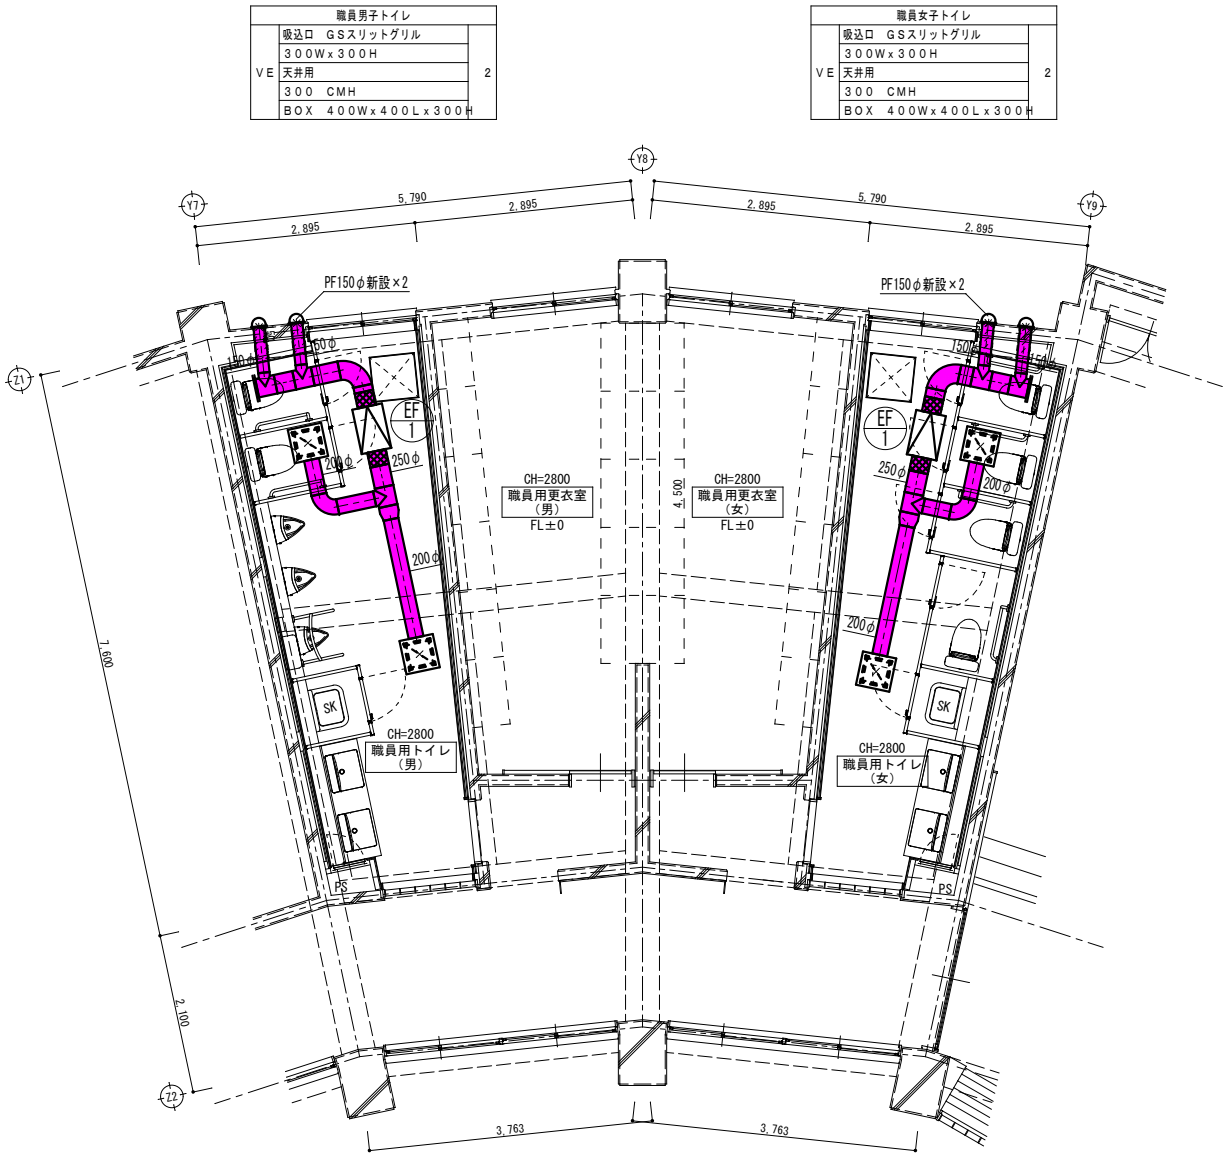

- ※改修工事要領
1. 中間ダクトファンを新設する。
 2. ダクト及び制気口、パイプフードを新設する。
 3. 中間ダクトファン取り付けに伴い吊り金具も新設する。
 4. 外壁取り付けのパイプフードはコーキングを施す。
 5. 梁貫通スリーブは既存再使用する。
 6. 中間ダクトファンの電源接続は電気工事とする。

新設管凡例		
記 号	名 称	仕 様
	換気ダクト	スパイラルダクト・縦フレキダクト
	キャンパス継手	