


男子トイレ		
吸込口	Hスリットグリル	3
VE	250W×200H	
天井用		
BOX	350W×300L×300H	

女子トイレ		
吸込口	Hスリットグリル	3
VE	250W×200H	
天井用		
BOX	350W×300L×300H	

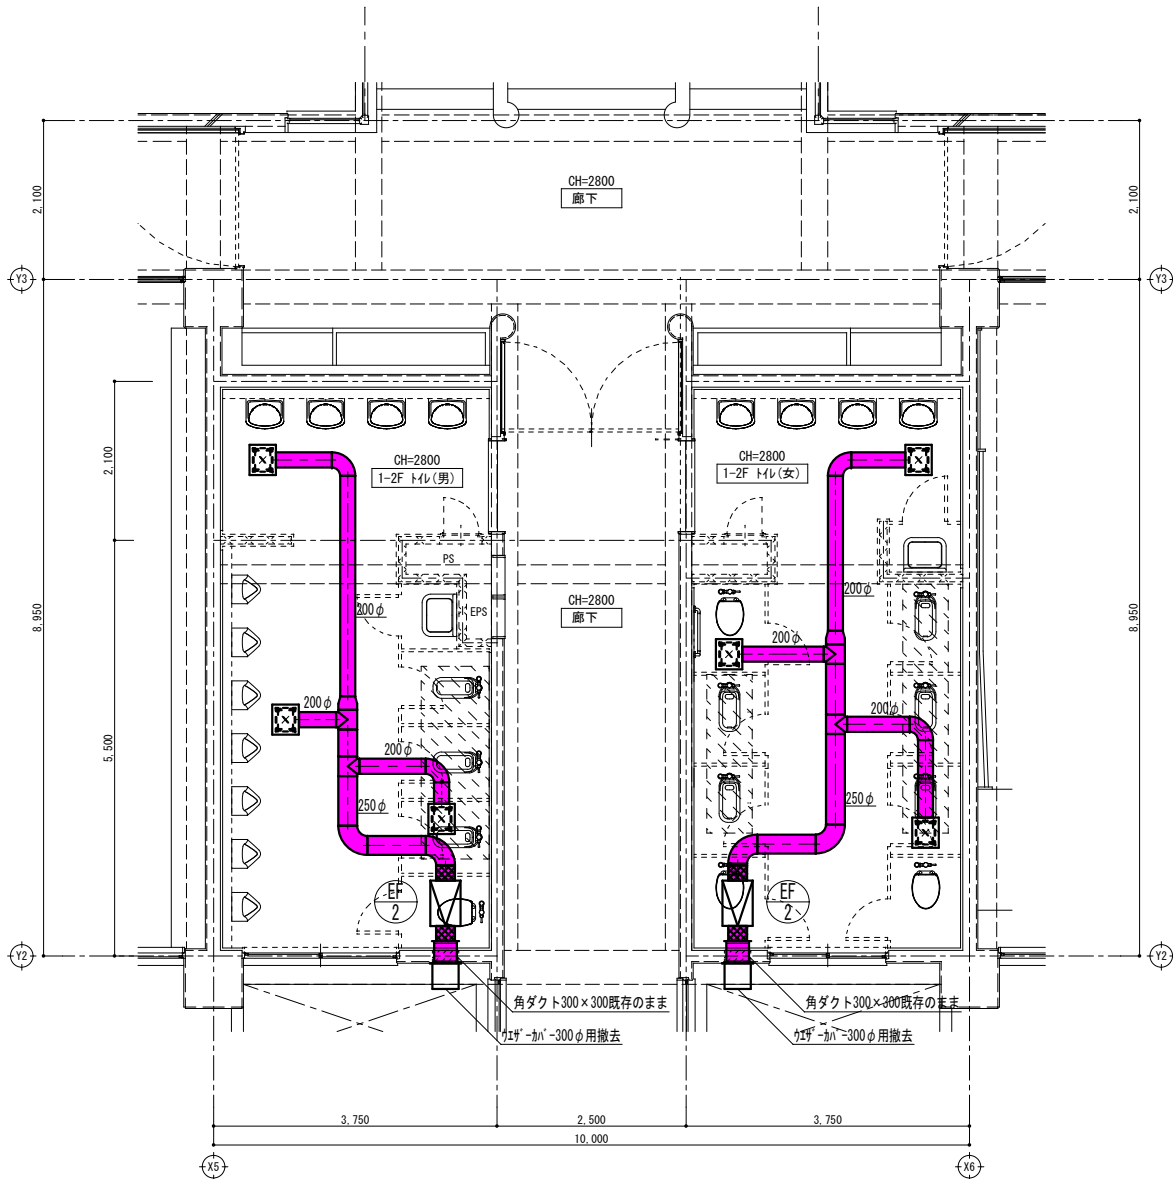


- ※撤去工事要領
1. 中間ダクトファンを撤去する。
 2. ダクト及び制気口、ウエザーカバーを撤去する。
 3. 中間ダクトファンの電源切り離しは電気工事とする。

撤去管凡例		
記 号	名 称	仕 様
	換気ダクト	スパイラルダクト
	キャンパス継手	

職員男子トイレ		
吸込口	GSスリットグリル	2
VE	300W×300H	
天井用		
BOX	400W×400L×300H	

職員女子トイレ		
吸込口	GSスリットグリル	2
VE	300W×300H	
天井用		
BOX	400W×400L×300H	

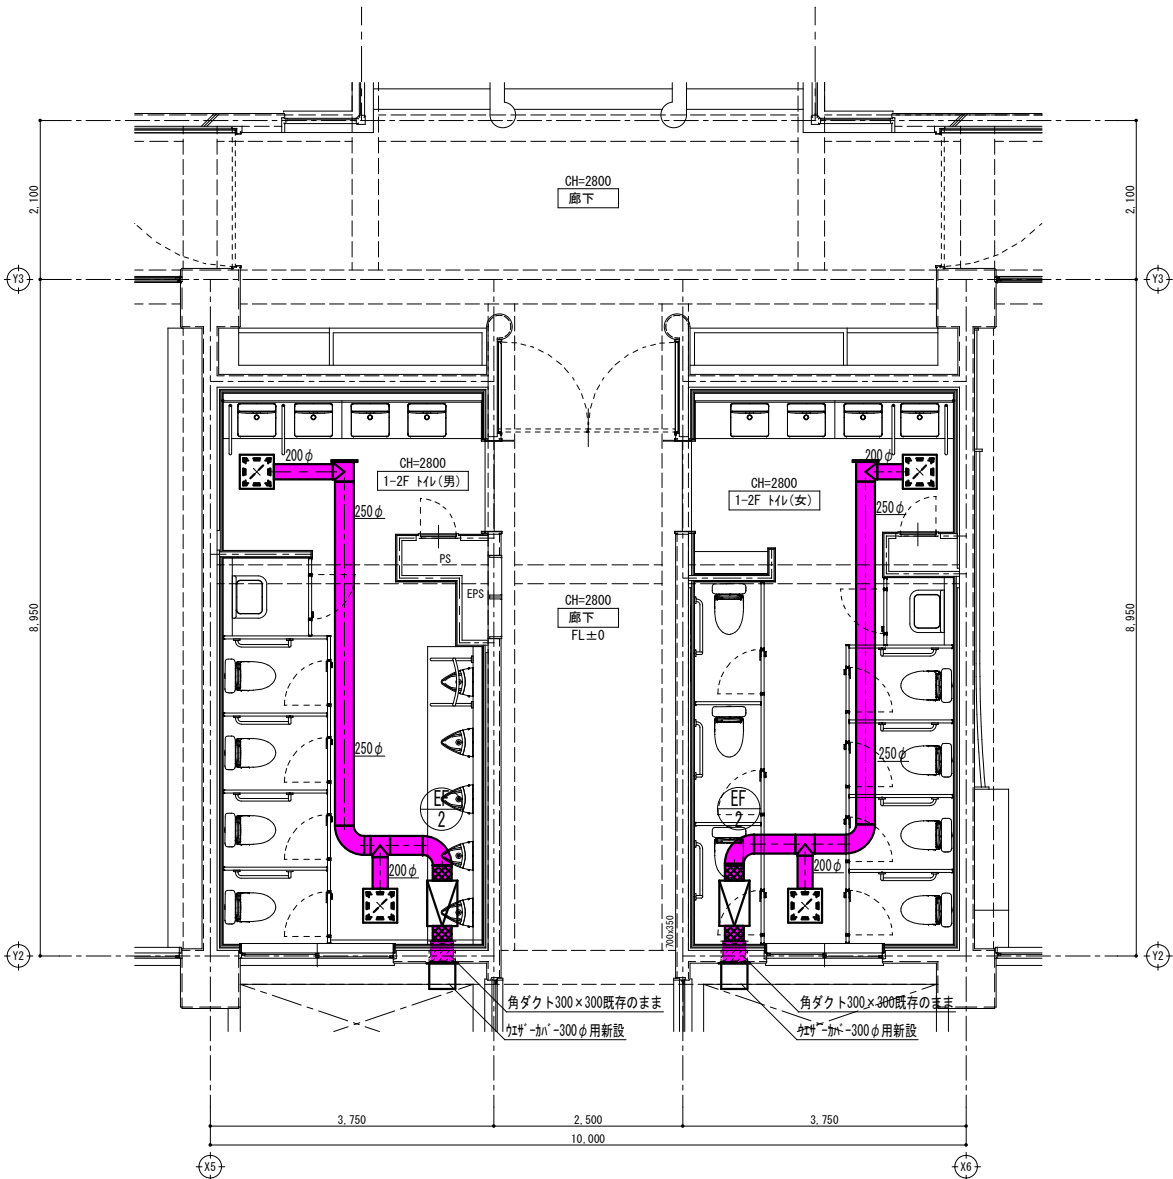

- ※改修工事要領
1. 中間ダクトファンを新設する。
 2. ダクト及び制気口、ウエザーカバーを新設する。
 3. 中間ダクトファン取り付けに伴い吊り金具も新設する。
 4. 外壁取り付けのウエザーカバーはコーキングを施す。
 5. 中間ダクトファン及び天井扇の電源接続は電気工事とする。

新設管凡例		
記 号	名 称	仕 様
	換気ダクト	スパイラルダクト・鉄フレキダクト
	キャンパス継手	