


標準構造図



戸 田 市 役 所

標準掘削断面図

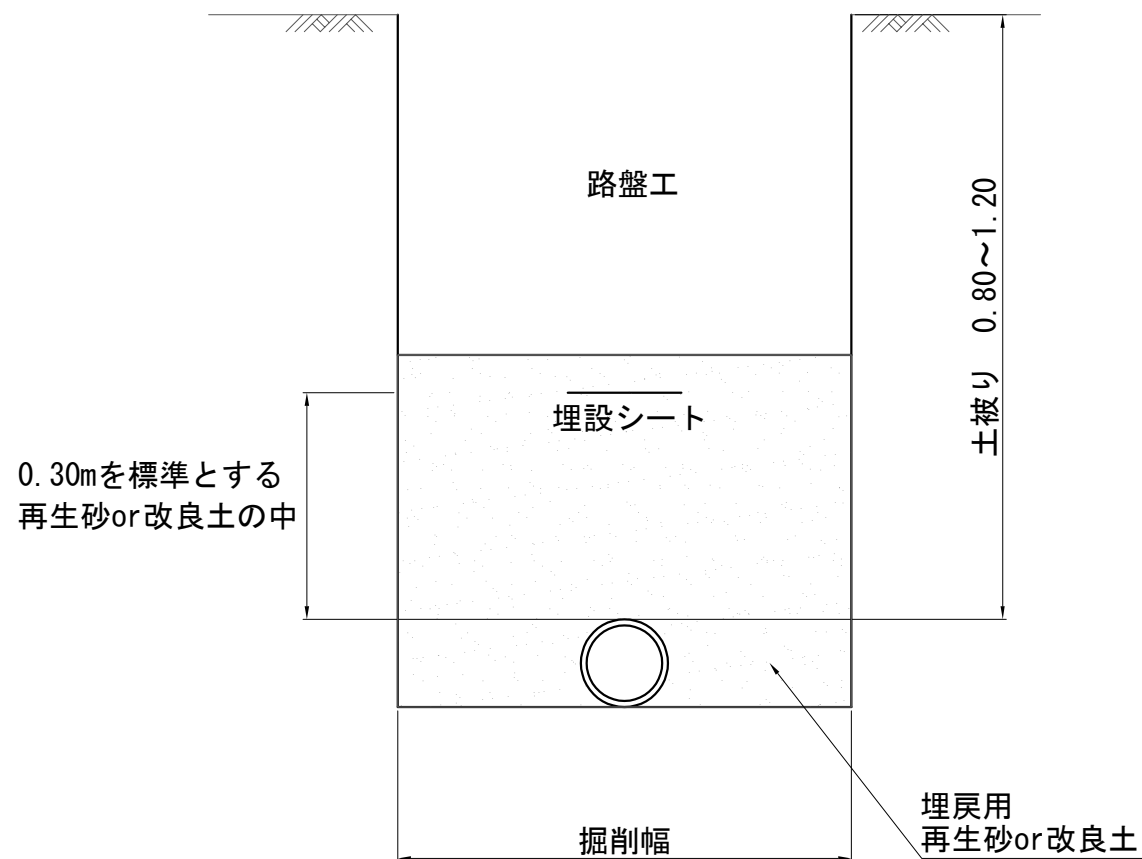


GX形標準掘削幅一覧表

管径 (mm)	掘削幅 (m)
φ 75	0.60
φ 100	
φ 150	
φ 200	
φ 250	0.65
φ 300	0.70
φ 350	0.90
φ 400	0.95


GX形ソフトシール制水弁標準構造図(φ75～φ300)

両受形

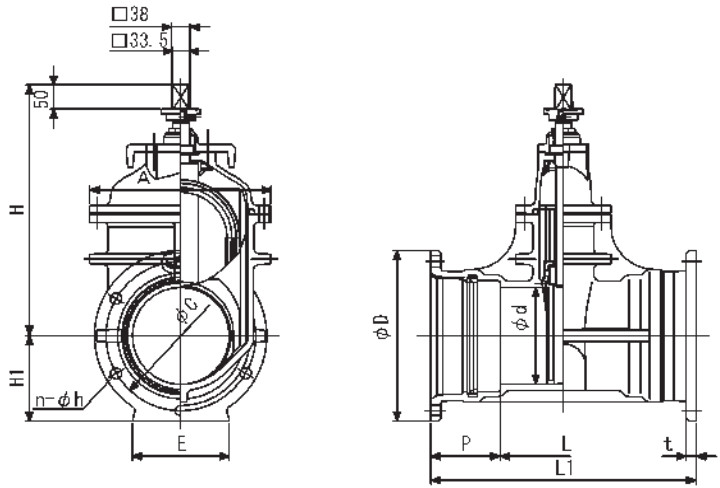



記号 呼び径 (φ)	P	L ₁	L	D	t	C	n	h	H	H ₁	E	A
75	136.5	453	180	210	18	172	4	19	330	105	90	200
100	137.5	455	180	244	19	202	4	23	365	122	120	230
150	142	504	220	305	20	259	6	23	452	152.5	150	311
200	144	548	260	354	21	308	6	23	540	177	180	373
250	145	590	300	409	22	363	8	23	624	204.5	200	432
300	150	700	400	477	23	431	8	23	710	238.5	240	500

受挿し形

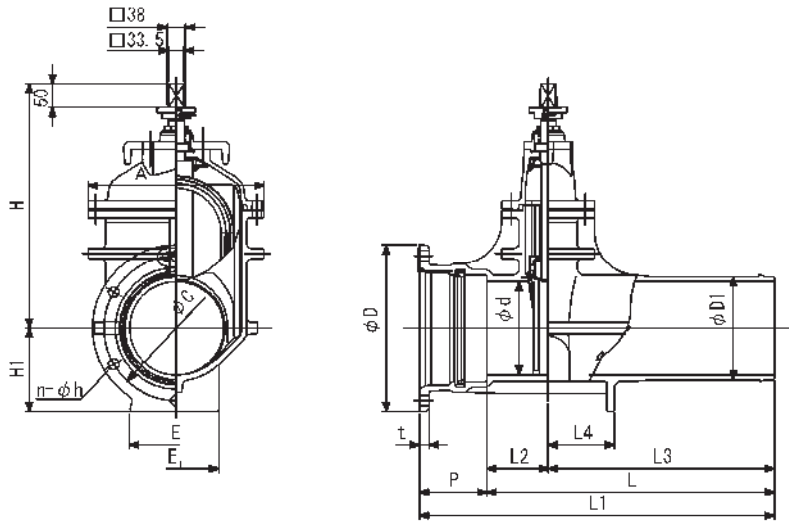

記号 呼び径 (φ)	L	P	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	D	D ₁	t	C	n	h	H	H ₁	E	E ₁	A
75	490	136.5	628.5	90	400	90	210	93	18	172	4	19	330	105	90	90	200
100	490	137.5	627.5	90	400	100	244	118	19	202	4	23	365	122	120	110	230
150	550	142	692	110	440	130	305	169	20	259	6	23	452	152.5	150	150	311
200	610	144	754	130	480	140	354	220	21	308	6	23	540	177	180	180	373
250	680	145	825	150	530	180	409	271.6	22	363	8	23	624	204.5	200	200	432
300	700	150	850	200	500	180	477	322.8	23	431	8	23	710	238.5	240	240	500

図

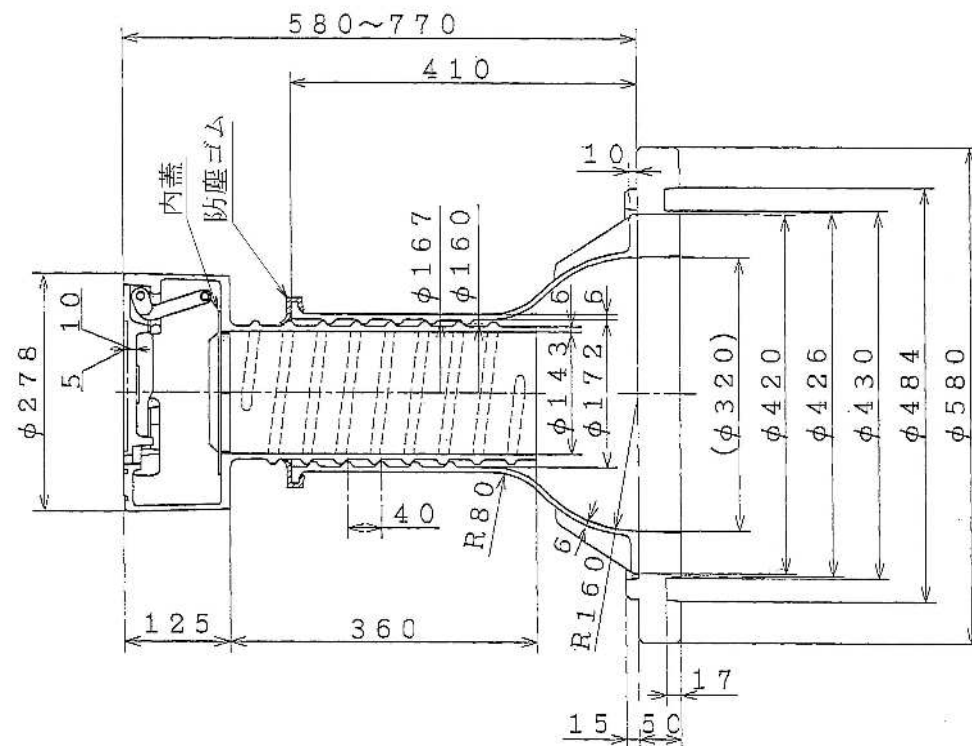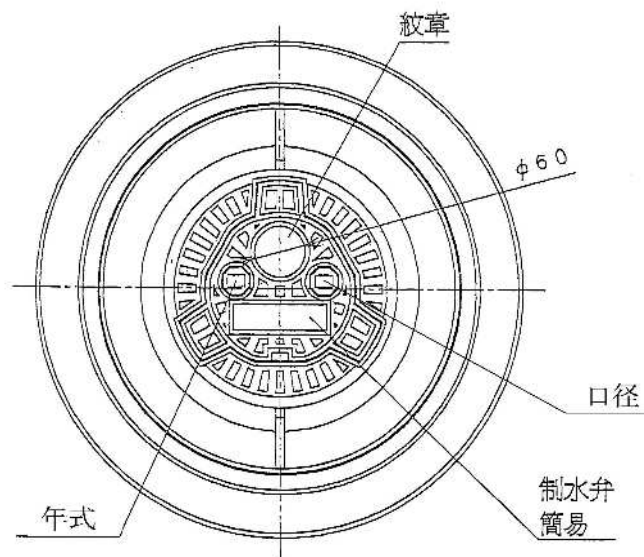

埼玉県戸田市紋章



8	台座	RP	1	
7	防塵ゴム	EPM	1	
6	内蓋	CR	1	
5	取付ピン	SUS	1	
4	ガイドピン	FCD	1	
3	弁蓋下筒	FCD	1	
2	弁蓋上筒	FCD	1	
1	弁蓋蓋	FCD	1	
品名	名称	材質	個数	備考





名称	弁 蓋
符号	

作成日	H26.03.06	提出先	戸田市
製図		検図	

戸田市役所



制水弁筐用中蓋

材 質 合成ゴム

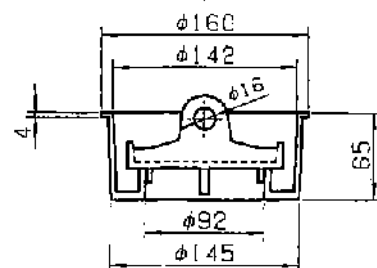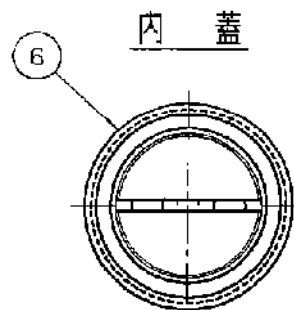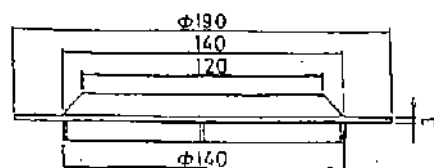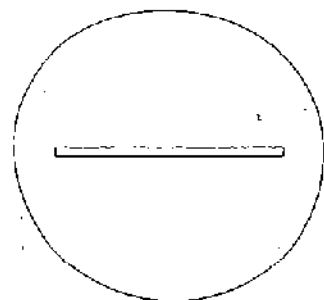


座 台


(材質:コンクリート等)

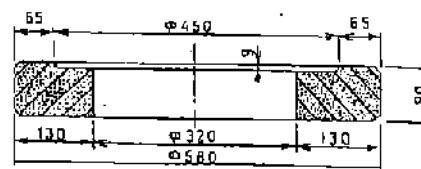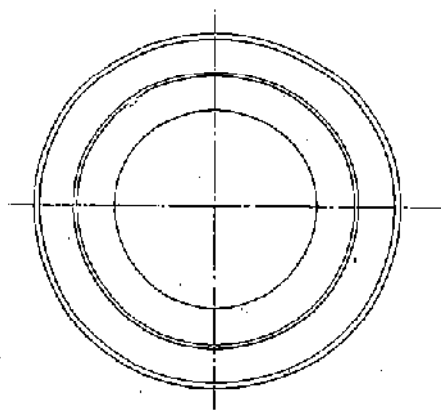

座 台

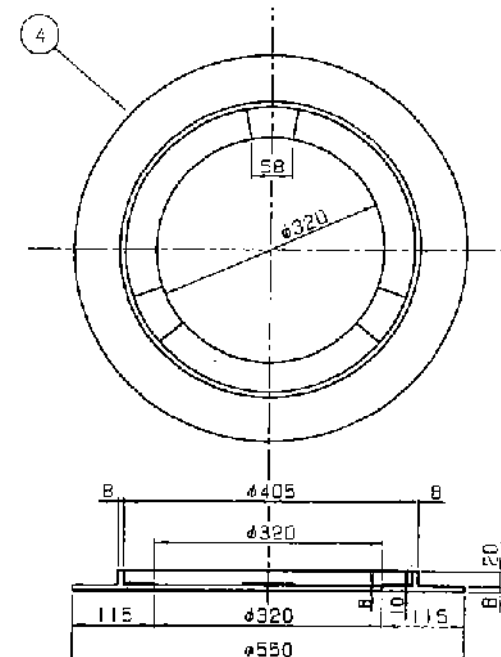

ゴ ム バ ン ド 固 定 図

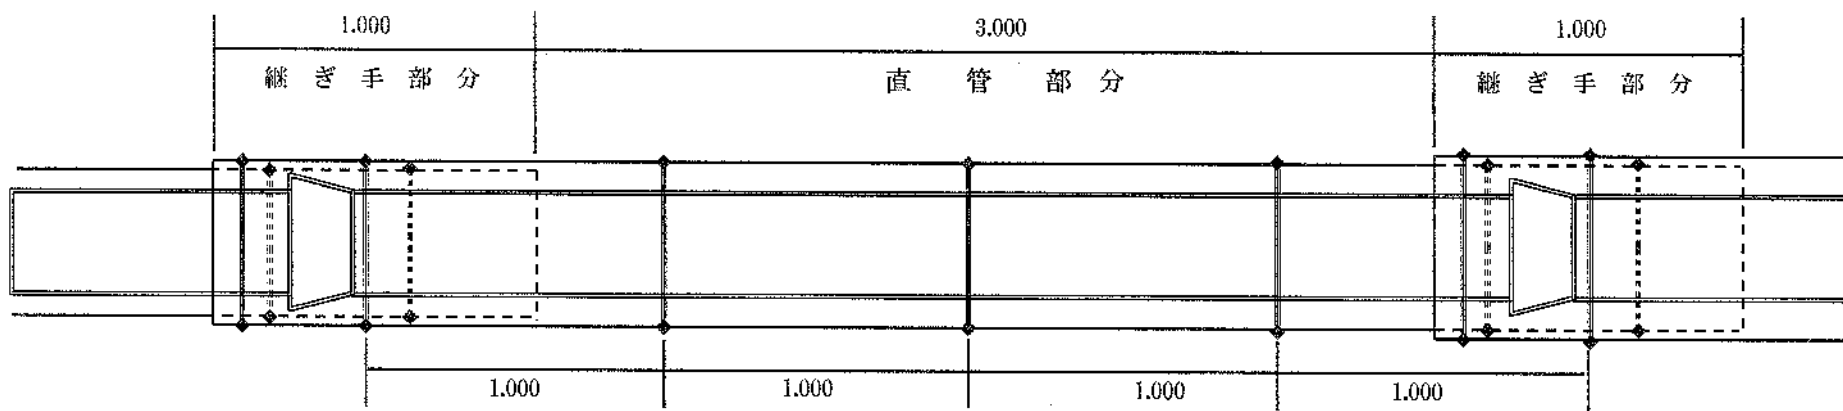

(注) ポリスリーブゴムバンド固定については、固定図の様になっていますので、間違えのないよう固定して下さい。

		ポ リ ス リ ー プ の 各 寸 法 (単位:mm)									
直 管 部 分 (1.000mおきに1本)		呼び径	内径	折り径	厚さ	長さ	呼び径	内径	折り径	厚さ	長さ
φ75 ~ φ100までのゴムバンド	3 本	75	248	390	0.2	5000	350	573	900	0.2	7000
φ150 ~ φ250までのゴムバンド	4 本	100	286	450	0.2	5000	400	637	1000	0.2	7000
φ300以上のゴムバンド	5 本	150	350	550	0.2	6000	450	700	1100	0.2	7000
継 ぎ 手 部 分		200	414	650	0.2	6000	500	732	1150	0.2	7500
内側ゴムバンド	2 本	250	446	700	0.2	6000	600	859	1350	0.2	7500
外側ゴムバンド	2 本	300	509	800	0.2	7000					
 (内側ゴムバンド)  (外側ゴムバンド)	備 考	折り径とは、スリーブの円周長さの1/2の寸法である。									