



角形投光器外形图 S = 1 / 6

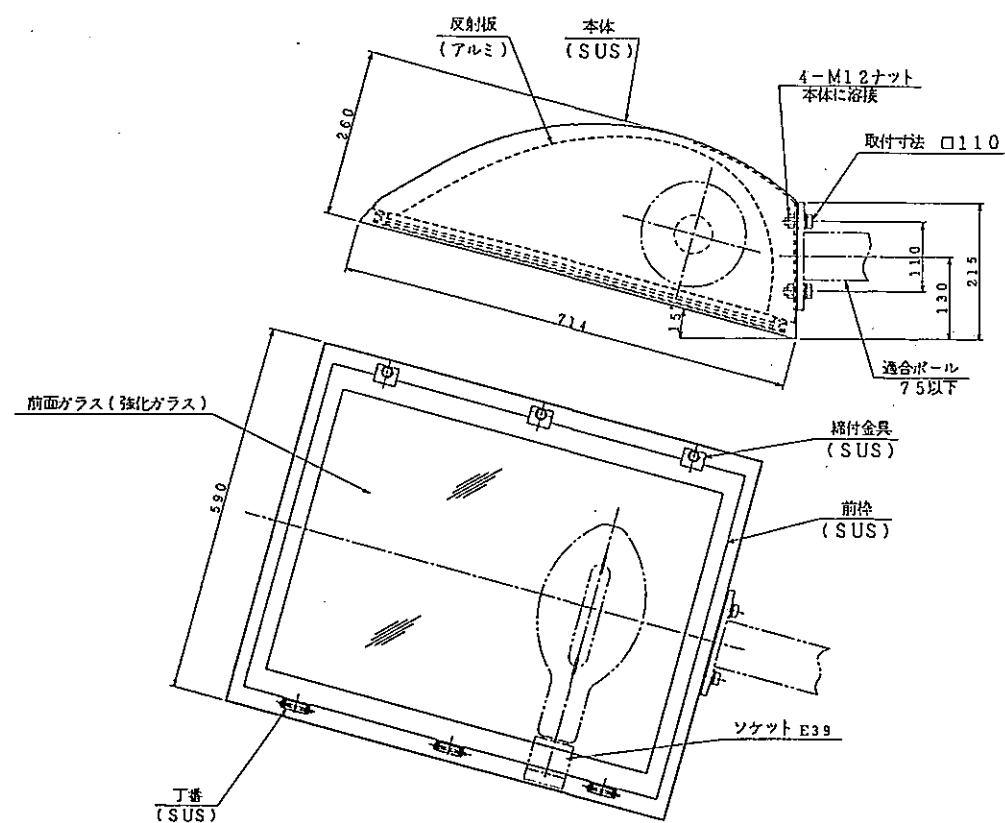

仕 様


1. 適合ランプ：メタルハライドランプ 1000W
2. 塗 装：指定色による
3. 防水性能：JIS C 0920 防雨形

電撃殺虫器外形図 S=1/15
(捕虫用蛍光ランプFL20×2)

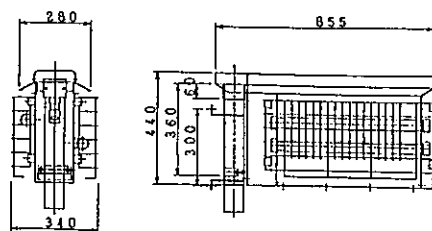


項 目	單位	規 格
入力電圧	V	200
周 波 数	Hz	50
入力電流	A	0.98
入力電力	W	70
二次電圧	V	6500
二次短絡電流	mA	18

メタルハライドランプ1000W用安定器外形図 $S=1/6$
(ピーク進相形)

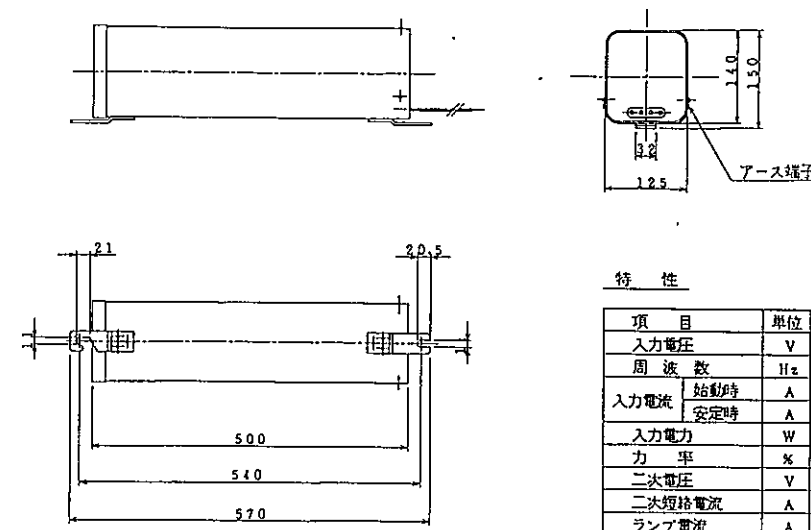

項 目	単位	規 格
入力電圧	V	200
周 波 数	Hz	5.0
入力電流	始動時	5.8 以下
	安定時	5.8
入力電力	W	1110
力 率	%	90
二次電圧	V	420
二次短絡電流	A	5.1
ランプ電流	A	4.5

メタルハライドランプ1000W外形図 S=1/5

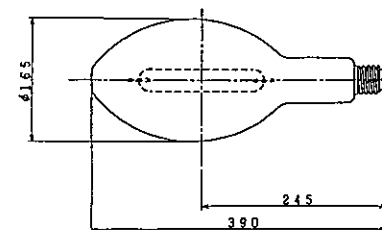

項 目	単位	規 格
ランプ電圧	V	250
ランプ電流	A	4.5
全 光 束	lm	115000
平均寿命	h	9000
口 金		E39

年 度	平成 8 年 度									
件 名	(仮称)白岡町総合運動公園照明及び放送施設工事									
工事場所	白岡町大字岡泉・千駄野・小久留地内									
図面名	灯具詳細図									
路 尺	図示									
町長	助役	課長	補佐	主査	係長	主任	設計	製		
白 岡 町 役 場								図 番	6 8	