

樹リスト


汚水樹一覧表

樹記号	形状・寸法	備 考	樹記号	配管口径 (側径)	樹間距離 (m)
A	φ 200 × 378H	小口径塩ビ製、防護蓋(T-8)	A	VU150	5.27
B	φ 200 × 510H	小口径塩ビ製、防護蓋(T-8)	B	VU150	8.26
C	φ 200 × 636H	小口径塩ビ製、防護蓋(T-8)	C	VU150	5.40
D	φ 200 × 758H	小口径塩ビ製、防護蓋(T-8)	D	VU150	8.25
E	φ 200 × 906H	小口径塩ビ製、防護蓋(T-8)	E	VU150	48.6
F	φ 200 × 987H	小口径塩ビ製、防護蓋(T-8)	F	VU150	28.0
G	φ 400 × 1,064H	エポキシ樹脂、重耐用鉄蓋	G	VU150	1.20
H	φ 400 × 1,114H	エポキシ樹脂、重耐用鉄蓋	H	VU150	1.95
I	φ 400 × 1,018H	エポキシ樹脂、コンクリート蓋	I	VU150	27.0
J	φ 450 × 1,143H	エポキシ樹脂、鉄骨きエポキシ蓋	J	VU150	1.315
W	φ 500 × 1,391H	エポキシ樹脂、鉄骨きエポキシ蓋	W	VU150	1.00
X	φ 600 × 1,425H	エポキシ樹脂、鉄骨きエポキシ蓋	X		
T	φ 200 × 702H	小口径塩ビ製、防護蓋(T-8)	T	VU150	12.70
U	φ 400 × 960H	エポキシ樹脂、重耐用鉄蓋	U	VU150	14.45
V	φ 450 × 1,222H	エポキシ樹脂、鉄骨きエポキシ蓋	V	VU150	8.68
W	φ 500 × 1,391H	エポキシ樹脂、鉄骨きエポキシ蓋	W		
K	φ 200 × 533H	小口径塩ビ製、塩ビ製蓋	K	VU100	1.52
L	φ 200 × 621H	小口径塩ビ製、塩ビ製蓋	L	VU100	0.61
M	φ 200 × 645H	小口径塩ビ製、塩ビ製蓋	M	VU100	2.13
T	φ 200 × 702H	小口径塩ビ製、防護蓋(T-8)	M		
N	φ 200 × 615H	小口径塩ビ製、塩ビ製蓋	N	VU100	0.94
O	φ 200 × 705H	小口径塩ビ製、塩ビ製蓋	O	VU100	0.35
P	φ 200 × 709H	小口径塩ビ製、塩ビ製蓋	P	VU100	2.10
U	φ 400 × 960H	エポキシ樹脂、重耐用鉄蓋	P		
Q	φ 200 × 645H	小口径塩ビ製、塩ビ製蓋	Q	VU100	1.45
R	φ 200 × 722H	小口径塩ビ製、塩ビ製蓋	R	VU100	0.70
S	φ 200 × 751H	小口径塩ビ製、塩ビ製蓋	S	VU100	2.10
V	φ 450 × 1,222H	エポキシ樹脂、鉄骨きエポキシ蓋	V		

雨水樹一覧表

樹記号	形状・寸法	備 考	樹記号	配管口径 (側径)	樹間距離 (m)
a	φ 200 × 356H	小口径塩ビ製、鋼鉄製格子蓋	a	VU150	6.39
b	φ 200 × 321H	小口径塩ビ製、鋼鉄製格子蓋	b	VU150	5.99
c	φ 200 × 349H	小口径塩ビ製、鋼鉄製格子蓋	c		
b	φ 200 × 321H	小口径塩ビ製、鋼鉄製格子蓋	b		
d	450 □ × 283H	小口径塩ビ製、鋼鉄製格子蓋	d	VU150	2.07
f	φ 200 × 355H	小口径塩ビ製、鋼鉄製格子蓋	f	VU150	6.09
g	φ 200 × 307H	小口径塩ビ製、鋼鉄製格子蓋	g	VU150	6.50
h	φ 200 × 340H	小口径塩ビ製、鋼鉄製格子蓋	h		
g	φ 200 × 307H	小口径塩ビ製、鋼鉄製格子蓋	g	VU150	2.25
i	450 □ × 367H	K形鋼、格子蓋 (GA1.5)	i		
d	450 □ × 283H	K形鋼、格子蓋 (GA1.5)	d	VU150	13.29
e	450 □ × 310H	K形鋼、格子蓋 (GA1.5)	e	VU150	1.345
i	450 □ × 367H	K形鋼、格子蓋 (GA1.5)	i		
j	φ 200 × 351H	小口径塩ビ製、塩ビ製格子蓋	j	VU150	2.12
k	φ 200 × 378H	小口径塩ビ製、塩ビ製格子蓋	k	VU150	3.24
i	φ 200 × 447H	小口径塩ビ製、塩ビ製格子蓋	i	VU150	10.20
m	φ 200 × 490H	小口径塩ビ製、塩ビ製格子蓋	m	VU150	4.21
n	φ 200 × 632H	小口径塩ビ製、塩ビ製格子蓋	n	VU150	9.19
o	φ 200 × 672H	小口径塩ビ製、塩ビ製格子蓋	o	VU150	3.38
p	φ 200 × 774H	小口径塩ビ製、塩ビ製格子蓋	p	VU150	8.64
q	600 □ × 810H	K形鋼、格子蓋 (GB0.5)	q	VU150	12.79


・ 建物及び配管から第一樹までの配管は、VP100。

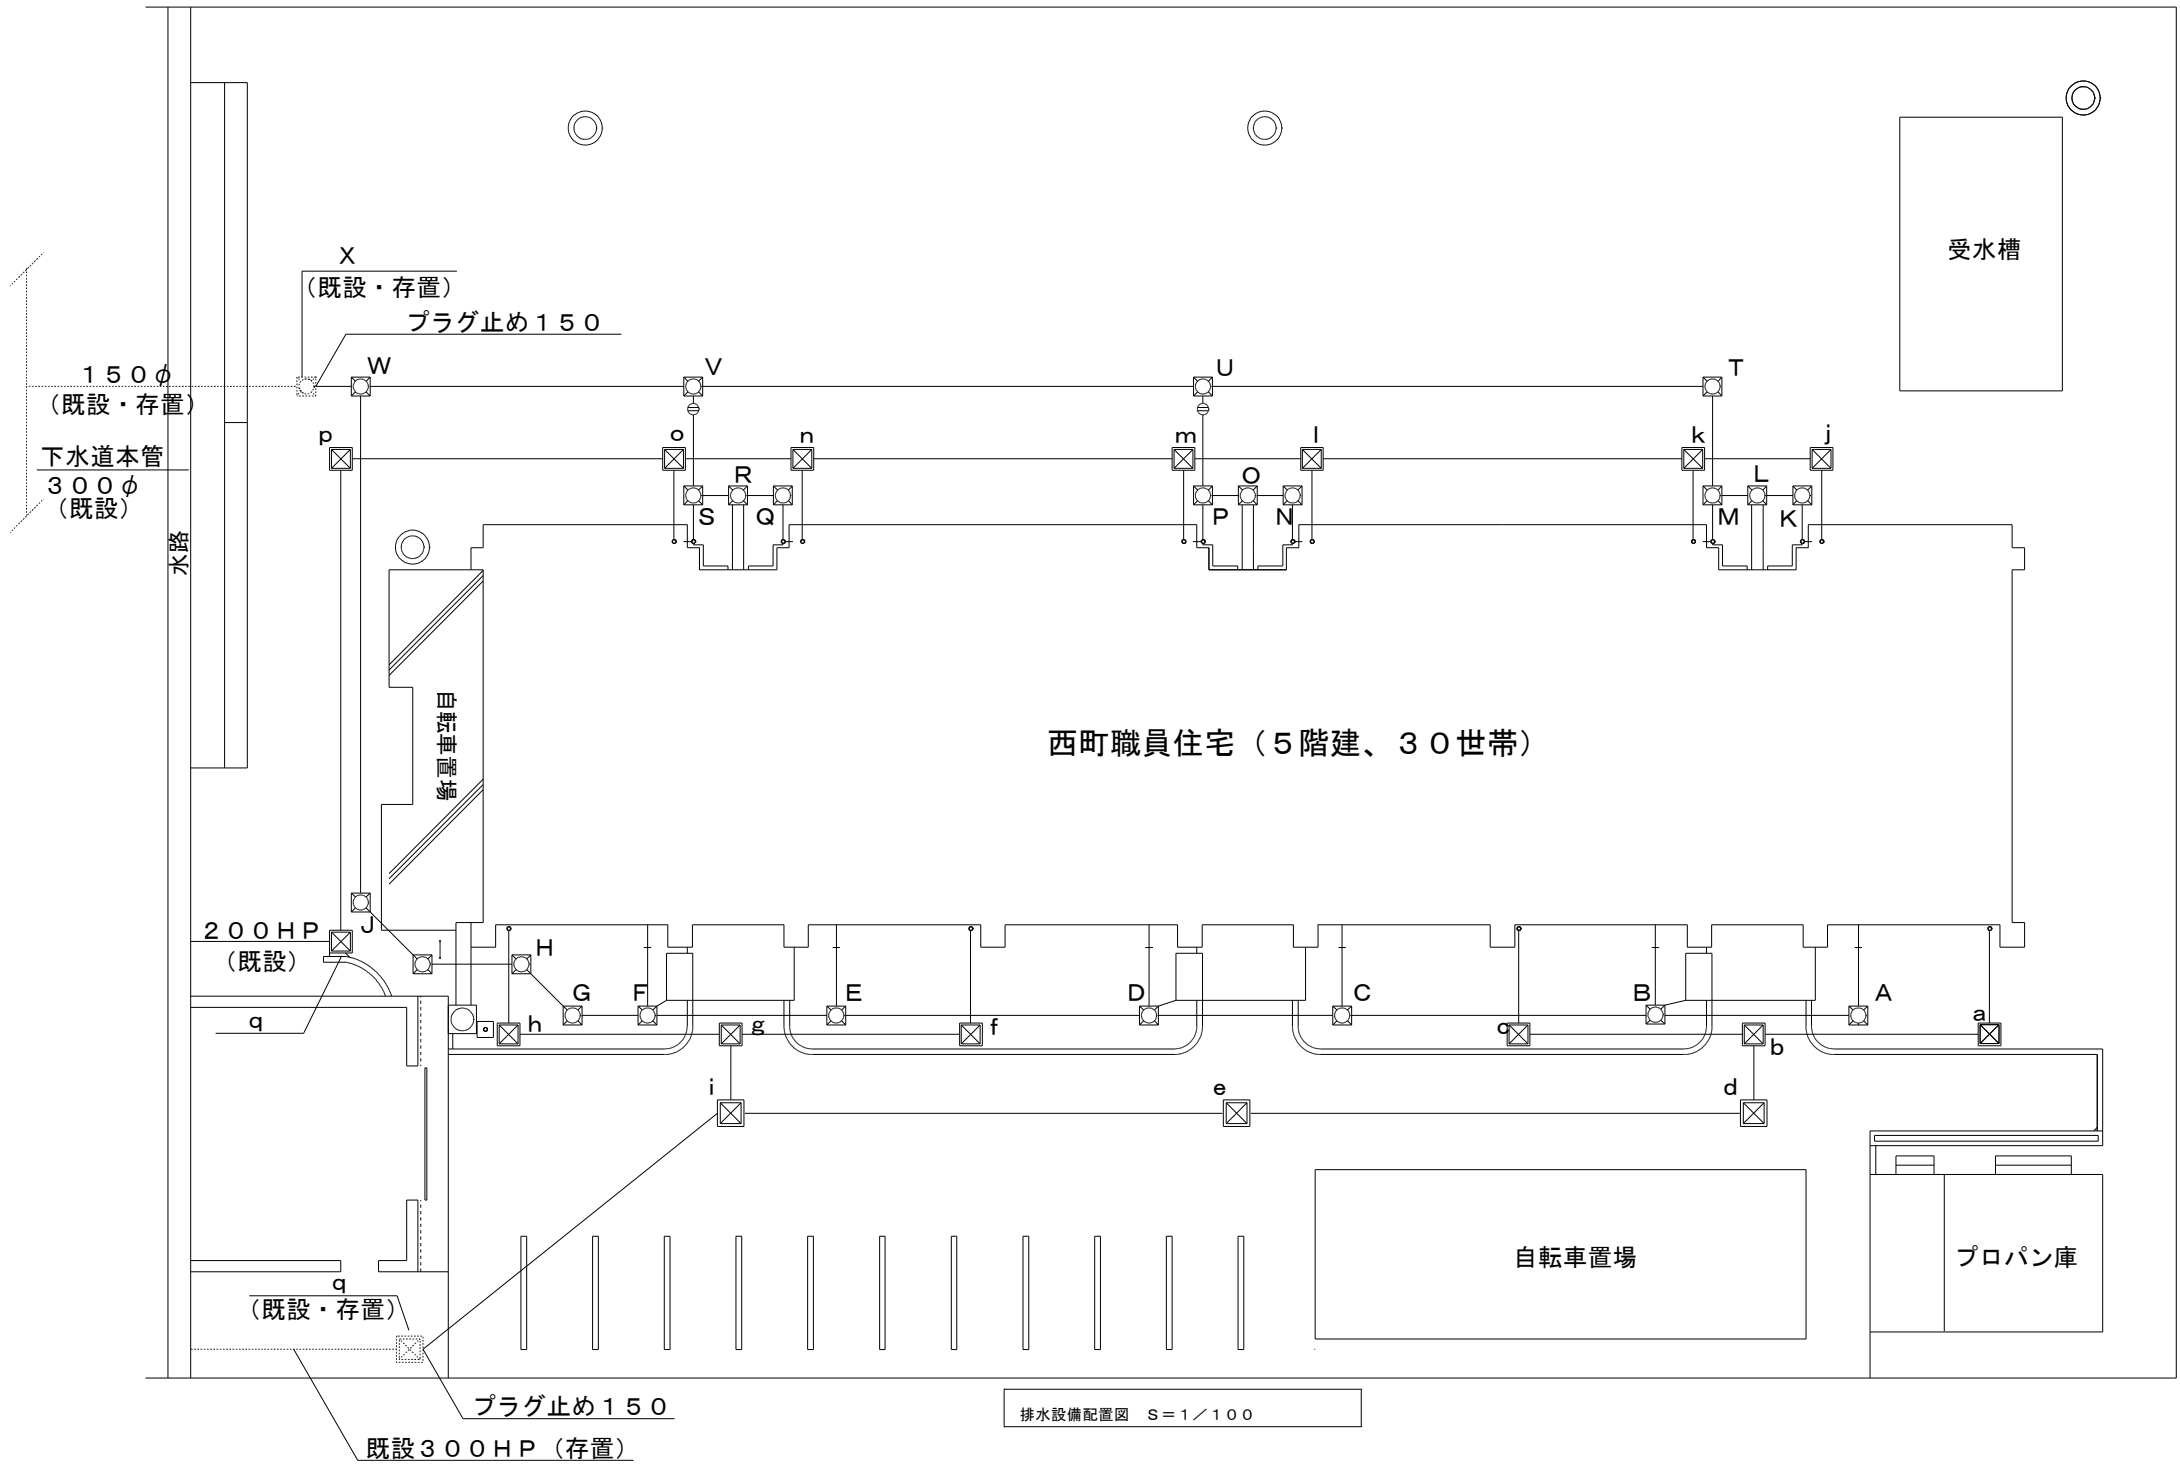


注記


草加市総合政策部公共建築課	課長	課長補佐	係長	照合	担当
設計年月 令和8年(2026年)7月					

工事名	西町職員住宅解体工事	縮尺 S=1/100 (A1)
図面	設計図	S=1/200 (A3)
	屋外排水設備 平面図	番号 M-01

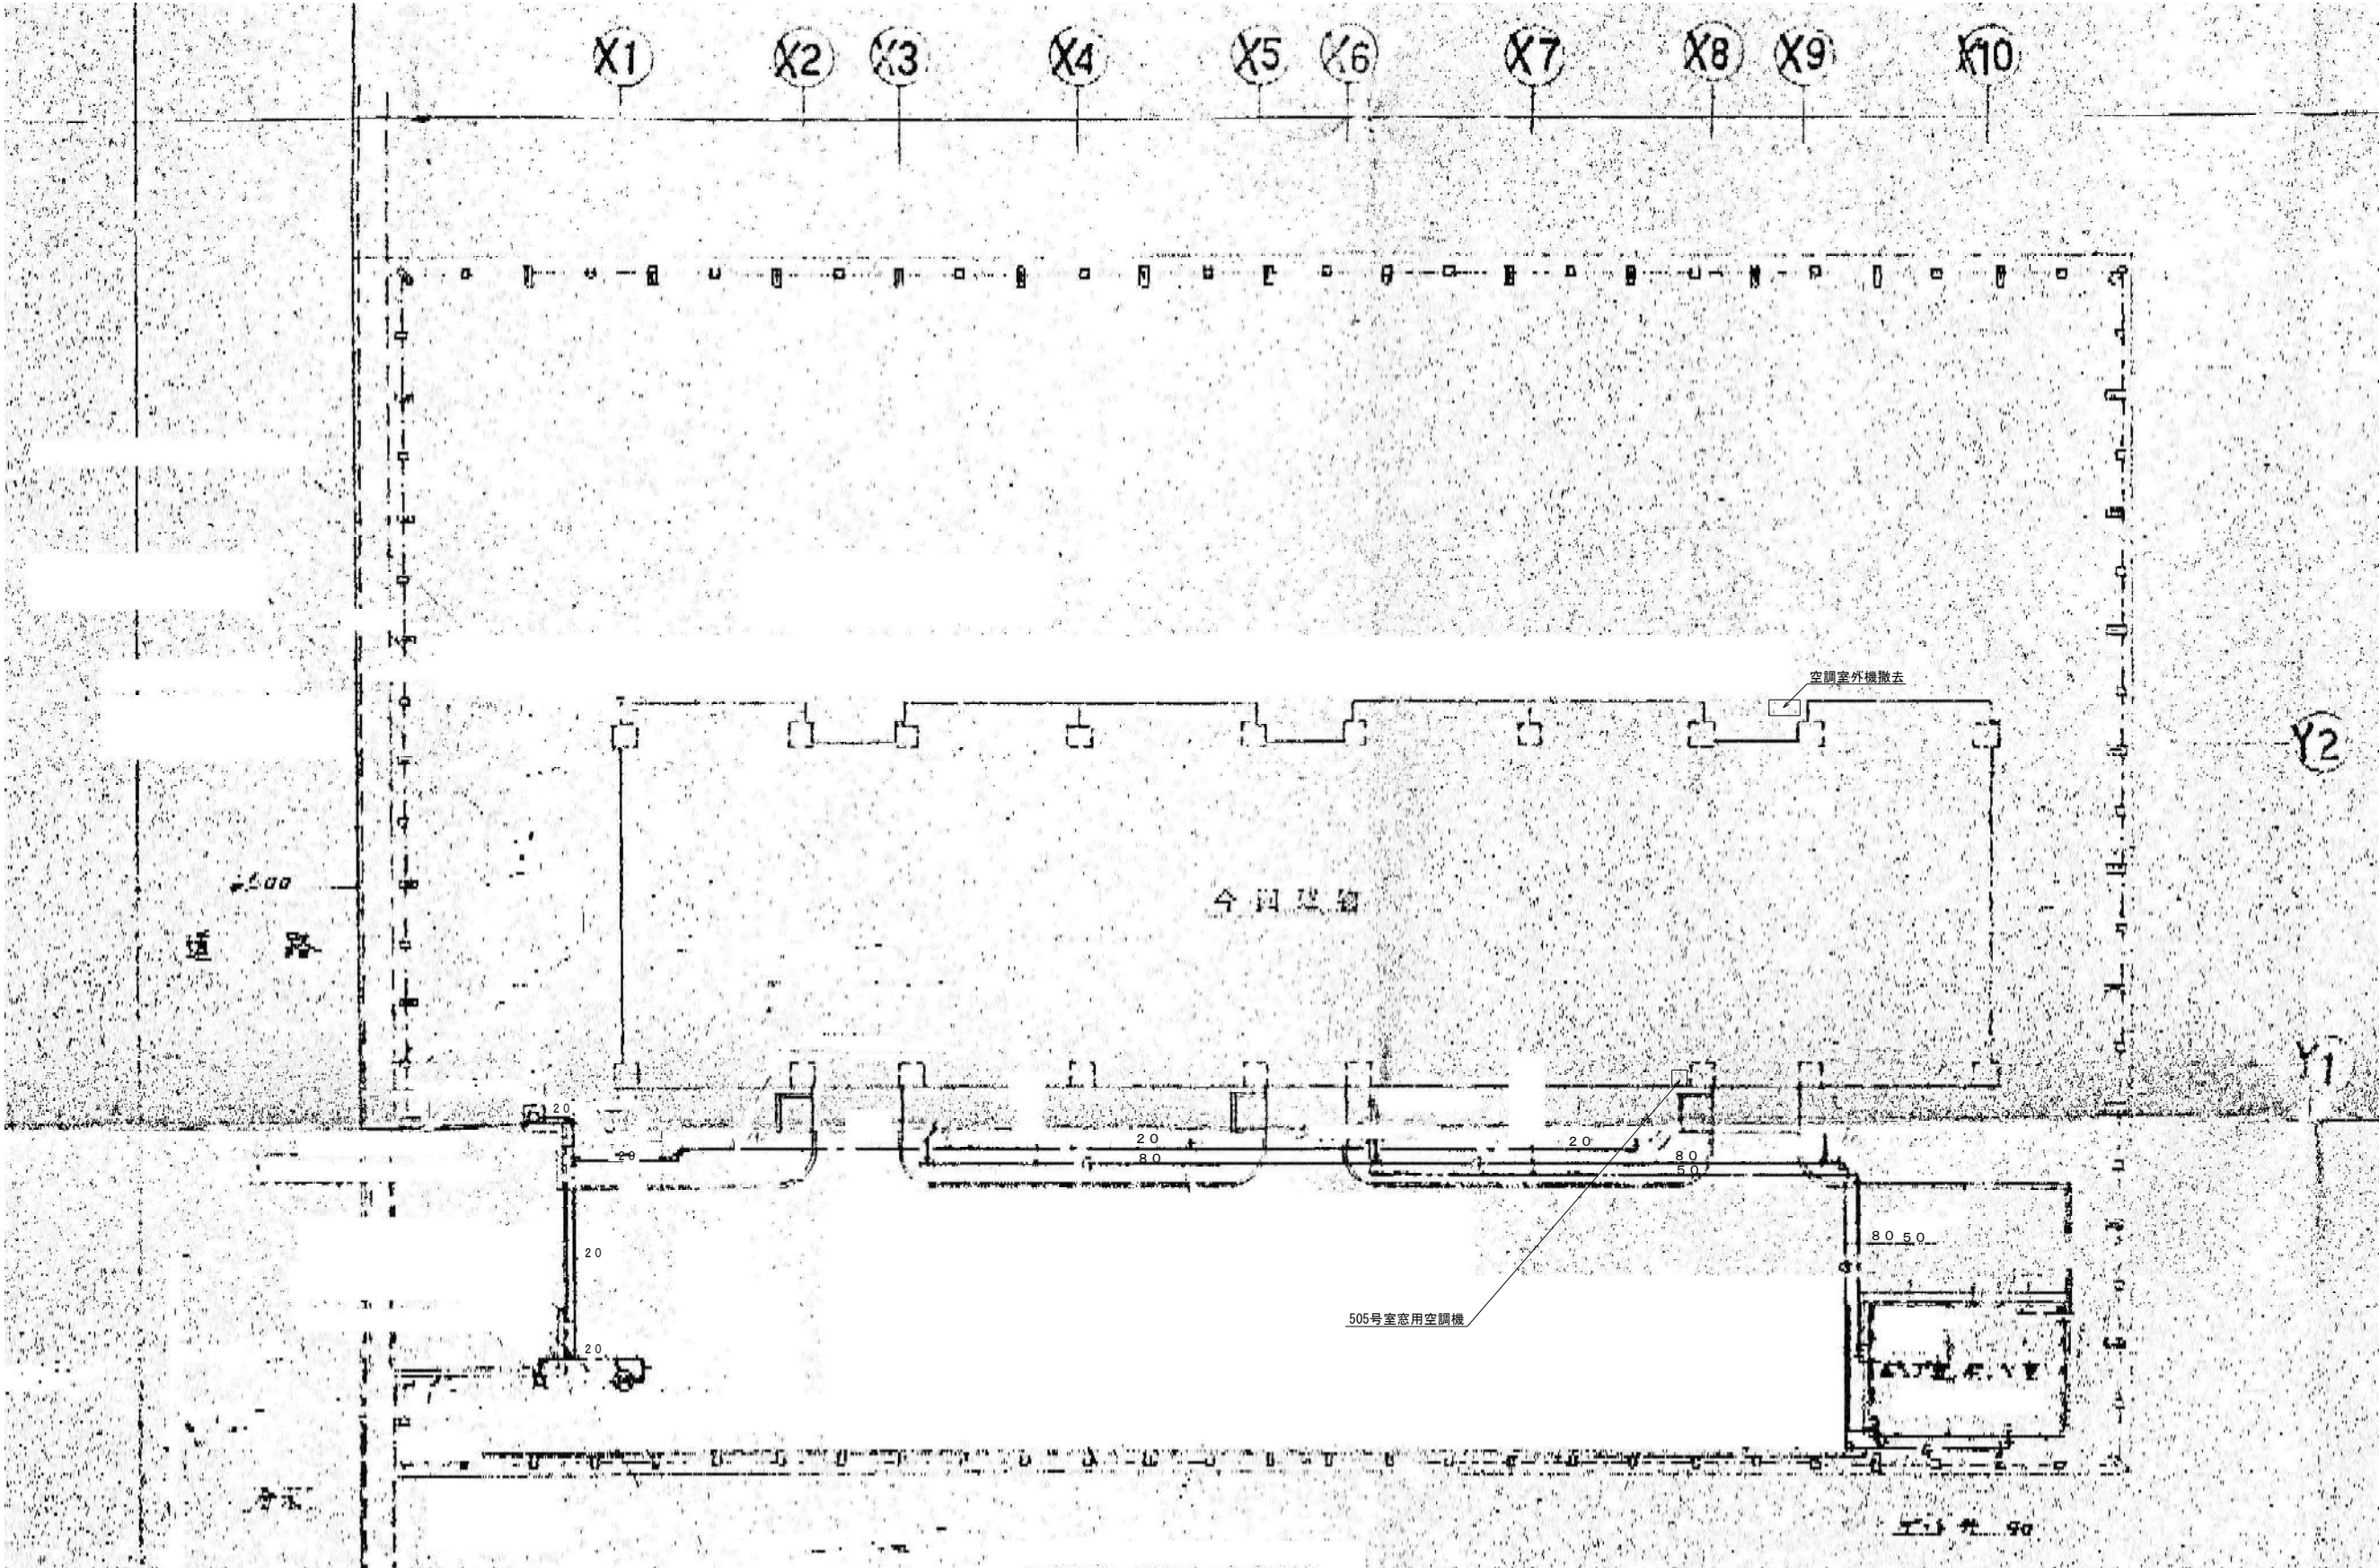


区画	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
区画	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

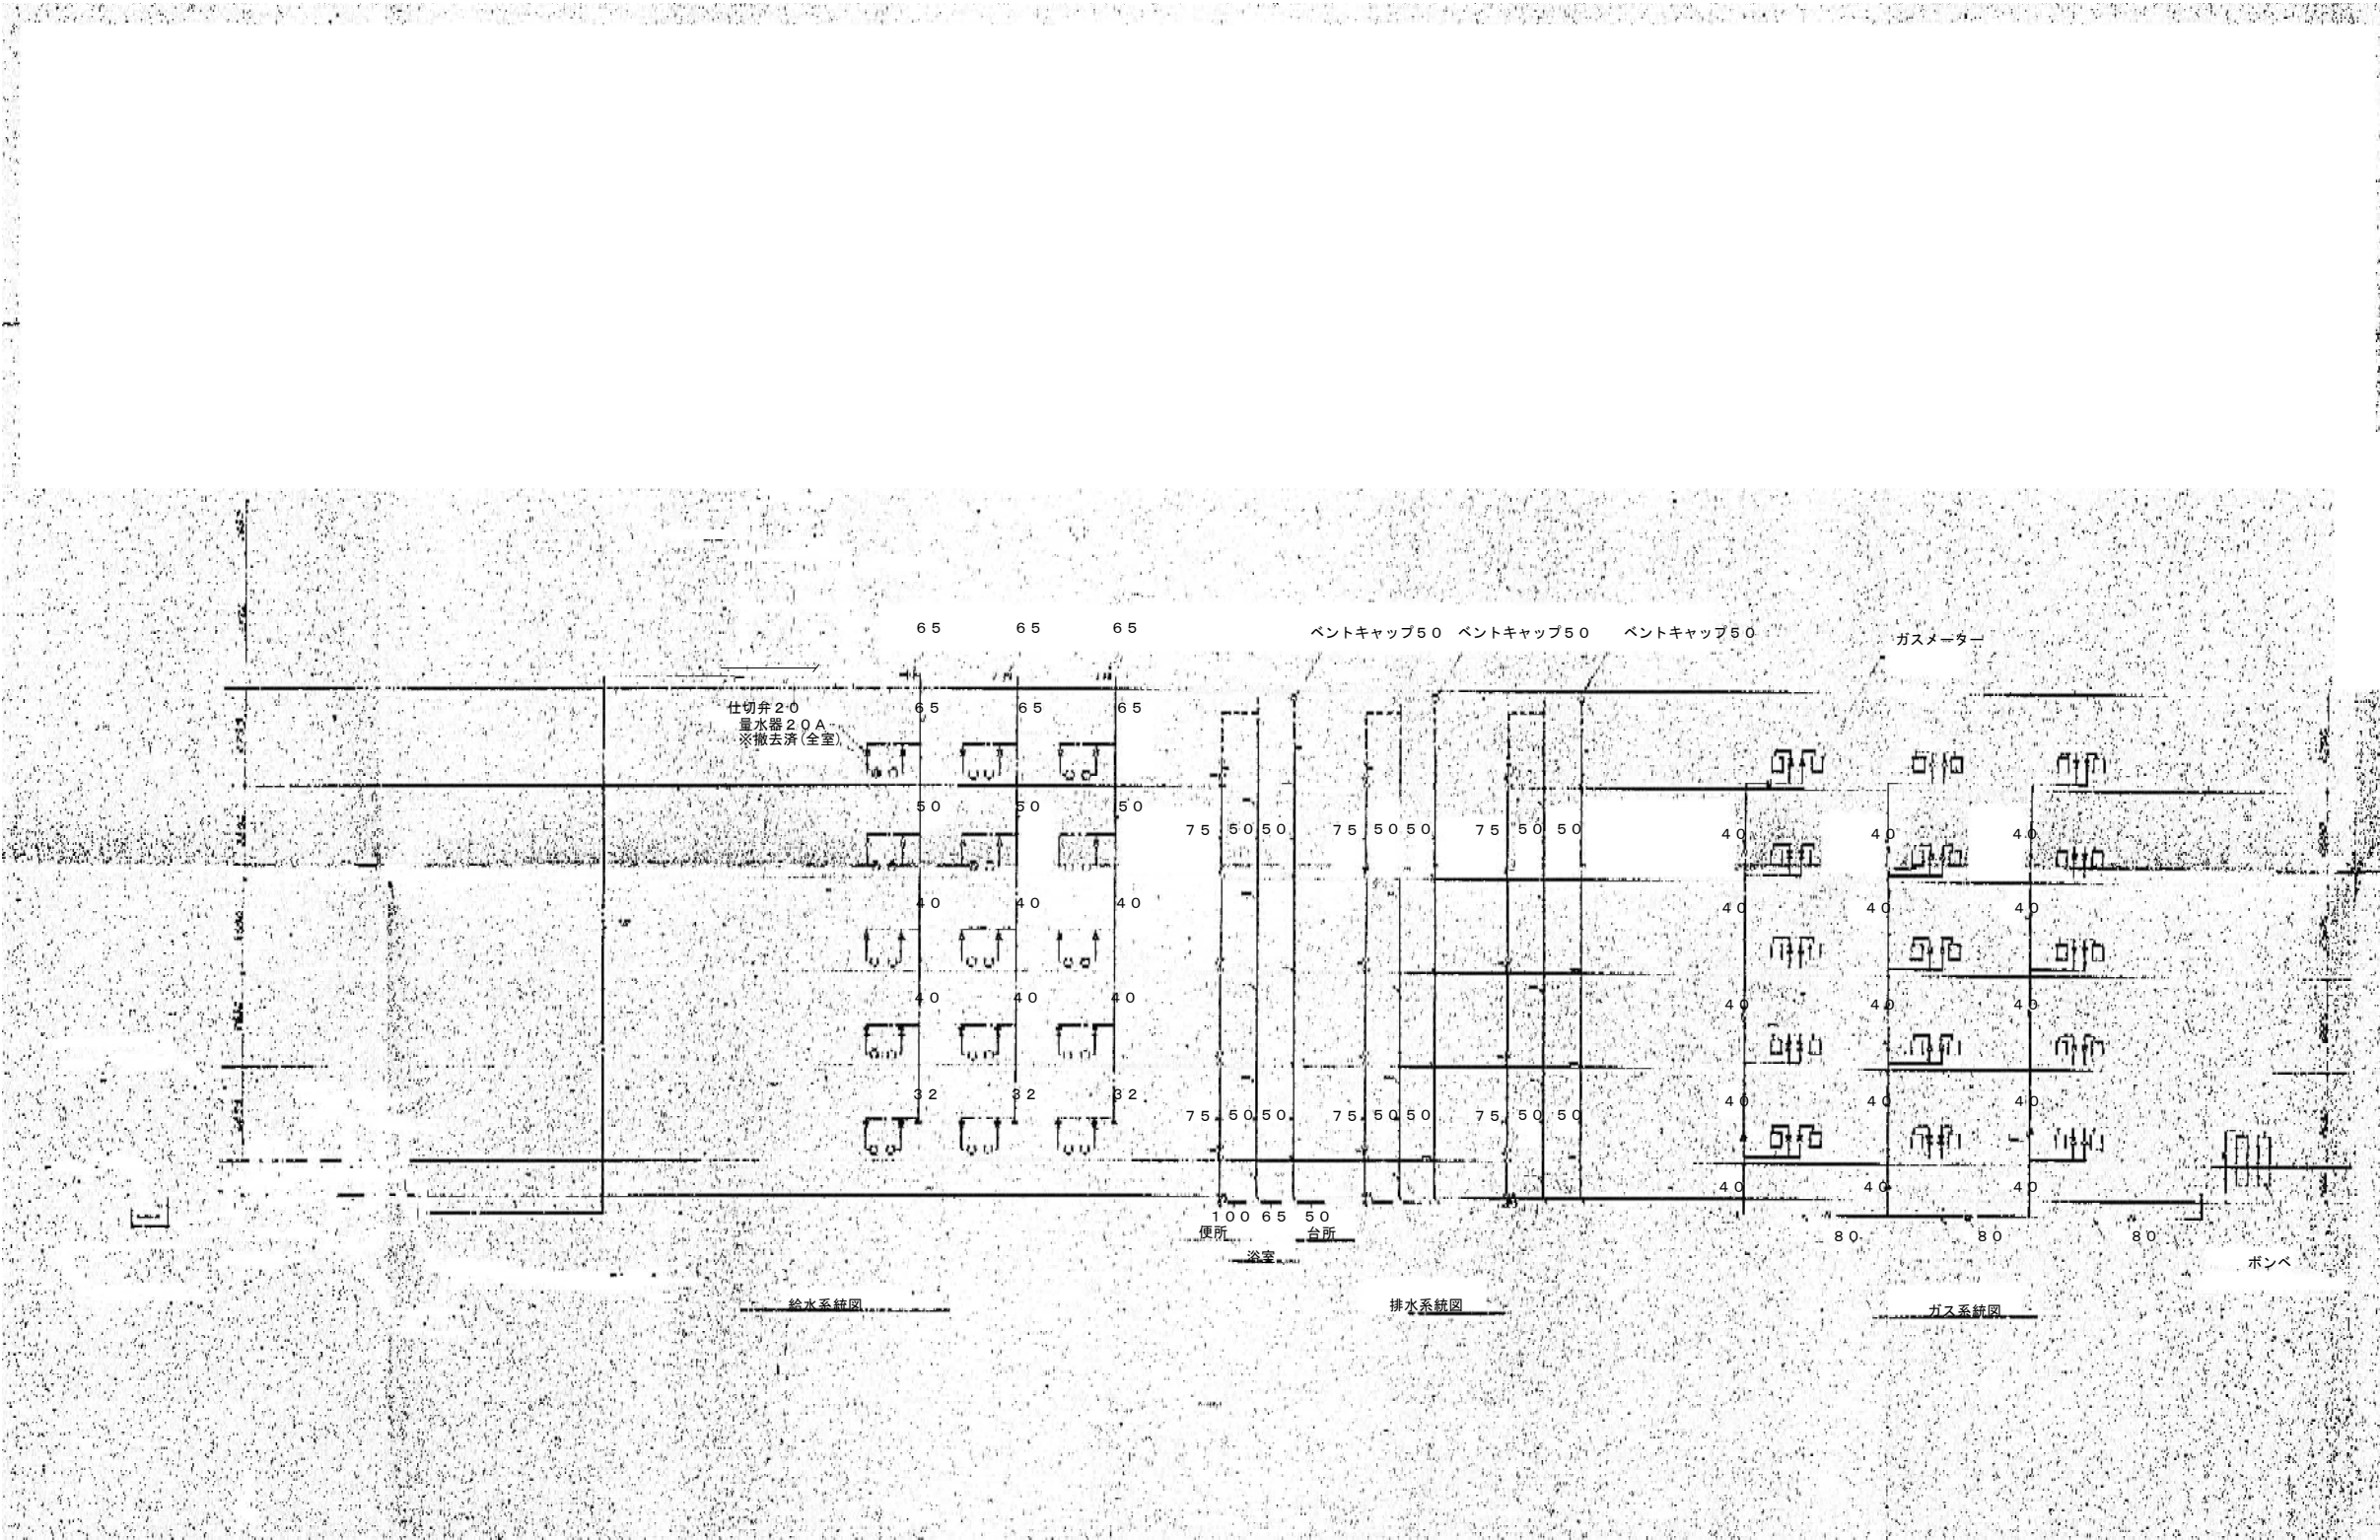


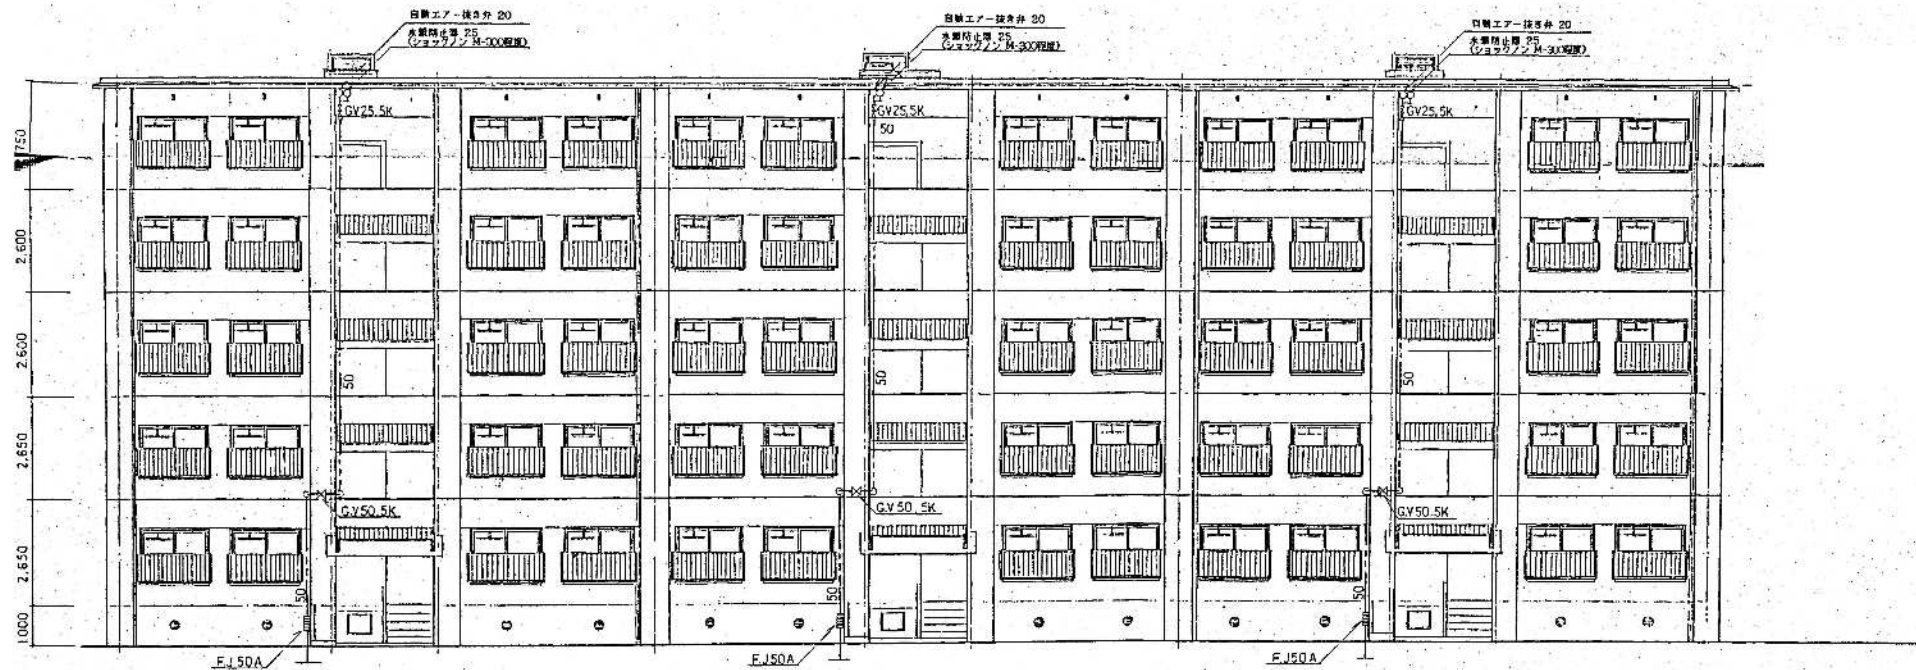


給水設備立面図 S=1/100

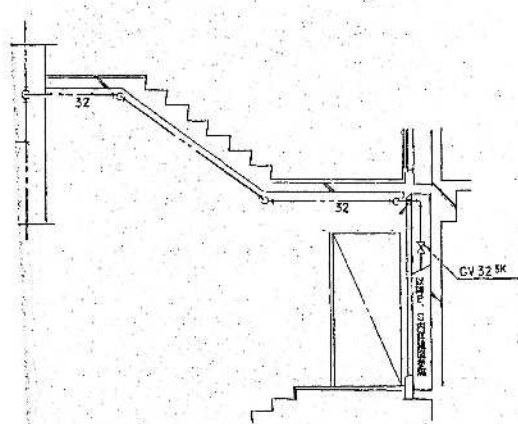

1~3階 階段室立面詳細図 S=1/50

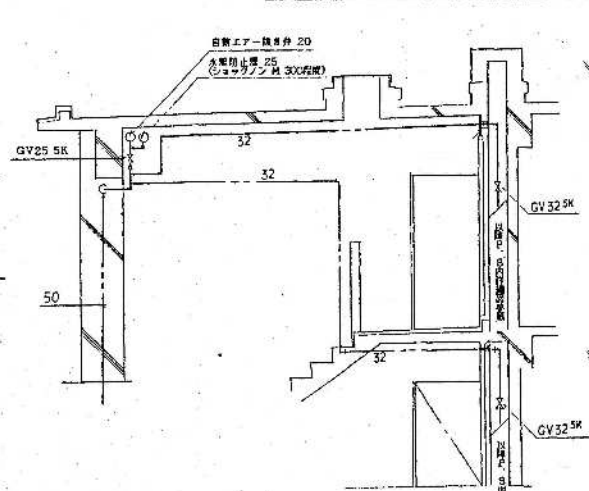

4~5階 階段室立面詳細図 S=1/50

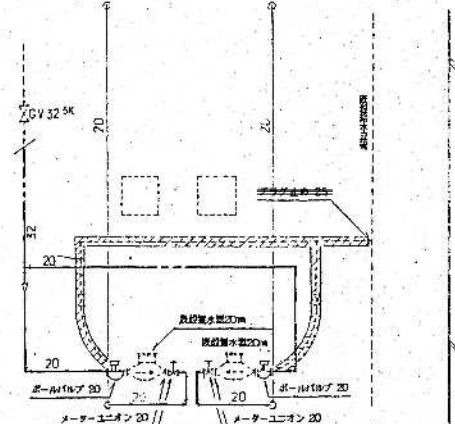


P.S.内詳細図 S=1/20

注記:

草加市総合政策部公共建築課	課長	課長補佐	係長	照合	担当
設計年月 令和8年(2026年)7月					


工事名	西町職員住宅解体工事	縮尺 S=1/100 (A1)
図面	給水設備 立面図	S=1/200 (A3)
番号		M-04

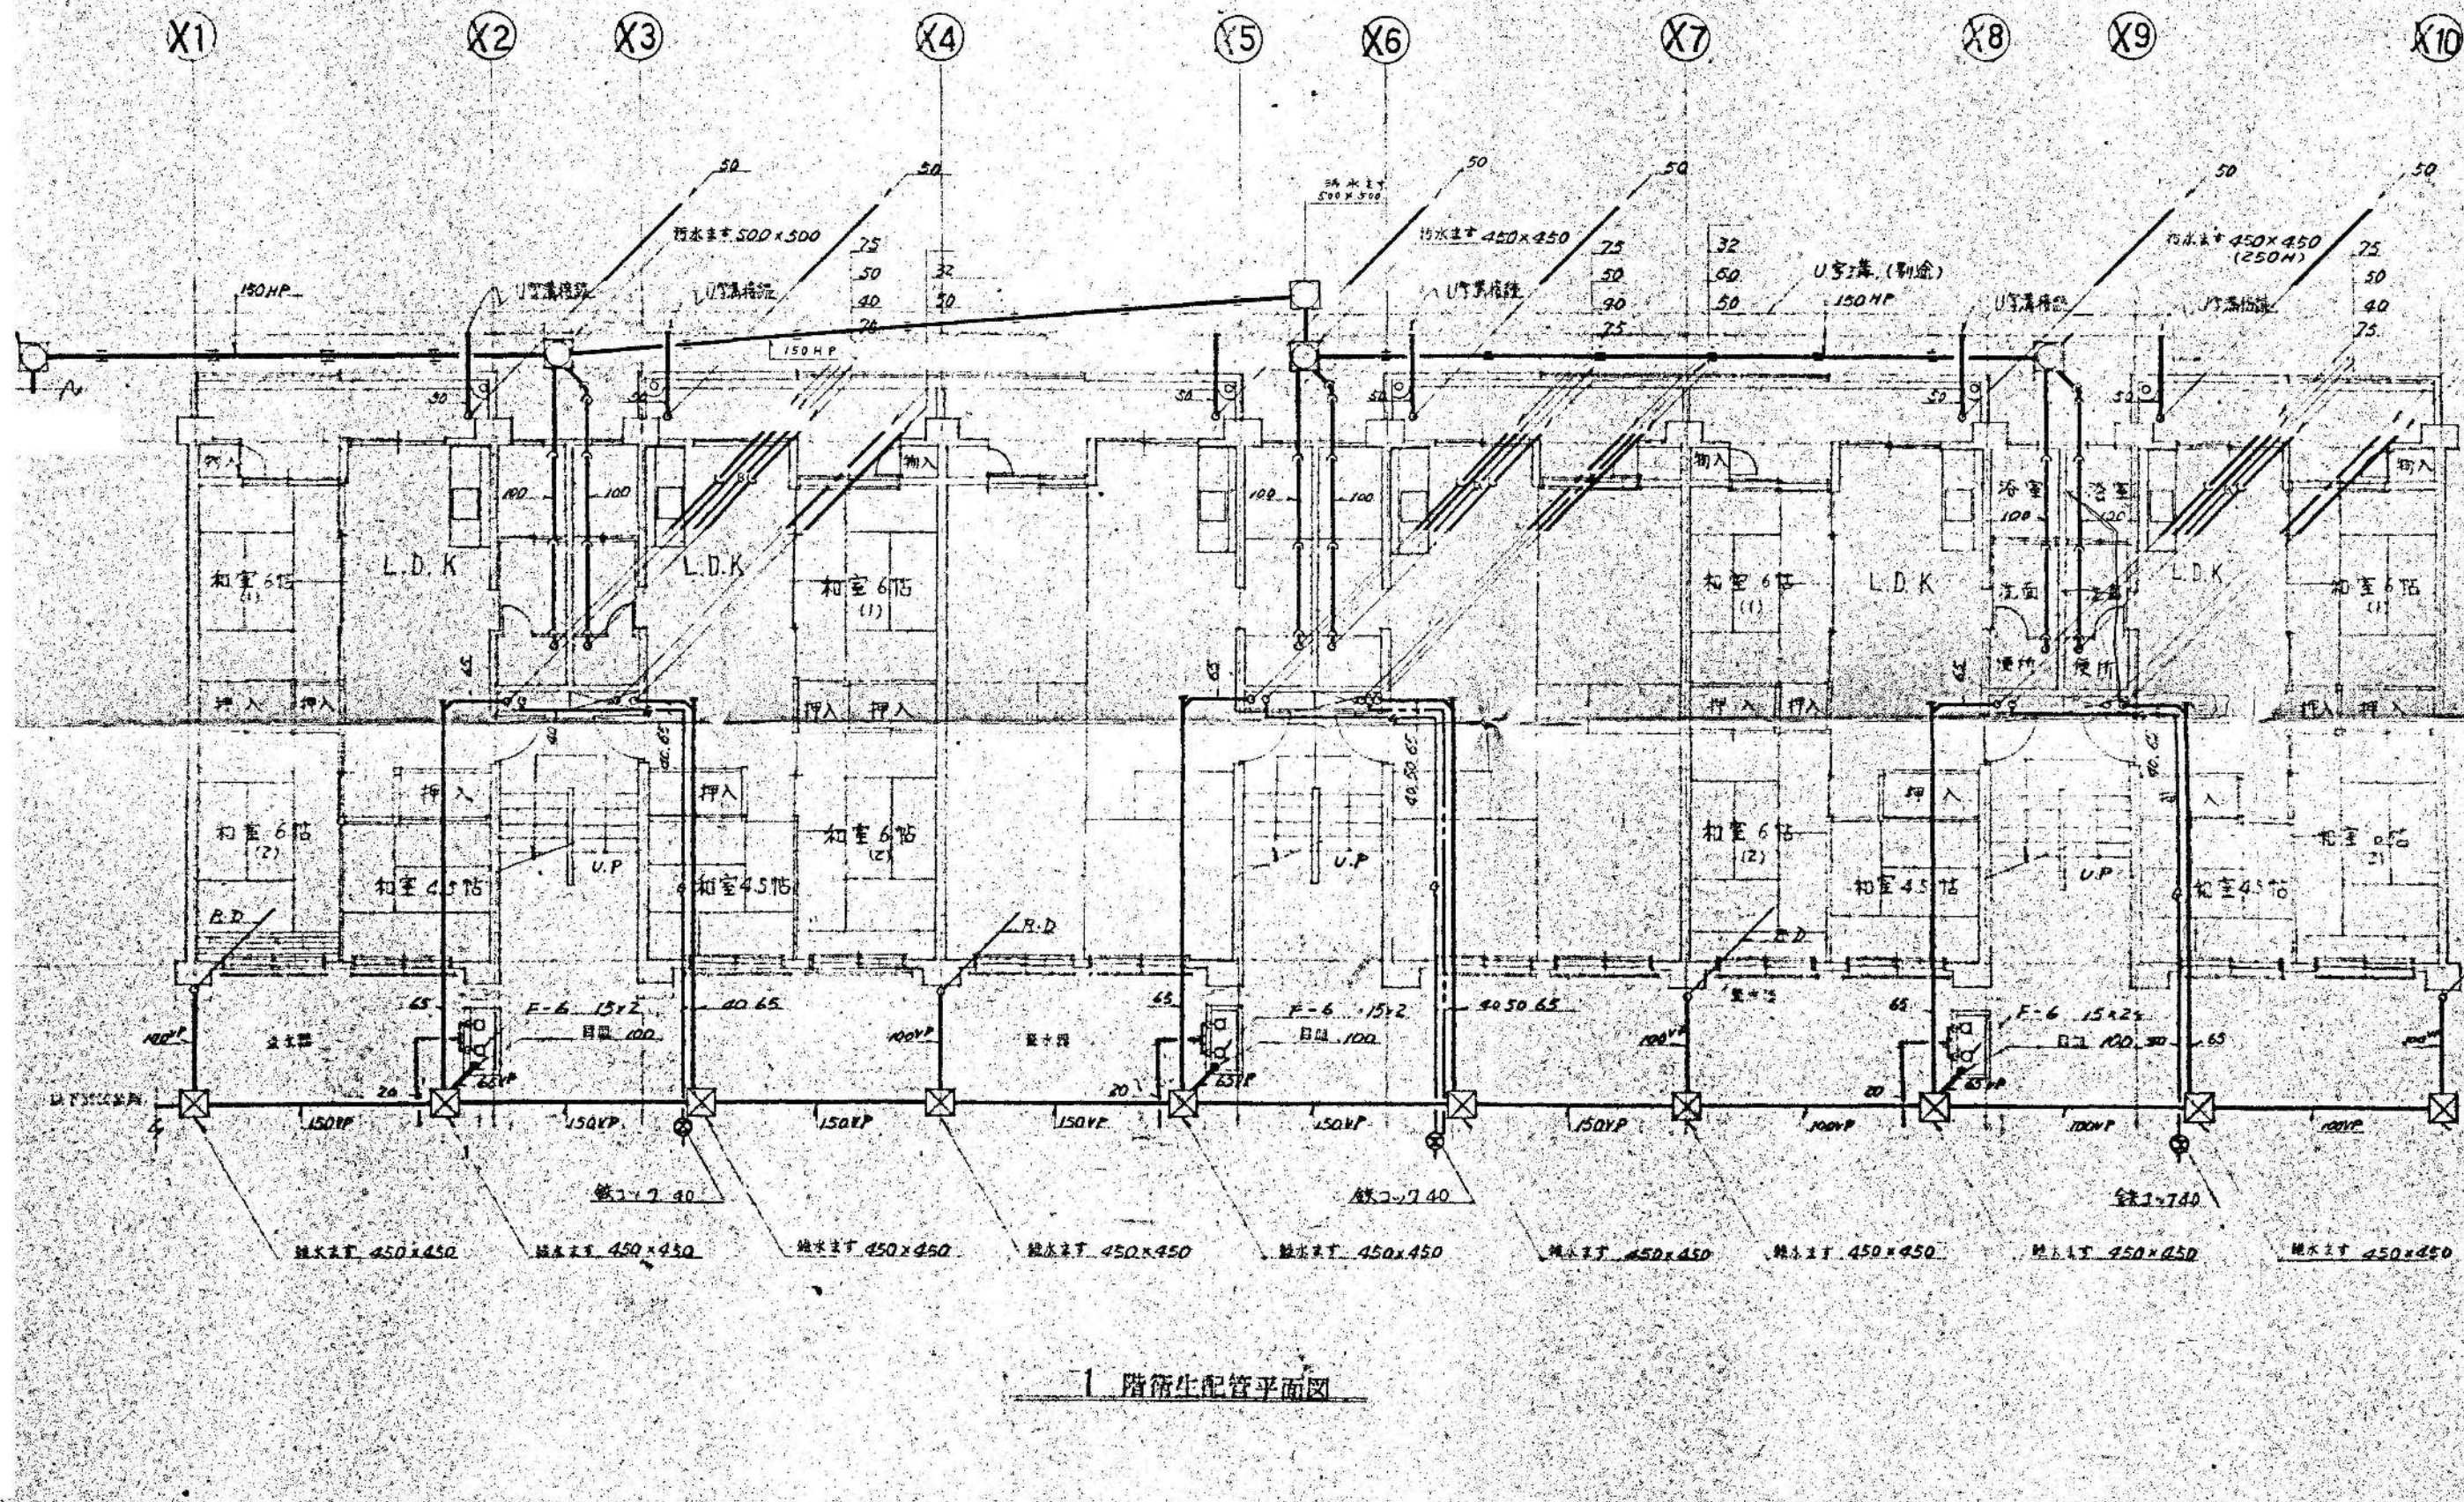


注記

草加市総合政策部公共建築課	課長	課長補佐	係長	照合	担当
設計年月 令和8年(2026年)7月					

工事名	西町職員住宅解体工事	設計図	縮尺 S=1/60 (A1) S=1/120 (A3)
図面	給排水衛生設備 1階平面図	番号	M-05

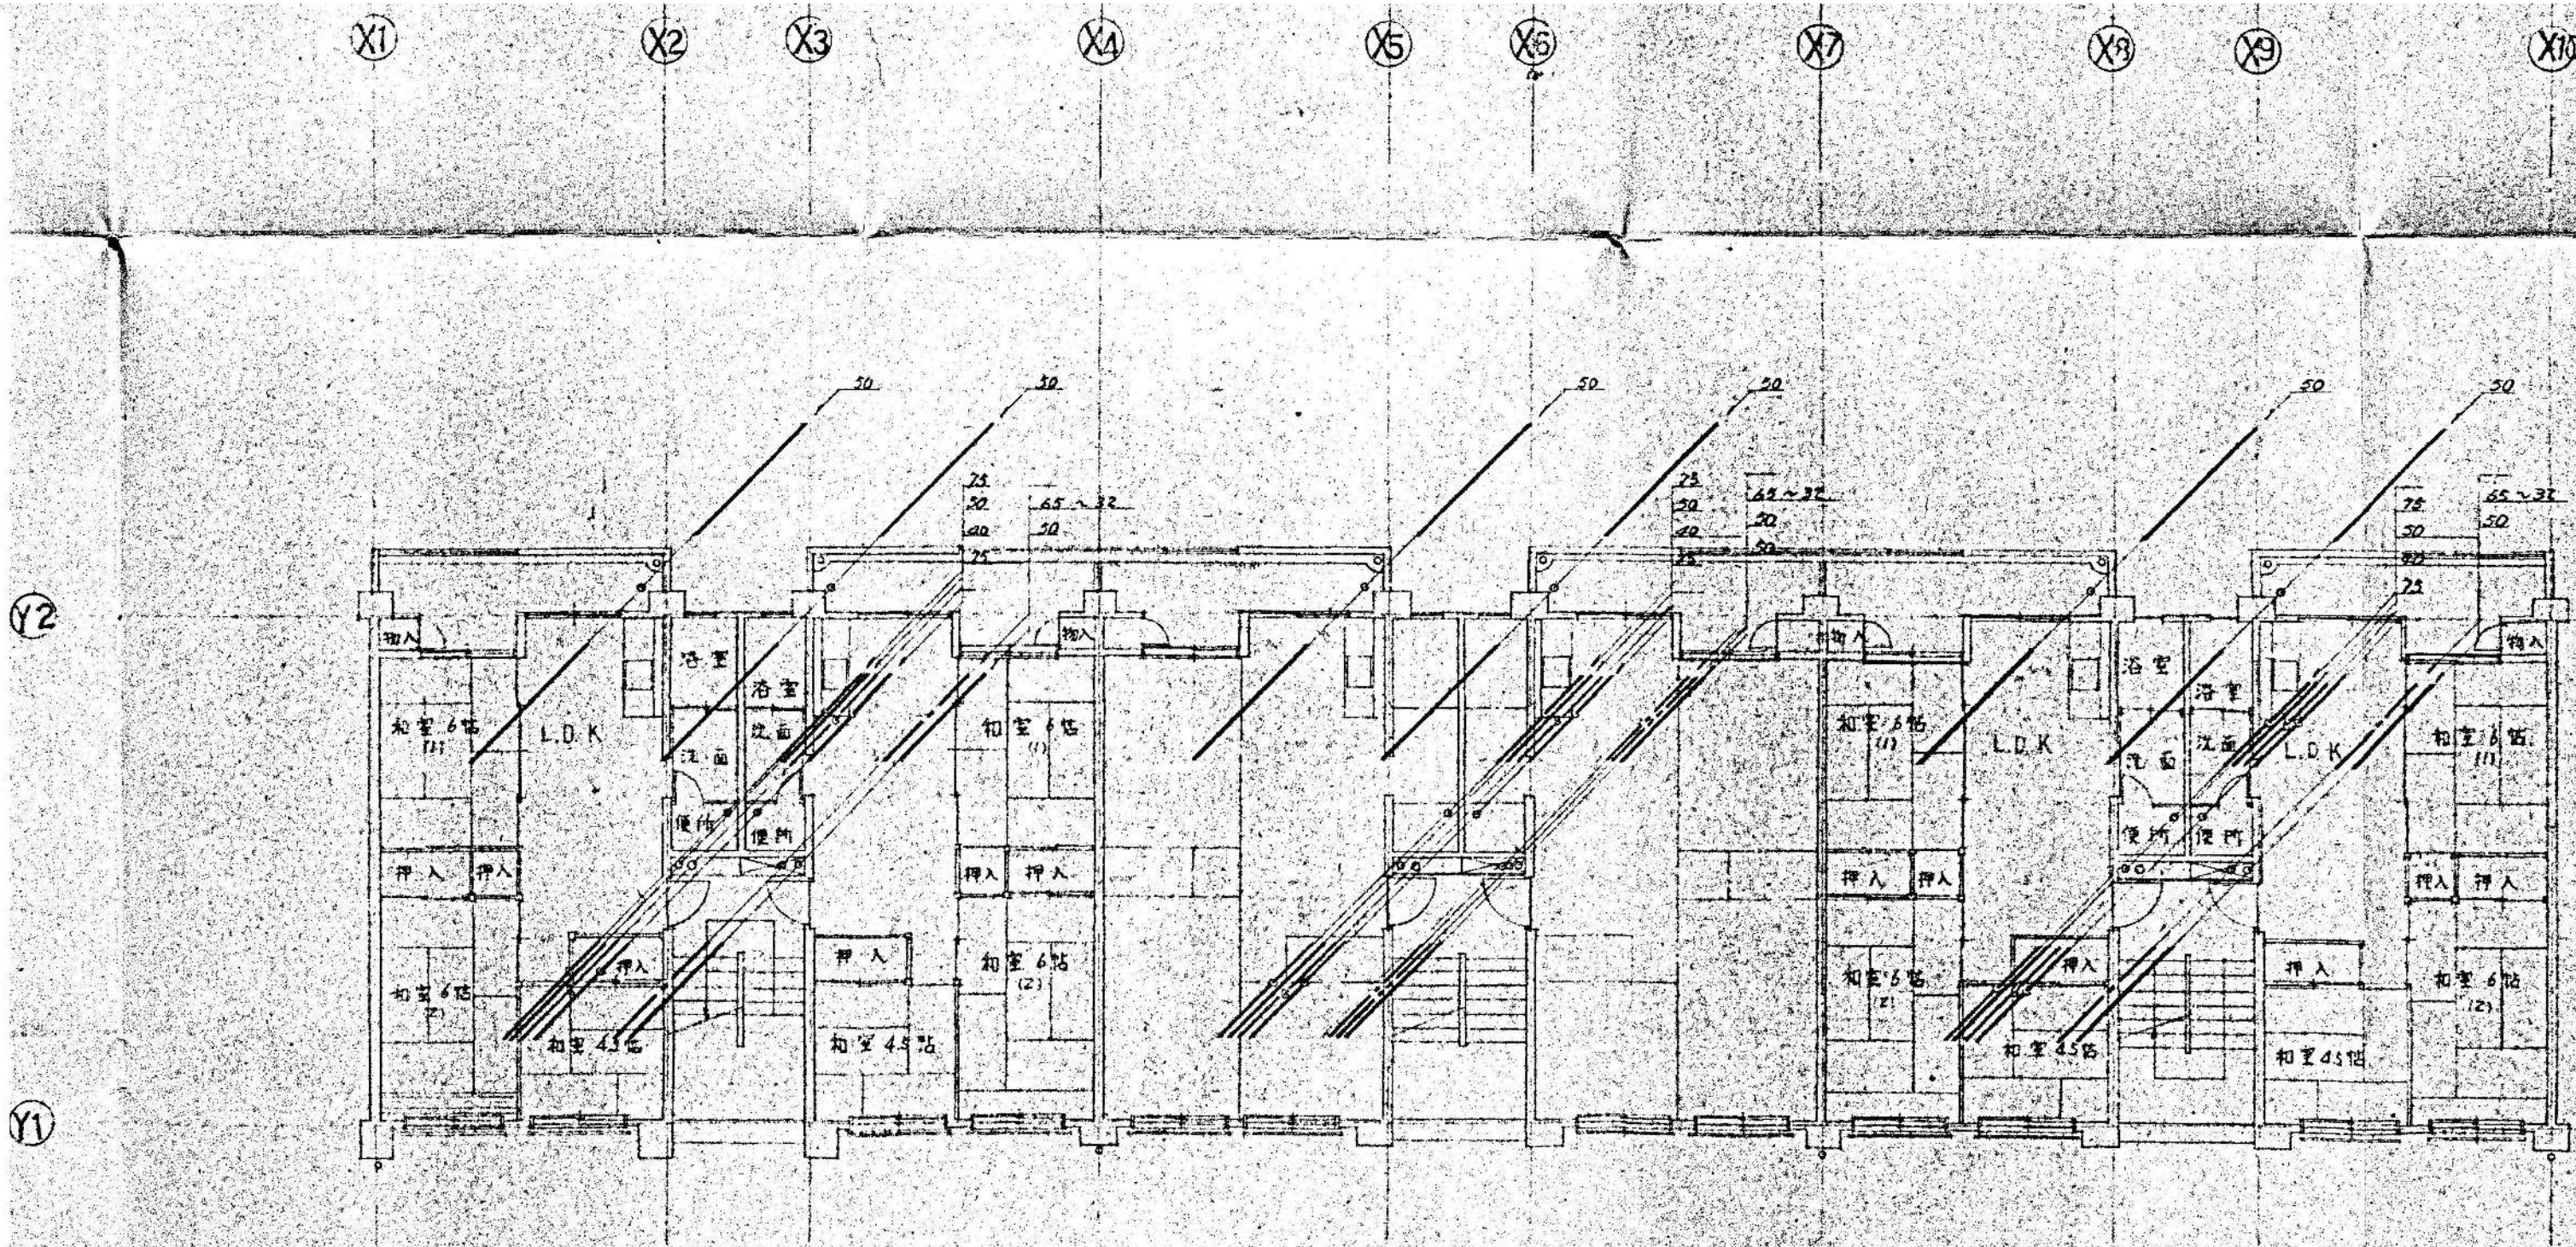


2~5階衛生配管平面図

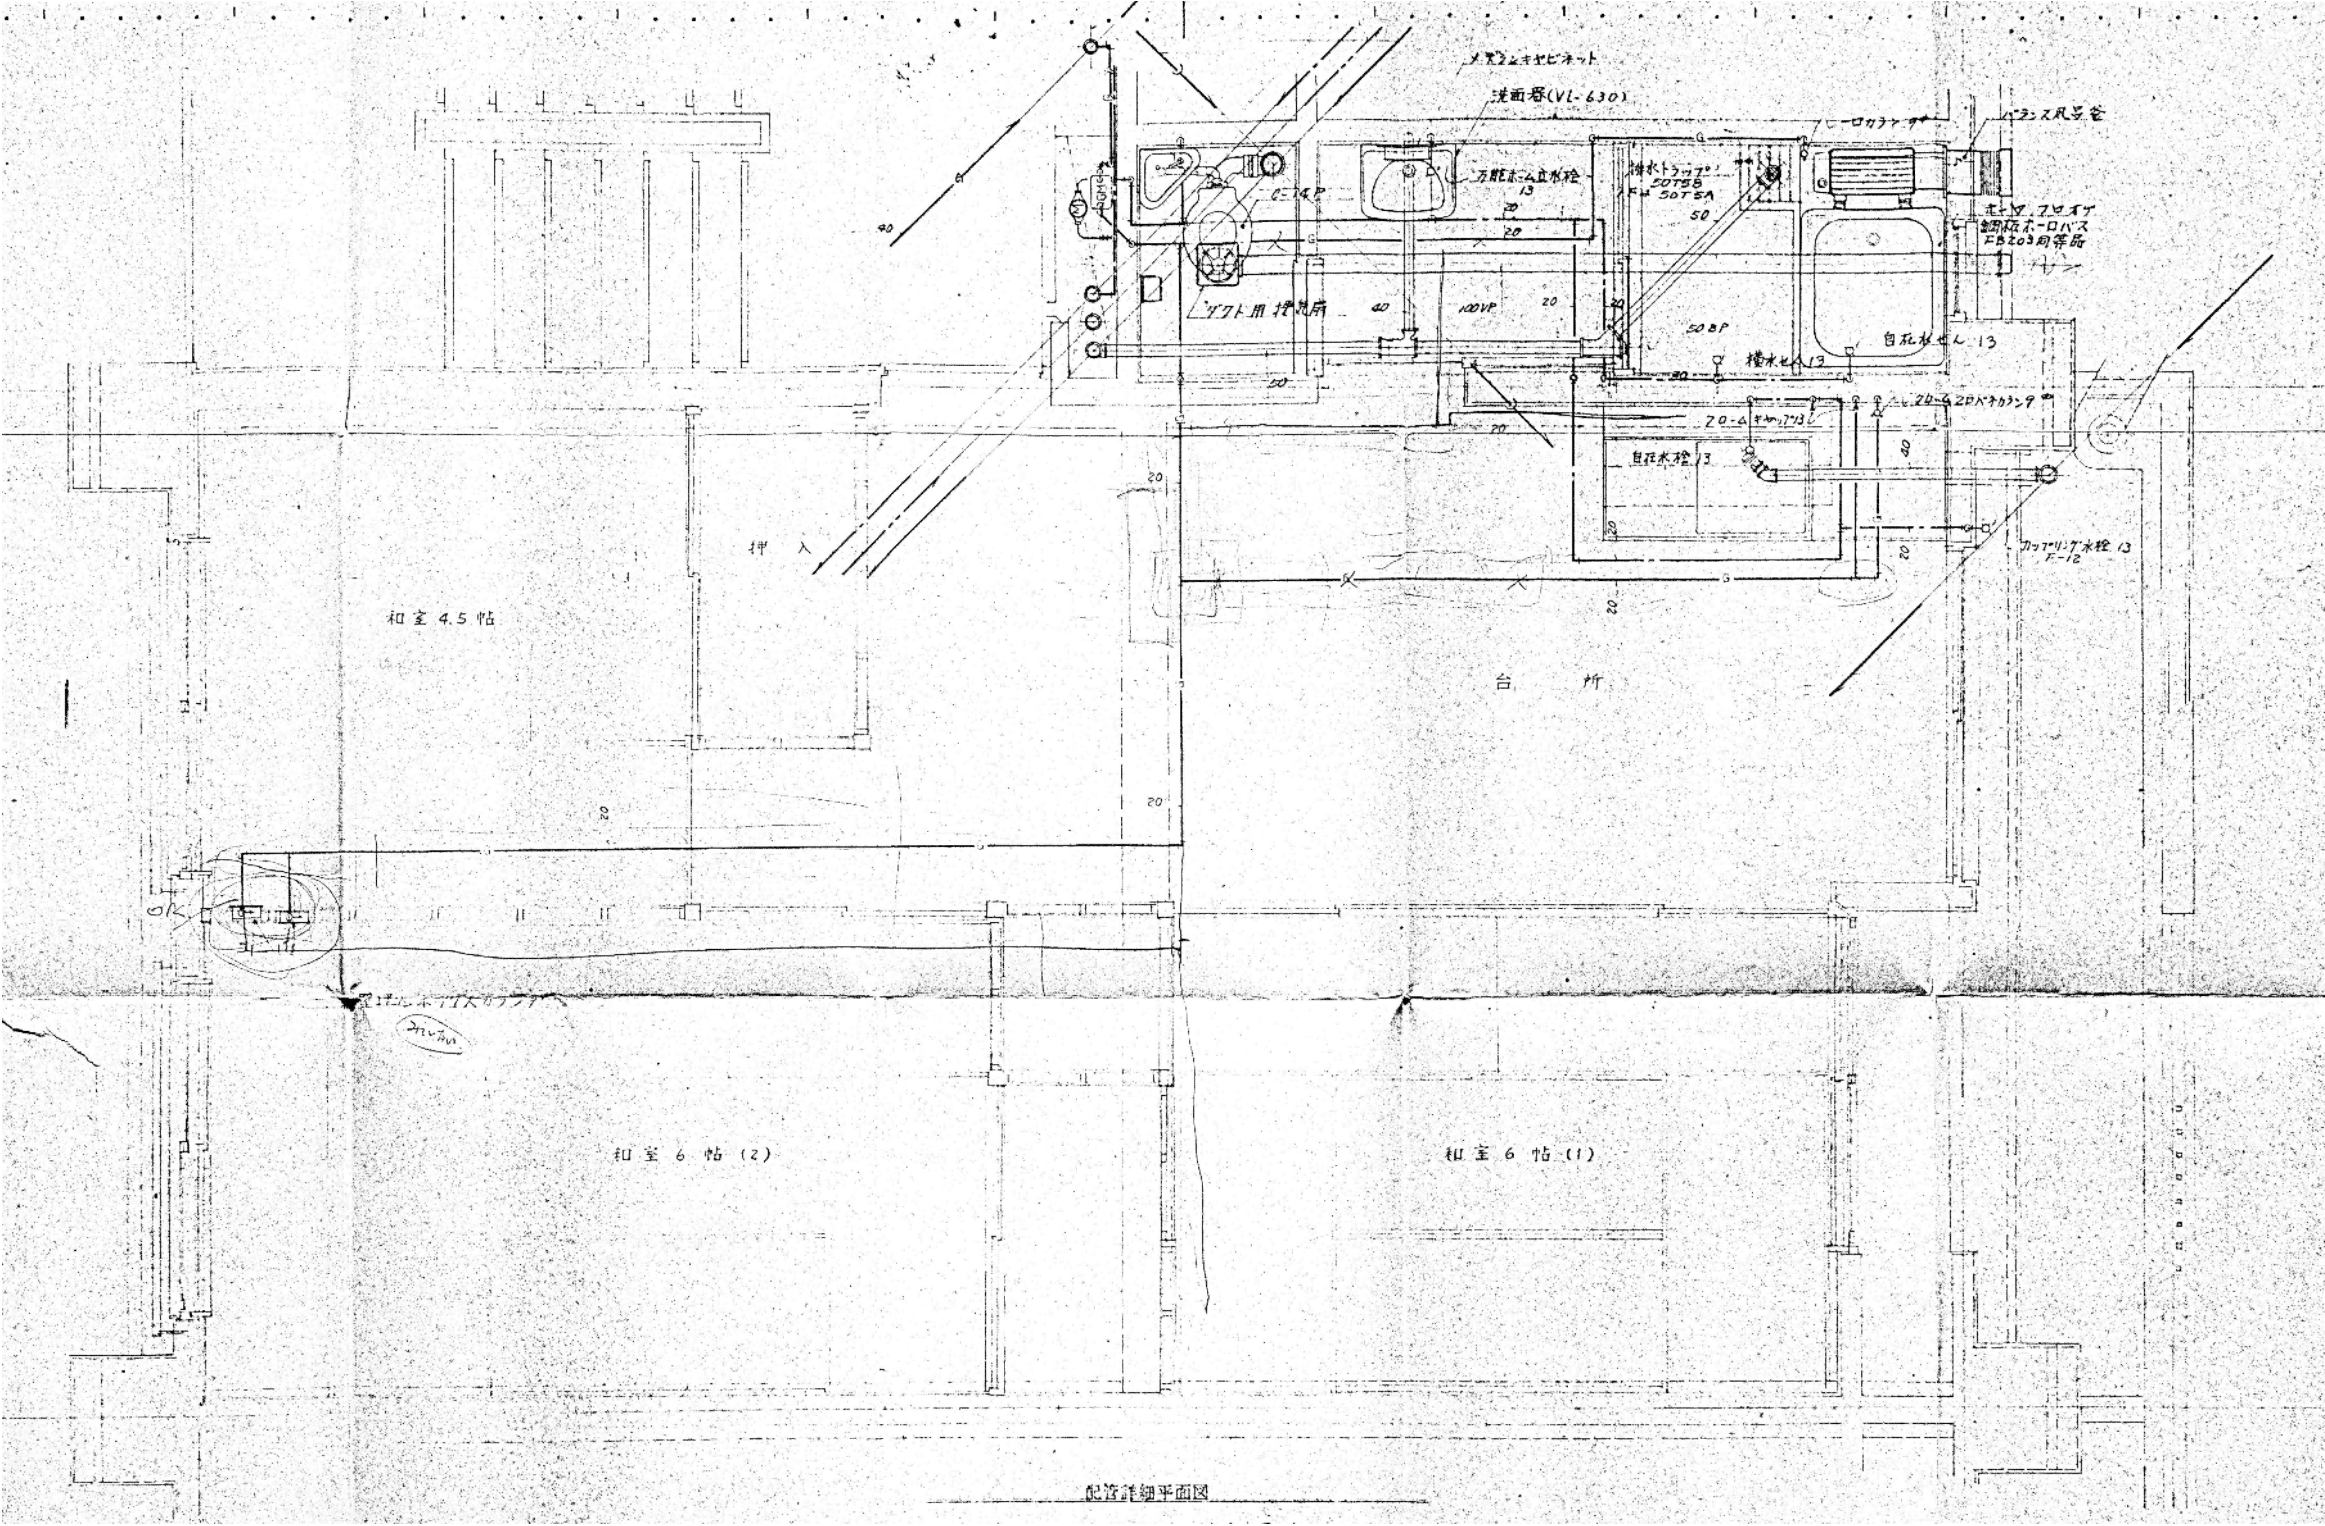

注記:

草加市総合政策部公共建築課	課長	課長補佐	係長	照会	担当
設計年月 令和 8 年(2026年) 7 月					


工事名	西町職員住宅解体工事	縮尺 S=1/20(A1) S=1/40(A3)
図面	設計図	番号
給排水衛生設備	住戸平面詳細図	M - 0 7

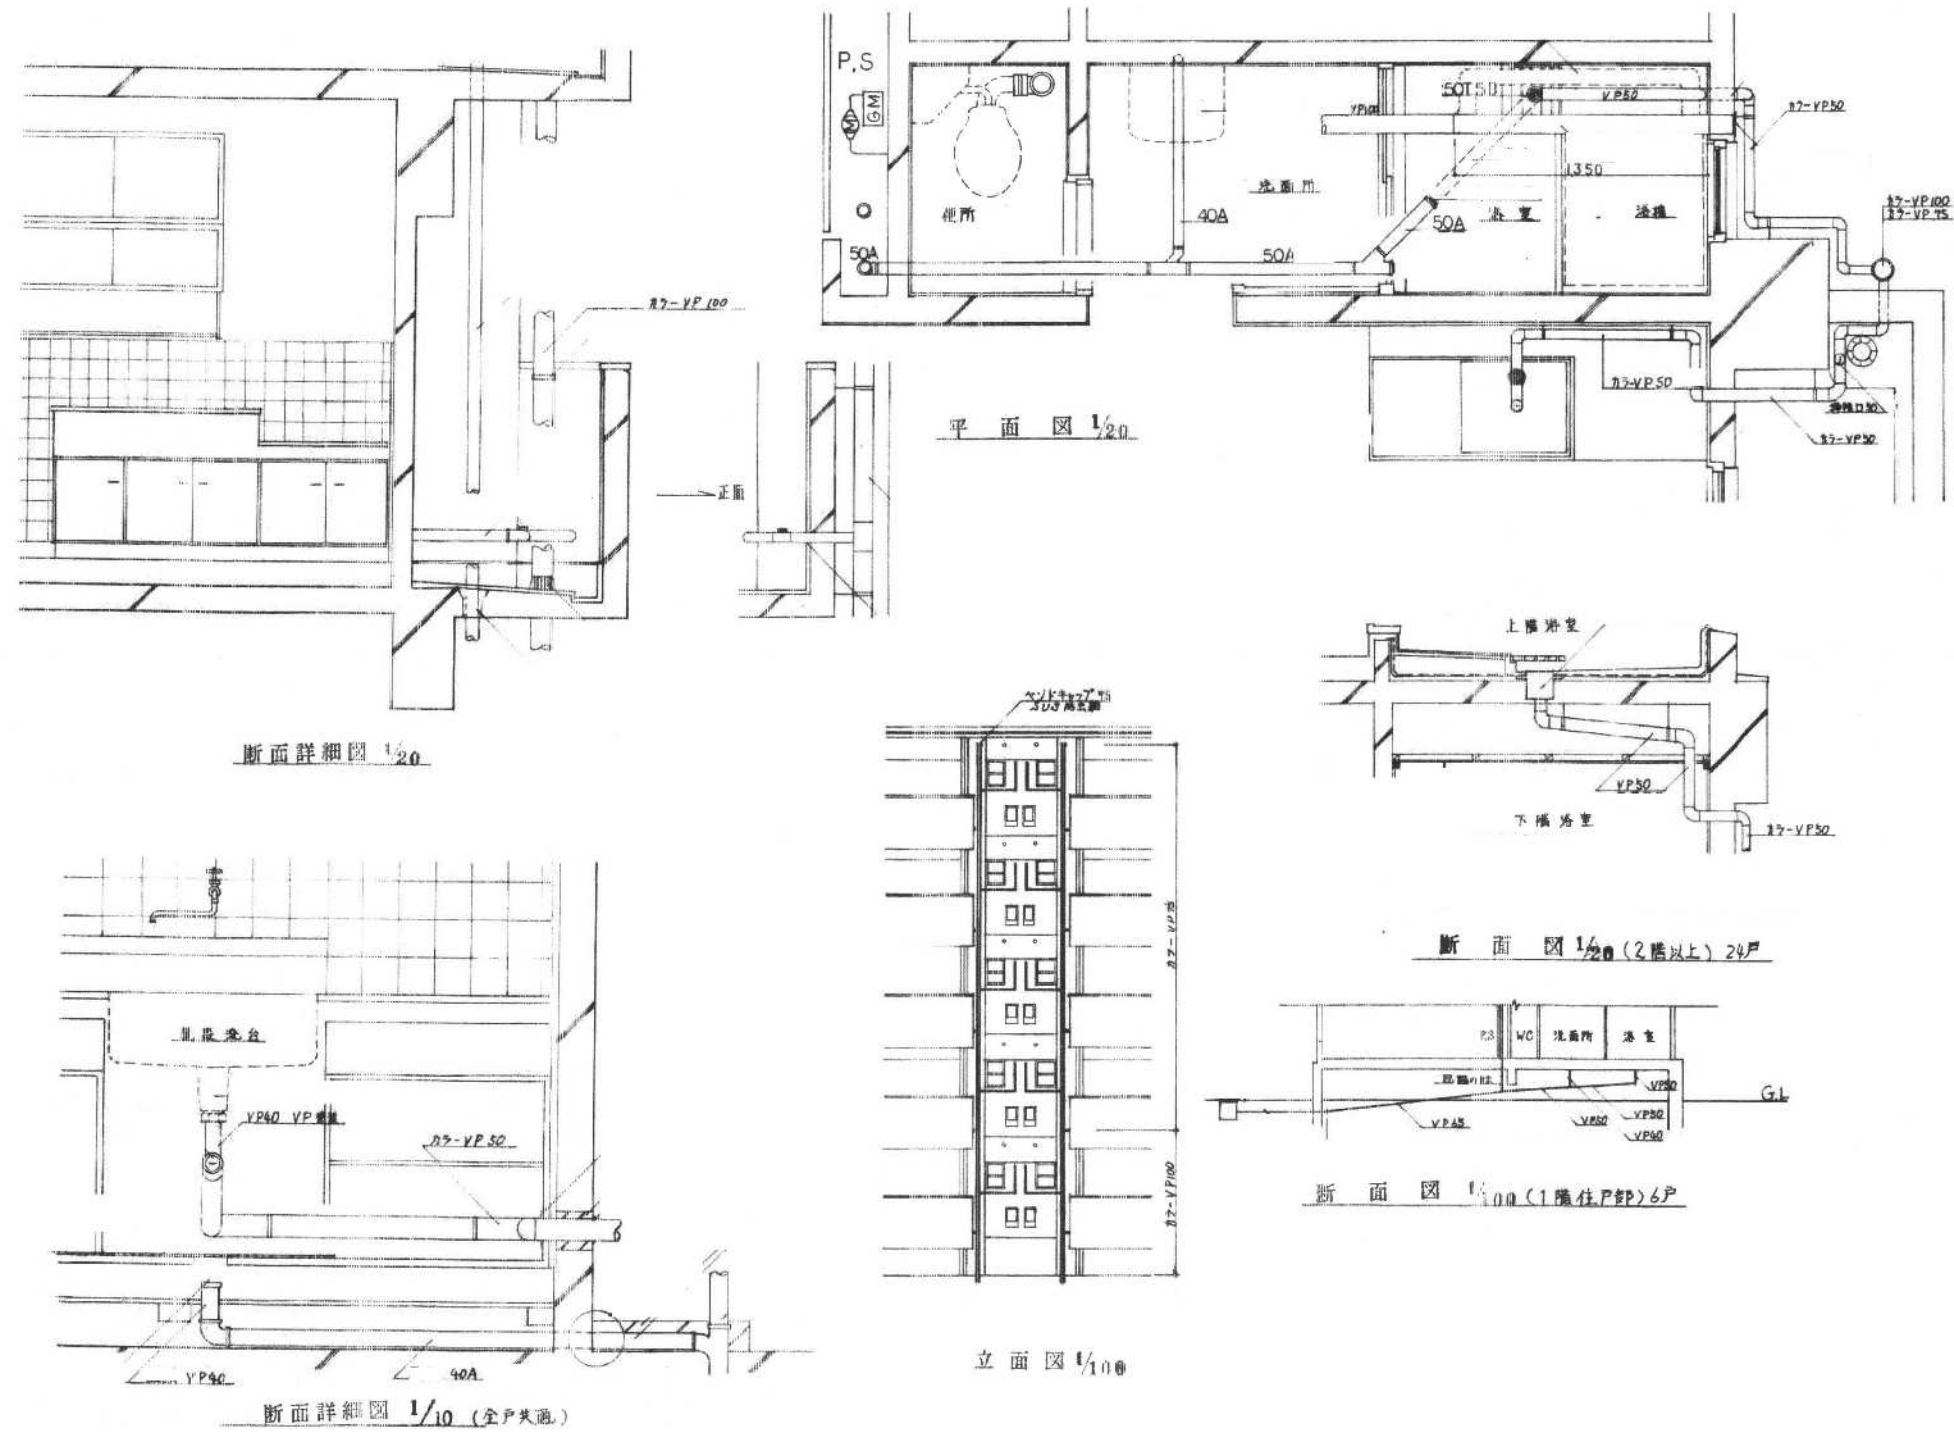

注記:






草加市総合政策部公共建築課	課長	課長補佐	係長	照合	担当
設計年月 令和8年(2026年)7月					

工事名	西町職員住宅解体工事	縮尺 S=1/20 (A1)
図面	排水設備 住戸平面詳細図	S=1/40 (A3)
		番号 M-08



洗面	排水口 洗面台	排水口 洗面台	30分
洗濯・脱水	洗濯機	洗濯機	30分
浴室	排水口 洗面台	排水口 洗面台	30分
トイレ	排水口 洗面台	排水口 洗面台	30分
バルコニー	排水口 洗面台	排水口 洗面台	30分

- ステンレス鋼管については、保温なし

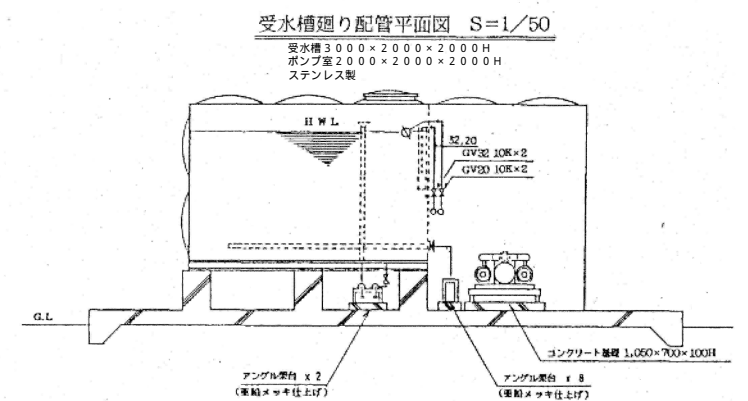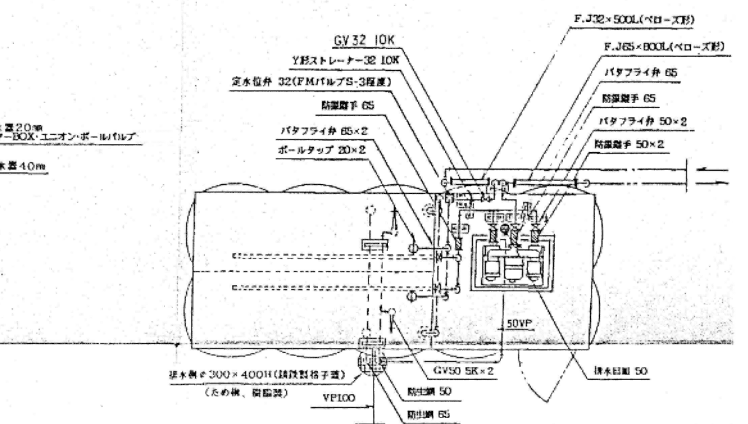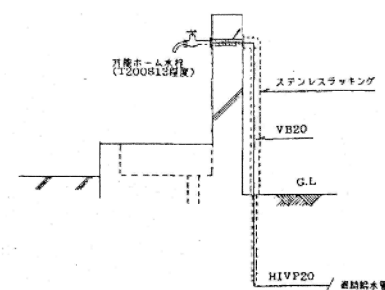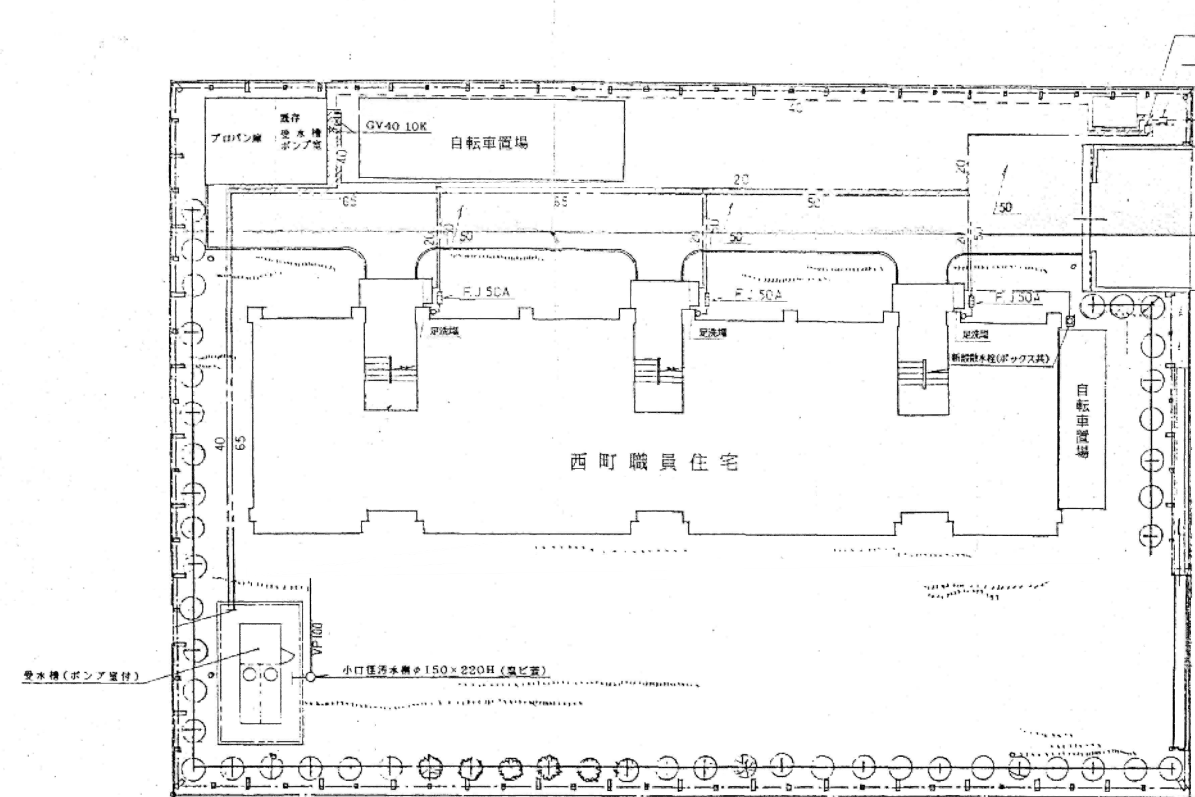

凡 例

給水管仕様（屋外）

直結給水管(埋設) : H I V P 管

直結給水管 (露出) : VB管

給水管（受水槽以降埋設）：VD管


給水管(受水槽以降露出):VB管

- ・ 支切弁（50A以下）、Y形ストレーナー（50A以下）は、管端防食コアを備えたもの
ただし、HIVP管との接続部分は除く。
- ・ フレキシブルジョイントは、ペロウズ形とし、防震継手は、合成ゴム製（球形）
- ・ 散水栓は、T27CH13程度とし、ボックスは、ステンレス製

注記:	

草加市総合政策部公共建築課	課長	課長補佐	係長	照合	担当
設計年月 令和8年(2026年)7月					

工事名	縮尺
西町職員住宅解体工事	S=1/200(A1)
設計図	S=1/400(A3)
図面	番号
給水設備 配管図 排水槽詳細図	M - 1.0

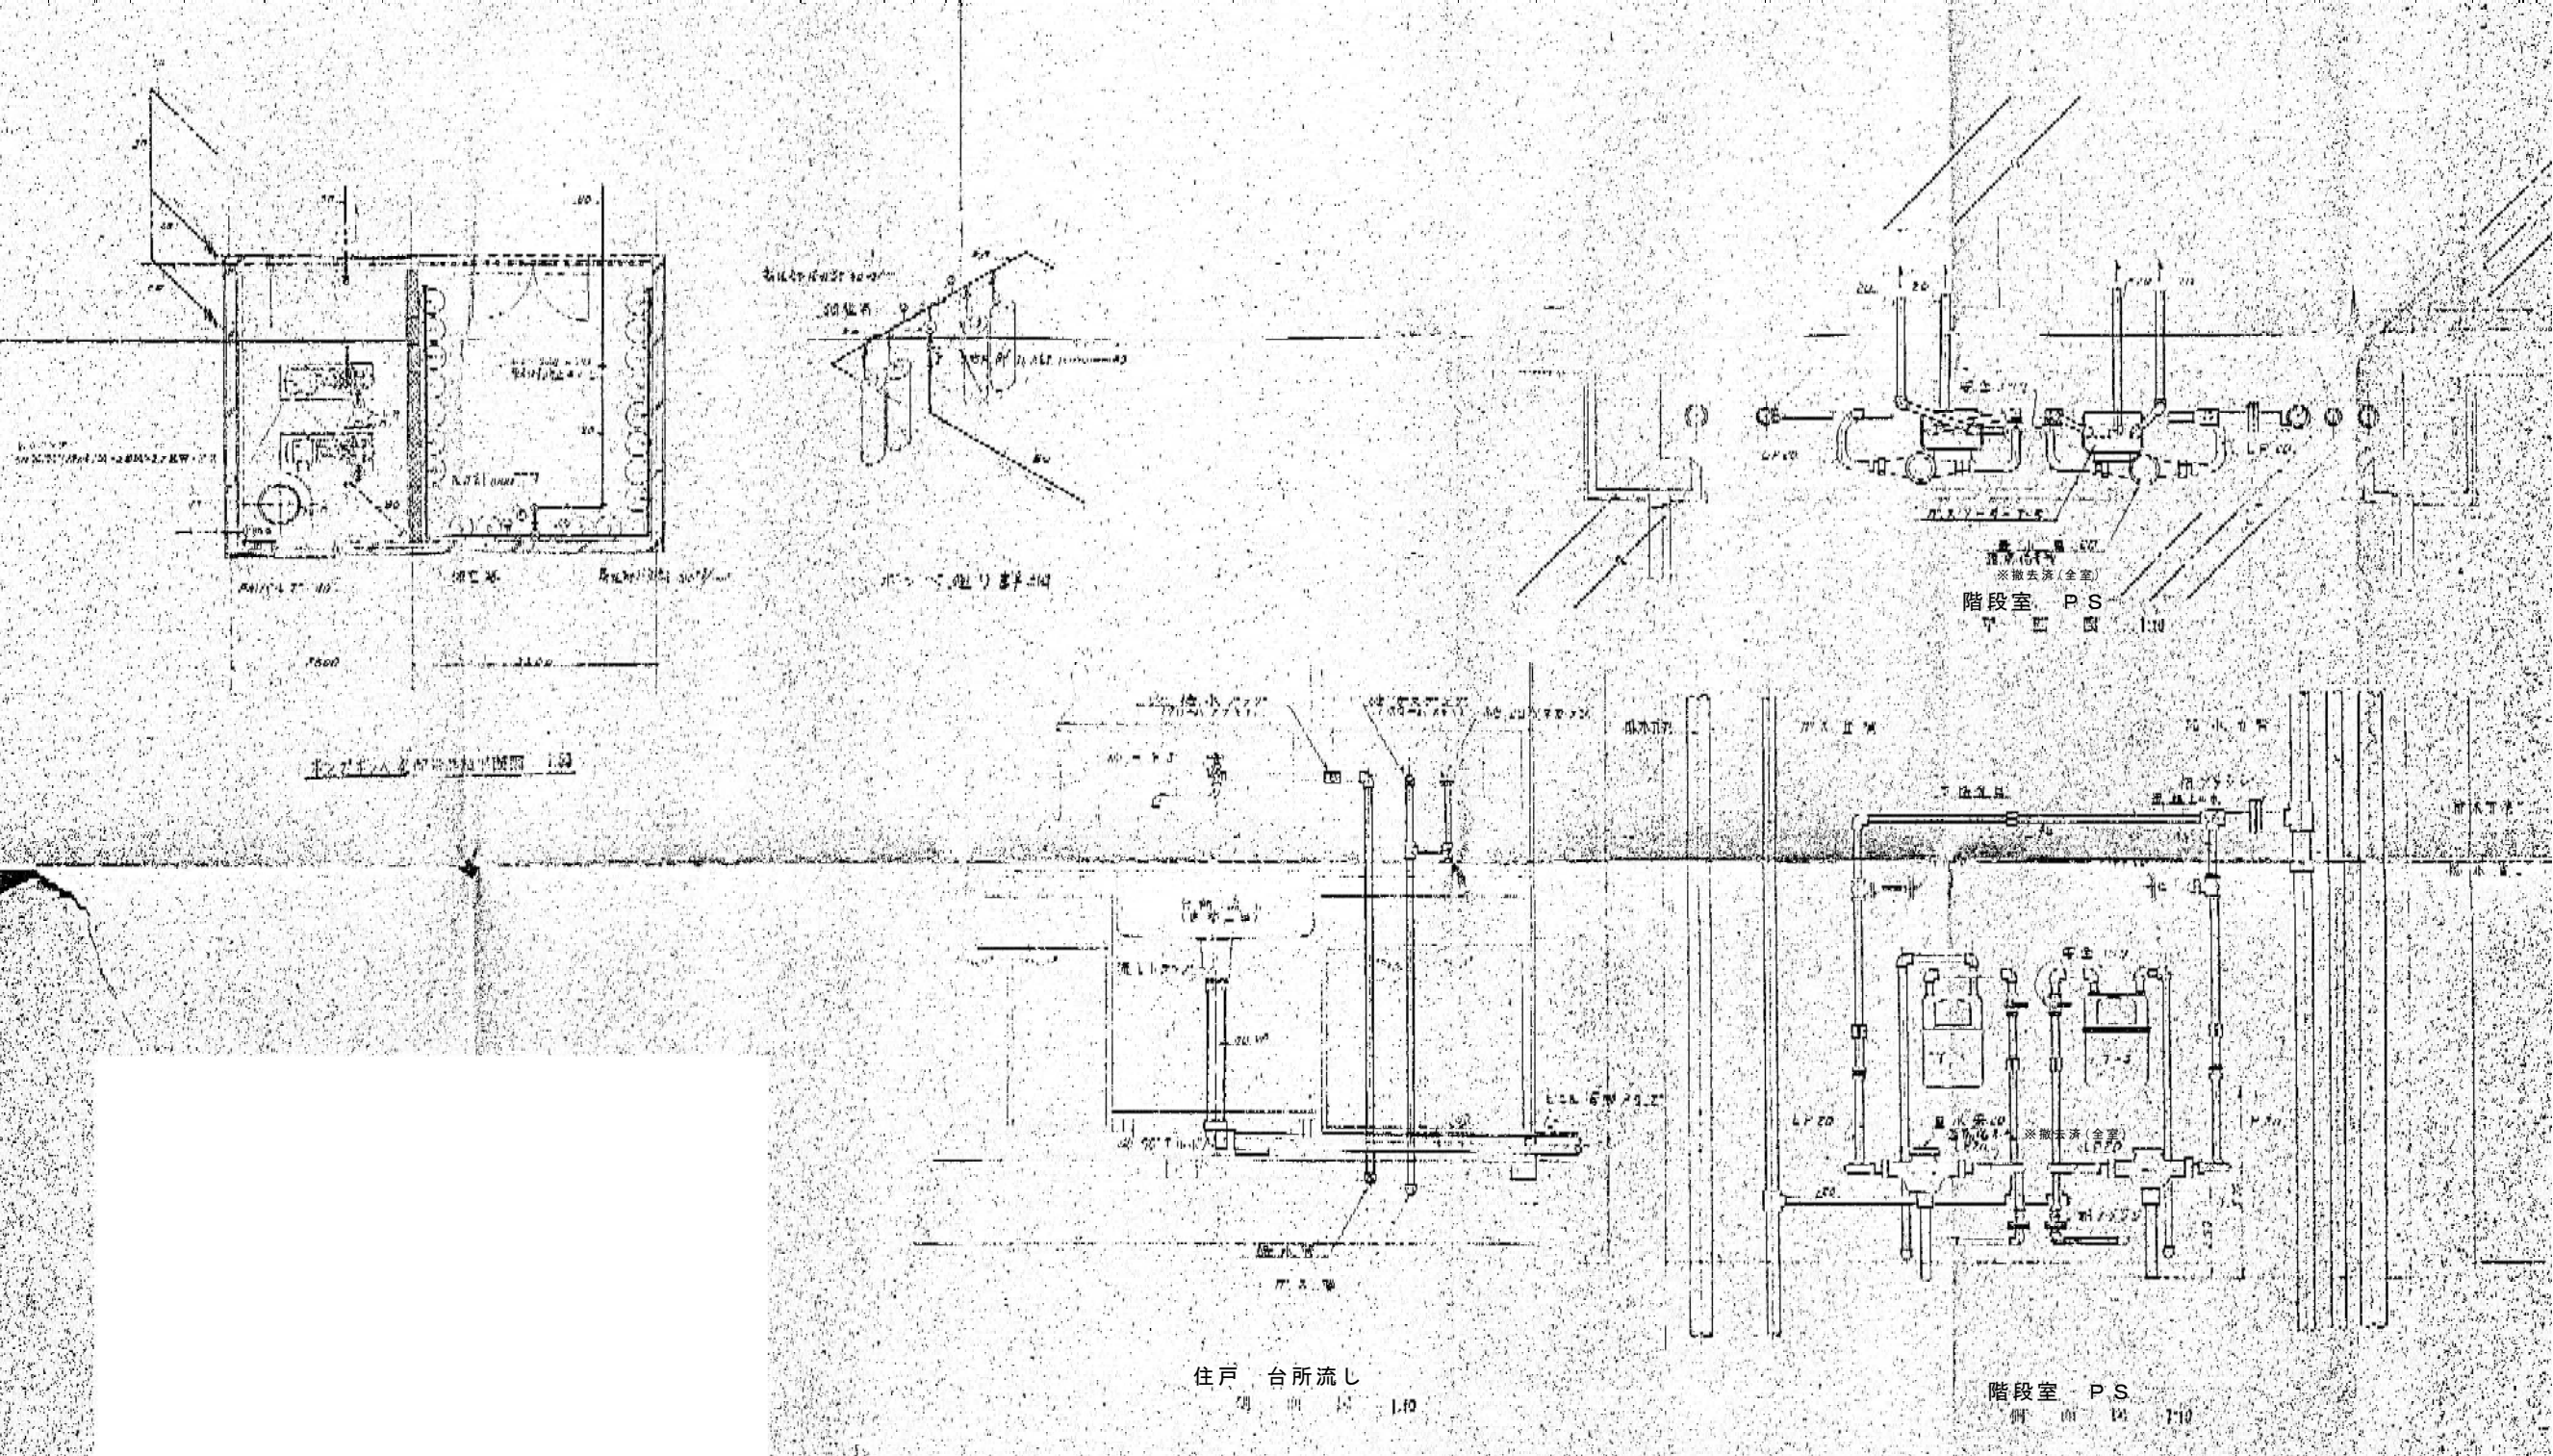


注記	

草加市総合政策部公共建築課	課長	課長補佐	係長	照合	担当
設計年月 令和8年(2026年)7月					

工事名	西町職員住宅解体工事	縮尺	S=1/50(A1) S=1/100(A3)
図面	給排水衛生設備 部分詳細図	番号	M-11

解体後

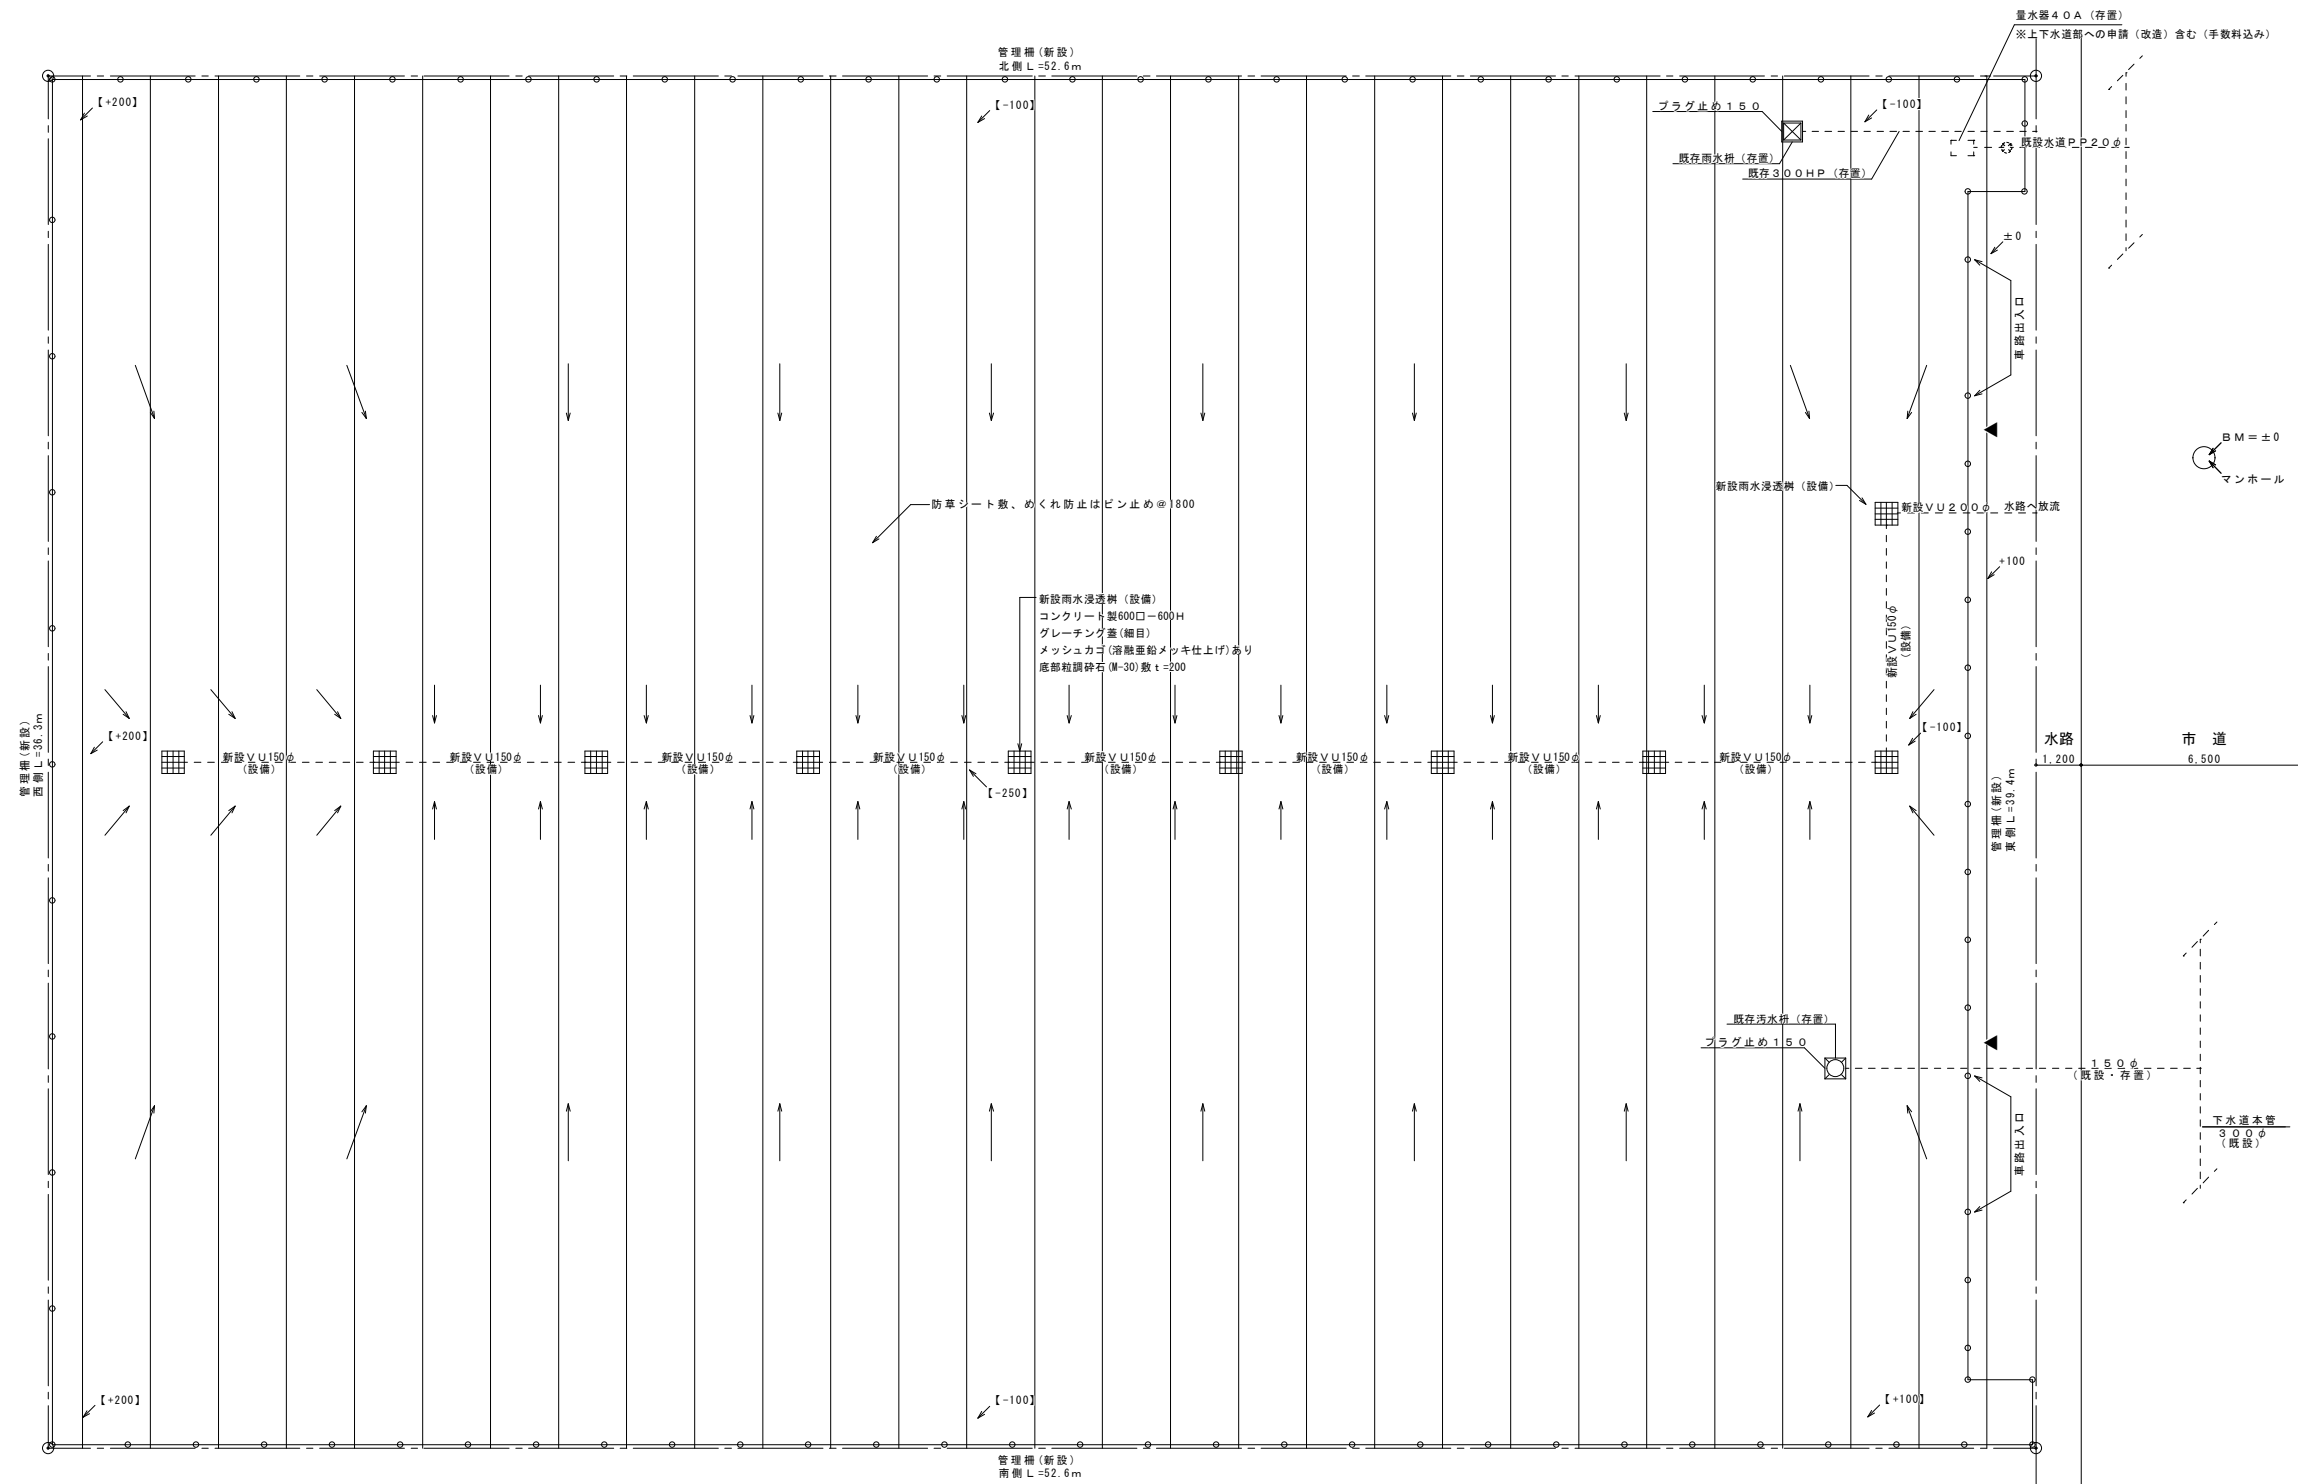

解体後外構図 S=1:100

特記事項：埋め戻しは、既存プロパン庫撤去部分と既存浄化槽撤去部分とする。その他は、場内敷き均しとする。


凡例

○—○—○：管理柵（新設）（建築工事）

▲ : 立ち入り禁止看板（新設）（建築工事）
アルミ樹脂複合板、600×900程度

【±0】：計画レベルを示す（前面道路面からのレベルとする。）

→ : 水勾配を示す



グレーチング蓋 (細目)

新設雨水浸透層 (設備)
コンクリート製600口ー600H

メッシュカゴ (溶融垂鉛メッキ仕上)あり

底部粒頭砕石 (W-30) 敷 t=200

新設雨水浸透枡（参考図）

注記:

草加市総合政策部公共建築課	課長	課長補佐	係長	照合	担当
設計年月 令和8年(2026年)7月					

工事名 西町職員住宅解体工事	縮尺 S=1/100 (A1) S=1/200 (A3)
図面 解体後外構図	番号 M-12