

# 上内中継ポンプ場機械・電気設備更新工事

(電気設備) 数量計算書

## 目 次

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. 合計一覧-----     | 1  |
| 2. 人工集計表-----    | 8  |
| [本工事]            |    |
| 3. 据付工集計表-----   | 9  |
| 4. 試験工集計表-----   | 10 |
| 5. 材料集計表-----    | 11 |
| 6. 材料内訳表-----    | 22 |
| 7. 拾い出し根拠表-----  | 32 |
| [撤去工事]           |    |
| 8. 据付工集計表-----   | 53 |
| 9. 材料集計表-----    | 54 |
| 10. 材料内訳表-----   | 63 |
| 11. 拾い出し根拠表----- | 72 |



| 材 料 数 量 |        |                        | (*) 印は工量無 |      |
|---------|--------|------------------------|-----------|------|
| ( 1 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CET 150 sq     | m         | 9.1  |
| ( 2 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 38 sq- 3 c  | m         | 18.9 |
| ( 3 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 14 sq- 3 c  | m         | 48.1 |
| ( 4 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 8 sq- 3 c   | m         | 35.2 |
| ( 5 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 5.5 sq- 3 c | m         | 7.0  |
| ( 6 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 5.5 sq- 2 c | m         | 89.1 |
| ( 7 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 3.5 sq- 3 c | m         | 157  |
| ( 8 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 3.5 sq- 2 c | m         | 77.9 |
| ( 9 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 2 sq- 3 c   | m         | 175  |
| (10)    | 制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 12 c      | m         | 4.9  |
| (11)    | 制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 10 c      | m         | 19.8 |
| (12)    | 制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 8 c       | m         | 54.4 |
| (13)    | 制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 7 c       | m         | 31.5 |
| (14)    | 制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 5 c       | m         | 37.4 |
| (15)    | 制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 4 c       | m         | 67.1 |
| (16)    | 制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 3 c       | m         | 40.4 |
| (17)    | 制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 2 c       | m         | 83.0 |
| (18)    | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 20 c    | m         | 71.7 |
| (19)    | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 15 c    | m         | 80.1 |
| (20)    | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 12 c    | m         | 66.0 |
| (21)    | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 10 c    | m         | 68.6 |
| (22)    | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 7 c     | m         | 28.7 |
| (23)    | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 5 c     | m         | 26.0 |
| (24)    | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 4 c     | m         | 107  |
| (25)    | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 3 c     | m         | 60.9 |

| 材 料 数 量 |        |                             | (*) 印は工量無 |       |
|---------|--------|-----------------------------|-----------|-------|
| (26)    | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 2 c          | m         | 374   |
| (27)    | 制御ケーブル | 専用ケーブル                      | m         | 45. 2 |
| (28)    | その他電線  | EM-IE 38 sq                 | m         | 18. 9 |
| (29)    | その他電線  | EM-IE 14 sq                 | m         | 31. 6 |
| (30)    | その他電線  | EM-IE 3. 5 sq               | m         | 157   |
| (31)    | その他電線  | EM-IE 2 sq                  | m         | 161   |
| (32)    | その他電線  | IV 60 sq                    | m         | 10. 6 |
| (33)    | その他電線  | IV 38 sq                    | m         | 59. 6 |
| (34)    | その他電線  | IV 22 sq                    | m         | 7. 0  |
| (35)    | その他電線  | IV 5. 5 sq                  | m         | 95. 8 |
| (36)    | 端末処理材  | 600V EM-CET 150 sq          | 組         | 2 (*) |
| (37)    | 端末処理材  | 600V EM-CE 38 sq- 3 c       | 組         | 2 (*) |
| (38)    | 端末処理材  | 600V EM-CE 14 sq- 3 c       | 組         | 6 (*) |
| (39)    | 電線管類   | HIVE 70 mm (露出)             | m         | 3. 7  |
| (40)    | 電線管類   | HIVE 54 mm (露出)             | m         | 5. 2  |
| (41)    | 電線管類   | HIVE 42 mm (露出)             | m         | 42. 1 |
| (42)    | 電線管類   | HIVE 36 mm (露出)             | m         | 27. 7 |
| (43)    | 電線管類   | HIVE 28 mm (露出)             | m         | 70. 7 |
| (44)    | 電線管類   | HIVE 22 mm (露出)             | m         | 109   |
| (45)    | 接地装置   | 接地端子箱 4P+補助2P               | 面         | 1     |
| (46)    | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 500*500*400 | 個         | 3     |
| (47)    | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 300*300*200 | 個         | 1     |
| (48)    | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 250*250*100 | 個         | 1     |
| (49)    | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 200*200*150 | 個         | 2     |
| (50)    | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 200*200*100 | 個         | 1     |





| 材 料 数 量(撤去) |        |                     | (*) 印は工量無 |      |
|-------------|--------|---------------------|-----------|------|
| ( 1 )       | 低圧ケーブル | 600V CVT 150 sq     | m         | 4.9  |
| ( 2 )       | 低圧ケーブル | 600V CV 250 sq- 1 c | m         | 22.7 |
| ( 3 )       | 低圧ケーブル | 600V CV 100 sq- 3 c | m         | 7.5  |
| ( 4 )       | 低圧ケーブル | 600V CV 38 sq- 3 c  | m         | 50.6 |
| ( 5 )       | 低圧ケーブル | 600V CV 14 sq- 3 c  | m         | 11.2 |
| ( 6 )       | 低圧ケーブル | 600V CV 8 sq- 3 c   | m         | 24.5 |
| ( 7 )       | 低圧ケーブル | 600V CV 5.5 sq- 3 c | m         | 3.1  |
| ( 8 )       | 低圧ケーブル | 600V CV 5.5 sq- 2 c | m         | 65.8 |
| ( 9 )       | 低圧ケーブル | 600V CV 3.5 sq- 3 c | m         | 185  |
| (10)        | 低圧ケーブル | 600V CV 3.5 sq- 2 c | m         | 77.6 |
| (11)        | 低圧ケーブル | 600V CV 2 sq- 3 c   | m         | 175  |
| (12)        | 制御ケーブル | CVV 2 sq- 12 c      | m         | 5.2  |
| (13)        | 制御ケーブル | CVV 2 sq- 10 c      | m         | 21.1 |
| (14)        | 制御ケーブル | CVV 2 sq- 8 c       | m         | 58.0 |
| (15)        | 制御ケーブル | CVV 2 sq- 7 c       | m         | 26.4 |
| (16)        | 制御ケーブル | CVV 2 sq- 5 c       | m         | 34.9 |
| (17)        | 制御ケーブル | CVV 2 sq- 4 c       | m         | 68.8 |
| (18)        | 制御ケーブル | CVV 2 sq- 3 c       | m         | 31.5 |
| (19)        | 制御ケーブル | CVV 2 sq- 2 c       | m         | 94.3 |
| (20)        | 制御ケーブル | CVV-S 2 sq- 20 c    | m         | 74.9 |
| (21)        | 制御ケーブル | CVV-S 2 sq- 15 c    | m         | 82.0 |
| (22)        | 制御ケーブル | CVV-S 2 sq- 12 c    | m         | 67.4 |
| (23)        | 制御ケーブル | CVV-S 2 sq- 10 c    | m         | 65.8 |
| (24)        | 制御ケーブル | CVV-S 2 sq- 7 c     | m         | 30.1 |
| (25)        | 制御ケーブル | CVV-S 2 sq- 5 c     | m         | 26.4 |



| 材 料 数 量(撤去) |        |                             | (*) 印は工量無 |       |
|-------------|--------|-----------------------------|-----------|-------|
| (26)        | 制御ケーブル | CVV-S 2 sq- 4 c             | m         | 106   |
| (27)        | 制御ケーブル | CVV-S 2 sq- 3 c             | m         | 50. 2 |
| (28)        | 制御ケーブル | CVV-S 2 sq- 2 c             | m         | 389   |
| (29)        | 制御ケーブル | 専用ケーブル                      | m         | 47. 6 |
| (30)        | その他電線  | IV 100 sq                   | m         | 80. 1 |
| (31)        | その他電線  | IV 60 sq                    | m         | 19. 5 |
| (32)        | その他電線  | IV 38 sq                    | m         | 114   |
| (33)        | その他電線  | IV 5. 5 sq                  | m         | 5. 5  |
| (34)        | その他電線  | IV 3. 5 sq                  | m         | 215   |
| (35)        | その他電線  | IV 2 sq                     | m         | 161   |
| (36)        | 電線管類   | HIVE 70 mm (露出)             | m         | 19. 5 |
| (37)        | 電線管類   | HIVE 42 mm (露出)             | m         | 31. 5 |
| (38)        | 電線管類   | HIVE 36 mm (露出)             | m         | 21. 6 |
| (39)        | 電線管類   | HIVE 28 mm (露出)             | m         | 87. 6 |
| (40)        | 電線管類   | HIVE 22 mm (露出)             | m         | 92. 8 |
| (41)        | 接地装置   | 接地端子箱 4P+補助2P               | 面         | 1     |
| (42)        | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 500*500*400 | 個         | 3     |
| (43)        | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 300*300*200 | 個         | 1     |
| (44)        | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 250*250*100 | 個         | 1     |
| (45)        | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 200*200*150 | 個         | 2     |
| (46)        | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 200*200*100 | 個         | 1     |
| (47)        | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 150*150*150 | 個         | 2     |
| (48)        | 複合工費   | 防火区画処理補修 床 500W×400D        | 箇所        | 1 (*) |
|             |        |                             |           |       |
|             |        |                             |           |       |

人 工 集 計 表

[illegible]

| 機 器 名 称          | 形 状 | 単位 | 数量 | 技術者  |    | 電 工  |    | 技術者単体調整 |    |      |    | 歩 掛<br>ページ | 機器重量(t) |    | 備 考 |
|------------------|-----|----|----|------|----|------|----|---------|----|------|----|------------|---------|----|-----|
|                  |     |    |    | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量    | 工量 | 単位工量 | 工量 |            | 単位重量    | 重量 |     |
| 高压引込盤(HP1)       |     | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 高压受電盤(HP2)       |     | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 変圧器盤(HP3)        |     | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 低压分岐盤(P1)        |     | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 直流電源盤(P2)        |     | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| コントロールセンタ(CC1～3) |     | 面  | 3  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 補助継電器盤(RY1, 2)   |     | 面  | 2  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 主流入ゲート操作盤(LP-1)  |     | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 主汚水ポンプ操作盤(LP-4)  |     | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 監視操作盤(KP)        |     | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| データロガー装置(DL)機能増設 |     | 式  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 計 (S-101)        |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |

| 機 器 名 称          | 形 状 | 単位 | 数量 | 技術者  |    | 電 工  |    | 技術者単体調整 |    |      |    | 歩 掛<br>ページ | 備 考 |
|------------------|-----|----|----|------|----|------|----|---------|----|------|----|------------|-----|
|                  |     |    |    | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量    | 工量 | 単位工量 | 工量 |            |     |
| 高圧引込盤(HP1)       |     | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
| 高圧受電盤(HP2)       |     | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
| コントロールセンタ(CC1～3) |     | 面  | 3  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|                  |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
| 計 (T-101)        |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |





材料集計表 - 3

[illegible]

C- 3 / 10

電工量小計＝

材料集計表 - 4

[illegible]

C- 4 / 10

電工量小計=











材料集計表 - 9

[illegible]

C- 9 / 10

電工量小計=

材 料 集 計 表 - 10

[illegible]

C- 10 / 10

電工量小計=

材 料 集 計 表 - 11

[illegible]

材 料 内 訳 表

22



材 料 内 訳 表

23

材 料 内 訳 表

24

材 料 内 訳 表

25

材 料 内 訳 表

26

材 料 内 訳 表

27

材 料 内 訳 表

28

材 料 内 訳 表

29

上内中継ポンプ場電気設備(更新)

材 料 内 訳 表

| NO                 | 配線区間<br>自 至 |            | HIVE<br>42 mm |    |  |  | HIVE<br>36 mm |    |  |  | HIVE<br>28 mm |    |  |  | HIVE<br>22 mm |    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|------------|---------------|----|--|--|---------------|----|--|--|---------------|----|--|--|---------------|----|--|--|--|--|--|--|
|                    |             |            | 露出            | 埋込 |  |  | 露出            | 埋込 |  |  | 露出            | 埋込 |  |  | 露出            | 埋込 |  |  |  |  |  |  |
|                    |             |            |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1014               | P1          | L-1        |               |    |  |  | 5.2           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1015               | P1          | L-2        |               |    |  |  | 4.6           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1016               | P1          | 主流入ゲート     |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.7           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1017               | P1          | 主流入ゲート     |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.7           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1018               | P1          | LP1        |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.5           |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1019               | P2          | 主流入ゲートクラッ  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.7           |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1031               | KP          | LP1        |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.5           |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1032               | KP          | LP4        | 5.3           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1033               | KP          | 電磁流量計      |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 5.3           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1034               | KP          | 電磁流量計      |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 5.3           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1035               | KP          | 流入渠水位      |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 5.7           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1036               | KP          | 汚水井水位      |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.8           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1038               | KP          | 主流入ゲート     | 4.7           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1039               | KP          | 主流入ゲート     |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.7           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1045               | RY          | 主流入ゲート     |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.7           |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1050               | RY          | LP4        |               |    |  |  | 5.3           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1051               | RY          | LP4        |               |    |  |  | 5.3           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1052               | RY          | LP4        | 5.3           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1059               | RY          | LP8        |               |    |  |  |               |    |  |  | 6.7           |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1060               | RY          | LP9        |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 6.4           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1061               | RY          | 汚水ポンプLS    |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.8           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1062               | RY          | 汚水ポンプLS    |               |    |  |  | 4.8           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1063               | RY          | 排水ポンプLS    |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.8           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1064               | RY          | 苛性タンク電     | 6.7           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1065               | RY          | 次亜タンク電     | 6.7           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1068               | RY          | No.1主汚水ボ   |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.8           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1069               | RY          | No.2主汚水ボ   |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.8           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1070               | RY          | No.3主汚水ボ   |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.8           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1071               | 電磁流量計検      | 電磁流量計変     |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 12.7          |    |  |  |  |  |  |  |
| 1072               | CC          | 主流入ゲート     |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.7           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1073               | CC          | No.1主汚水ボ   | 4.8           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1074               | CC          | No.2主汚水ボ   | 4.8           |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1076               | CC          | 排水ポンプ      |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.8           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1077               | CC          | 自動給水装置     |               |    |  |  |               |    |  |  | 6.4           |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1078               | CC          | 換気ファン      |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.0           |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1079               | CC          | 脱臭ファン      |               |    |  |  |               |    |  |  | 3.7           |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1080               | CC          | No.1循環ポン   |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 6.3           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1081               | CC          | No.2循環ポン   |               |    |  |  |               |    |  |  |               |    |  |  | 4.7           |    |  |  |  |  |  |  |
| 1088               | CC          | 電動シャッタ     |               |    |  |  |               |    |  |  | 13.9          |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| 1090               | CC          | コンテナ搬出用チェン |               |    |  |  |               |    |  |  | 11.2          |    |  |  |               |    |  |  |  |  |  |  |
| ( 9/9) CHK ( 1- 9) |             |            | 38.3          |    |  |  | 25.2          |    |  |  | 64.3          |    |  |  | 98.8          |    |  |  |  |  |  |  |



材 料 内 訳 表

31

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 1/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自               | 至                   | 種別・サイズ・本数                          | 経路   | 合計   | 計 算                                              |
|------|-----------------|---------------------|------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------|
| 1001 | P1<br><br>低圧分岐盤 | CC<br><br>コントロールセンタ | 600V EM-CET 150 sq<br><br>端末屋内 x 2 | P&D  | 8.3  | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + (1.0)             |
|      |                 |                     |                                    | RACK |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | CP   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | FEP  |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | CP   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | 露出   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | 埋込   |      |                                                  |
| 1002 | P1<br><br>低圧分岐盤 | CC<br><br>コントロールセンタ | 600V EM-CE 5.5 sq - 2 c            | P&D  | 8.3  | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + (1.0)             |
|      |                 |                     |                                    | RACK |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | CP   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | FEP  |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | CP   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | 露出   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | 埋込   |      |                                                  |
| 1003 | P1<br><br>低圧分岐盤 | KP<br><br>監視操作盤     | 600V EM-CE 5.5 sq - 2 c x 2        | P&D  | 10.8 | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + 1.0 + (1.0) |
|      |                 |                     |                                    | RACK |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | CP   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | FEP  |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | CP   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | 露出   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | 埋込   |      |                                                  |
| 1004 | P1<br><br>低圧分岐盤 | KP<br><br>監視操作盤     | EM-CEE 2 sq - 5 c                  | P&D  | 10.8 | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + 1.0 + (1.0) |
|      |                 |                     |                                    | RACK |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | CP   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | FEP  |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | CP   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | 露出   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | 埋込   |      |                                                  |
| 1005 | P1<br><br>低圧分岐盤 | KP<br><br>監視操作盤     | EM-CEE-S 2 sq - 4 c                | P&D  | 10.8 | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + 1.0 + (1.0) |
|      |                 |                     |                                    | RACK |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | CP   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | FEP  |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | CP   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | 露出   |      |                                                  |
|      |                 |                     |                                    | 埋込   |      |                                                  |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 2/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自           | 至            | 種別・サイズ・本数               | 経路   | 合計   | 計 算                                              |
|------|-------------|--------------|-------------------------|------|------|--------------------------------------------------|
| 1006 | P1<br>低圧分岐盤 | KP<br>監視操作盤  | EM-CEE-S 2 sq - 3 c x 4 | P&D  | 10.8 | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + 1.0 + (1.0) |
|      |             |              |                         | RACK |      |                                                  |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | FEP  |      |                                                  |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | 露出   |      |                                                  |
| 1007 | P1<br>低圧分岐盤 | KP<br>監視操作盤  | EM-CEE-S 2 sq - 2 c     | P&D  | 10.8 | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + 1.0 + (1.0) |
|      |             |              |                         | RACK |      |                                                  |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | FEP  |      |                                                  |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | 露出   |      |                                                  |
| 1008 | P1<br>低圧分岐盤 | HP2<br>高圧受電盤 | EM-CEE 2 sq - 2 c       | P&D  | 6.9  | (1.0)+ 0.7 + 1.2 + 3.0 + (1.0)                   |
|      |             |              |                         | RACK |      |                                                  |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | FEP  |      |                                                  |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | 露出   |      |                                                  |
| 1009 | P1<br>低圧分岐盤 | RY<br>補助継電器盤 | 600V EM-CE 5.5 sq - 2 c | P&D  | 9.8  | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + (1.0)       |
|      |             |              |                         | RACK |      |                                                  |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | FEP  |      |                                                  |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | 露出   |      |                                                  |
| 1010 | P1<br>低圧分岐盤 | RY<br>補助継電器盤 | EM-CEE 2 sq - 3 c       | P&D  | 9.8  | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + (1.0)       |
|      |             |              |                         | RACK |      |                                                  |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | FEP  |      |                                                  |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | 露出   |      |                                                  |
|      |             |              |                         | 埋込   |      |                                                  |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 3/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自           | 至               | 種別・サイズ・本数                          | 経路   | 合計   | 計 算                                        |
|------|-------------|-----------------|------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|
| 1011 | P1<br>低圧分岐盤 | RY<br>補助継電器盤    | EM-CEE-S 2 sq - 2 c                | P&D  | 9.8  | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + (1.0) |
|      |             |                 |                                    | RACK |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | CP   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | FEP  |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | CP   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | 露出   |      |                                            |
| 1012 | P1<br>低圧分岐盤 | RY<br>補助継電器盤    | EM-CEE-S 2 sq - 10 c               | 埋込   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | P&D  | 9.8  | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + (1.0) |
|      |             |                 |                                    | RACK |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | CP   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | FEP  |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | CP   |      |                                            |
| 1013 | P1<br>低圧分岐盤 | P2<br>直流電源盤     | 600V EM-CE 5.5 sq - 3 c            | 露出   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | 埋込   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + (1.0)             |
|      |             |                 |                                    | RACK |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | CP   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | FEP  |      |                                            |
| 1014 | P1<br>低圧分岐盤 | L-1<br>1F電灯分電盤  | 600V EM-CE 14 sq - 3 c<br>端末屋内 x 2 | CP   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | FEP  |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | CP   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | P&D  | 9.8  | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + 1.0   |
|      |             |                 | HIVE 36 mm                         | 露出   | 5.2  | 1.8 + 1.4 + (2.0)                          |
|      |             |                 |                                    | 埋込   |      |                                            |
| 1015 | P1<br>低圧分岐盤 | L-2<br>B1F電灯分電盤 | 600V EM-CE 8 sq - 3 c              | 露出   | 5.2  | 1.8 + 1.4 + (2.0)                          |
|      |             |                 |                                    | 埋込   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | P&D  | 15.2 | (1.0)+ 0.7 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + (2.9)+ 5.0  |
|      |             |                 |                                    | RACK | 12.2 | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 4.1    |
|      |             |                 |                                    | CP   | 4.6  | 1.0 + (3.6)                                |
|      |             |                 |                                    | FEP  |      |                                            |
|      |             |                 | HIVE 36 mm                         | CP   |      |                                            |
|      |             |                 |                                    | 露出   | 4.6  | 1.0 + (3.6)                                |
|      |             |                 |                                    | 埋込   |      |                                            |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 4/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自               | 至                        | 種別・サイズ・本数                          | 経路    | 合計   | 計 算                                                                  |                    |
|------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1016 | P1<br><br>低圧分岐盤 | 主流入ゲート<br>開度計            | 600V EM-CE      3.5 sq    -    2 c | P&D   | 10.2 | (1.0)+   0.7 +   2.3 +   1.4 +   1.9 + (2.9)                         |                    |
|      |                 |                          |                                    | RACK  | 12.1 | 4.8 +   3.9 +   1.9 +   1.5                                          |                    |
|      |                 |                          |                                    | CP    | 4.7  | 1.2 + (2.9)+   0.6                                                   |                    |
|      |                 |                          |                                    | FEP   |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          |                                    | CP    |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          | HIVE                               | 22 mm | 露出   | 4.7                                                                  | 1.2 + (2.9)+   0.6 |
|      |                 |                          | 埋込                                 |       |      |                                                                      |                    |
| 1017 | P1<br><br>低圧分岐盤 | 主流入ゲート<br>開度計            | EM-CEE            2 sq    -    3 c | P&D   | 10.2 | (1.0)+   0.7 +   2.3 +   1.4 +   1.9 + (2.9)                         |                    |
|      |                 |                          |                                    | RACK  | 12.1 | 4.8 +   3.9 +   1.9 +   1.5                                          |                    |
|      |                 |                          |                                    | CP    | 4.7  | 1.2 + (2.9)+   0.6                                                   |                    |
|      |                 |                          |                                    | FEP   |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          |                                    | CP    |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          | HIVE                               | 22 mm | 露出   | 4.7                                                                  | 1.2 + (2.9)+   0.6 |
|      |                 |                          | 埋込                                 |       |      |                                                                      |                    |
| 1018 | P1<br><br>低圧分岐盤 | LP1<br><br>主流入ゲート<br>操作盤 | EM-CEE            2 sq    -    7 c | P&D   | 10.2 | (1.0)+   0.7 +   2.3 +   1.4 +   1.9 + (2.9)                         |                    |
|      |                 |                          |                                    | RACK  | 14.0 | 4.8 +   3.9 +   1.9 +   1.5 +   1.9                                  |                    |
|      |                 |                          |                                    | CP    | 4.5  | 1.6 + (2.9)                                                          |                    |
|      |                 |                          |                                    | FEP   |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          |                                    | CP    |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          | HIVE                               | 28 mm | 露出   | 4.5                                                                  | 1.6 + (2.9)        |
|      |                 |                          | 埋込                                 |       |      |                                                                      |                    |
| 1019 | P2<br><br>直流電源盤 | 主流入ゲートク<br>ラッチ           | 600V EM-CE      5.5 sq    -    2 c | P&D   | 10.2 | (1.0)+   0.7 +   2.3 +   1.4 +   1.9 + (2.9)                         |                    |
|      |                 |                          |                                    | RACK  | 12.1 | 4.8 +   3.9 +   1.9 +   1.5                                          |                    |
|      |                 |                          |                                    | CP    | 4.7  | 1.2 + (2.9)+   0.6                                                   |                    |
|      |                 |                          |                                    | FEP   |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          |                                    | CP    |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          | HIVE                               | 28 mm | 露出   | 4.7                                                                  | 1.2 + (2.9)+   0.6 |
|      |                 |                          | 埋込                                 |       |      |                                                                      |                    |
| 1020 | P2<br><br>直流電源盤 | KP<br><br>監視操作盤          | 600V EM-CE      5.5 sq    -    2 c | P&D   | 14.3 | (1.0)+   3.0 +   1.2 +   2.3 +   1.4 +   1.9 +   1.5 +   1.0 + (1.0) |                    |
|      |                 |                          |                                    | RACK  |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          |                                    | CP    |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          |                                    | FEP   |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          |                                    | CP    |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          |                                    | 露出    |      |                                                                      |                    |
|      |                 |                          | 埋込                                 |       |      |                                                                      |                    |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 5/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自           | 至            | 種別・サイズ・本数               | 経路   | 合計   | 計 算                                                    |
|------|-------------|--------------|-------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|
| 1021 | P2<br>直流電源盤 | RY<br>補助継電器盤 | EM-CEE-S 2 sq - 2 c     | P&D  | 12.3 | (1.0)+ 3.0 + 1.2 + 2.3 + 1.4 + 1.9 + 1.5               |
|      |             |              |                         | RACK |      |                                                        |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | FEP  |      |                                                        |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | 露出   |      |                                                        |
| 1022 | KP<br>監視操作盤 | HP2<br>高圧受電盤 | EM-CEE-S 2 sq - 2 c x 3 | P&D  | 14.3 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + 1.9 + 1.4 + 2.3 + 1.2 + 3.0 + (1.0) |
|      |             |              |                         | RACK |      |                                                        |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | FEP  |      |                                                        |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | 露出   |      |                                                        |
| 1023 | KP<br>監視操作盤 | HP2<br>高圧受電盤 | EM-CEE-S 2 sq - 7 c     | P&D  | 14.3 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + 1.9 + 1.4 + 2.3 + 1.2 + 3.0 + (1.0) |
|      |             |              |                         | RACK |      |                                                        |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | FEP  |      |                                                        |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | 露出   |      |                                                        |
| 1024 | KP<br>監視操作盤 | HP3<br>変圧器盤  | EM-CEE-S 2 sq - 7 c     | P&D  | 11.8 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + 1.9 + 1.4 + 2.3 + 0.7 + 1.0 + (1.0) |
|      |             |              |                         | RACK |      |                                                        |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | FEP  |      |                                                        |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | 露出   |      |                                                        |
| 1025 | KP<br>監視操作盤 | RY<br>補助継電器盤 | EM-CEE 2 sq - 4 c       | P&D  | 3.0  | (1.0)+ 1.0 + (1.0)                                     |
|      |             |              |                         | RACK |      |                                                        |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | FEP  |      |                                                        |
|      |             |              |                         | CP   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | 露出   |      |                                                        |
|      |             |              |                         | 埋込   |      |                                                        |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 6/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自           | 至               | 種別・サイズ・本数                | 経路   | 合計  | 計 算                      |
|------|-------------|-----------------|--------------------------|------|-----|--------------------------|
| 1026 | KP<br>監視操作盤 | RY<br>補助継電器盤    | EM-CEE-S 2 sq - 2 c      | P&D  | 3.0 | (1.0)+ 1.0 + (1.0)       |
|      |             |                 |                          | RACK |     |                          |
|      |             |                 |                          | CP   |     |                          |
|      |             |                 |                          | FEP  |     |                          |
|      |             |                 |                          | CP   |     |                          |
|      |             |                 |                          | 露出   |     |                          |
|      |             |                 |                          | 埋込   |     |                          |
| 1027 | KP<br>監視操作盤 | RY<br>補助継電器盤    | EM-CEE-S 2 sq - 12 c     | P&D  | 3.0 | (1.0)+ 1.0 + (1.0)       |
|      |             |                 |                          | RACK |     |                          |
|      |             |                 |                          | CP   |     |                          |
|      |             |                 |                          | FEP  |     |                          |
|      |             |                 |                          | CP   |     |                          |
|      |             |                 |                          | 露出   |     |                          |
|      |             |                 |                          | 埋込   |     |                          |
| 1028 | KP<br>監視操作盤 | RY<br>補助継電器盤    | EM-CEE-S 2 sq - 15 c x 2 | P&D  | 3.0 | (1.0)+ 1.0 + (1.0)       |
|      |             |                 |                          | RACK |     |                          |
|      |             |                 |                          | CP   |     |                          |
|      |             |                 |                          | FEP  |     |                          |
|      |             |                 |                          | CP   |     |                          |
|      |             |                 |                          | 露出   |     |                          |
|      |             |                 |                          | 埋込   |     |                          |
| 1029 | KP<br>監視操作盤 | RY<br>補助継電器盤    | EM-CEE-S 2 sq - 20 c x 5 | P&D  | 3.0 | (1.0)+ 1.0 + (1.0)       |
|      |             |                 |                          | RACK |     |                          |
|      |             |                 |                          | CP   |     |                          |
|      |             |                 |                          | FEP  |     |                          |
|      |             |                 |                          | CP   |     |                          |
|      |             |                 |                          | 露出   |     |                          |
|      |             |                 |                          | 埋込   |     |                          |
| 1030 | KP<br>監視操作盤 | CC<br>コントロールセンタ | EM-CEE 2 sq - 2 c x 3    | P&D  | 4.5 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (1.0) |
|      |             |                 |                          | RACK |     |                          |
|      |             |                 |                          | CP   |     |                          |
|      |             |                 |                          | FEP  |     |                          |
|      |             |                 |                          | CP   |     |                          |
|      |             |                 |                          | 露出   |     |                          |
|      |             |                 |                          | 埋込   |     |                          |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 7/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自           | 至                    | 種別・サイズ・本数               | 経路   | 合計   | 計 算                                           |
|------|-------------|----------------------|-------------------------|------|------|-----------------------------------------------|
| 1031 | KP<br>監視操作盤 | LP1<br>主流入ゲート<br>操作盤 | EM-CEE-S 2 sq - 2 c x 2 | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                      |
|      |             |                      |                         | RACK | 14.0 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9                   |
|      |             |                      |                         | CP   | 4.5  | 1.6 + (2.9)                                   |
|      |             |                      |                         | FEP  |      |                                               |
|      |             |                      | HIVE 28 mm              | CP   |      |                                               |
|      |             |                      |                         | 露出   | 4.5  | 1.6 + (2.9)                                   |
| 1032 | KP<br>監視操作盤 | LP4<br>主汚水ポンプ<br>操作盤 | EM-CEE-S 2 sq - 2 c x 5 | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                      |
|      |             |                      |                         | RACK | 9.0  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 + 0.5 |
|      |             |                      |                         | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
|      |             |                      |                         | FEP  |      |                                               |
|      |             |                      | HIVE 42 mm              | CP   |      |                                               |
|      |             |                      |                         | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
| 1033 | KP<br>監視操作盤 | 電磁流量計                | 600V EM-CE 3.5 sq - 2 c | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                      |
|      |             |                      |                         | RACK | 9.0  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 + 0.5 |
|      |             |                      |                         | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
|      |             |                      |                         | FEP  |      |                                               |
|      |             |                      | HIVE 22 mm              | CP   |      |                                               |
|      |             |                      |                         | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
| 1034 | KP<br>監視操作盤 | 電磁流量計                | EM-CEE-S 2 sq - 2 c     | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                      |
|      |             |                      |                         | RACK | 9.0  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 + 0.5 |
|      |             |                      |                         | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
|      |             |                      |                         | FEP  |      |                                               |
|      |             |                      | HIVE 22 mm              | CP   |      |                                               |
|      |             |                      |                         | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
| 1035 | KP<br>監視操作盤 | 流入渠水位                | EM-CEE-S 2 sq - 2 c     | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                      |
|      |             |                      |                         | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5                         |
|      |             |                      |                         | CP   | 5.7  | 1.2 + (2.9)+ 1.0 + 0.6                        |
|      |             |                      |                         | FEP  |      |                                               |
|      |             |                      | HIVE 22 mm              | CP   |      |                                               |
|      |             |                      |                         | 露出   | 5.7  | 1.2 + (2.9)+ 1.0 + 0.6                        |
|      |             |                      |                         | 埋込   |      |                                               |



上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 8/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自            | 至         | 種別・サイズ・本数               | 経路   | 合計   | 計 算                      |
|------|--------------|-----------|-------------------------|------|------|--------------------------|
| 1036 | KP<br>監視操作盤  | 汚水井水位     | EM-CEE-S 2 sq - 2 c     | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9) |
|      |              |           |                         | RACK | 0.9  | 0.5 + 0.4                |
|      |              |           |                         | CP   | 4.8  | (4.8)                    |
|      |              |           |                         | FEP  |      |                          |
|      |              |           | HIVE 22 mm              | CP   |      |                          |
|      |              |           |                         | 露出   | 4.8  | (4.8)                    |
| 1037 | KP<br>監視操作盤  | 脱臭薬液pH    | 専用ケーブル                  | 埋込   |      |                          |
|      |              |           |                         | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9) |
|      |              |           |                         | RACK | 8.1  | 4.8 + 0.4 + (2.9)        |
|      |              |           |                         | CP   | 1.2  | 0.5 + 0.7                |
|      |              |           |                         | FEP  |      |                          |
|      |              |           |                         | CP   |      |                          |
| 1038 | KP<br>監視操作盤  | 主流入ゲート開度計 | 600V EM-CE 3.5 sq - 2 c | 露出   |      |                          |
|      |              |           |                         | 埋込   |      |                          |
|      |              |           |                         | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9) |
|      |              |           |                         | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5    |
|      |              |           | HIVE 42 mm              | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6         |
|      |              |           |                         | FEP  |      |                          |
| 1039 | KP<br>監視操作盤  | 主流入ゲート開度計 | EM-CEE-S 2 sq - 2 c     | CP   |      |                          |
|      |              |           |                         | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9) |
|      |              |           |                         | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5    |
|      |              |           |                         | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6         |
|      |              |           | HIVE 22 mm              | FEP  |      |                          |
|      |              |           |                         | CP   |      |                          |
| 1040 | RY<br>補助継電器盤 | コントロールセンタ | EM-CEE 2 sq - 2 c x 4   | 露出   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6         |
|      |              |           |                         | 埋込   |      |                          |
|      |              |           |                         | P&D  | 4.5  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (1.0) |
|      |              |           |                         | RACK |      |                          |
|      |              |           |                         | CP   |      |                          |
|      |              |           |                         | FEP  |      |                          |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 9/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自            | 至               | 種別・サイズ・本数              | 経路   | 合計   | 計 算                      |
|------|--------------|-----------------|------------------------|------|------|--------------------------|
| 1041 | RY<br>補助継電器盤 | CC<br>コントロールセンタ | EM-CEE 2 sq - 4 c      | P&D  | 4.5  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (1.0) |
|      |              |                 |                        | RACK |      |                          |
|      |              |                 |                        | CP   |      |                          |
|      |              |                 |                        | FEP  |      |                          |
|      |              |                 |                        | CP   |      |                          |
|      |              |                 |                        | 露出   |      |                          |
|      |              |                 |                        | 埋込   |      |                          |
| 1042 | RY<br>補助継電器盤 | CC<br>コントロールセンタ | EM-CEE 2 sq - 8 c x 11 | P&D  | 4.5  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (1.0) |
|      |              |                 |                        | RACK |      |                          |
|      |              |                 |                        | CP   |      |                          |
|      |              |                 |                        | FEP  |      |                          |
|      |              |                 |                        | CP   |      |                          |
|      |              |                 |                        | 露出   |      |                          |
|      |              |                 |                        | 埋込   |      |                          |
| 1043 | RY<br>補助継電器盤 | CC<br>コントロールセンタ | EM-CEE 2 sq - 10 c x 4 | P&D  | 4.5  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (1.0) |
|      |              |                 |                        | RACK |      |                          |
|      |              |                 |                        | CP   |      |                          |
|      |              |                 |                        | FEP  |      |                          |
|      |              |                 |                        | CP   |      |                          |
|      |              |                 |                        | 露出   |      |                          |
|      |              |                 |                        | 埋込   |      |                          |
| 1044 | RY<br>補助継電器盤 | CC<br>コントロールセンタ | EM-CEE 2 sq - 12 c     | P&D  | 4.5  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (1.0) |
|      |              |                 |                        | RACK |      |                          |
|      |              |                 |                        | CP   |      |                          |
|      |              |                 |                        | FEP  |      |                          |
|      |              |                 |                        | CP   |      |                          |
|      |              |                 |                        | 露出   |      |                          |
|      |              |                 |                        | 埋込   |      |                          |
| 1045 | RY<br>補助継電器盤 | 主流入ゲート          | EM-CEE 2 sq - 5 c      | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9) |
|      |              |                 |                        | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5    |
|      |              |                 |                        | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6         |
|      |              |                 |                        | FEP  |      |                          |
|      |              |                 | HIVE 28 mm             | CP   |      |                          |
|      |              |                 |                        | 露出   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6         |
|      |              |                 |                        | 埋込   |      |                          |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 10/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自            | 至             | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計   | 計 算                                       |
|------|--------------|---------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------|
| 1046 | RY<br>補助継電器盤 | P2<br>直流電源盤   | EM-CEE 2 sq - 2 c    | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + 1.9 + (1.0)            |
|      |              |               |                      | RACK |      |                                           |
|      |              |               |                      | CP   |      |                                           |
|      |              |               |                      | FEP  |      |                                           |
|      |              |               |                      | CP   |      |                                           |
|      |              |               |                      | 露出   |      |                                           |
|      |              |               |                      | 埋込   |      |                                           |
| 1047 | RY<br>補助継電器盤 | 脱臭液槽          | EM-CEE 2 sq - 2 c    | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                  |
|      |              |               |                      | RACK | 9.3  | 4.8 + 0.4 + (2.9)+ 0.5 + 0.7              |
|      |              |               |                      | CP   |      |                                           |
|      |              |               |                      | FEP  |      |                                           |
|      |              |               | HIVE 22 mm           | CP   |      |                                           |
|      |              |               |                      | 露出   |      |                                           |
|      |              |               |                      | 埋込   |      |                                           |
| 1048 | RY<br>補助継電器盤 | 主流入ゲート<br>操作盤 | EM-CEE-S 2 sq - 10 c | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                  |
|      |              |               |                      | RACK | 18.5 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 1.6 + (2.9) |
|      |              |               |                      | CP   |      |                                           |
|      |              |               |                      | FEP  |      |                                           |
|      |              |               |                      | CP   |      |                                           |
|      |              |               |                      | 露出   |      |                                           |
|      |              |               |                      | 埋込   |      |                                           |
| 1049 | RY<br>補助継電器盤 | 主流入ゲート<br>操作盤 | EM-CEE-S 2 sq - 15 c | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                  |
|      |              |               |                      | RACK | 18.5 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 1.6 + (2.9) |
|      |              |               |                      | CP   |      |                                           |
|      |              |               |                      | FEP  |      |                                           |
|      |              |               |                      | CP   |      |                                           |
|      |              |               |                      | 露出   |      |                                           |
|      |              |               |                      | 埋込   |      |                                           |
| 1050 | RY<br>補助継電器盤 | 主汚水ポンプ<br>操作盤 | EM-CEE-S 2 sq - 12 c | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                  |
|      |              |               |                      | RACK | 8.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4   |
|      |              |               |                      | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                |
|      |              |               |                      | FEP  |      |                                           |
|      |              |               | HIVE 36 mm           | CP   |      |                                           |
|      |              |               |                      | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                |
|      |              |               |                      | 埋込   |      |                                           |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 11/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自            | 至                      | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計   | 計 算                                     |
|------|--------------|------------------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------|
| 1051 | RY<br>補助継電器盤 | LP4<br>主汚水ポンプ<br>操作盤   | EM-CEE-S 2 sq - 15 c | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |                        |                      | RACK | 8.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 |
|      |              |                        |                      | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                              |
|      |              |                        |                      | FEP  |      |                                         |
|      |              |                        |                      | CP   |      |                                         |
|      |              |                        | HIVE 36 mm           | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                              |
| 1052 | RY<br>補助継電器盤 | LP4<br>主汚水ポンプ<br>操作盤   | EM-CEE-S 2 sq - 20 c | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |                        |                      | RACK | 8.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 |
|      |              |                        |                      | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                              |
|      |              |                        |                      | FEP  |      |                                         |
|      |              |                        |                      | CP   |      |                                         |
|      |              |                        | HIVE 42 mm           | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                              |
| 1053 | RY<br>補助継電器盤 | LP6<br>ファン操作盤          | EM-CEE-S 2 sq - 12 c | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |                        |                      | RACK | 15.4 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 0.4 + (2.9)     |
|      |              |                        |                      | CP   |      |                                         |
|      |              |                        |                      | FEP  |      |                                         |
|      |              |                        |                      | CP   |      |                                         |
|      |              |                        |                      | 露出   |      |                                         |
| 1054 | RY<br>補助継電器盤 | LP6<br>ファン操作盤          | EM-CEE-S 2 sq - 15 c | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |                        |                      | RACK | 15.4 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 0.4 + (2.9)     |
|      |              |                        |                      | CP   |      |                                         |
|      |              |                        |                      | FEP  |      |                                         |
|      |              |                        |                      | CP   |      |                                         |
|      |              |                        |                      | 露出   |      |                                         |
| 1055 | RY<br>補助継電器盤 | LP7<br>循環・薬注ボ<br>ンプ操作盤 | EM-CEE-S 2 sq - 2 c  | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |                        |                      | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                               |
|      |              |                        |                      | CP   | 3.4  | (2.9)+ 0.5                              |
|      |              |                        |                      | FEP  |      |                                         |
|      |              |                        |                      | CP   |      |                                         |
|      |              |                        | HIVE 70 mm           | 露出   | 3.4  | (2.9)+ 0.5                              |
|      |              |                        |                      | 埋込   |      |                                         |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 12/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自            | 至                  | 種別・サイズ・本数                | 経路   | 合計   | 計 算                                     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------|------|------|-----------------------------------------|
| 1056 | RY<br>補助継電器盤 | LP7<br>循環・薬注ポンプ操作盤 | EM-CEE-S 2 sq - 4 c      | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |                    |                          | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                               |
|      |              |                    |                          | CP   | 3.4  | (2.9)+ 0.5                              |
|      |              |                    |                          | FEP  |      |                                         |
|      |              |                    |                          | CP   |      |                                         |
|      |              |                    |                          | 露出   |      |                                         |
|      |              |                    |                          | 埋込   |      |                                         |
| 1057 | RY<br>補助継電器盤 | LP7<br>循環・薬注ポンプ操作盤 | EM-CEE-S 2 sq - 12 c     | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |                    |                          | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                               |
|      |              |                    |                          | CP   | 3.4  | (2.9)+ 0.5                              |
|      |              |                    |                          | FEP  |      |                                         |
|      |              |                    |                          | CP   |      |                                         |
|      |              |                    |                          | 露出   |      |                                         |
|      |              |                    |                          | 埋込   |      |                                         |
| 1058 | RY<br>補助継電器盤 | LP7<br>循環・薬注ポンプ操作盤 | EM-CEE-S 2 sq - 20 c x 2 | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |                    |                          | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                               |
|      |              |                    |                          | CP   | 3.4  | (2.9)+ 0.5                              |
|      |              |                    |                          | FEP  |      |                                         |
|      |              |                    |                          | CP   |      |                                         |
|      |              |                    |                          | 露出   |      |                                         |
|      |              |                    |                          | 埋込   |      |                                         |
| 1059 | RY<br>補助継電器盤 | LP8<br>給水ポンプ電極     | EM-CEE-S 2 sq - 5 c      | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |                    |                          | RACK | 10.6 | 4.8 + 3.9 + 1.9                         |
|      |              |                    |                          | CP   | 6.7  | (4.8)+ 0.4 + 1.5                        |
|      |              |                    |                          | FEP  |      |                                         |
|      |              |                    | HIVE 28 mm               | CP   |      |                                         |
|      |              |                    |                          | 露出   | 6.7  | (4.8)+ 0.4 + 1.5                        |
|      |              |                    |                          | 埋込   |      |                                         |
| 1060 | RY<br>補助継電器盤 | LP9<br>自動給水装置      | EM-CEE-S 2 sq - 4 c      | P&D  | 6.3  | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.8)                |
|      |              |                    |                          | RACK | 19.3 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 4.5 |
|      |              |                    |                          | CP   | 6.4  | (4.8)+ 1.6                              |
|      |              |                    |                          | FEP  |      |                                         |
|      |              |                    | HIVE 22 mm               | CP   |      |                                         |
|      |              |                    |                          | 露出   | 6.4  | (4.8)+ 1.6                              |
|      |              |                    |                          | 埋込   |      |                                         |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 13/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自                | 至       | 種別・サイズ・本数               | 経路   | 合計  | 計 算                                            |
|------|------------------|---------|-------------------------|------|-----|------------------------------------------------|
| 1061 | RY<br><br>補助継電器盤 | 汚水ポンプLS | EM-CEE-S<br>2 sq - 2 c  | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                       |
|      |                  |         |                         | RACK | 1.5 | 0.5 + 0.6 + 0.4                                |
|      |                  |         |                         | CP   | 4.8 | (4.8)                                          |
|      |                  |         |                         | FEP  |     |                                                |
|      |                  |         |                         | CP   |     |                                                |
|      |                  |         | HIVE<br>22 mm           | 露出   | 4.8 | (4.8)                                          |
|      |                  |         | 埋込                      |      |     |                                                |
| 1062 | RY<br><br>補助継電器盤 | 汚水ポンプLS | EM-CEE-S<br>2 sq - 10 c | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                       |
|      |                  |         |                         | RACK | 1.5 | 0.5 + 0.6 + 0.4                                |
|      |                  |         |                         | CP   | 4.8 | (4.8)                                          |
|      |                  |         |                         | FEP  |     |                                                |
|      |                  |         |                         | CP   |     |                                                |
|      |                  |         | HIVE<br>36 mm           | 露出   | 4.8 | (4.8)                                          |
|      |                  |         | 埋込                      |      |     |                                                |
| 1063 | RY<br><br>補助継電器盤 | 排水ポンプLS | EM-CEE-S<br>2 sq - 3 c  | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                       |
|      |                  |         |                         | RACK | 1.0 | 0.6 + 0.4                                      |
|      |                  |         |                         | CP   | 4.8 | (4.8)                                          |
|      |                  |         |                         | FEP  |     |                                                |
|      |                  |         |                         | CP   |     |                                                |
|      |                  |         | HIVE<br>22 mm           | 露出   | 4.8 | (4.8)                                          |
|      |                  |         | 埋込                      |      |     |                                                |
| 1064 | RY<br><br>補助継電器盤 | 苛性タンク電極 | EM-CEE-S<br>2 sq - 4 c  | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                       |
|      |                  |         |                         | RACK | 8.7 | 4.8 + 3.9                                      |
|      |                  |         |                         | CP   | 6.7 | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.4 + 0.6 |
|      |                  |         |                         | FEP  |     |                                                |
|      |                  |         |                         | CP   |     |                                                |
|      |                  |         | HIVE<br>42 mm           | 露出   | 6.7 | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.4 + 0.6 |
|      |                  |         | 埋込                      |      |     |                                                |
| 1065 | RY<br><br>補助継電器盤 | 次亜タンク電極 | EM-CEE-S<br>2 sq - 4 c  | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                       |
|      |                  |         |                         | RACK | 4.8 | 4.8                                            |
|      |                  |         |                         | CP   | 6.7 | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.4 + 0.6 |
|      |                  |         |                         | FEP  |     |                                                |
|      |                  |         |                         | CP   |     |                                                |
|      |                  |         | HIVE<br>42 mm           | 露出   | 6.7 | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.4 + 0.6 |
|      |                  |         | 埋込                      |      |     |                                                |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 14/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自            | 至          | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計  | 計 算                                     |
|------|--------------|------------|----------------------|------|-----|-----------------------------------------|
| 1066 | RY<br>補助継電器盤 | 脱臭装置       | EM-CEE 2 sq - 2 c    | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |            |                      | RACK | 5.2 | 4.8 + 0.4                               |
|      |              |            |                      | CP   | 3.4 | (2.9)+ 0.5                              |
|      |              |            |                      | FEP  |     |                                         |
|      |              |            |                      | CP   |     |                                         |
|      |              |            |                      | 露出   |     |                                         |
|      |              |            |                      | 埋込   |     |                                         |
| 1067 | RY<br>補助継電器盤 | 脱臭装置       | EM-CEE-S 2 sq - 10 c | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |            |                      | RACK | 5.2 | 4.8 + 0.4                               |
|      |              |            |                      | CP   | 3.4 | (2.9)+ 0.5                              |
|      |              |            |                      | FEP  |     |                                         |
|      |              |            |                      | CP   |     |                                         |
|      |              |            |                      | 露出   |     |                                         |
|      |              |            |                      | 埋込   |     |                                         |
| 1068 | RY<br>補助継電器盤 | No.1主汚水ポンプ | EM-CEE 2 sq - 4 c    | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |            |                      | RACK | 4.5 | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 0.4             |
|      |              |            |                      | CP   | 4.8 | (4.8)                                   |
|      |              |            |                      | FEP  |     |                                         |
|      |              |            | HIVE 22 mm           | CP   |     |                                         |
|      |              |            |                      | 露出   | 4.8 | (4.8)                                   |
|      |              |            |                      | 埋込   |     |                                         |
| 1069 | RY<br>補助継電器盤 | No.2主汚水ポンプ | EM-CEE 2 sq - 4 c    | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |            |                      | RACK | 6.9 | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 0.4       |
|      |              |            |                      | CP   | 4.8 | (4.8)                                   |
|      |              |            |                      | FEP  |     |                                         |
|      |              |            | HIVE 22 mm           | CP   |     |                                         |
|      |              |            |                      | 露出   | 4.8 | (4.8)                                   |
|      |              |            |                      | 埋込   |     |                                         |
| 1070 | RY<br>補助継電器盤 | No.3主汚水ポンプ | EM-CEE 2 sq - 4 c    | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.0 + 1.5 + (2.9)                |
|      |              |            |                      | RACK | 8.5 | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 |
|      |              |            |                      | CP   | 4.8 | (4.8)                                   |
|      |              |            |                      | FEP  |     |                                         |
|      |              |            | HIVE 22 mm           | CP   |     |                                         |
|      |              |            |                      | 露出   | 4.8 | (4.8)                                   |
|      |              |            |                      | 埋込   |     |                                         |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 15/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自               | 至          | 種別・サイズ・本数                          | 経路   | 合計   | 計 算                                                           |
|------|-----------------|------------|------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------|
| 1071 | 電磁流量計検出器        | 電磁流量計変換器   | 専用ケーブル x 2                         | P&D  |      |                                                               |
|      |                 |            |                                    | RACK |      |                                                               |
|      |                 |            |                                    | CP   | 12.7 | 0.6 + 5.1 + 7.0                                               |
|      |                 |            |                                    | FEP  |      |                                                               |
|      |                 |            | HIVE 22 mm                         | CP   |      |                                                               |
|      |                 |            |                                    | 露出   | 12.7 | 0.6 + 5.1 + 7.0                                               |
|      |                 |            |                                    | 埋込   |      |                                                               |
| 1072 | CC<br>コントロールセンタ | 主流入ゲート     | 600V EM-CE 2 sq - 3 c              | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                  |
|      |                 |            |                                    | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5                                         |
|      |                 |            |                                    | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                                              |
|      |                 |            |                                    | FEP  |      |                                                               |
|      |                 |            | EM-IE 2 sq                         | CP   | 21.0 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.5 + (2.9)+ 0.6        |
|      |                 |            | HIVE 22 mm                         | 露出   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                                              |
|      |                 |            |                                    | 埋込   |      |                                                               |
| 1073 | CC<br>コントロールセンタ | No.1主汚水ポンプ | 600V EM-CE 14 sq - 3 c<br>端末屋内 x 2 | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                  |
|      |                 |            |                                    | RACK | 4.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 0.4                                   |
|      |                 |            |                                    | CP   | 4.8  | (4.8)                                                         |
|      |                 |            |                                    | FEP  |      |                                                               |
|      |                 |            | EM-IE 14 sq                        | CP   | 13.2 | (1.0)+ (2.9)+ 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 0.4 + (4.8)             |
|      |                 |            | HIVE 42 mm                         | 露出   | 4.8  | (4.8)                                                         |
|      |                 |            |                                    | 埋込   |      |                                                               |
| 1074 | CC<br>コントロールセンタ | No.2主汚水ポンプ | 600V EM-CE 14 sq - 3 c<br>端末屋内 x 2 | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                  |
|      |                 |            |                                    | RACK | 6.9  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 0.4                             |
|      |                 |            |                                    | CP   | 4.8  | (4.8)                                                         |
|      |                 |            |                                    | FEP  |      |                                                               |
|      |                 |            | EM-IE 14 sq                        | CP   | 15.6 | (1.0)+ (2.9)+ 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 0.4 + (4.8)       |
|      |                 |            | HIVE 42 mm                         | 露出   | 4.8  | (4.8)                                                         |
|      |                 |            |                                    | 埋込   |      |                                                               |
| 1075 | CC<br>コントロールセンタ | No.3主汚水ポンプ | 600V EM-CE 38 sq - 3 c<br>端末屋内 x 2 | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                  |
|      |                 |            |                                    | RACK | 8.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4                       |
|      |                 |            |                                    | CP   | 4.8  | (4.8)                                                         |
|      |                 |            |                                    | FEP  |      |                                                               |
|      |                 |            | EM-IE 38 sq                        | CP   | 17.2 | (1.0)+ (2.9)+ 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 + (4.8) |
|      |                 |            | HIVE 54 mm                         | 露出   | 4.8  | (4.8)                                                         |
|      |                 |            |                                    | 埋込   |      |                                                               |



## 上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 16/ 21)

## 拾い出し根拠表

| N o  | 自               | 至         | 種別・サイズ・本数               | 経路   | 合計   | 計 算                                                                |
|------|-----------------|-----------|-------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1076 | CC<br>コントロールセンタ | 排水ポンプ     | 600V EM-CE 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|      |                 |           |                         | RACK | 0.9  | 0.5 + 0.4                                                          |
|      |                 |           |                         | CP   | 4.8  | (4.8)                                                              |
|      |                 |           |                         | FEP  |      |                                                                    |
|      |                 |           | EM-IE 2 sq              | CP   | 4.8  | (4.8)                                                              |
|      |                 |           | HIVE 22 mm              | 露出   | 4.8  | (4.8)                                                              |
|      |                 |           |                         | 埋込   |      |                                                                    |
| 1077 | CC<br>コントロールセンタ | 自動給水装置    | 600V EM-CE 3.5 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|      |                 |           |                         | RACK | 19.3 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 4.5                            |
|      |                 |           |                         | CP   | 6.4  | (4.8)+ 1.6                                                         |
|      |                 |           |                         | FEP  |      |                                                                    |
|      |                 |           | EM-IE 3.5 sq            | CP   | 29.6 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 4.5 + (4.8)+ 1.6 |
|      |                 |           | HIVE 28 mm              | 露出   | 6.4  | (4.8)+ 1.6                                                         |
|      |                 |           |                         | 埋込   |      |                                                                    |
| 1078 | CC<br>コントロールセンタ | 換気ファン     | 600V EM-CE 3.5 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|      |                 |           |                         | RACK | 12.4 | 4.8 + 3.8 + 1.9 + 1.5 + 0.4                                        |
|      |                 |           |                         | CP   | 4.0  | (2.9)+ 1.1                                                         |
|      |                 |           |                         | FEP  |      |                                                                    |
|      |                 |           | EM-IE 3.5 sq            | CP   | 20.3 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.8 + 1.9 + 1.5 + 0.4 + (2.9)+ 1.1             |
|      |                 |           | HIVE 28 mm              | 露出   | 4.0  | (2.9)+ 1.1                                                         |
|      |                 |           |                         | 埋込   |      |                                                                    |
| 1079 | CC<br>コントロールセンタ | 脱臭ファン     | 600V EM-CE 3.5 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|      |                 |           |                         | RACK | 11.9 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.3                                              |
|      |                 |           |                         | CP   | 3.7  | (2.9)+ 0.8                                                         |
|      |                 |           |                         | FEP  |      |                                                                    |
|      |                 |           | EM-IE 3.5 sq            | CP   | 19.5 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.3 + (2.9)+ 0.8                   |
|      |                 |           | HIVE 28 mm              | 露出   | 3.7  | (2.9)+ 0.8                                                         |
|      |                 |           |                         | 埋込   |      |                                                                    |
| 1080 | CC<br>コントロールセンタ | No.1循環ポンプ | 600V EM-CE 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|      |                 |           |                         | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                                                          |
|      |                 |           |                         | CP   | 6.3  | (2.9)+ 0.7 + 1.1 + 1.6                                             |
|      |                 |           |                         | FEP  |      |                                                                    |
|      |                 |           | EM-IE 2 sq              | CP   | 15.4 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 0.4 + (2.9)+ 0.7 + 1.1 + 1.6                   |
|      |                 |           | HIVE 22 mm              | 露出   | 6.3  | (2.9)+ 0.7 + 1.1 + 1.6                                             |
|      |                 |           |                         | 埋込   |      |                                                                    |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 17/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自               | 至                | 種別・サイズ・本数             | 経路   | 合計   | 計 算                                                                |
|------|-----------------|------------------|-----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1081 | CC<br>コントロールセンタ | No. 2循環ポン<br>プ   | 600V EM-CE 2 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|      |                 |                  |                       | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                                                          |
|      |                 |                  |                       | CP   | 5.2  | (2.9)+ 0.7 + 1.6                                                   |
|      |                 |                  |                       | FEP  |      |                                                                    |
|      |                 |                  | EM-IE 2 sq            | CP   | 13.8 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 0.4 + (2.9)+ 0.7 + 1.1                         |
|      |                 |                  | HIVE 22 mm            | 露出   | 4.7  | (2.9)+ 0.7 + 1.1                                                   |
|      |                 |                  |                       | 埋込   |      |                                                                    |
| 1082 | CC<br>コントロールセンタ | 苛性溶解攪拌<br>機      | 600V EM-CE 2 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|      |                 |                  |                       | RACK | 8.7  | 4.8 + 3.9                                                          |
|      |                 |                  |                       | CP   | 6.3  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.6                           |
|      |                 |                  |                       | FEP  |      |                                                                    |
|      |                 |                  | EM-IE 2 sq            | CP   | 18.9 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.6 |
|      |                 |                  |                       | 露出   |      |                                                                    |
|      |                 |                  |                       | 埋込   |      |                                                                    |
| 1083 | CC<br>コントロールセンタ | 次亜溶解攪拌<br>機      | 600V EM-CE 2 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|      |                 |                  |                       | RACK | 4.8  | 4.8                                                                |
|      |                 |                  |                       | CP   | 6.3  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.6                           |
|      |                 |                  |                       | FEP  |      |                                                                    |
|      |                 |                  | EM-IE 2 sq            | CP   | 15.0 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.6       |
|      |                 |                  |                       | 露出   |      |                                                                    |
|      |                 |                  |                       | 埋込   |      |                                                                    |
| 1084 | CC<br>コントロールセンタ | No. 1苛性注入<br>ポンプ | 600V EM-CE 2 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|      |                 |                  |                       | RACK | 8.7  | 4.8 + 3.9                                                          |
|      |                 |                  |                       | CP   | 5.7  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6                                 |
|      |                 |                  |                       | FEP  |      |                                                                    |
|      |                 |                  | EM-IE 2 sq            | CP   | 14.4 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6             |
|      |                 |                  |                       | 露出   |      |                                                                    |
|      |                 |                  |                       | 埋込   |      |                                                                    |
| 1085 | CC<br>コントロールセンタ | No. 2苛性注入<br>ポンプ | 600V EM-CE 2 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|      |                 |                  |                       | RACK | 8.7  | 4.8 + 3.9                                                          |
|      |                 |                  |                       | CP   | 5.5  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.6                                       |
|      |                 |                  |                       | FEP  |      |                                                                    |
|      |                 |                  | EM-IE 2 sq            | CP   | 14.2 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.6                   |
|      |                 |                  |                       | 露出   |      |                                                                    |
|      |                 |                  |                       | 埋込   |      |                                                                    |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 18/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自               | 至                   | 種別・サイズ・本数               | 経路   | 合計   | 計 算                                                                            |
|------|-----------------|---------------------|-------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1086 | CC<br>コントロールセンタ | No. 1次垂注入<br>ポンプ    | 600V EM-CE 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                                   |
|      |                 |                     |                         | RACK | 4.8  | 4.8                                                                            |
|      |                 |                     |                         | CP   | 5.7  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6                                             |
|      |                 |                     |                         | FEP  |      |                                                                                |
|      |                 |                     | EM-IE 2 sq              | CP   | 14.4 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6                         |
|      |                 |                     |                         | 露出   |      |                                                                                |
|      |                 |                     |                         | 埋込   |      |                                                                                |
| 1087 | CC<br>コントロールセンタ | No. 2次垂注入<br>ポンプ    | 600V EM-CE 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                                   |
|      |                 |                     |                         | RACK | 4.8  | 4.8                                                                            |
|      |                 |                     |                         | CP   | 5.5  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.6                                                   |
|      |                 |                     |                         | FEP  |      |                                                                                |
|      |                 |                     | EM-IE 2 sq              | CP   | 14.2 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.6                               |
|      |                 |                     |                         | 露出   |      |                                                                                |
|      |                 |                     |                         | 埋込   |      |                                                                                |
| 1088 | CC<br>コントロールセンタ | 電動シャッタ              | 600V EM-CE 3.5 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                                   |
|      |                 |                     |                         | RACK | 14.6 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.6                                              |
|      |                 |                     |                         | CP   | 13.9 | 2.9 + (6.8)+ 0.6 + 2.9 + 0.7                                                   |
|      |                 |                     |                         | FEP  |      |                                                                                |
|      |                 |                     | EM-IE 3.5 sq            | CP   | 32.4 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.6 + 2.9 + (6.8)+ 0.6 + 2.9 + 0.7 |
|      |                 |                     | HIVE 28 mm              | 露出   | 13.9 | 2.9 + (6.8)+ 0.6 + 2.9 + 0.7                                                   |
|      |                 |                     |                         | 埋込   |      |                                                                                |
| 1089 | CC<br>コントロールセンタ | 電気室換気フ<br>ァン        | 600V EM-CE 3.5 sq - 3 c | P&D  | 11.1 | (1.0)+ 1.9 + 1.4 + 2.3 + 1.2 + 0.8 + 0.5 + (2.0)                               |
|      |                 |                     |                         | RACK |      |                                                                                |
|      |                 |                     |                         | CP   |      |                                                                                |
|      |                 |                     |                         | FEP  |      |                                                                                |
|      |                 |                     | EM-IE 3.5 sq            | CP   | 11.1 | (1.0)+ 1.9 + 1.4 + 2.3 + 1.2 + 0.8 + 0.5 + (2.0)                               |
|      |                 |                     |                         | 露出   |      |                                                                                |
|      |                 |                     |                         | 埋込   |      |                                                                                |
| 1090 | CC<br>コントロールセンタ | コンテナ搬出用チェ<br>ンブ°ロック | 600V EM-CE 3.5 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                                   |
|      |                 |                     |                         | RACK | 14.8 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8                                              |
|      |                 |                     |                         | CP   | 11.2 | 2.9 + (6.8)+ 1.5                                                               |
|      |                 |                     |                         | FEP  |      |                                                                                |
|      |                 |                     | EM-IE 3.5 sq            | CP   | 29.9 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 2.9 + (6.8)+ 1.5             |
|      |                 |                     | HIVE 28 mm              | 露出   | 11.2 | 2.9 + (6.8)+ 1.5                                                               |
|      |                 |                     |                         | 埋込   |      |                                                                                |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 19/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自             | 至             | 種別・サイズ・本数    | 経路   | 合計   | 計 算                                                                               |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1091 | 接地端子箱         | HP1<br>高压引込盤  | IV<br>60 sq  | P&D  | 9.7  | 1.4 + 2.3 + 1.2 + 3.0 + 0.8 + (1.0)                                               |
|      |               |               |              | RACK |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | CP   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | FEP  |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | CP   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | 露出   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | 埋込   |      |                                                                                   |
| 1092 | 接地端子箱         | HP3<br>変圧器盤   | IV<br>22 sq  | P&D  | 6.4  | 1.4 + 2.3 + 0.7 + 1.0 + (1.0)                                                     |
|      |               |               |              | RACK |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | CP   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | FEP  |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | CP   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | 露出   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | 埋込   |      |                                                                                   |
| 1093 | 接地端子箱         | 幹線アース ( 低圧機器) | IV<br>38 sq  | P&D  | 22.7 | (2.0)+ 1.4 + 2.3 + 1.2 + 3.0 + 0.8 + 1.4 + 1.9 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + 1.0 + (2.9)    |
|      |               |               |              | RACK | 31.5 | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 4.1 + 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 4.5 |
|      |               |               |              | CP   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | FEP  |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | CP   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | 露出   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | 埋込   |      |                                                                                   |
| 1094 | 接地端子箱         | 幹線アース ( 計装機器) | IV<br>5.5 sq | P&D  | 22.7 | (2.0)+ 1.4 + 2.3 + 1.2 + 3.0 + 0.8 + 1.4 + 1.9 + 1.4 + 1.9 + 1.5 + 1.0 + (2.9)    |
|      |               |               |              | RACK | 31.5 | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 4.1 + 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 4.5 |
|      |               |               |              | CP   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | FEP  |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | CP   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | 露出   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | 埋込   |      |                                                                                   |
| 1095 | 幹線アース ( 低圧機器) | P1<br>低圧分岐盤   | IV<br>5.5 sq | P&D  | 1.7  | 0.7 + (1.0)                                                                       |
|      |               |               |              | RACK |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | CP   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | FEP  |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | CP   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | 露出   |      |                                                                                   |
|      |               |               |              | 埋込   |      |                                                                                   |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 20/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自             | 至                    | 種別・サイズ・本数     | 経路   | 合計   | 計 算           |
|------|---------------|----------------------|---------------|------|------|---------------|
| 1096 | 幹線アース ( 低圧機器) | P2<br>直流電源盤          | IV<br>5. 5 sq | P&D  | 1. 0 | (1. 0)        |
|      |               |                      |               | RACK |      |               |
|      |               |                      |               | CP   |      |               |
|      |               |                      |               | FEP  |      |               |
|      |               |                      |               | CP   |      |               |
|      |               |                      |               | 露出   |      |               |
|      |               |                      |               | 埋込   |      |               |
| 1097 | 幹線アース ( 低圧機器) | CC<br>コントロールセンタ      | IV<br>5. 5 sq | P&D  | 1. 0 | (1. 0)        |
|      |               |                      |               | RACK |      |               |
|      |               |                      |               | CP   |      |               |
|      |               |                      |               | FEP  |      |               |
|      |               |                      |               | CP   |      |               |
|      |               |                      |               | 露出   |      |               |
|      |               |                      |               | 埋込   |      |               |
| 1098 | 幹線アース ( 低圧機器) | KP<br>監視操作盤          | IV<br>5. 5 sq | P&D  | 1. 0 | (1. 0)        |
|      |               |                      |               | RACK |      |               |
|      |               |                      |               | CP   |      |               |
|      |               |                      |               | FEP  |      |               |
|      |               |                      |               | CP   |      |               |
|      |               |                      |               | 露出   |      |               |
|      |               |                      |               | 埋込   |      |               |
| 1099 | 幹線アース ( 低圧機器) | RY<br>補助継電器盤         | IV<br>5. 5 sq | P&D  | 1. 0 | (1. 0)        |
|      |               |                      |               | RACK |      |               |
|      |               |                      |               | CP   |      |               |
|      |               |                      |               | FEP  |      |               |
|      |               |                      |               | CP   |      |               |
|      |               |                      |               | 露出   |      |               |
|      |               |                      |               | 埋込   |      |               |
| 1100 | 幹線アース ( 低圧機器) | LP1<br>主流入ゲート<br>操作盤 | IV<br>5. 5 sq | P&D  |      |               |
|      |               |                      |               | RACK |      |               |
|      |               |                      |               | CP   | 4. 1 | 1. 2 + (2. 9) |
|      |               |                      |               | FEP  |      |               |
|      |               |                      |               | CP   |      |               |
|      |               |                      |               | 露出   |      |               |
|      |               |                      |               | 埋込   |      |               |

上内中継ポンプ場電気設備(更新) ( 21/ 21)

拾い出し根拠表

| N o  | 自             | 至                      | 種別・サイズ・本数     | 経路   | 合計   | 計 算                  |
|------|---------------|------------------------|---------------|------|------|----------------------|
| 1101 | 幹線アース ( 低圧機器) | LP4<br>主汚水ポンプ<br>操作盤   | IV<br>5. 5 sq | P&D  |      |                      |
|      |               |                        |               | RACK |      |                      |
|      |               |                        |               | CP   | 5. 7 | 0. 4 + (4. 8)+ 0. 5  |
|      |               |                        |               | FEP  |      |                      |
|      |               |                        |               | CP   |      |                      |
|      |               |                        |               | 露出   |      |                      |
|      |               |                        |               | 埋込   |      |                      |
| 1102 | 幹線アース ( 低圧機器) | LP6<br>ファン操作盤          | IV<br>5. 5 sq | P&D  |      |                      |
|      |               |                        |               | RACK |      |                      |
|      |               |                        |               | CP   | 3. 3 | 0. 4 + (2. 9)        |
|      |               |                        |               | FEP  |      |                      |
|      |               |                        |               | CP   |      |                      |
|      |               |                        |               | 露出   |      |                      |
|      |               |                        |               | 埋込   |      |                      |
| 1103 | 幹線アース ( 低圧機器) | LP7<br>循環・薬注ポ<br>ンプ操作盤 | IV<br>5. 5 sq | P&D  |      |                      |
|      |               |                        |               | RACK |      |                      |
|      |               |                        |               | CP   | 4. 3 | 1. 4 + (2. 9)        |
|      |               |                        |               | FEP  |      |                      |
|      |               |                        |               | CP   |      |                      |
|      |               |                        |               | 露出   |      |                      |
|      |               |                        |               | 埋込   |      |                      |
| 1104 | 幹線アース ( 低圧機器) | L-1<br>1F電灯分電盤         | IV<br>5. 5 sq | P&D  |      |                      |
|      |               |                        |               | RACK |      |                      |
|      |               |                        |               | CP   | 5. 2 | 1. 8 + 1. 4 + (2. 0) |
|      |               |                        |               | FEP  |      |                      |
|      |               |                        |               | CP   |      |                      |
|      |               |                        |               | 露出   |      |                      |
|      |               |                        |               | 埋込   |      |                      |
| 1105 | 幹線アース ( 低圧機器) | L-2<br>B1F電灯分電<br>盤    | IV<br>5. 5 sq | P&D  |      |                      |
|      |               |                        |               | RACK |      |                      |
|      |               |                        |               | CP   | 4. 6 | 1. 0 + (3. 6)        |
|      |               |                        |               | FEP  |      |                      |
|      |               |                        |               | CP   |      |                      |
|      |               |                        |               | 露出   |      |                      |
|      |               |                        |               | 埋込   |      |                      |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 1/ 1)

(撤 去)据 付 工 集 計 表

| 機 器 名 称          | 形 状 | 単位 | 数量 | 技術者  |      | 電 工  |    | 技術者単体調整 |    |      |    | 歩 掛<br>ページ | 機器重量(t) |    | 備 考 |
|------------------|-----|----|----|------|------|------|----|---------|----|------|----|------------|---------|----|-----|
|                  |     |    |    | 単位工量 | 工量   | 単位工量 | 工量 | 単位工量    | 工量 | 単位工量 | 工量 |            | 単位重量    | 重量 |     |
| 高压引込盤(HP1)       |     | 面  | 1  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 高压受電盤(HP2)       |     | 面  | 1  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 変圧器盤(HP3)        |     | 面  | 1  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 切換開閉器盤(P1)       |     | 面  | 1  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 直流電源盤(P2)        |     | 面  | 1  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| コントロールセンタ(CC1～6) |     | 面  | 6  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 補助継電器盤(RY)       |     | 面  | 1  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 主流入ゲート操作盤(LP-1)  |     | 面  | 1  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 主汚水ポンプ操作盤(LP-4)  |     | 面  | 1  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 給油口ボックス          |     | 面  | 1  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 監視操作盤(KP)        |     | 面  | 1  |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|                  |     |    |    |      |      |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 計 (S-201)        |     |    |    | #    | 10.4 | ---  | >  | +       |    |      |    |            |         |    |     |

#印は再使用しない撤去なので技術者を電 工に読み替える







(撤 去) 材 料 集 計 表 - 3

[illegible]

C- 3 / 8 (K= 0.4)

電工量小計=















(撤 去) 材 料 内 訳 表

63

(撤 去) 材 料 内 訳 表

64

(撤 去) 材 料 内 訳 表

65

(撤 去) 材 料 内 訳 表

66

(撤 去) 材 料 内 訳 表

67

(撤 去) 材 料 内 訳 表

68

上内中継ポンプ場電気設備(撤去)

(撤 去) 材 料 内 訳 表

| NO     | 配線区間        |            | IV    |      |    |     | IV    |      |      |     | IV     |      |    |     | IV     |      |       |     | IV   |      |       |     |
|--------|-------------|------------|-------|------|----|-----|-------|------|------|-----|--------|------|----|-----|--------|------|-------|-----|------|------|-------|-----|
|        |             |            | 60 sq |      |    |     | 38 sq |      |      |     | 5.5 sq |      |    |     | 3.5 sq |      |       |     | 2 sq |      |       |     |
|        |             |            | P&D   | RACK | CP | FEP | P&D   | RACK | CP   | FEP | P&D    | RACK | CP | FEP | P&D    | RACK | CP    | FEP | P&D  | RACK | CP    | FEP |
| R 2074 | CC          | 主流入ゲート     |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      | 21.0  |     |
| R 2075 | CC          | No.1主汚水ボ   |       |      |    |     |       |      | 13.2 |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| R 2076 | CC          | No.2主汚水ボ   |       |      |    |     |       |      | 15.6 |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| R 2077 | CC          | No.3主汚水ボ   |       |      |    |     |       |      | 17.2 |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| R 2078 | CC          | 排水ポンプ      |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      | 4.8   |     |
| R 2079 | CC          | 自動給水装置     |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 29.6  |     |      |      |       |     |
| R 2080 | CC          | 換気ファン      |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 20.3  |     |      |      |       |     |
| R 2081 | CC          | 脱臭ファン      |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 19.5  |     |      |      |       |     |
| R 2082 | CC          | No.1循環ポン   |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      | 15.4  |     |
| R 2083 | CC          | No.2循環ポン   |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      | 13.8  |     |
| R 2084 | CC          | 苛性溶解攪拌     |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      | 18.9  |     |
| R 2085 | CC          | 次亜溶解攪拌     |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      | 15.0  |     |
| R 2086 | CC          | No.1苛性注入   |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      | 14.4  |     |
| R 2087 | CC          | No.2苛性注入   |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      | 14.2  |     |
| R 2088 | CC          | No.1次亜注入   |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      | 14.4  |     |
| R 2089 | CC          | No.2次亜注入   |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      | 14.2  |     |
| R 2090 | CC          | 電動シャッタ     |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 32.4  |     |      |      |       |     |
| R 2091 | CC          | 自家発室給気     |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 25.7  |     |      |      |       |     |
| R 2092 | CC          | 電気室換気フ     |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 11.1  |     |      |      |       |     |
| R 2093 | CC          | コンテナ搬出用チェン |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 29.9  |     |      |      |       |     |
| R 2095 | 接地端子箱       | HP1        | 8.9x2 |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| R 2098 | 接地端子箱       | 幹線アース (    |       |      |    |     | 25.9  | 31.5 |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| R 2099 | 幹線アース (     | P1         |       |      |    |     |       |      |      |     | 1.0    |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| R 2100 | 幹線アース (     | P2         |       |      |    |     |       |      |      |     | 1.0    |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| R 2101 | 幹線アース (     | CC         |       |      |    |     |       |      |      |     | 1.0    |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| R 2102 | 幹線アース (     | KP         |       |      |    |     |       |      |      |     | 1.0    |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| R 2103 | 幹線アース (     | RY         |       |      |    |     |       |      |      |     | 1.0    |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| R 2104 | 幹線アース (     | LP1        |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 4.1   |     |      |      |       |     |
| R 2105 | 幹線アース (     | LP4        |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 5.7   |     |      |      |       |     |
| R 2106 | 幹線アース (     | LP6        |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 3.3   |     |      |      |       |     |
| R 2107 | 幹線アース (     | LP7        |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 4.3   |     |      |      |       |     |
| R 2108 | 幹線アース (     | L-1        |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 5.2   |     |      |      |       |     |
| R 2109 | 幹線アース (     | L-2        |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      | 4.6   |     |      |      |       |     |
|        |             |            |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
|        |             |            |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
|        |             |            |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
|        |             |            |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
|        |             |            |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
|        |             |            |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
|        |             |            |       |      |    |     |       |      |      |     |        |      |    |     |        |      |       |     |      |      |       |     |
| ( 7/8) | CRK ( 2- 7) |            | 17.8  |      |    |     | 25.9  | 31.5 | 46.0 |     | 5.0    |      |    |     |        |      | 195.7 |     |      |      | 146.1 |     |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去)

(撤 去) 材 料 内 訳 表

| NO     | 配線区間        |            | HIVE  |    |  |  | HIVE  |    |  |  | HIVE  |    |  |  | HIVE  |    |  |  | HIVE  |    |  |  |
|--------|-------------|------------|-------|----|--|--|-------|----|--|--|-------|----|--|--|-------|----|--|--|-------|----|--|--|
|        |             |            | 70 mm |    |  |  | 42 mm |    |  |  | 36 mm |    |  |  | 28 mm |    |  |  | 22 mm |    |  |  |
|        |             |            | 露出    | 埋込 |  |  | 露出    | 埋込 |  |  | 露出    | 埋込 |  |  | 露出    | 埋込 |  |  | 露出    | 埋込 |  |  |
| R 2016 | P1          | L-1        |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.3   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2017 | P1          | L-2        |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.6   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2018 | P1          | 主流入ゲート     |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.7   |    |  |  |
| R 2019 | P1          | 主流入ゲート     |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.7   |    |  |  |
| R 2020 | P1          | LP1        |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.5   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2021 | P2          | 主流入ゲートクラッ  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.7   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2033 | KP          | LP1        |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.5   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2034 | KP          | LP4        |       |    |  |  | 5.3   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2035 | KP          | 電磁流量計      |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 5.3   |    |  |  |
| R 2036 | KP          | 電磁流量計      |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 5.3   |    |  |  |
| R 2037 | KP          | 流入渠水位      |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 5.7   |    |  |  |
| R 2038 | KP          | 汚水井水位      |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.8   |    |  |  |
| R 2040 | KP          | 主流入ゲート     |       |    |  |  | 4.7   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2041 | KP          | 主流入ゲート     |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.7   |    |  |  |
| R 2047 | RY          | 主流入ゲート     |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.7   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2052 | RY          | LP4        |       |    |  |  |       |    |  |  | 5.3   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2053 | RY          | LP4        |       |    |  |  |       |    |  |  | 5.3   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2054 | RY          | LP4        |       |    |  |  | 5.3   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2057 | RY          | LP7        | 3.4   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2061 | RY          | LP8        |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 6.7   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2062 | RY          | LP9        |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 6.4   |    |  |  |
| R 2063 | RY          | 汚水ポンプLS    |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.8   |    |  |  |
| R 2064 | RY          | 汚水ポンプLS    |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.8   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2065 | RY          | 排水ポンプLS    |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.8   |    |  |  |
| R 2066 | RY          | 苛性タンク電     |       |    |  |  | 6.7   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2067 | RY          | 次亜タンク電     |       |    |  |  | 6.7   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2073 | 電磁流量計検      | 電磁流量計変     |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 12.7  |    |  |  |
| R 2074 | CC          | 主流入ゲート     |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.7   |    |  |  |
| R 2075 | CC          | No.1主汚水ボ   | 4.8   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2076 | CC          | No.2主汚水ボ   | 4.8   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2077 | CC          | No.3主汚水ボ   | 4.8   |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2078 | CC          | 排水ポンプ      |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.8   |    |  |  |
| R 2079 | CC          | 自動給水装置     |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 6.4   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2080 | CC          | 換気ファン      |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.0   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2081 | CC          | 脱臭ファン      |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 3.7   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2082 | CC          | No.1循環ポン   |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 6.3   |    |  |  |
| R 2083 | CC          | No.2循環ポン   |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 4.7   |    |  |  |
| R 2090 | CC          | 電動シャッタ     |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 13.9  |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2091 | CC          | 自家発室給気     |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 10.8  |    |  |  |       |    |  |  |
| R 2093 | CC          | コンテナ搬出用チェン |       |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  | 11.2  |    |  |  |       |    |  |  |
| ( 8/8) | CRK ( 2- 8) |            | 17.8  |    |  |  | 28.7  |    |  |  | 19.7  |    |  |  | 79.7  |    |  |  | 84.4  |    |  |  |



(撤 去) 材 料 内 訳 表

71

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 1/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自            | 至               | 種別・サイズ・本数                | 経路   | 合計  | 計 算                                  |
|--------|--------------|-----------------|--------------------------|------|-----|--------------------------------------|
| R 2001 | HP3<br>変圧器盤  | P1<br>切換開閉器盤    | 600V CV 250 sq - 1 c x 3 | P&D  | 6.9 | (1.0)+ 0.9 + 2.3 + 0.8 + 0.9 + (1.0) |
|        |              |                 |                          | RACK |     |                                      |
|        |              |                 |                          | CP   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | FEP  |     |                                      |
|        |              |                 |                          | CP   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | 露出   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | 埋込   |     |                                      |
| R 2002 | HP3<br>変圧器盤  | P1<br>切換開閉器盤    | 600V CV 100 sq - 3 c     | P&D  | 6.9 | (1.0)+ 0.9 + 2.3 + 0.8 + 0.9 + (1.0) |
|        |              |                 |                          | RACK |     |                                      |
|        |              |                 |                          | CP   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | FEP  |     |                                      |
|        |              |                 |                          | CP   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | 露出   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | 埋込   |     |                                      |
| R 2003 | P1<br>切換開閉器盤 | CC<br>コントロールセンタ | 600V CVT 150 sq          | P&D  | 4.5 | (1.0)+ 0.9 + 1.6 + (1.0)             |
|        |              |                 |                          | RACK |     |                                      |
|        |              |                 |                          | CP   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | FEP  |     |                                      |
|        |              |                 |                          | CP   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | 露出   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | 埋込   |     |                                      |
| R 2004 | P1<br>切換開閉器盤 | CC<br>コントロールセンタ | 600V CV 5.5 sq - 2 c     | P&D  | 4.5 | (1.0)+ 0.9 + 1.6 + (1.0)             |
|        |              |                 |                          | RACK |     |                                      |
|        |              |                 |                          | CP   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | FEP  |     |                                      |
|        |              |                 |                          | CP   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | 露出   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | 埋込   |     |                                      |
| R 2005 | P1<br>切換開閉器盤 | KP<br>監視操作盤     | 600V CV 5.5 sq - 2 c x 2 | P&D  | 8.3 | (1.0)+ 1.6 + 2.8 + 0.5 + 1.4 + (1.0) |
|        |              |                 |                          | RACK |     |                                      |
|        |              |                 |                          | CP   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | FEP  |     |                                      |
|        |              |                 |                          | CP   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | 露出   |     |                                      |
|        |              |                 |                          | 埋込   |     |                                      |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 2/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自            | 至            | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計  | 計 算                                        |
|--------|--------------|--------------|----------------------|------|-----|--------------------------------------------|
| R 2006 | P1<br>切換開閉器盤 | KP<br>監視操作盤  | CVV 2 sq - 5 c       | P&D  | 8.3 | (1.0)+ 1.6 + 2.8 + 0.5 + 1.4 + (1.0)       |
|        |              |              |                      | RACK |     |                                            |
|        |              |              |                      | CP   |     |                                            |
|        |              |              |                      | FEP  |     |                                            |
|        |              |              |                      | CP   |     |                                            |
|        |              |              |                      | 露出   |     |                                            |
|        |              |              |                      | 埋込   |     |                                            |
| R 2007 | P1<br>切換開閉器盤 | KP<br>監視操作盤  | CVV-S 2 sq - 4 c     | P&D  | 8.3 | (1.0)+ 1.6 + 2.8 + 0.5 + 1.4 + (1.0)       |
|        |              |              |                      | RACK |     |                                            |
|        |              |              |                      | CP   |     |                                            |
|        |              |              |                      | FEP  |     |                                            |
|        |              |              |                      | CP   |     |                                            |
|        |              |              |                      | 露出   |     |                                            |
|        |              |              |                      | 埋込   |     |                                            |
| R 2008 | P1<br>切換開閉器盤 | KP<br>監視操作盤  | CVV-S 2 sq - 3 c x 4 | P&D  | 8.3 | (1.0)+ 1.6 + 2.8 + 0.5 + 1.4 + (1.0)       |
|        |              |              |                      | RACK |     |                                            |
|        |              |              |                      | CP   |     |                                            |
|        |              |              |                      | FEP  |     |                                            |
|        |              |              |                      | CP   |     |                                            |
|        |              |              |                      | 露出   |     |                                            |
|        |              |              |                      | 埋込   |     |                                            |
| R 2009 | P1<br>切換開閉器盤 | KP<br>監視操作盤  | CVV-S 2 sq - 2 c     | P&D  | 8.3 | (1.0)+ 1.6 + 2.8 + 0.5 + 1.4 + (1.0)       |
|        |              |              |                      | RACK |     |                                            |
|        |              |              |                      | CP   |     |                                            |
|        |              |              |                      | FEP  |     |                                            |
|        |              |              |                      | CP   |     |                                            |
|        |              |              |                      | 露出   |     |                                            |
|        |              |              |                      | 埋込   |     |                                            |
| R 2010 | P1<br>切換開閉器盤 | HP2<br>高圧受電盤 | CVV 2 sq - 2 c       | P&D  | 7.9 | (1.0)+ 0.9 + 0.8 + 2.3 + 0.9 + 1.0 + (1.0) |
|        |              |              |                      | RACK |     |                                            |
|        |              |              |                      | CP   |     |                                            |
|        |              |              |                      | FEP  |     |                                            |
|        |              |              |                      | CP   |     |                                            |
|        |              |              |                      | 露出   |     |                                            |
|        |              |              |                      | 埋込   |     |                                            |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 3/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自            | 至            | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計  | 計 算                      |
|--------|--------------|--------------|----------------------|------|-----|--------------------------|
| R 2011 | P1<br>切換開閉器盤 | RY<br>補助継電器盤 | 600V CV 5.5 sq - 2 c | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.6 + 2.8 + (1.0) |
|        |              |              |                      | RACK |     |                          |
|        |              |              |                      | CP   |     |                          |
|        |              |              |                      | FEP  |     |                          |
|        |              |              |                      | CP   |     |                          |
|        |              |              |                      | 露出   |     |                          |
|        |              |              |                      | 埋込   |     |                          |
| R 2012 | P1<br>切換開閉器盤 | RY<br>補助継電器盤 | CVV 2 sq - 3 c       | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.6 + 2.8 + (1.0) |
|        |              |              |                      | RACK |     |                          |
|        |              |              |                      | CP   |     |                          |
|        |              |              |                      | FEP  |     |                          |
|        |              |              |                      | CP   |     |                          |
|        |              |              |                      | 露出   |     |                          |
|        |              |              |                      | 埋込   |     |                          |
| R 2013 | P1<br>切換開閉器盤 | RY<br>補助継電器盤 | CVV-S 2 sq - 2 c     | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.6 + 2.8 + (1.0) |
|        |              |              |                      | RACK |     |                          |
|        |              |              |                      | CP   |     |                          |
|        |              |              |                      | FEP  |     |                          |
|        |              |              |                      | CP   |     |                          |
|        |              |              |                      | 露出   |     |                          |
|        |              |              |                      | 埋込   |     |                          |
| R 2014 | P1<br>切換開閉器盤 | RY<br>補助継電器盤 | CVV-S 2 sq - 10 c    | P&D  | 6.4 | (1.0)+ 1.6 + 2.8 + (1.0) |
|        |              |              |                      | RACK |     |                          |
|        |              |              |                      | CP   |     |                          |
|        |              |              |                      | FEP  |     |                          |
|        |              |              |                      | CP   |     |                          |
|        |              |              |                      | 露出   |     |                          |
|        |              |              |                      | 埋込   |     |                          |
| R 2015 | P1<br>切換開閉器盤 | P2<br>直流電源盤  | 600V CV 5.5 sq - 3 c | P&D  | 2.9 | (1.0)+ 0.9 + (1.0)       |
|        |              |              |                      | RACK |     |                          |
|        |              |              |                      | CP   |     |                          |
|        |              |              |                      | FEP  |     |                          |
|        |              |              |                      | CP   |     |                          |
|        |              |              |                      | 露出   |     |                          |
|        |              |              |                      | 埋込   |     |                          |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 4/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自                | 至                        | 種別・サイズ・本数                   | 経路   | 合計   | 計 算                                     |
|--------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------|------|-----------------------------------------|
| R 2016 | P1<br><br>切換開閉器盤 | L-1<br><br>1F電灯分電盤       | 600V CV<br><br>14 sq - 3 c  | P&D  | 5.9  | (1.0)+ 1.6 + 2.8 + 0.5                  |
|        |                  |                          |                             | RACK |      |                                         |
|        |                  |                          |                             | CP   | 4.3  | 0.9 + 1.4 + (2.0)                       |
|        |                  |                          |                             | FEP  |      |                                         |
|        |                  |                          | HIVE<br><br>36 mm           | CP   |      |                                         |
|        |                  |                          |                             | 露出   | 4.3  | 0.9 + 1.4 + (2.0)                       |
|        |                  |                          |                             | 埋込   |      |                                         |
| R 2017 | P1<br><br>切換開閉器盤 | L-2<br><br>B1F電灯分電盤      | 600V CV<br><br>8 sq - 3 c   | P&D  | 5.5  | (1.0)+ 1.6 + (2.9)                      |
|        |                  |                          |                             | RACK | 12.2 | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 4.1 |
|        |                  |                          |                             | CP   | 4.6  | 1.0 + (3.6)                             |
|        |                  |                          |                             | FEP  |      |                                         |
|        |                  |                          | HIVE<br><br>28 mm           | CP   |      |                                         |
|        |                  |                          |                             | 露出   | 4.6  | 1.0 + (3.6)                             |
|        |                  |                          |                             | 埋込   |      |                                         |
| R 2018 | P1<br><br>切換開閉器盤 | 主流入ゲート<br>開度計            | 600V CV<br><br>3.5 sq - 2 c | P&D  | 5.5  | (1.0)+ 1.6 + (2.9)                      |
|        |                  |                          |                             | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5                   |
|        |                  |                          |                             | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                        |
|        |                  |                          |                             | FEP  |      |                                         |
|        |                  |                          | HIVE<br><br>22 mm           | CP   |      |                                         |
|        |                  |                          |                             | 露出   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                        |
|        |                  |                          |                             | 埋込   |      |                                         |
| R 2019 | P1<br><br>切換開閉器盤 | 主流入ゲート<br>開度計            | CVV<br><br>2 sq - 3 c       | P&D  | 5.5  | (1.0)+ 1.6 + (2.9)                      |
|        |                  |                          |                             | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5                   |
|        |                  |                          |                             | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                        |
|        |                  |                          |                             | FEP  |      |                                         |
|        |                  |                          | HIVE<br><br>22 mm           | CP   |      |                                         |
|        |                  |                          |                             | 露出   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                        |
|        |                  |                          |                             | 埋込   |      |                                         |
| R 2020 | P1<br><br>切換開閉器盤 | LP1<br><br>主流入ゲート<br>操作盤 | CVV<br><br>2 sq - 7 c       | P&D  | 5.5  | (1.0)+ 1.6 + (2.9)                      |
|        |                  |                          |                             | RACK | 14.0 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9             |
|        |                  |                          |                             | CP   | 4.5  | 1.6 + (2.9)                             |
|        |                  |                          |                             | FEP  |      |                                         |
|        |                  |                          | HIVE<br><br>28 mm           | CP   |      |                                         |
|        |                  |                          |                             | 露出   | 4.5  | 1.6 + (2.9)                             |
|        |                  |                          |                             | 埋込   |      |                                         |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 5/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自           | 至              | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計   | 計 算                                                                |
|--------|-------------|----------------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|
| R 2021 | P2<br>直流電源盤 | 主流入ゲートク<br>ラッチ | 600V CV 5.5 sq - 2 c | P&D  | 6.4  | (1.0)+ 0.9 + 1.6 + (2.9)                                           |
|        |             |                |                      | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5                                              |
|        |             |                |                      | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                                                   |
|        |             |                |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | CP   |      |                                                                    |
|        |             |                | HIVE 28 mm           | 露出   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                                                   |
| R 2022 | P2<br>直流電源盤 | KP<br>監視操作盤    | 600V CV 5.5 sq - 2 c | 埋込   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | P&D  | 9.2  | (1.0)+ 0.9 + 1.6 + 2.8 + 0.5 + 1.4 + (1.0)                         |
|        |             |                |                      | RACK |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | CP   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | CP   |      |                                                                    |
| R 2023 | P2<br>直流電源盤 | RY<br>補助継電器盤   | CVV-S 2 sq - 2 c     | 露出   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | 埋込   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | P&D  | 7.3  | (1.0)+ 0.9 + 1.6 + 2.8 + (1.0)                                     |
|        |             |                |                      | RACK |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | CP   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | FEP  |      |                                                                    |
| R 2024 | KP<br>監視操作盤 | HP2<br>高圧受電盤   | CVV-S 2 sq - 2 c x 3 | CP   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | 露出   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | 埋込   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | P&D  | 14.2 | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + 1.6 + 0.9 + 0.8 + 2.3 + 0.9 + 1.0 + (1.0) |
|        |             |                |                      | RACK |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | CP   |      |                                                                    |
| R 2025 | KP<br>監視操作盤 | HP2<br>高圧受電盤   | CVV-S 2 sq - 7 c     | FEP  |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | CP   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | 露出   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | 埋込   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | P&D  | 14.2 | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + 1.6 + 0.9 + 0.8 + 2.3 + 0.9 + 1.0 + (1.0) |
|        |             |                |                      | RACK |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | CP   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | CP   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | 露出   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      | 埋込   |      |                                                                    |
|        |             |                |                      |      |      |                                                                    |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 6/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自           | 至            | 種別・サイズ・本数             | 経路   | 合計    | 計 算                                                                     |
|--------|-------------|--------------|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| R 2026 | KP<br>監視操作盤 | HP3<br>変圧器盤  | CVV-S 2 sq - 7 c      | P&D  | 13. 2 | (1. 0)+ (1. 4)+ 0. 5 + 2. 8 + 1. 6 + 0. 9 + 0. 8 + 2. 3 + 0. 9 + (1. 0) |
|        |             |              |                       | RACK |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | CP   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | FEP  |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | CP   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | 露出   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | 埋込   |       |                                                                         |
| R 2027 | KP<br>監視操作盤 | RY<br>補助継電器盤 | CVV 2 sq - 4 c        | P&D  | 3. 4  | (1. 0)+ 1. 4 + (1. 0)                                                   |
|        |             |              |                       | RACK |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | CP   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | FEP  |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | CP   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | 露出   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | 埋込   |       |                                                                         |
| R 2028 | KP<br>監視操作盤 | RY<br>補助継電器盤 | CVV-S 2 sq - 2 c      | P&D  | 3. 4  | (1. 0)+ 1. 4 + (1. 0)                                                   |
|        |             |              |                       | RACK |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | CP   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | FEP  |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | CP   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | 露出   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | 埋込   |       |                                                                         |
| R 2029 | KP<br>監視操作盤 | RY<br>補助継電器盤 | CVV-S 2 sq - 12 c     | P&D  | 3. 4  | (1. 0)+ 1. 4 + (1. 0)                                                   |
|        |             |              |                       | RACK |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | CP   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | FEP  |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | CP   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | 露出   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | 埋込   |       |                                                                         |
| R 2030 | KP<br>監視操作盤 | RY<br>補助継電器盤 | CVV-S 2 sq - 15 c x 2 | P&D  | 3. 4  | (1. 0)+ 1. 4 + (1. 0)                                                   |
|        |             |              |                       | RACK |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | CP   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | FEP  |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | CP   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | 露出   |       |                                                                         |
|        |             |              |                       | 埋込   |       |                                                                         |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 7/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自           | 至                    | 種別・サイズ・本数             | 経路   | 合計   | 計 算                                           |
|--------|-------------|----------------------|-----------------------|------|------|-----------------------------------------------|
| R 2031 | KP<br>監視操作盤 | RY<br>補助継電器盤         | CVV-S 2 sq - 20 c x 5 | P&D  | 3.4  | (1.0)+ 1.4 + (1.0)                            |
|        |             |                      |                       | RACK |      |                                               |
|        |             |                      |                       | CP   |      |                                               |
|        |             |                      |                       | FEP  |      |                                               |
|        |             |                      |                       | CP   |      |                                               |
|        |             |                      |                       | 露出   |      |                                               |
| R 2032 | KP<br>監視操作盤 | CC<br>コントロールセンタ      | CVV 2 sq - 2 c x 3    | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + (1.0)                |
|        |             |                      |                       | RACK |      |                                               |
|        |             |                      |                       | CP   |      |                                               |
|        |             |                      |                       | FEP  |      |                                               |
|        |             |                      |                       | CP   |      |                                               |
|        |             |                      |                       | 露出   |      |                                               |
| R 2033 | KP<br>監視操作盤 | LP1<br>主流入ゲート<br>操作盤 | CVV-S 2 sq - 2 c x 2  | P&D  | 8.6  | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + (2.9)                |
|        |             |                      |                       | RACK | 14.0 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9                   |
|        |             |                      |                       | CP   | 4.5  | 1.6 + (2.9)                                   |
|        |             |                      |                       | FEP  |      |                                               |
|        |             |                      |                       | CP   |      |                                               |
|        |             |                      |                       | 露出   | 4.5  | 1.6 + (2.9)                                   |
| R 2034 | KP<br>監視操作盤 | LP4<br>主汚水ポンプ<br>操作盤 | CVV-S 2 sq - 2 c x 5  | P&D  | 8.6  | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + (2.9)                |
|        |             |                      |                       | RACK | 9.0  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 + 0.5 |
|        |             |                      |                       | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
|        |             |                      |                       | FEP  |      |                                               |
|        |             |                      |                       | CP   |      |                                               |
|        |             |                      |                       | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
| R 2035 | KP<br>監視操作盤 | 電磁流量計                | 600V CV 3.5 sq - 2 c  | P&D  | 8.6  | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + (2.9)                |
|        |             |                      |                       | RACK | 9.0  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 + 0.5 |
|        |             |                      |                       | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
|        |             |                      |                       | FEP  |      |                                               |
|        |             |                      |                       | CP   |      |                                               |
|        |             |                      |                       | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
|        |             |                      | HIVE 22 mm            | 埋込   |      |                                               |



上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 8/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自           | 至             | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計   | 計 算                                           |
|--------|-------------|---------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------------|
| R 2036 | KP<br>監視操作盤 | 電磁流量計         | CVV-S 2 sq - 2 c     | P&D  | 8.6  | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + (2.9)                |
|        |             |               |                      | RACK | 9.0  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 + 0.5 |
|        |             |               |                      | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
|        |             |               |                      | FEP  |      |                                               |
|        |             |               |                      | CP   |      |                                               |
|        |             |               | HIVE 22 mm           | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                    |
| R 2037 | KP<br>監視操作盤 | 流入渠水位         | CVV-S 2 sq - 2 c     | P&D  | 8.6  | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + (2.9)                |
|        |             |               |                      | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5                         |
|        |             |               |                      | CP   | 5.7  | 1.2 + (2.9)+ 1.0 + 0.6                        |
|        |             |               |                      | FEP  |      |                                               |
|        |             |               |                      | CP   |      |                                               |
|        |             |               | HIVE 22 mm           | 露出   | 5.7  | 1.2 + (2.9)+ 1.0 + 0.6                        |
| R 2038 | KP<br>監視操作盤 | 汚水井水位         | CVV-S 2 sq - 2 c     | P&D  | 8.6  | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + (2.9)                |
|        |             |               |                      | RACK | 0.9  | 0.5 + 0.4                                     |
|        |             |               |                      | CP   | 4.8  | (4.8)                                         |
|        |             |               |                      | FEP  |      |                                               |
|        |             |               |                      | CP   |      |                                               |
|        |             |               | HIVE 22 mm           | 露出   | 4.8  | (4.8)                                         |
| R 2039 | KP<br>監視操作盤 | 脱臭薬液pH        | 専用ケーブル               | P&D  | 8.6  | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + (2.9)                |
|        |             |               |                      | RACK | 8.1  | 4.8 + 0.4 + (2.9)                             |
|        |             |               |                      | CP   | 1.2  | 0.5 + 0.7                                     |
|        |             |               |                      | FEP  |      |                                               |
|        |             |               |                      | CP   |      |                                               |
|        |             |               |                      | 露出   |      |                                               |
| R 2040 | KP<br>監視操作盤 | 主流入ゲート<br>開度計 | 600V CV 3.5 sq - 2 c | P&D  | 8.6  | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + (2.9)                |
|        |             |               |                      | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5                         |
|        |             |               |                      | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                              |
|        |             |               |                      | FEP  |      |                                               |
|        |             |               |                      | CP   |      |                                               |
|        |             |               | HIVE 42 mm           | 露出   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                              |
|        |             |               |                      | 埋込   |      |                                               |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 9/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自                | 至                   | 種別・サイズ・本数           | 経路   | 合計   | 計 算                            |
|--------|------------------|---------------------|---------------------|------|------|--------------------------------|
| R 2041 | KP<br><br>監視操作盤  | 主流入ゲート<br>開度計       | CVV-S 2 sq - 2 c    | P&D  | 8.6  | (1.0)+ 1.4 + 0.5 + 2.8 + (2.9) |
|        |                  |                     |                     | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5          |
|        |                  |                     |                     | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6               |
|        |                  |                     |                     | FEP  |      |                                |
|        |                  |                     | HIVE 22 mm          | CP   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | 露出   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6               |
| R 2042 | RY<br><br>補助継電器盤 | CC<br><br>コントロールセンタ | CVV 2 sq - 2 c x 4  | 埋込   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | P&D  | 4.8  | (1.0)+ 2.8 + (1.0)             |
|        |                  |                     |                     | RACK |      |                                |
|        |                  |                     |                     | CP   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | FEP  |      |                                |
|        |                  |                     |                     | CP   |      |                                |
| R 2043 | RY<br><br>補助継電器盤 | CC<br><br>コントロールセンタ | CVV 2 sq - 4 c      | 露出   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | 埋込   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | P&D  | 4.8  | (1.0)+ 2.8 + (1.0)             |
|        |                  |                     |                     | RACK |      |                                |
|        |                  |                     |                     | CP   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | FEP  |      |                                |
| R 2044 | RY<br><br>補助継電器盤 | CC<br><br>コントロールセンタ | CVV 2 sq - 8 c x 11 | CP   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | 露出   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | 埋込   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | P&D  | 4.8  | (1.0)+ 2.8 + (1.0)             |
|        |                  |                     |                     | RACK |      |                                |
|        |                  |                     |                     | CP   |      |                                |
| R 2045 | RY<br><br>補助継電器盤 | CC<br><br>コントロールセンタ | CVV 2 sq - 10 c x 4 | FEP  |      |                                |
|        |                  |                     |                     | CP   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | 露出   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | 埋込   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | CP   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | 露出   |      |                                |
| R 2045 | RY<br><br>補助継電器盤 | CC<br><br>コントロールセンタ | CVV 2 sq - 10 c x 4 | 埋込   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | P&D  | 4.8  | (1.0)+ 2.8 + (1.0)             |
|        |                  |                     |                     | RACK |      |                                |
|        |                  |                     |                     | CP   |      |                                |
|        |                  |                     |                     | FEP  |      |                                |
|        |                  |                     |                     | CP   |      |                                |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 10/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自            | 至               | 種別・サイズ・本数         | 経路   | 合計   | 計 算                                       |
|--------|--------------|-----------------|-------------------|------|------|-------------------------------------------|
| R 2046 | RY<br>補助継電器盤 | CC<br>コントロールセンタ | CVV 2 sq - 12 c   | P&D  | 4.8  | (1.0)+ 2.8 + (1.0)                        |
|        |              |                 |                   | RACK |      |                                           |
|        |              |                 |                   | CP   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | FEP  |      |                                           |
|        |              |                 |                   | CP   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | 露出   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | 埋込   |      |                                           |
| R 2047 | RY<br>補助継電器盤 | 主流入ゲート          | CVV 2 sq - 5 c    | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                        |
|        |              |                 |                   | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5                     |
|        |              |                 |                   | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                          |
|        |              |                 |                   | FEP  |      |                                           |
|        |              |                 | HIVE 28 mm        | CP   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | 露出   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                          |
|        |              |                 |                   | 埋込   |      |                                           |
| R 2048 | RY<br>補助継電器盤 | P2<br>直流電源盤     | CVV 2 sq - 2 c    | P&D  | 7.3  | (1.0)+ 2.8 + 1.6 + 0.9 + (1.0)            |
|        |              |                 |                   | RACK |      |                                           |
|        |              |                 |                   | CP   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | FEP  |      |                                           |
|        |              |                 |                   | CP   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | 露出   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | 埋込   |      |                                           |
| R 2049 | RY<br>補助継電器盤 | 脱臭液槽            | CVV 2 sq - 2 c    | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                        |
|        |              |                 |                   | RACK | 9.3  | 4.8 + 0.4 + (2.9)+ 0.5 + 0.7              |
|        |              |                 |                   | CP   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | FEP  |      |                                           |
|        |              |                 | HIVE 22 mm        | CP   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | 露出   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | 埋込   |      |                                           |
| R 2050 | RY<br>補助継電器盤 | 主流入ゲート<br>操作盤   | CVV-S 2 sq - 10 c | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                        |
|        |              |                 |                   | RACK | 18.5 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 1.6 + (2.9) |
|        |              |                 |                   | CP   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | FEP  |      |                                           |
|        |              |                 |                   | CP   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | 露出   |      |                                           |
|        |              |                 |                   | 埋込   |      |                                           |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 11/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自  | 至                              | 種別・サイズ・本数         | 経路   | 合計   | 計 算                                       |
|--------|----|--------------------------------|-------------------|------|------|-------------------------------------------|
| R 2051 | RY | LP1<br>補助継電器盤<br>主流入ゲート<br>操作盤 | CVV-S 2 sq - 15 c | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                        |
|        |    |                                |                   | RACK | 18.5 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 1.6 + (2.9) |
|        |    |                                |                   | CP   |      |                                           |
|        |    |                                |                   | FEP  |      |                                           |
|        |    |                                |                   | CP   |      |                                           |
|        |    |                                |                   | 露出   |      |                                           |
|        |    |                                |                   | 埋込   |      |                                           |
| R 2052 | RY | LP4<br>補助継電器盤<br>主汚水ポンプ<br>操作盤 | CVV-S 2 sq - 12 c | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                        |
|        |    |                                |                   | RACK | 8.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4   |
|        |    |                                |                   | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                |
|        |    |                                |                   | FEP  |      |                                           |
|        |    |                                | HIVE 36 mm        | CP   |      |                                           |
|        |    |                                |                   | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                |
|        |    |                                |                   | 埋込   |      |                                           |
| R 2053 | RY | LP4<br>補助継電器盤<br>主汚水ポンプ<br>操作盤 | CVV-S 2 sq - 15 c | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                        |
|        |    |                                |                   | RACK | 8.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4   |
|        |    |                                |                   | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                |
|        |    |                                |                   | FEP  |      |                                           |
|        |    |                                | HIVE 36 mm        | CP   |      |                                           |
|        |    |                                |                   | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                |
|        |    |                                |                   | 埋込   |      |                                           |
| R 2054 | RY | LP4<br>補助継電器盤<br>主汚水ポンプ<br>操作盤 | CVV-S 2 sq - 20 c | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                        |
|        |    |                                |                   | RACK | 8.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4   |
|        |    |                                |                   | CP   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                |
|        |    |                                |                   | FEP  |      |                                           |
|        |    |                                | HIVE 42 mm        | CP   |      |                                           |
|        |    |                                |                   | 露出   | 5.3  | (4.8)+ 0.5                                |
|        |    |                                |                   | 埋込   |      |                                           |
| R 2055 | RY | LP6<br>補助継電器盤<br>ファン操作盤        | CVV-S 2 sq - 12 c | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                        |
|        |    |                                |                   | RACK | 15.4 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 0.4 + (2.9)       |
|        |    |                                |                   | CP   |      |                                           |
|        |    |                                |                   | FEP  |      |                                           |
|        |    |                                |                   | CP   |      |                                           |
|        |    |                                |                   | 露出   |      |                                           |
|        |    |                                |                   | 埋込   |      |                                           |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 12/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自            | 至                            | 種別・サイズ・本数             | 経路   | 合計   | 計 算                                 |
|--------|--------------|------------------------------|-----------------------|------|------|-------------------------------------|
| R 2056 | RY<br>補助継電器盤 | LP6<br>ファン操作盤                | CVV-S 2 sq - 15 c     | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                  |
|        |              |                              |                       | RACK | 15.4 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 0.4 + (2.9) |
|        |              |                              |                       | CP   |      |                                     |
|        |              |                              |                       | FEP  |      |                                     |
|        |              |                              |                       | CP   |      |                                     |
|        |              |                              |                       | 露出   |      |                                     |
|        |              |                              |                       | 埋込   |      |                                     |
| R 2057 | RY<br>補助継電器盤 | LP7<br>循環・薬液注<br>入ポンプ操作<br>盤 | CVV-S 2 sq - 2 c      | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                  |
|        |              |                              |                       | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                           |
|        |              |                              |                       | CP   | 3.4  | (2.9)+ 0.5                          |
|        |              |                              |                       | FEP  |      |                                     |
|        |              |                              | HIVE 70 mm            | CP   |      |                                     |
|        |              |                              |                       | 露出   | 3.4  | (2.9)+ 0.5                          |
|        |              |                              |                       | 埋込   |      |                                     |
| R 2058 | RY<br>補助継電器盤 | LP7<br>循環・薬液注<br>入ポンプ操作<br>盤 | CVV-S 2 sq - 4 c      | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                  |
|        |              |                              |                       | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                           |
|        |              |                              |                       | CP   | 3.4  | (2.9)+ 0.5                          |
|        |              |                              |                       | FEP  |      |                                     |
|        |              |                              |                       | CP   |      |                                     |
|        |              |                              |                       | 露出   |      |                                     |
|        |              |                              |                       | 埋込   |      |                                     |
| R 2059 | RY<br>補助継電器盤 | LP7<br>循環・薬液注<br>入ポンプ操作<br>盤 | CVV-S 2 sq - 12 c     | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                  |
|        |              |                              |                       | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                           |
|        |              |                              |                       | CP   | 3.4  | (2.9)+ 0.5                          |
|        |              |                              |                       | FEP  |      |                                     |
|        |              |                              |                       | CP   |      |                                     |
|        |              |                              |                       | 露出   |      |                                     |
|        |              |                              |                       | 埋込   |      |                                     |
| R 2060 | RY<br>補助継電器盤 | LP7<br>循環・薬液注<br>入ポンプ操作<br>盤 | CVV-S 2 sq - 20 c x 2 | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                  |
|        |              |                              |                       | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                           |
|        |              |                              |                       | CP   | 3.4  | (2.9)+ 0.5                          |
|        |              |                              |                       | FEP  |      |                                     |
|        |              |                              |                       | CP   |      |                                     |
|        |              |                              |                       | 露出   |      |                                     |
|        |              |                              |                       | 埋込   |      |                                     |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 13/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自  | 至                            | 種別・サイズ・本数         | 経路   | 合計   | 計 算                                     |
|--------|----|------------------------------|-------------------|------|------|-----------------------------------------|
| R 2061 | RY | LP8<br>補助継電器盤<br>給水ポンプ電<br>極 | CVV-S 2 sq - 5 c  | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                      |
|        |    |                              |                   | RACK | 10.6 | 4.8 + 3.9 + 1.9                         |
|        |    |                              |                   | CP   | 6.7  | (4.8)+ 0.4 + 1.5                        |
|        |    |                              |                   | FEP  |      |                                         |
|        |    |                              |                   | CP   |      |                                         |
|        |    |                              | HIVE 28 mm        | 露出   | 6.7  | (4.8)+ 0.4 + 1.5                        |
| R 2062 | RY | LP9<br>補助継電器盤<br>自動給水装置      | CVV-S 2 sq - 4 c  | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                      |
|        |    |                              |                   | RACK | 19.3 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 4.5 |
|        |    |                              |                   | CP   | 6.4  | (4.8)+ 1.6                              |
|        |    |                              |                   | FEP  |      |                                         |
|        |    |                              |                   | CP   |      |                                         |
|        |    |                              | HIVE 22 mm        | 露出   | 6.4  | (4.8)+ 1.6                              |
| R 2063 | RY | 汚水ポンプLS                      | CVV-S 2 sq - 2 c  | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                      |
|        |    |                              |                   | RACK | 1.5  | 0.5 + 0.6 + 0.4                         |
|        |    |                              |                   | CP   | 4.8  | (4.8)                                   |
|        |    |                              |                   | FEP  |      |                                         |
|        |    |                              |                   | CP   |      |                                         |
|        |    |                              | HIVE 22 mm        | 露出   | 4.8  | (4.8)                                   |
| R 2064 | RY | 汚水ポンプLS                      | CVV-S 2 sq - 10 c | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                      |
|        |    |                              |                   | RACK | 1.5  | 0.5 + 0.6 + 0.4                         |
|        |    |                              |                   | CP   | 4.8  | (4.8)                                   |
|        |    |                              |                   | FEP  |      |                                         |
|        |    |                              |                   | CP   |      |                                         |
|        |    |                              | HIVE 36 mm        | 露出   | 4.8  | (4.8)                                   |
| R 2065 | RY | 排水ポンプLS                      | CVV-S 2 sq - 3 c  | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                      |
|        |    |                              |                   | RACK | 1.0  | 0.6 + 0.4                               |
|        |    |                              |                   | CP   | 4.8  | (4.8)                                   |
|        |    |                              |                   | FEP  |      |                                         |
|        |    |                              |                   | CP   |      |                                         |
|        |    |                              | HIVE 22 mm        | 露出   | 4.8  | (4.8)                                   |
|        |    |                              |                   | 埋込   |      |                                         |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 14/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自  | 至                               | 種別・サイズ・本数         | 経路   | 合計  | 計 算                                            |
|--------|----|---------------------------------|-------------------|------|-----|------------------------------------------------|
| R 2066 | RY | 補助継電器盤<br>苛性タンク電<br>極           | CVV-S 2 sq - 4 c  | P&D  | 6.7 | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                             |
|        |    |                                 |                   | RACK | 8.7 | 4.8 + 3.9                                      |
|        |    |                                 |                   | CP   | 6.7 | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.4 + 0.6 |
|        |    |                                 |                   | FEP  |     |                                                |
|        |    |                                 |                   | CP   |     |                                                |
|        |    |                                 | HIVE 42 mm        | 露出   | 6.7 | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.4 + 0.6 |
| R 2067 | RY | 補助継電器盤<br>次亜タンク電<br>極           | CVV-S 2 sq - 4 c  | P&D  | 6.7 | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                             |
|        |    |                                 |                   | RACK | 4.8 | 4.8                                            |
|        |    |                                 |                   | CP   | 6.7 | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.4 + 0.6 |
|        |    |                                 |                   | FEP  |     |                                                |
|        |    |                                 |                   | CP   |     |                                                |
|        |    |                                 | HIVE 42 mm        | 露出   | 6.7 | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.4 + 0.6 |
| R 2068 | RY | 補助継電器盤<br>循環・薬液注<br>入ポンプ操作<br>盤 | CVV 2 sq - 2 c    | P&D  | 6.7 | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                             |
|        |    |                                 |                   | RACK | 5.2 | 4.8 + 0.4                                      |
|        |    |                                 |                   | CP   | 3.4 | (2.9)+ 0.5                                     |
|        |    |                                 |                   | FEP  |     |                                                |
|        |    |                                 |                   | CP   |     |                                                |
|        |    |                                 |                   | 露出   |     |                                                |
| R 2069 | RY | 補助継電器盤<br>循環・薬液注<br>入ポンプ操作<br>盤 | CVV-S 2 sq - 10 c | P&D  | 6.7 | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                             |
|        |    |                                 |                   | RACK | 5.2 | 4.8 + 0.4                                      |
|        |    |                                 |                   | CP   | 3.4 | (2.9)+ 0.5                                     |
|        |    |                                 |                   | FEP  |     |                                                |
|        |    |                                 |                   | CP   |     |                                                |
|        |    |                                 |                   | 露出   |     |                                                |
| R 2070 | RY | 補助継電器盤<br>No.1主汚水ポ<br>ンプ        | CVV 2 sq - 4 c    | P&D  | 6.7 | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                             |
|        |    |                                 |                   | RACK | 4.5 | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 0.4                    |
|        |    |                                 |                   | CP   | 4.8 | (4.8)                                          |
|        |    |                                 |                   | FEP  |     |                                                |
|        |    |                                 |                   | CP   |     |                                                |
|        |    |                                 |                   | 露出   |     |                                                |
| R 2070 | RY | 補助継電器盤<br>No.1主汚水ポ<br>ンプ        | CVV 2 sq - 4 c    | 埋込   |     |                                                |
|        |    |                                 |                   |      |     |                                                |
|        |    |                                 |                   |      |     |                                                |
|        |    |                                 |                   |      |     |                                                |
|        |    |                                 |                   |      |     |                                                |
|        |    |                                 |                   |      |     |                                                |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 15/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自               | 至           | 種別・サイズ・本数           | 経路   | 合計   | 計 算                                                    |
|--------|-----------------|-------------|---------------------|------|------|--------------------------------------------------------|
| R 2071 | RY<br>補助継電器盤    | No. 2主汚水ポンプ | CVV 2 sq - 4 c      | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                                     |
|        |                 |             |                     | RACK | 6.9  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 0.4                      |
|        |                 |             |                     | CP   | 4.8  | (4.8)                                                  |
|        |                 |             |                     | FEP  |      |                                                        |
|        |                 |             |                     | CP   |      |                                                        |
|        |                 |             |                     | 露出   |      |                                                        |
|        |                 |             |                     | 埋込   |      |                                                        |
| R 2072 | RY<br>補助継電器盤    | No. 3主汚水ポンプ | CVV 2 sq - 4 c      | P&D  | 6.7  | (1.0)+ 2.8 + (2.9)                                     |
|        |                 |             |                     | RACK | 8.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4                |
|        |                 |             |                     | CP   | 4.8  | (4.8)                                                  |
|        |                 |             |                     | FEP  |      |                                                        |
|        |                 |             |                     | CP   |      |                                                        |
|        |                 |             |                     | 露出   |      |                                                        |
|        |                 |             |                     | 埋込   |      |                                                        |
| R 2073 | 電磁流量計検出器        | 電磁流量計変換器    | 専用ケーブル x 2          | P&D  |      |                                                        |
|        |                 |             |                     | RACK |      |                                                        |
|        |                 |             |                     | CP   | 12.7 | 0.6 + 5.1 + 7.0                                        |
|        |                 |             |                     | FEP  |      |                                                        |
|        |                 |             |                     | CP   |      |                                                        |
|        |                 |             | HIVE 22 mm          | 露出   | 12.7 | 0.6 + 5.1 + 7.0                                        |
|        |                 |             |                     | 埋込   |      |                                                        |
| R 2074 | CC<br>コントロールセンタ | 主流入ゲート      | 600V CV 2 sq - 3 c  | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                           |
|        |                 |             |                     | RACK | 12.1 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5                                  |
|        |                 |             |                     | CP   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                                       |
|        |                 |             |                     | FEP  |      |                                                        |
|        |                 |             | IV 2 sq             | CP   | 21.0 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.5 + (2.9)+ 0.6 |
|        |                 |             | HIVE 22 mm          | 露出   | 4.7  | 1.2 + (2.9)+ 0.6                                       |
|        |                 |             |                     | 埋込   |      |                                                        |
| R 2075 | CC<br>コントロールセンタ | No. 1主汚水ポンプ | 600V CV 38 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                           |
|        |                 |             |                     | RACK | 4.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 0.4                            |
|        |                 |             |                     | CP   | 4.8  | (4.8)                                                  |
|        |                 |             |                     | FEP  |      |                                                        |
|        |                 |             | IV 38 sq            | CP   | 13.2 | (1.0)+ (2.9)+ 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 0.4 + (4.8)      |
|        |                 |             | HIVE 70 mm          | 露出   | 4.8  | (4.8)                                                  |
|        |                 |             |                     | 埋込   |      |                                                        |



上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 16/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自         | 至           | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計   | 計 算                                                                |
|--------|-----------|-------------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|
| R 2076 | コントロールセンタ | No. 2主汚水ポンプ | 600V CV 38 sq - 3 c  | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|        |           |             |                      | RACK | 6.9  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 0.4                                  |
|        |           |             |                      | CP   | 4.8  | (4.8)                                                              |
|        |           |             |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |           |             | IV 38 sq             | CP   | 15.6 | (1.0)+ (2.9)+ 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 0.4 + (4.8)            |
|        |           |             | HIVE 70 mm           | 露出   | 4.8  | (4.8)                                                              |
|        |           |             |                      | 埋込   |      |                                                                    |
| R 2077 | コントロールセンタ | No. 3主汚水ポンプ | 600V CV 38 sq - 3 c  | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|        |           |             |                      | RACK | 8.5  | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4                            |
|        |           |             |                      | CP   | 4.8  | (4.8)                                                              |
|        |           |             |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |           |             | IV 38 sq             | CP   | 17.2 | (1.0)+ (2.9)+ 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 0.4 + (4.8)      |
|        |           |             | HIVE 70 mm           | 露出   | 4.8  | (4.8)                                                              |
|        |           |             |                      | 埋込   |      |                                                                    |
| R 2078 | コントロールセンタ | 排水ポンプ       | 600V CV 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|        |           |             |                      | RACK | 0.9  | 0.5 + 0.4                                                          |
|        |           |             |                      | CP   | 4.8  | (4.8)                                                              |
|        |           |             |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |           |             | IV 2 sq              | CP   | 4.8  | (4.8)                                                              |
|        |           |             | HIVE 22 mm           | 露出   | 4.8  | (4.8)                                                              |
|        |           |             |                      | 埋込   |      |                                                                    |
| R 2079 | コントロールセンタ | 自動給水装置      | 600V CV 3.5 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|        |           |             |                      | RACK | 19.3 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 4.5                            |
|        |           |             |                      | CP   | 6.4  | (4.8)+ 1.6                                                         |
|        |           |             |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |           |             | IV 3.5 sq            | CP   | 29.6 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 4.5 + (4.8)+ 1.6 |
|        |           |             | HIVE 28 mm           | 露出   | 6.4  | (4.8)+ 1.6                                                         |
|        |           |             |                      | 埋込   |      |                                                                    |
| R 2080 | コントロールセンタ | 換気ファン       | 600V CV 3.5 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|        |           |             |                      | RACK | 12.4 | 4.8 + 3.8 + 1.9 + 1.5 + 0.4                                        |
|        |           |             |                      | CP   | 4.0  | (2.9)+ 1.1                                                         |
|        |           |             |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |           |             | IV 3.5 sq            | CP   | 20.3 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.8 + 1.9 + 1.5 + 0.4 + (2.9)+ 1.1             |
|        |           |             | HIVE 28 mm           | 露出   | 4.0  | (2.9)+ 1.1                                                         |
|        |           |             |                      | 埋込   |      |                                                                    |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 17/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自                   | 至             | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計   | 計 算                                                                |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|
| R 2081 | CC<br><br>コントロールセンタ | 脱臭ファン         | 600V CV 3.5 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|        |                     |               |                      | RACK | 11.9 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.3                                              |
|        |                     |               |                      | CP   | 3.7  | (2.9)+ 0.8                                                         |
|        |                     |               |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |                     |               | IV 3.5 sq            | CP   | 19.5 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.3 + (2.9)+ 0.8                   |
|        |                     |               | HIVE 28 mm           | 露出   | 3.7  | (2.9)+ 0.8                                                         |
|        |                     |               |                      | 埋込   |      |                                                                    |
| R 2082 | CC<br><br>コントロールセンタ | No.1循環ポン<br>プ | 600V CV 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|        |                     |               |                      | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                                                          |
|        |                     |               |                      | CP   | 6.3  | (2.9)+ 0.7 + 1.1 + 1.6                                             |
|        |                     |               |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |                     |               | IV 2 sq              | CP   | 15.4 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 0.4 + (2.9)+ 0.7 + 1.1 + 1.6                   |
|        |                     |               | HIVE 22 mm           | 露出   | 6.3  | (2.9)+ 0.7 + 1.1 + 1.6                                             |
|        |                     |               |                      | 埋込   |      |                                                                    |
| R 2083 | CC<br><br>コントロールセンタ | No.2循環ポン<br>プ | 600V CV 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|        |                     |               |                      | RACK | 5.2  | 4.8 + 0.4                                                          |
|        |                     |               |                      | CP   | 5.2  | (2.9)+ 0.7 + 1.6                                                   |
|        |                     |               |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |                     |               | IV 2 sq              | CP   | 13.8 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 0.4 + (2.9)+ 0.7 + 1.1                         |
|        |                     |               | HIVE 22 mm           | 露出   | 4.7  | (2.9)+ 0.7 + 1.1                                                   |
|        |                     |               |                      | 埋込   |      |                                                                    |
| R 2084 | CC<br><br>コントロールセンタ | 苛性溶解攪拌<br>機   | 600V CV 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|        |                     |               |                      | RACK | 8.7  | 4.8 + 3.9                                                          |
|        |                     |               |                      | CP   | 6.3  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.6                           |
|        |                     |               |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |                     |               | IV 2 sq              | CP   | 18.9 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.6 |
|        |                     |               |                      | 露出   |      |                                                                    |
|        |                     |               |                      | 埋込   |      |                                                                    |
| R 2085 | CC<br><br>コントロールセンタ | 次亜溶解攪拌<br>機   | 600V CV 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                       |
|        |                     |               |                      | RACK | 4.8  | 4.8                                                                |
|        |                     |               |                      | CP   | 6.3  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.6                           |
|        |                     |               |                      | FEP  |      |                                                                    |
|        |                     |               | IV 2 sq              | CP   | 15.0 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.6       |
|        |                     |               |                      | 露出   |      |                                                                    |
|        |                     |               |                      | 埋込   |      |                                                                    |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 18/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自         | 至                 | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計   | 計 算                                                                            |
|--------|-----------|-------------------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| R 2086 | コントロールセンタ | No. 1 苛性注入<br>ポンプ | 600V CV 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                                   |
|        |           |                   |                      | RACK | 8.7  | 4.8 + 3.9                                                                      |
|        |           |                   |                      | CP   | 5.7  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6                                             |
|        |           |                   |                      | FEP  |      |                                                                                |
|        |           |                   | IV 2 sq              | CP   | 14.4 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6                         |
|        |           |                   |                      | 露出   |      |                                                                                |
|        |           |                   |                      | 埋込   |      |                                                                                |
| R 2087 | コントロールセンタ | No. 2 苛性注入<br>ポンプ | 600V CV 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                                   |
|        |           |                   |                      | RACK | 8.7  | 4.8 + 3.9                                                                      |
|        |           |                   |                      | CP   | 5.5  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.6                                                   |
|        |           |                   |                      | FEP  |      |                                                                                |
|        |           |                   | IV 2 sq              | CP   | 14.2 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.6                               |
|        |           |                   |                      | 露出   |      |                                                                                |
|        |           |                   |                      | 埋込   |      |                                                                                |
| R 2088 | コントロールセンタ | No. 1 次重注入<br>ポンプ | 600V CV 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                                   |
|        |           |                   |                      | RACK | 4.8  | 4.8                                                                            |
|        |           |                   |                      | CP   | 5.7  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6                                             |
|        |           |                   |                      | FEP  |      |                                                                                |
|        |           |                   | IV 2 sq              | CP   | 14.4 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6                         |
|        |           |                   |                      | 露出   |      |                                                                                |
|        |           |                   |                      | 埋込   |      |                                                                                |
| R 2089 | コントロールセンタ | No. 2 次重注入<br>ポンプ | 600V CV 2 sq - 3 c   | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                                   |
|        |           |                   |                      | RACK | 4.8  | 4.8                                                                            |
|        |           |                   |                      | CP   | 5.5  | 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.6                                                   |
|        |           |                   |                      | FEP  |      |                                                                                |
|        |           |                   | IV 2 sq              | CP   | 14.2 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 1.4 + (2.9)+ 0.4 + 0.2 + 0.6                               |
|        |           |                   |                      | 露出   |      |                                                                                |
|        |           |                   |                      | 埋込   |      |                                                                                |
| R 2090 | コントロールセンタ | 電動シャッタ            | 600V CV 3.5 sq - 3 c | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                                   |
|        |           |                   |                      | RACK | 14.6 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.6                                              |
|        |           |                   |                      | CP   | 13.9 | 2.9 + (6.8)+ 0.6 + 2.9 + 0.7                                                   |
|        |           |                   |                      | FEP  |      |                                                                                |
|        |           |                   | IV 3.5 sq            | CP   | 32.4 | (1.0)+ (2.9)+ 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.6 + 2.9 + (6.8)+ 0.6 + 2.9 + 0.7 |
|        |           |                   | HIVE 28 mm           | 露出   | 13.9 | 2.9 + (6.8)+ 0.6 + 2.9 + 0.7                                                   |
|        |           |                   |                      | 埋込   |      |                                                                                |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 19/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自               | 至               | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計   | 計 算                                                                                |
|--------|-----------------|-----------------|----------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| R 2091 | CC<br>コントロールセンタ | 自家発電室給気ファン      | 600V CV 3.5 sq - 3 c | P&D  | 14.9 | (1.0)+ 1.9 + 1.4 + 2.3 + 1.2 + 3.0 + 0.8 + 1.4 + 1.9                               |
|        |                 |                 |                      | RACK |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | CP   | 10.8 | 2.3 + 3.9 + 1.3 + 2.5 + 0.8                                                        |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                                                                    |
|        |                 |                 | IV 3.5 sq            | CP   | 25.7 | (1.0)+ 1.9 + 1.4 + 2.3 + 1.2 + 3.0 + 0.8 + 1.4 + 1.9 + 2.3 + 3.9 + 1.3 + 2.5 + 0.8 |
|        |                 |                 | HIVE 28 mm           | 露出   | 10.8 | 2.3 + 3.9 + 1.3 + 2.5 + 0.8                                                        |
| R 2092 | CC<br>コントロールセンタ | 電気室換気ファン        | 600V CV 3.5 sq - 3 c | 埋込   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | P&D  | 11.1 | (1.0)+ 1.9 + 1.4 + 2.3 + 1.2 + 0.8 + 0.5 + (2.0)                                   |
|        |                 |                 |                      | RACK |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | CP   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                                                                    |
|        |                 |                 | IV 3.5 sq            | CP   | 11.1 | (1.0)+ 1.9 + 1.4 + 2.3 + 1.2 + 0.8 + 0.5 + (2.0)                                   |
| R 2093 | CC<br>コントロールセンタ | コンテナ搬出用チェーンブロック | 600V CV 3.5 sq - 3 c | 露出   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | 埋込   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | P&D  | 3.9  | (1.0)+ (2.9)                                                                       |
|        |                 |                 |                      | RACK | 14.8 | 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8                                                  |
|        |                 |                 |                      | CP   | 11.2 | 2.9 + (6.8)+ 1.5                                                                   |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                                                                    |
| R 2094 | 接地端子箱           | HP1<br>高圧引込盤    | IV 100 sq            | CP   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | CP   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | 露出   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | 埋込   |      |                                                                                    |
| R 2095 | 接地端子箱           | HP1<br>高圧引込盤    | IV 60 sq x 2         | P&D  | 8.9  | 1.4 + 2.3 + 1.2 + 3.0 + (1.0)                                                      |
|        |                 |                 |                      | RACK |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | CP   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | CP   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | 露出   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      | 埋込   |      |                                                                                    |
|        |                 |                 |                      |      |      |                                                                                    |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 20/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自             | 至             | 種別・サイズ・本数 | 経路   | 合計   | 計 算                                                                                        |
|--------|---------------|---------------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| R 2096 | 接地端子箱         | 変圧器盤          | IV 100 sq | P&D  | 6.6  | 1.4 + 2.3 + 0.9 + 1.0 + (1.0)                                                              |
|        |               |               |           | RACK |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | CP   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | FEP  |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | CP   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | 露出   |      |                                                                                            |
| R 2097 | 接地端子箱         | 幹線アース ( 低圧機器) | IV 100 sq | P&D  | 25.9 | (2.0)+ 1.4 + 2.3 + 1.2 + 3.0 + 0.8 + 2.4 + 1.9 + 0.8 + 0.9 + 1.6 + 2.8 + 0.5 + 1.4 + (2.9) |
|        |               |               |           | RACK | 31.5 | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 4.1 + 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 4.5          |
|        |               |               |           | CP   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | FEP  |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | CP   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | 露出   |      |                                                                                            |
| R 2098 | 接地端子箱         | 幹線アース ( 計装機器) | IV 38 sq  | P&D  | 25.9 | (2.0)+ 1.4 + 2.3 + 1.2 + 3.0 + 0.8 + 2.4 + 1.9 + 0.8 + 0.9 + 1.6 + 2.8 + 0.5 + 1.4 + (2.9) |
|        |               |               |           | RACK | 31.5 | 0.5 + 0.6 + 2.0 + 1.0 + 2.4 + 1.6 + 4.1 + 4.8 + 3.9 + 1.9 + 1.5 + 1.9 + 0.8 + 4.5          |
|        |               |               |           | CP   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | FEP  |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | CP   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | 露出   |      |                                                                                            |
| R 2099 | 幹線アース ( 低圧機器) | P1 切換開閉器盤     | IV 5.5 sq | P&D  | 1.0  | (1.0)                                                                                      |
|        |               |               |           | RACK |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | CP   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | FEP  |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | CP   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | 露出   |      |                                                                                            |
| R 2100 | 幹線アース ( 低圧機器) | P2 直流電源盤      | IV 5.5 sq | P&D  | 1.0  | (1.0)                                                                                      |
|        |               |               |           | RACK |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | CP   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | FEP  |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | CP   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | 露出   |      |                                                                                            |
|        |               |               |           | 埋込   |      |                                                                                            |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 21/ 22)




拾い出し根拠表

| N o    | 自             | 至                    | 種別・サイズ・本数     | 経路   | 合計   | 計 算                 |
|--------|---------------|----------------------|---------------|------|------|---------------------|
| R 2101 | 幹線アース ( 低圧機器) | CC<br>コントロールセンタ      | IV<br>5. 5 sq | P&D  | 1. 0 | (1. 0)              |
|        |               |                      |               | RACK |      |                     |
|        |               |                      |               | CP   |      |                     |
|        |               |                      |               | FEP  |      |                     |
|        |               |                      |               | CP   |      |                     |
|        |               |                      |               | 露出   |      |                     |
|        |               |                      |               | 埋込   |      |                     |
| R 2102 | 幹線アース ( 低圧機器) | KP<br>監視操作盤          | IV<br>5. 5 sq | P&D  | 1. 0 | (1. 0)              |
|        |               |                      |               | RACK |      |                     |
|        |               |                      |               | CP   |      |                     |
|        |               |                      |               | FEP  |      |                     |
|        |               |                      |               | CP   |      |                     |
|        |               |                      |               | 露出   |      |                     |
|        |               |                      |               | 埋込   |      |                     |
| R 2103 | 幹線アース ( 低圧機器) | RY<br>補助継電器盤         | IV<br>5. 5 sq | P&D  | 1. 0 | (1. 0)              |
|        |               |                      |               | RACK |      |                     |
|        |               |                      |               | CP   |      |                     |
|        |               |                      |               | FEP  |      |                     |
|        |               |                      |               | CP   |      |                     |
|        |               |                      |               | 露出   |      |                     |
|        |               |                      |               | 埋込   |      |                     |
| R 2104 | 幹線アース ( 低圧機器) | LP1<br>主流入ゲート<br>操作盤 | IV<br>3. 5 sq | P&D  |      |                     |
|        |               |                      |               | RACK |      |                     |
|        |               |                      |               | CP   | 4. 1 | 1. 2 + (2. 9)       |
|        |               |                      |               | FEP  |      |                     |
|        |               |                      |               | CP   |      |                     |
|        |               |                      |               | 露出   |      |                     |
|        |               |                      |               | 埋込   |      |                     |
| R 2105 | 幹線アース ( 低圧機器) | LP4<br>主汚水ポンプ<br>操作盤 | IV<br>3. 5 sq | P&D  |      |                     |
|        |               |                      |               | RACK |      |                     |
|        |               |                      |               | CP   | 5. 7 | 0. 4 + (4. 8)+ 0. 5 |
|        |               |                      |               | FEP  |      |                     |
|        |               |                      |               | CP   |      |                     |
|        |               |                      |               | 露出   |      |                     |
|        |               |                      |               | 埋込   |      |                     |

上内中継ポンプ場電気設備(撤去) ( 22/ 22)

拾い出し根拠表

| N o    | 自             | 至                  | 種別・サイズ・本数     | 経路   | 合計   | 計 算                  |
|--------|---------------|--------------------|---------------|------|------|----------------------|
| R 2106 | 幹線アース ( 低圧機器) | LP6<br>ファン操作盤      | IV<br>3. 5 sq | P&D  |      |                      |
|        |               |                    |               | RACK |      |                      |
|        |               |                    |               | CP   | 3. 3 | 0. 4 + (2. 9)        |
|        |               |                    |               | FEP  |      |                      |
|        |               |                    |               | CP   |      |                      |
|        |               |                    |               | 露出   |      |                      |
|        |               |                    |               | 埋込   |      |                      |
| R 2107 | 幹線アース ( 低圧機器) | LP7<br>循環・薬注ポンプ操作盤 | IV<br>3. 5 sq | P&D  |      |                      |
|        |               |                    |               | RACK |      |                      |
|        |               |                    |               | CP   | 4. 3 | 1. 4 + (2. 9)        |
|        |               |                    |               | FEP  |      |                      |
|        |               |                    |               | CP   |      |                      |
|        |               |                    |               | 露出   |      |                      |
|        |               |                    |               | 埋込   |      |                      |
| R 2108 | 幹線アース ( 低圧機器) | L-1<br>1F電灯分電盤     | IV<br>3. 5 sq | P&D  |      |                      |
|        |               |                    |               | RACK |      |                      |
|        |               |                    |               | CP   | 5. 2 | 1. 8 + 1. 4 + (2. 0) |
|        |               |                    |               | FEP  |      |                      |
|        |               |                    |               | CP   |      |                      |
|        |               |                    |               | 露出   |      |                      |
|        |               |                    |               | 埋込   |      |                      |
| R 2109 | 幹線アース ( 低圧機器) | L-2<br>B1F電灯分電盤    | IV<br>3. 5 sq | P&D  |      |                      |
|        |               |                    |               | RACK |      |                      |
|        |               |                    |               | CP   | 4. 6 | 1. 0 + (3. 6)        |
|        |               |                    |               | FEP  |      |                      |
|        |               |                    |               | CP   |      |                      |
|        |               |                    |               | 露出   |      |                      |
|        |               |                    |               | 埋込   |      |                      |
|        |               |                    |               |      |      |                      |
|        |               |                    |               |      |      |                      |
|        |               |                    |               |      |      |                      |
|        |               |                    |               |      |      |                      |
|        |               |                    |               |      |      |                      |
|        |               |                    |               |      |      |                      |
|        |               |                    |               |      |      |                      |

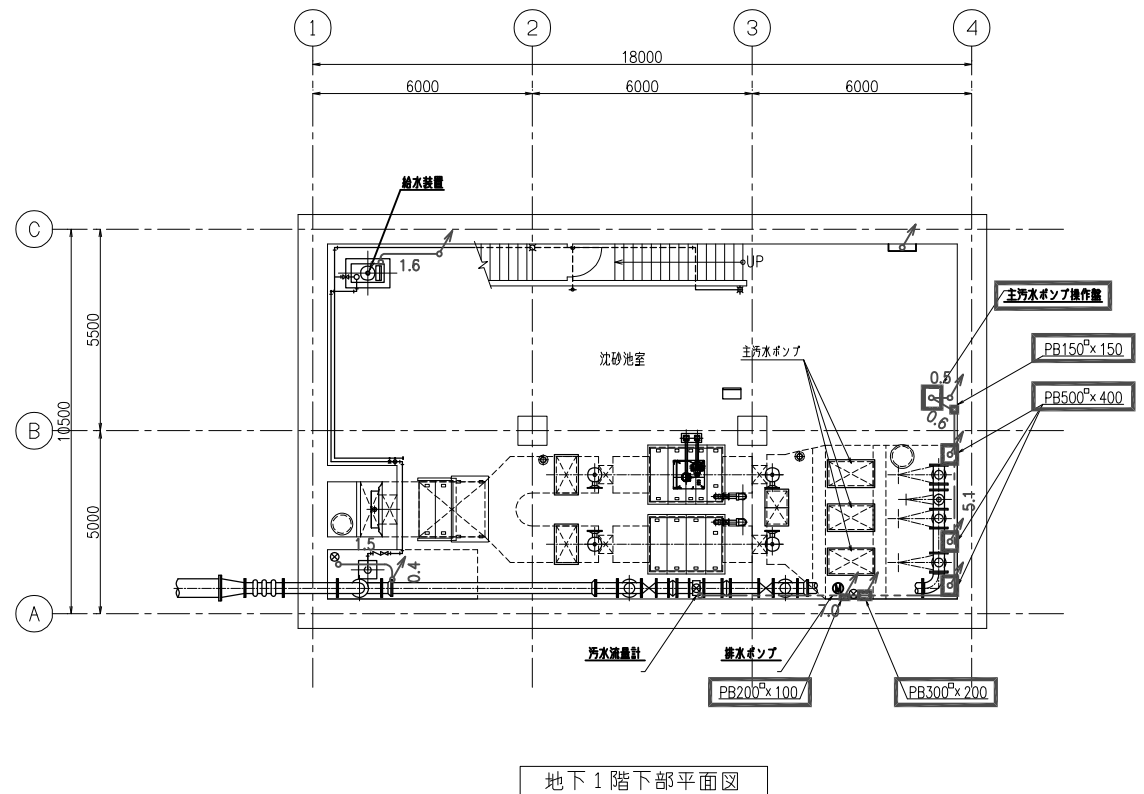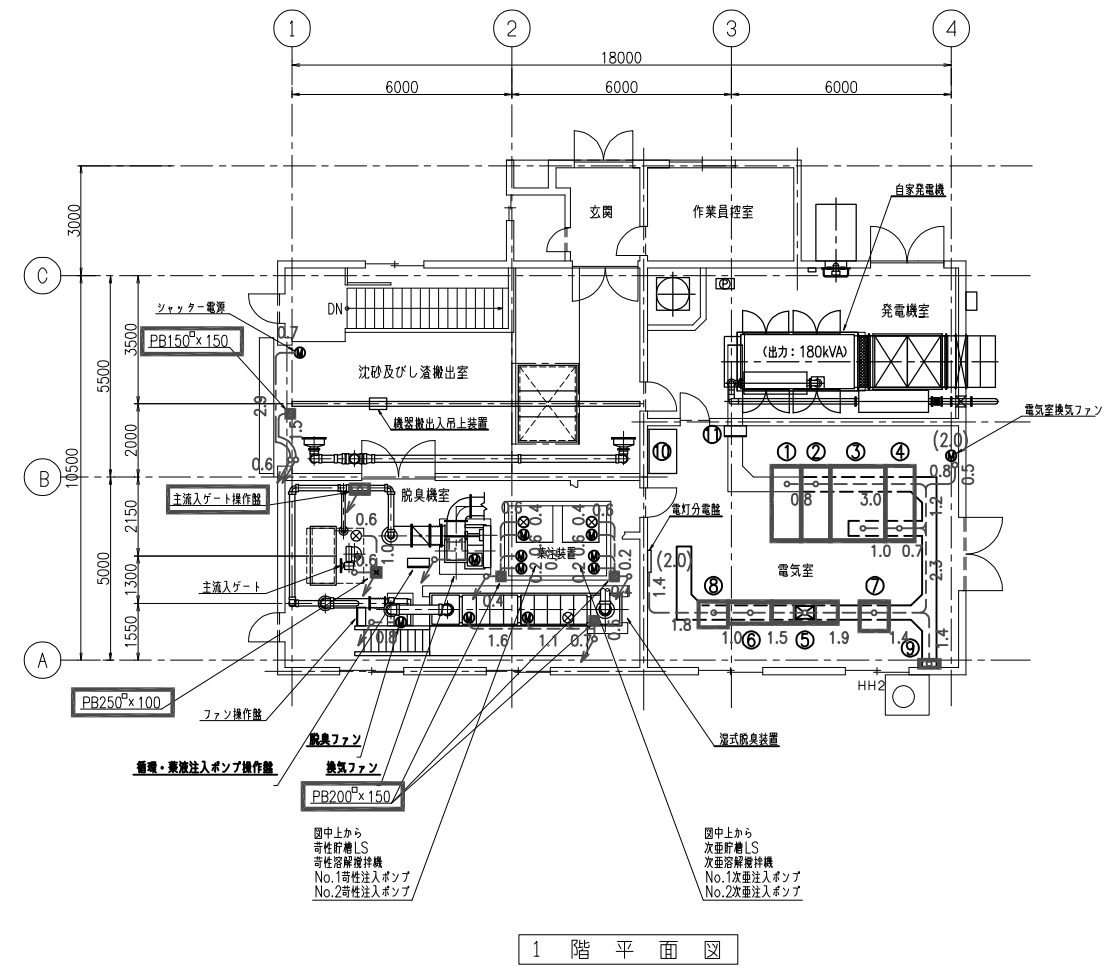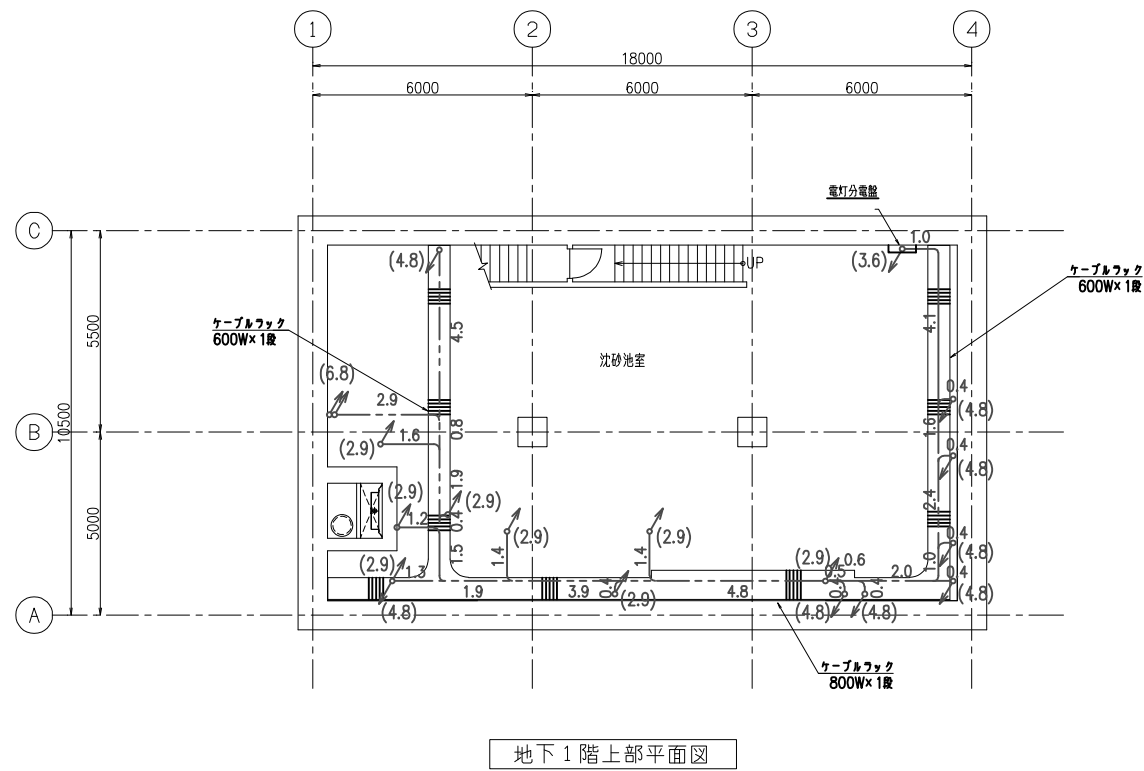


| 番号 | 名 称       | 機 番   | 備 考 |
|----|-----------|-------|-----|
| ①  | 高圧引込盤     | HP1   | 更 新 |
| ②  | 高圧受電盤     | HP2   | 「   |
| ③  | 変圧器盤      | HP3   | 「   |
| ④  | 低圧分岐盤     | P1    | 「   |
| ⑤  | コントロールセンタ | CC1~3 | 「   |
| ⑥  | 補助電圧器盤    | RY    | 「   |
| ⑦  | 直流電源盤     | P2    | 「   |
| ⑧  | 監視操作盤     | KP    | 「   |
| ⑨  | 接地端子箱     |       | 「   |
| ⑩  | データロガー装置  |       | 既 設 |
| ⑪  | し漏破砕機制御盤  |       | 「   |

- 注 記
- は今回更新を示す。
  - 特記なきは既設を示す。


根拠図（更新）

|           |                     |       |                 |
|-----------|---------------------|-------|-----------------|
| 工事年度      | 令和 年度               | 工事場所  | 久喜市上内地区         |
| 工 事 名     | 上内中継ポンプ場機械・電気設備更新工事 |       |                 |
| 図 面 名     | ポンプ棟平面図（更新）         |       | 縮 尺<br>1/100    |
| 課 長       | 課長補佐                | 係 長   | 担当主査 審査 設計 図面番号 |
|           |                     |       | E-17/18         |
| 久喜市下水道施設課 |                     | 年 月 日 |                 |




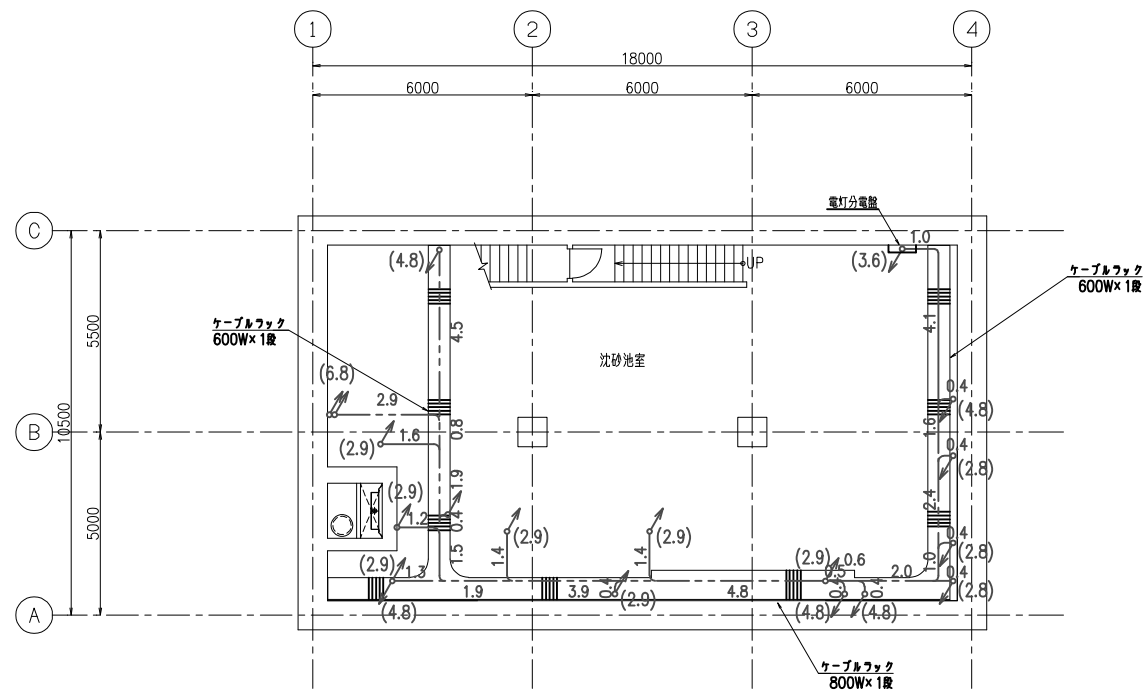

地下1階上部平面図

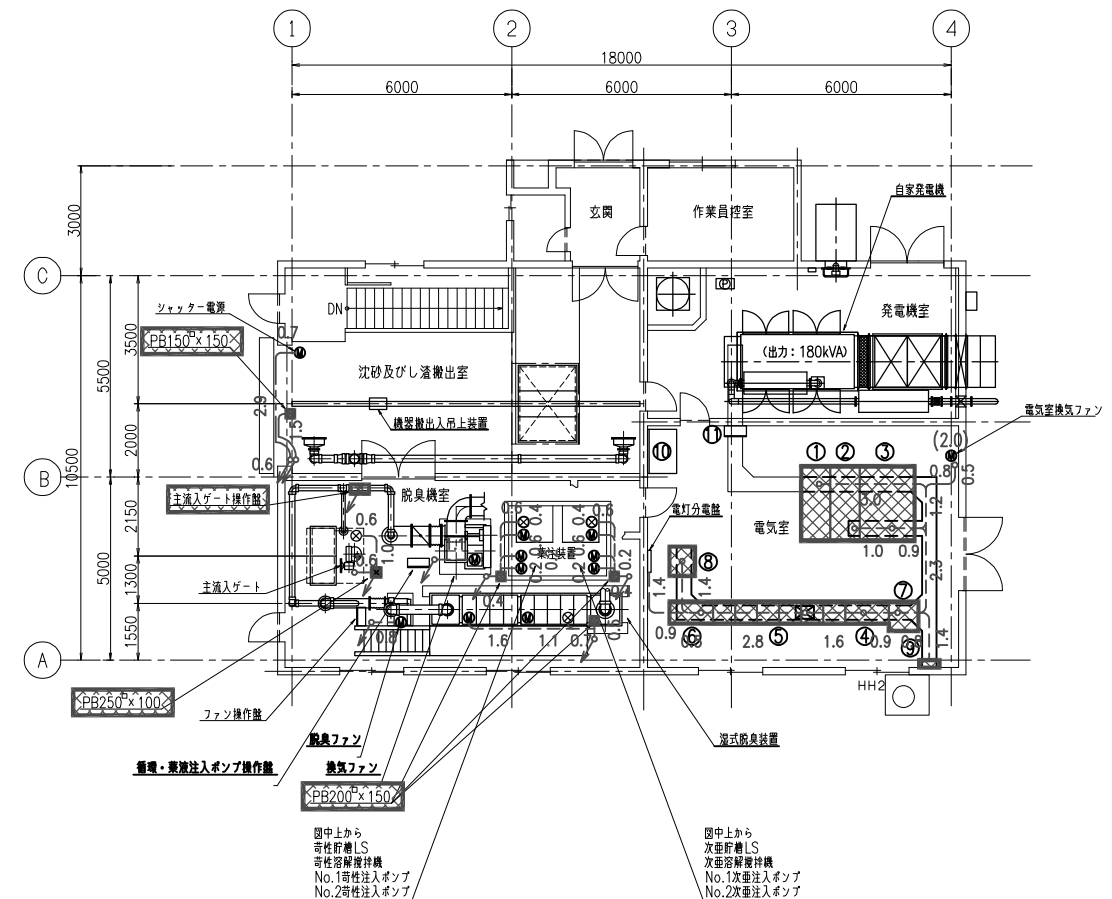

1階平面図

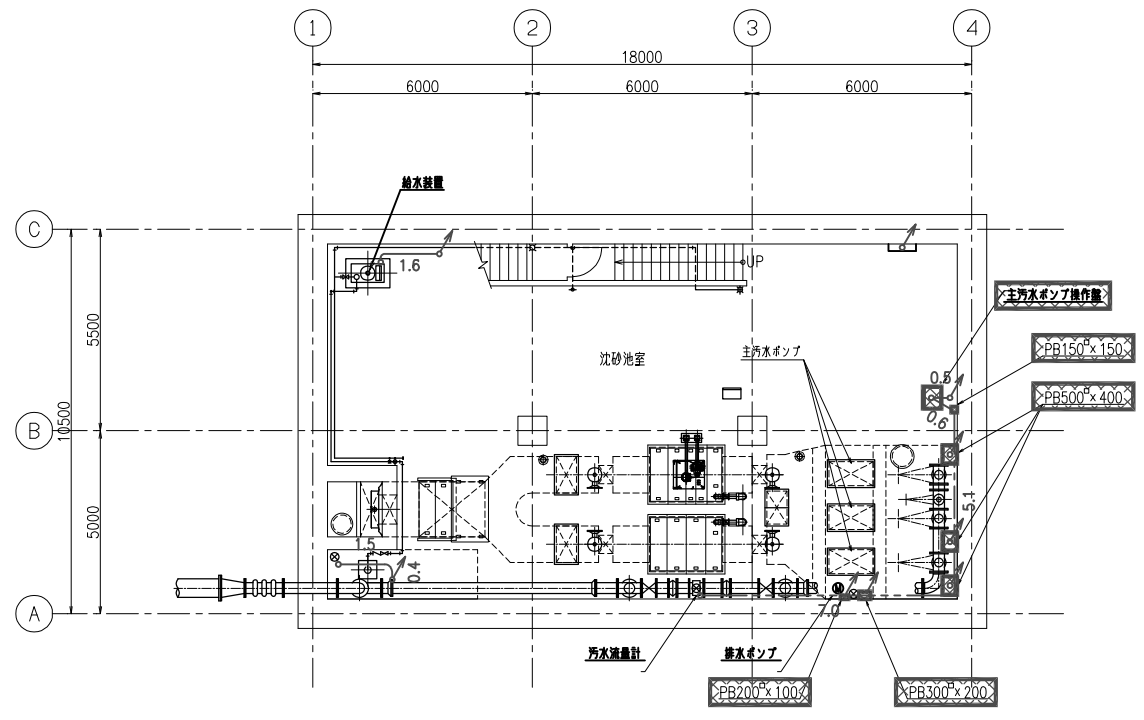

地下1階下部平面図

| 電気室 名称表 |           |       |     |
|---------|-----------|-------|-----|
| 番号      | 名 称       | 機 番   | 備 考 |
| ①       | 高圧引込盤     | HP1   | 撤 去 |
| ②       | 高圧受電盤     | HP2   | ・   |
| ③       | 変圧器盤      | HP3   | ・   |
| ④       | 切換開閉器盤    | P1    | ・   |
| ⑤       | コントロールセンタ | CC1~6 | ・   |
| ⑥       | 補助電圧器盤    | RY    | ・   |
| ⑦       | 直流電圧器     | P2    | ・   |
| ⑧       | 監視操作盤     | KP    | ・   |
| ⑨       | 接地端子箱     |       | ・   |
| ⑩       | データロガー装置  |       | 既 設 |
| ⑪       | しよ破砕機制御盤  |       | ・   |

- 注 記
- 1. は今回撤去を示す。
  - 2. 特記なきは既設を示す。

根拠図（撤去）

|           |                     |         |         |
|-----------|---------------------|---------|---------|
| 工事年度      | 令和 年度               | 工事場所    | 久喜市上内地区 |
| 工 事 名     | 上内中継ポンプ場機械・電気設備更新工事 |         |         |
| 図 面 名     | ポンプ棟平面図（撤去）         |         | 縮 尺     |
|           |                     |         | 1/100   |
| 課 長       | 課長補佐                | 係 長     | 担当主査    |
| 審 査       | 設 計                 | 図 面 番 号 |         |
|           |                     | E-18/18 |         |
| 久喜市下水道施設課 |                     | 年 月 日   |         |