




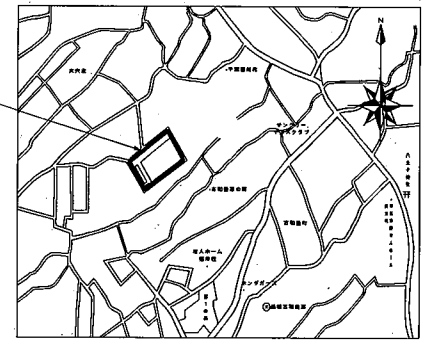

千葉県企業局
北船橋給水場
船橋市大穴北7-8-1

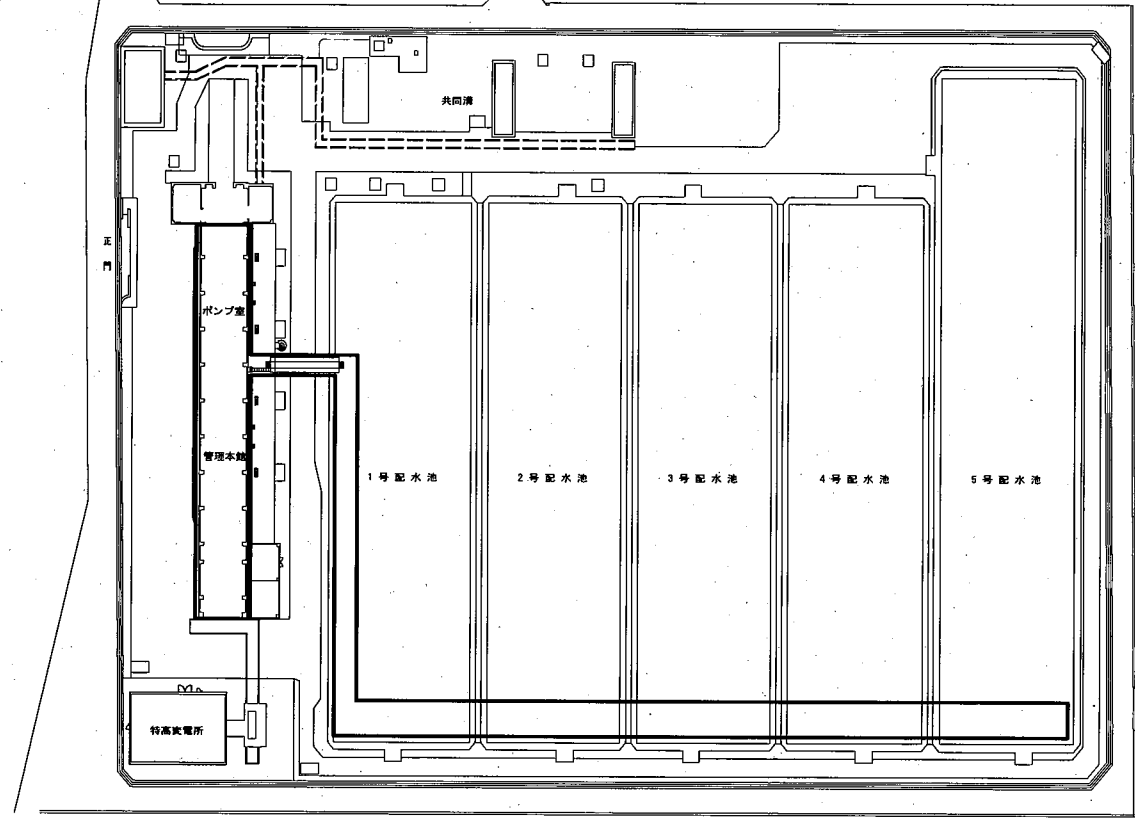

北船橋給水場案内図 (NONE)





□・・・施工箇所

参考図

工事 名称	北船橋給水場計装設備更新工事			
図名 称	北船橋給水場平面図・案内図			
図枚 数	8 葉中 1	縮 尺	F	
完 成	年 月 日	工事番号	北船橋改8第1号	
図記 号	北船給-4	千葉県企業局		
整理番号		施工業者		
場長	次長	副主幹	設計	製図
場長	次長	副主幹	監 督	製 図

北船橋給水場平面図

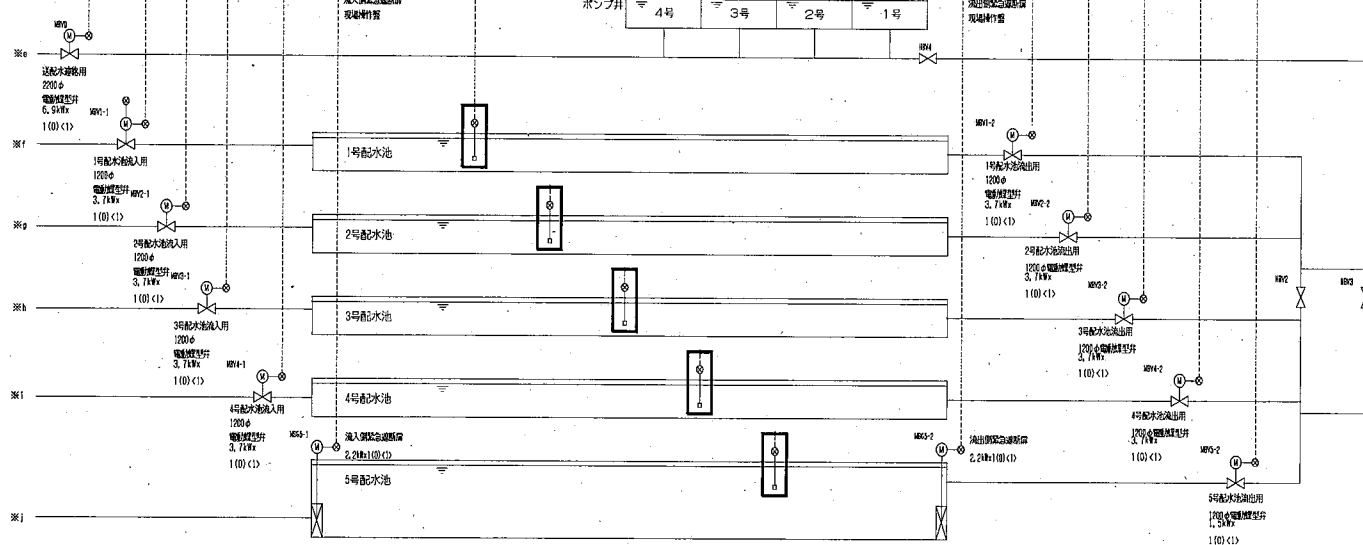
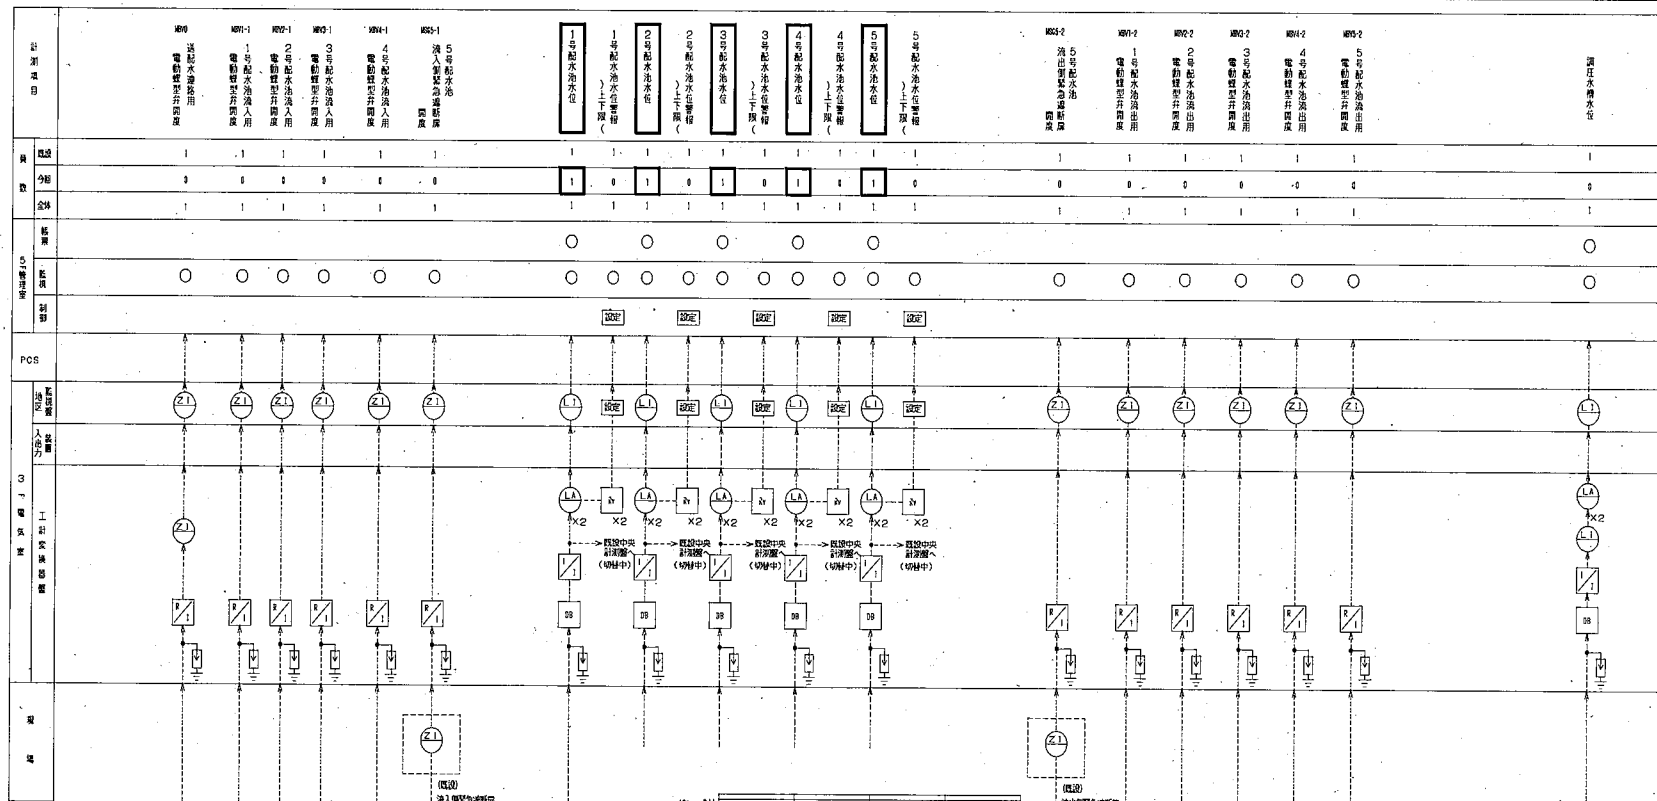


電動弁設備計装フローシート

□: 今回対象箇所

参考図

工 事 名	北船橋給水場計装設備更新工事			
図 面 名	電動弁設備計装フローシート			
図 面 枚 数	8 葉 中 2	縮 尺	F	
完 成	年 月 日	工事番号	北船橋改8第1	
区 画 記 号	北船給 - 4		千葉県企業局	
整理番号			施工業者	
場 長	次 長	副主幹	設 計	製 図
場 長	次 長	副主幹	監 督	製 図

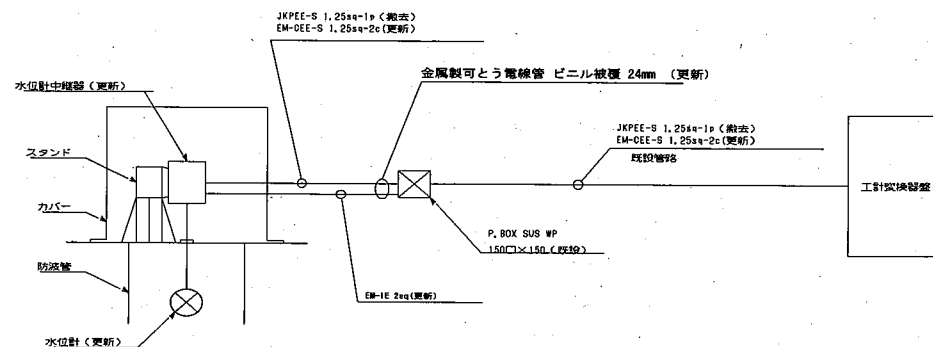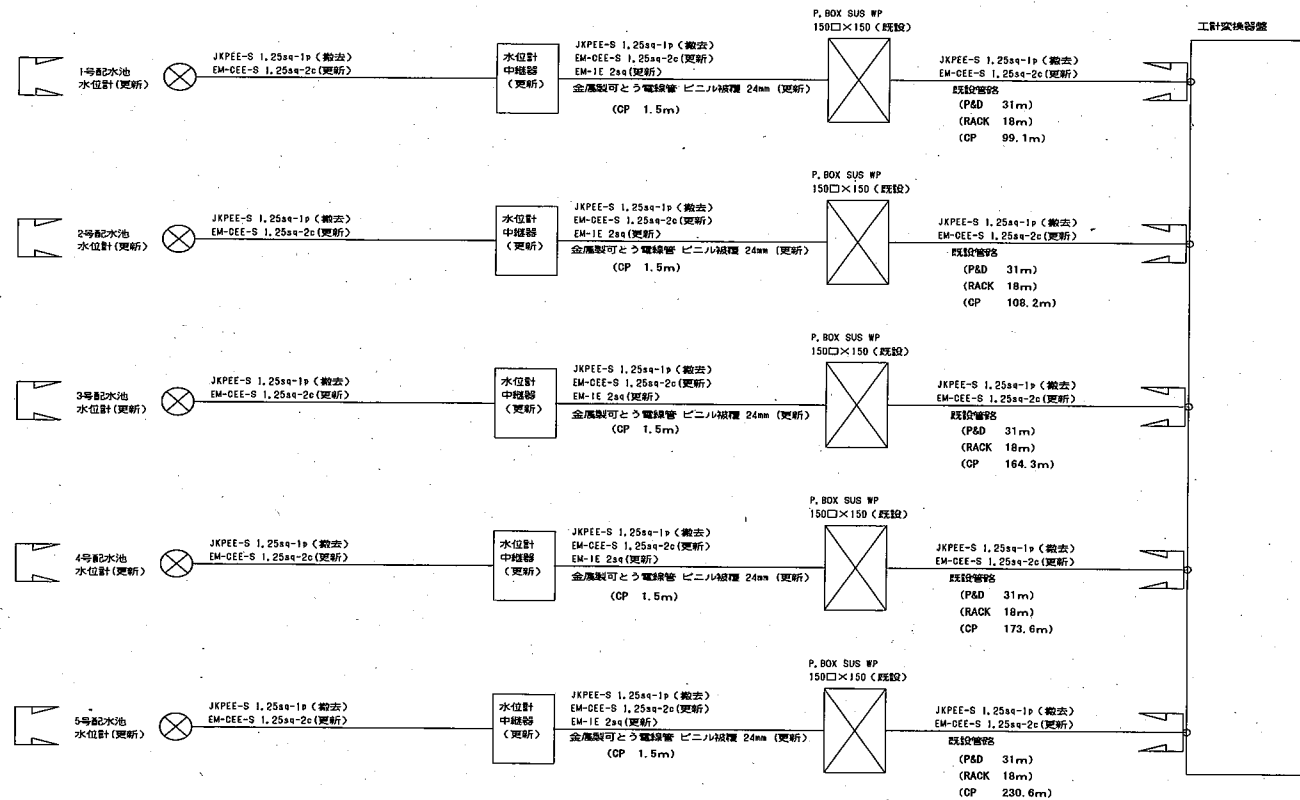


※カバー・スタンド・防波管は既設活用

配水池水位計配線系統図

参考図


工事 名称	北船橋給水場計設設備更新工事			
図面 名称	配水池水位計配線系統図			
図面 枚数	8 葉中 5	縮 尺	F	
完 成	年 月 日	工事番号	北船橋改8第1号	
図面 記号	北船給-4	千葉県企業局		
整理番号			施工業者	
場長	次長	副主幹	設計	製図
場長	次長	副主幹	監製	製図

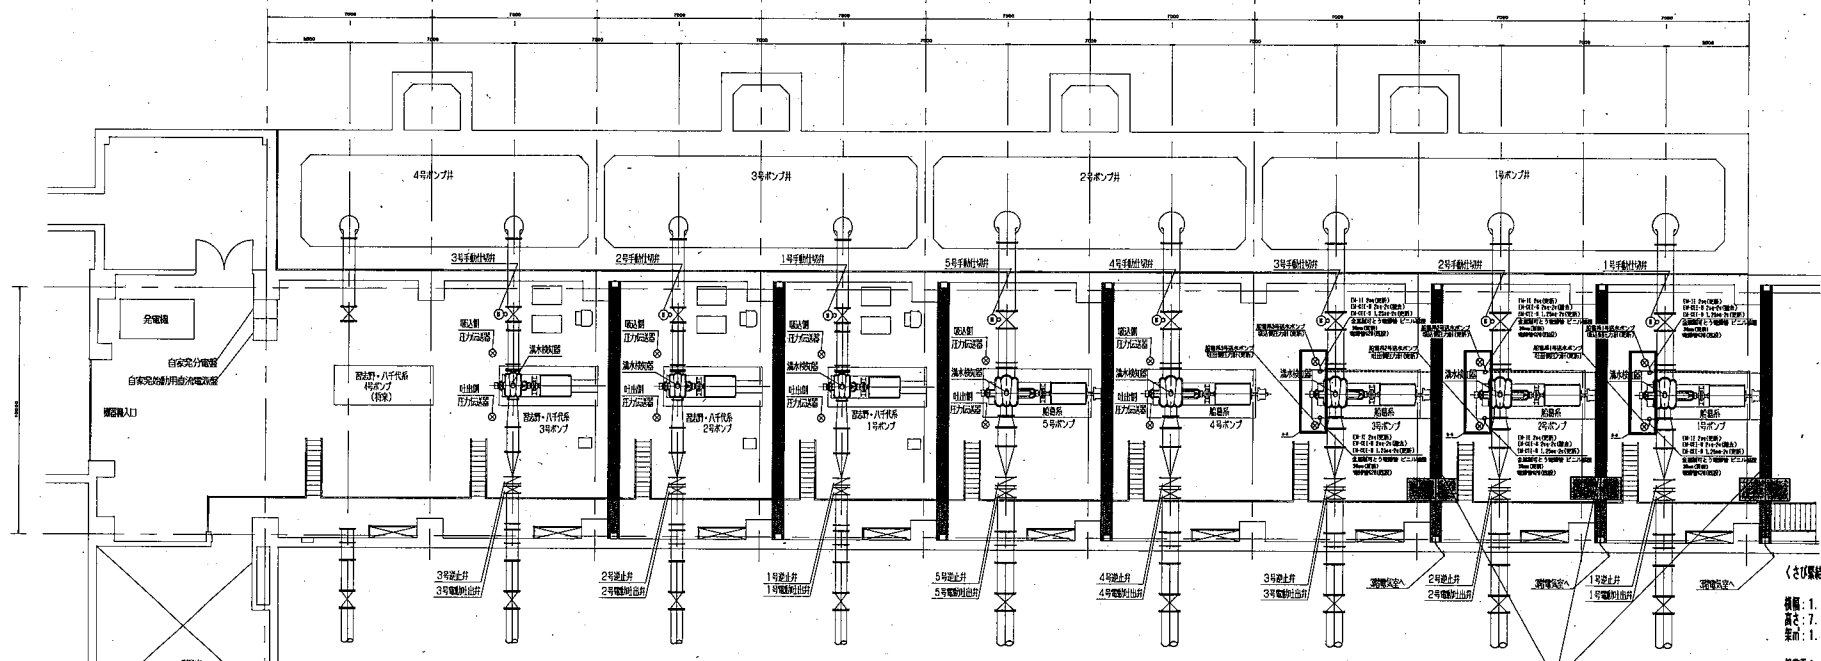


地階ポンプ室平面図
S-301

くさび型給水足場 (手すり先行方式)
 幅: 1.8m
 高さ: 7.5m
 要m: 1.8 x 7.5 = 13.5m
 船橋系1・2・3号配水ポンプの3箇所設置する
 13.5m x 3 = 40.5m

足場設置箇所

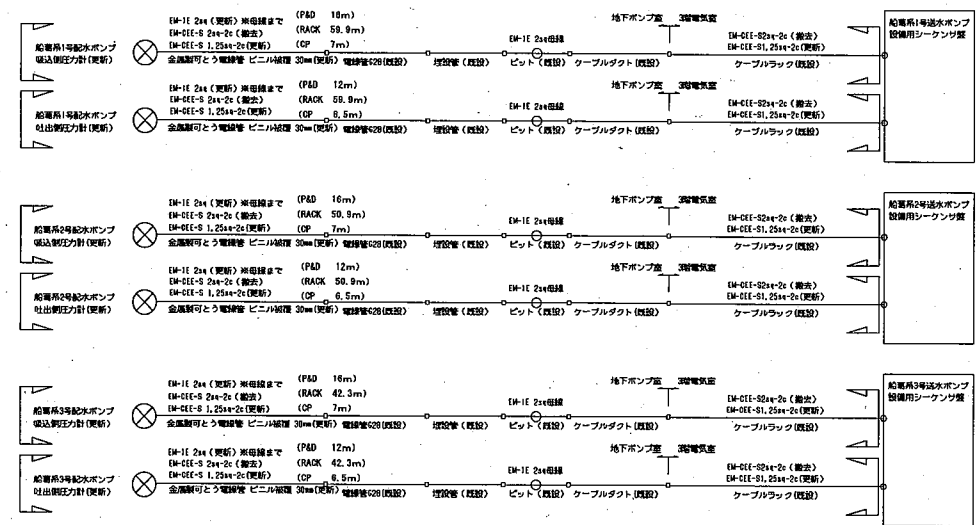

船橋系圧力計配線系統図

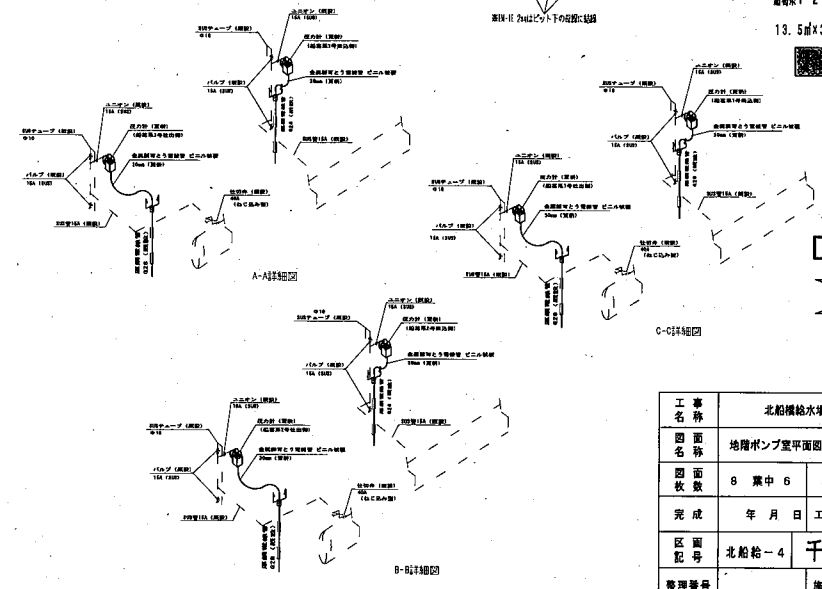

施工箇所
 施工範囲

参考図

工 事 名	北船橋給水場計装設置更新工事			
図 面 名	地階ポンプ室平面図・船橋系圧力計配線系統図			
図 面 数	8	葉 中 6	縮 尺	F
完 成	年 月 日	工事番号	北船橋改修第1号	
区 画 号	北船給-4	千葉県企業局		
整理番号		施工業者		
場 長	次 長	調 主 幹	設 計	監 査
場 長	次 長	調 主 幹	監 査	監 査
場 長	次 長	調 主 幹	監 査	監 査

北船橋給水場計装設備更新工事(市設)

配 線 表

配線番号	記 号	名 称	記 号	名 称	配 線 仕 様	種 別、サイズ、芯数、本数	種 別、サイズ	電 線 管	備考
85-101		船橋系1号送水ポンプ設備用シーケンサ盤		船橋系1号送水ポンプ吸込側圧力計	EM-GTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
				船橋系1号送水ポンプ吐出側圧力計	EM-GTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
85-102		船橋系2号送水ポンプ設備用シーケンサ盤		船橋系2号送水ポンプ吸込側圧力計	EM-GTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
				船橋系2号送水ポンプ吐出側圧力計	EM-GTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
85-103		船橋系3号送水ポンプ設備用シーケンサ盤		船橋系3号送水ポンプ吸込側圧力計	EM-GTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
				船橋系3号送水ポンプ吐出側圧力計	EM-GTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
8J-001		工計交換器盤		1号配水池水位計	JM-PTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 24 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
8J-001		工計交換器盤		2号配水池水位計	JM-PTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 24 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
8J-001		工計交換器盤		3号配水池水位計	JM-PTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 24 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
8J-001		工計交換器盤		4号配水池水位計	JM-PTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 24 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
8J-001		工計交換器盤		5号配水池水位計	JM-PTE-S	1.25 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 24 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			

北船橋給水場計装設備更新工事(市設)

配 線 表

配線番号	記 号	名 称	記 号	名 称	配 線 仕 様	種 別、サイズ、芯数、本数	種 別、サイズ	電 線 管	備考
85-101		船橋系1号送水ポンプ設備用シーケンサ盤		船橋系1号送水ポンプ吸込側圧力計	EM-GTE-S	2 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
				船橋系1号送水ポンプ吐出側圧力計	EM-GTE-S	2 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
85-102		船橋系2号送水ポンプ設備用シーケンサ盤		船橋系2号送水ポンプ吸込側圧力計	EM-GTE-S	2 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
				船橋系2号送水ポンプ吐出側圧力計	EM-GTE-S	2 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
85-103		船橋系3号送水ポンプ設備用シーケンサ盤		船橋系3号送水ポンプ吸込側圧力計	EM-GTE-S	2 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
				船橋系3号送水ポンプ吐出側圧力計	EM-GTE-S	2 [〃] - 2 [×]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 30 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
8J-001		工計交換器盤		1号配水池水位計	JM-PTE-S	1.25 [〃] - 1 [〃]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 24 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
8J-001		工計交換器盤		2号配水池水位計	JM-PTE-S	1.25 [〃] - 1 [〃]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 24 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
8J-001		工計交換器盤		3号配水池水位計	JM-PTE-S	1.25 [〃] - 1 [〃]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 24 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
8J-001		工計交換器盤		4号配水池水位計	JM-PTE-S	1.25 [〃] - 1 [〃]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 24 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			
8J-001		工計交換器盤		5号配水池水位計	JM-PTE-S	1.25 [〃] - 1 [〃]		金属製可とう電線管(ビニル被覆) 24 [〃]	
					EM-IE	2 [〃]			

参考図

工 事 名	北船橋給水場計装設備更新工事				
図 面 名	配線表				
図 面 数	8 葉 中 8	縮 尺	F		
完 成	年 月 日	工事番号	北船橋改8第1号		
区 画 記 号	北船給 - 4	千葉県企業局			
整理番号			施 工 業 者		
場 長	次 長	副 主 幹	設 計	製 図	
場 長	次 長	副 主 幹	監 督	製 図	